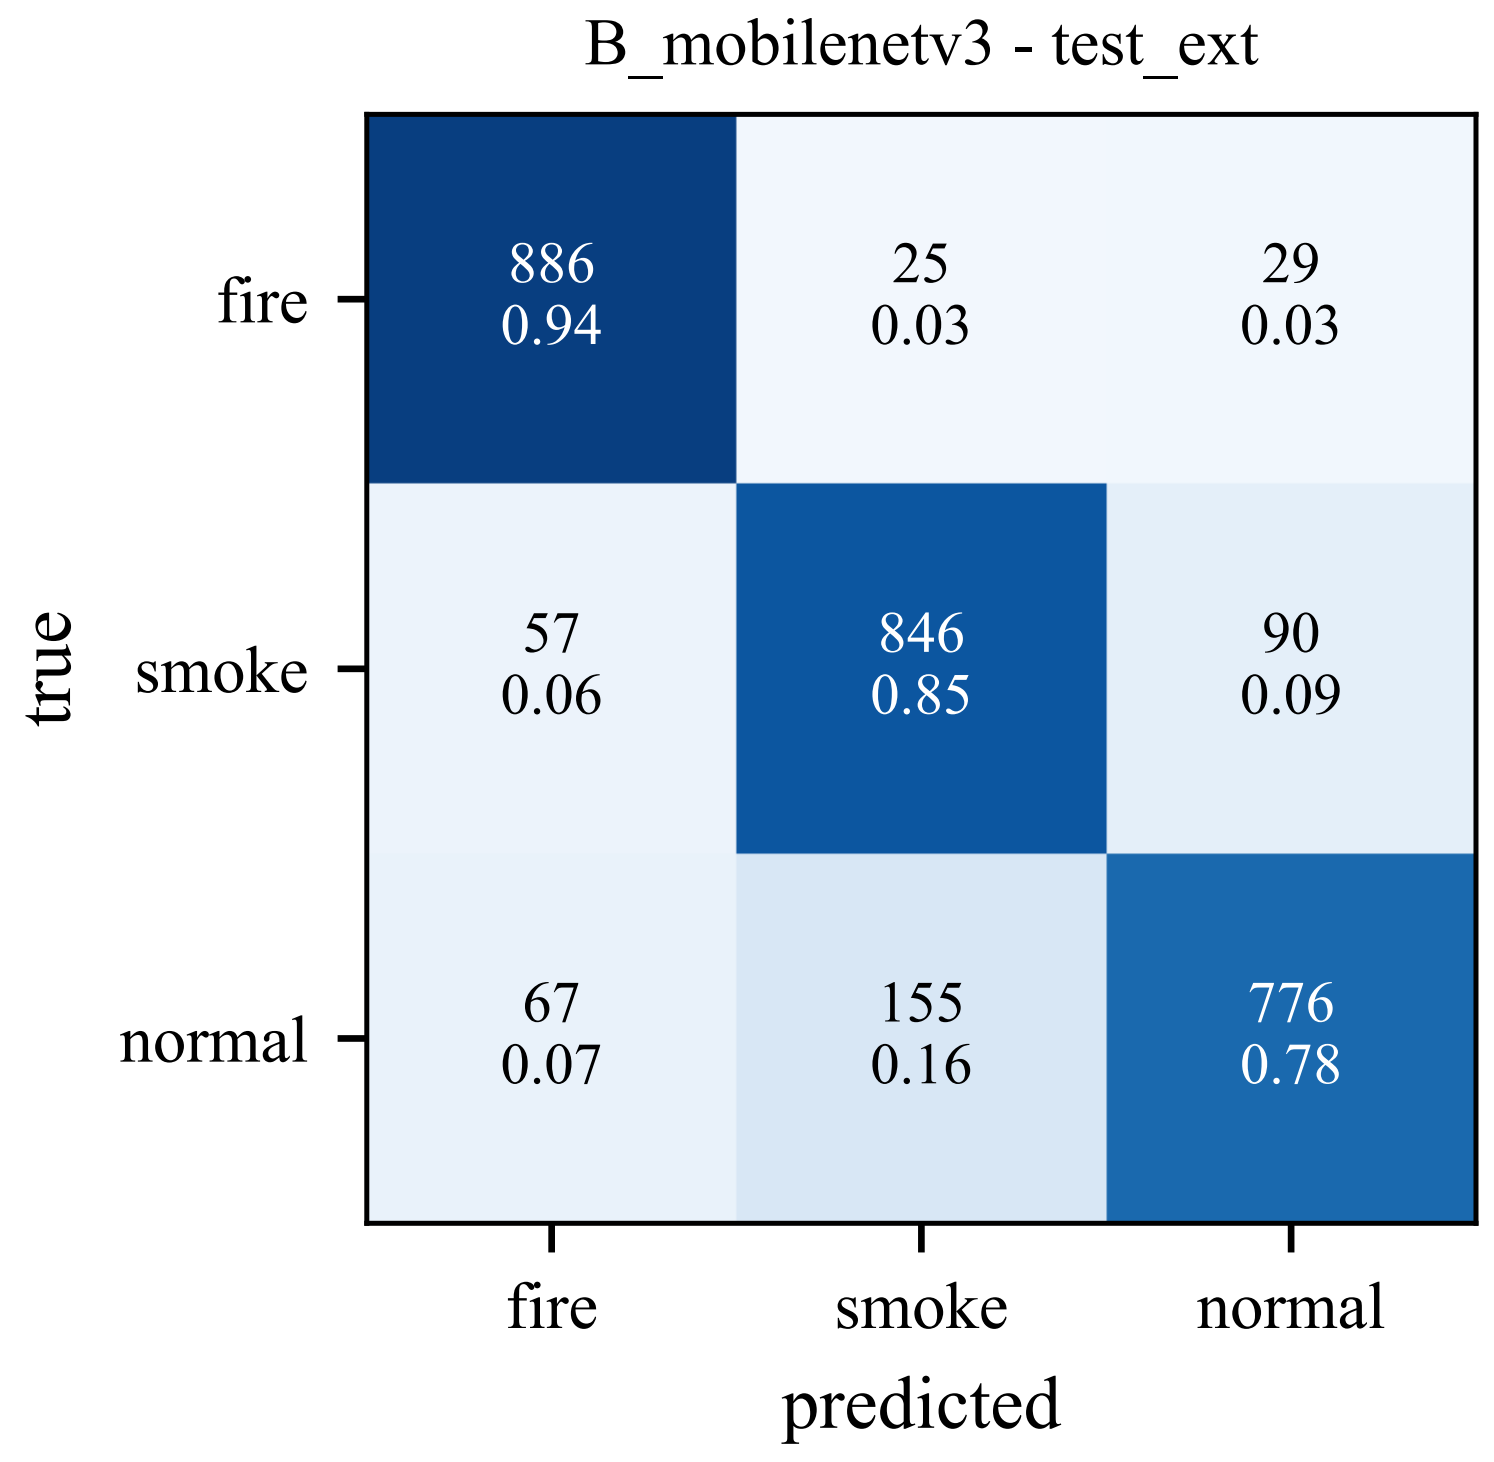
B_mobilenetv3 - test_ext
fire
smoke
normal
true
886
0.94
25
0.03
29
0.03
57
0.06
846
0.85
90
0.09
67
0.07
155
0.16
776
0.78
fire
smoke
normal
predicted