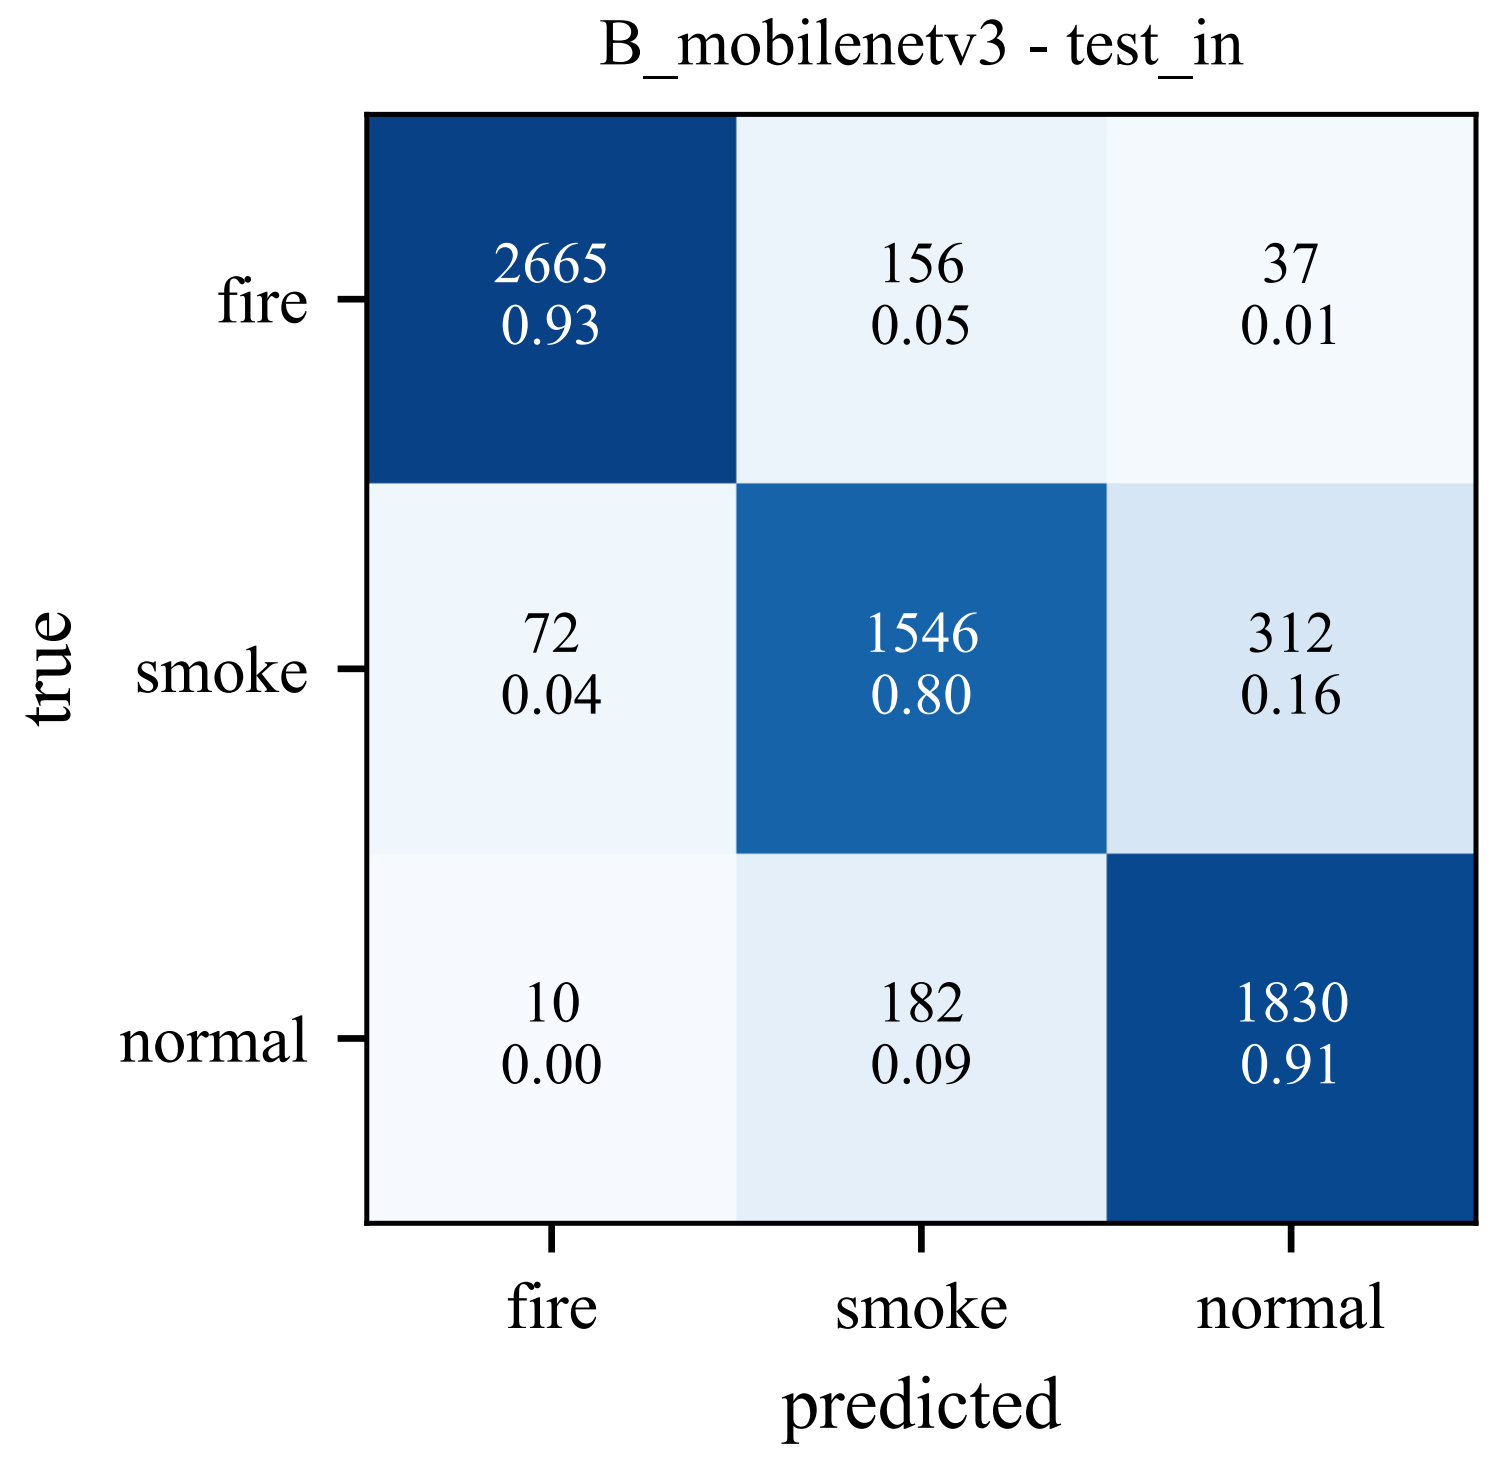
B_mobilenetv3 - test_in
fire
smoke
normal
true
2665
0.93
156
0.05
37
0.01
72
0.04
1546
0.80
312
0.16
10
0.00
182
0.09
1830
0.91
fire
smoke
normal
predicted