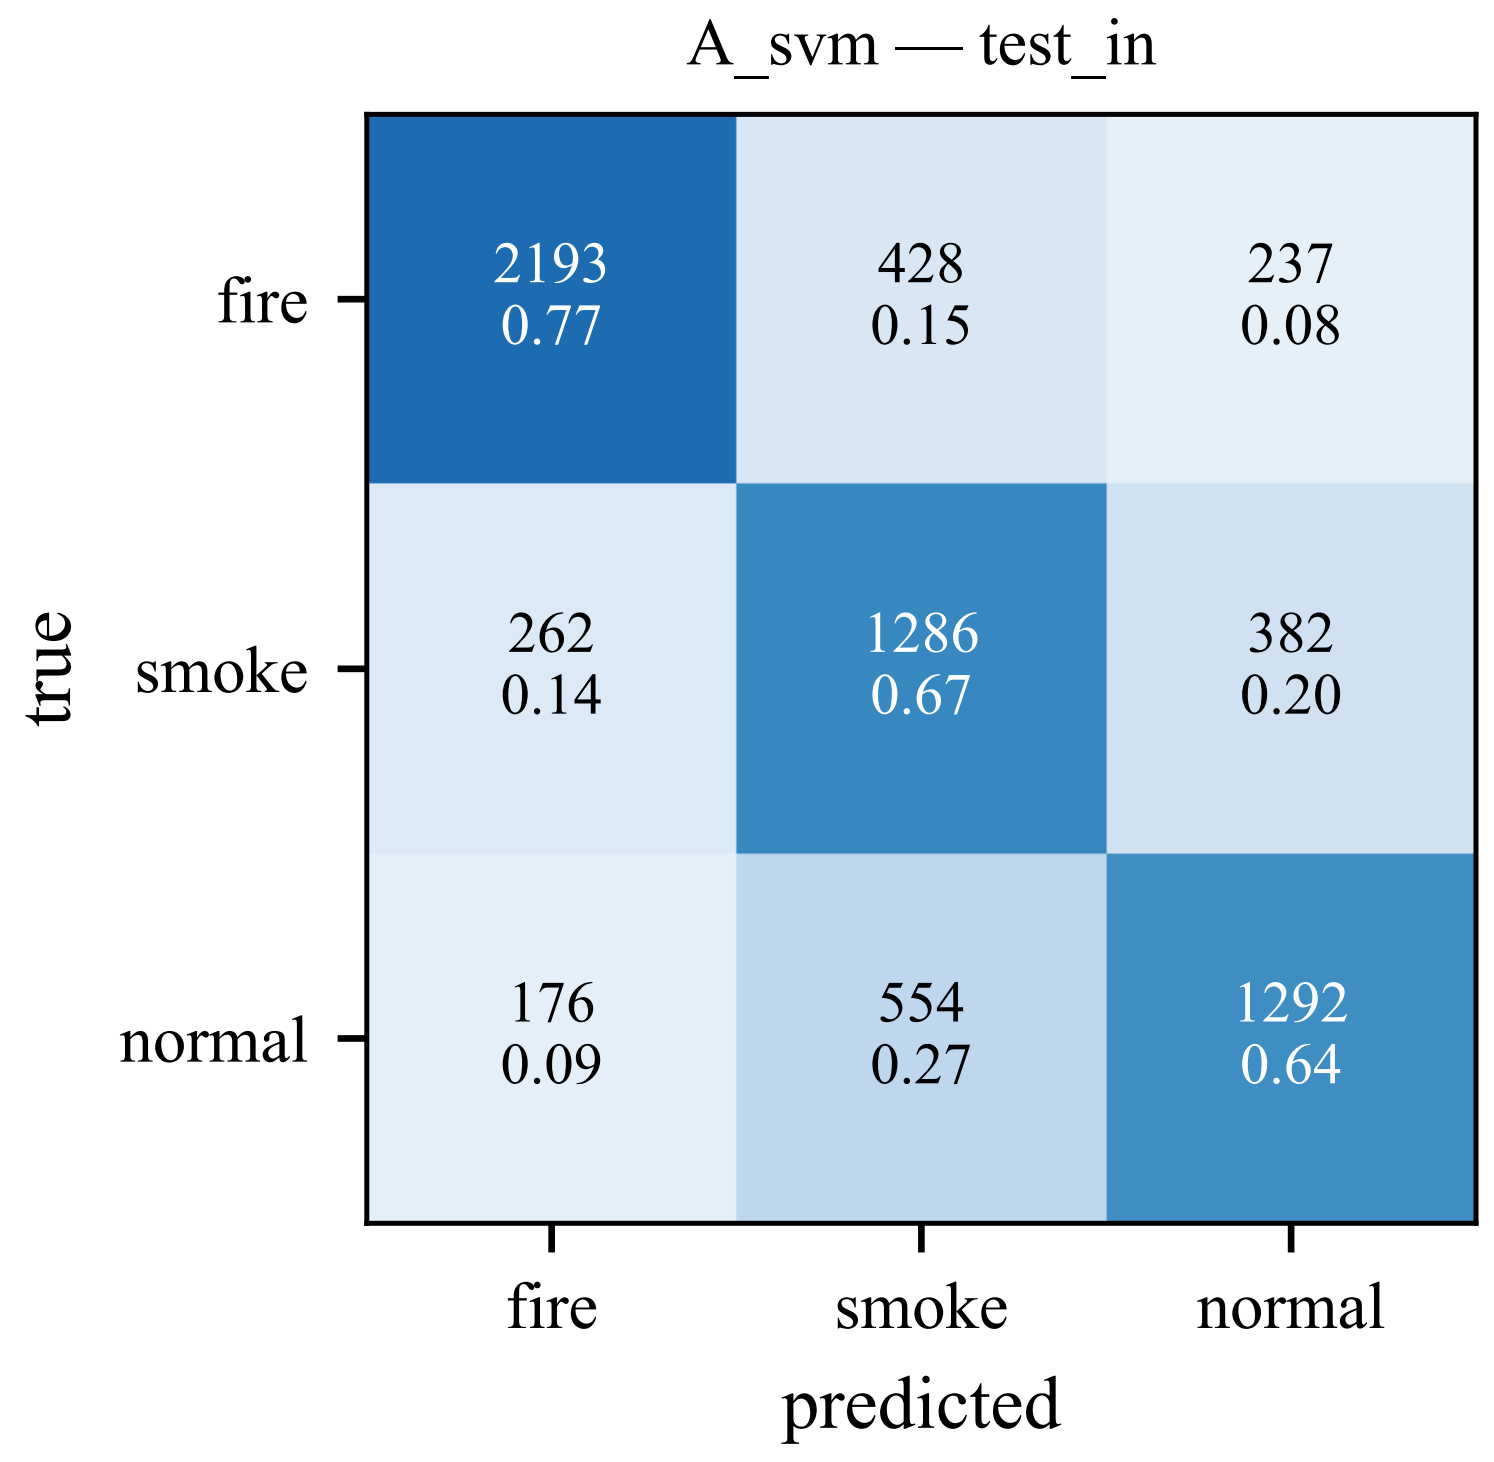
A_svm — test_in
fire
smoke
normal
true
2193
0.77
428
0.15
237
0.08
262
0.14
1286
0.67
382
0.20
176
0.09
554
0.27
1292
0.64
fire
smoke
normal
predicted