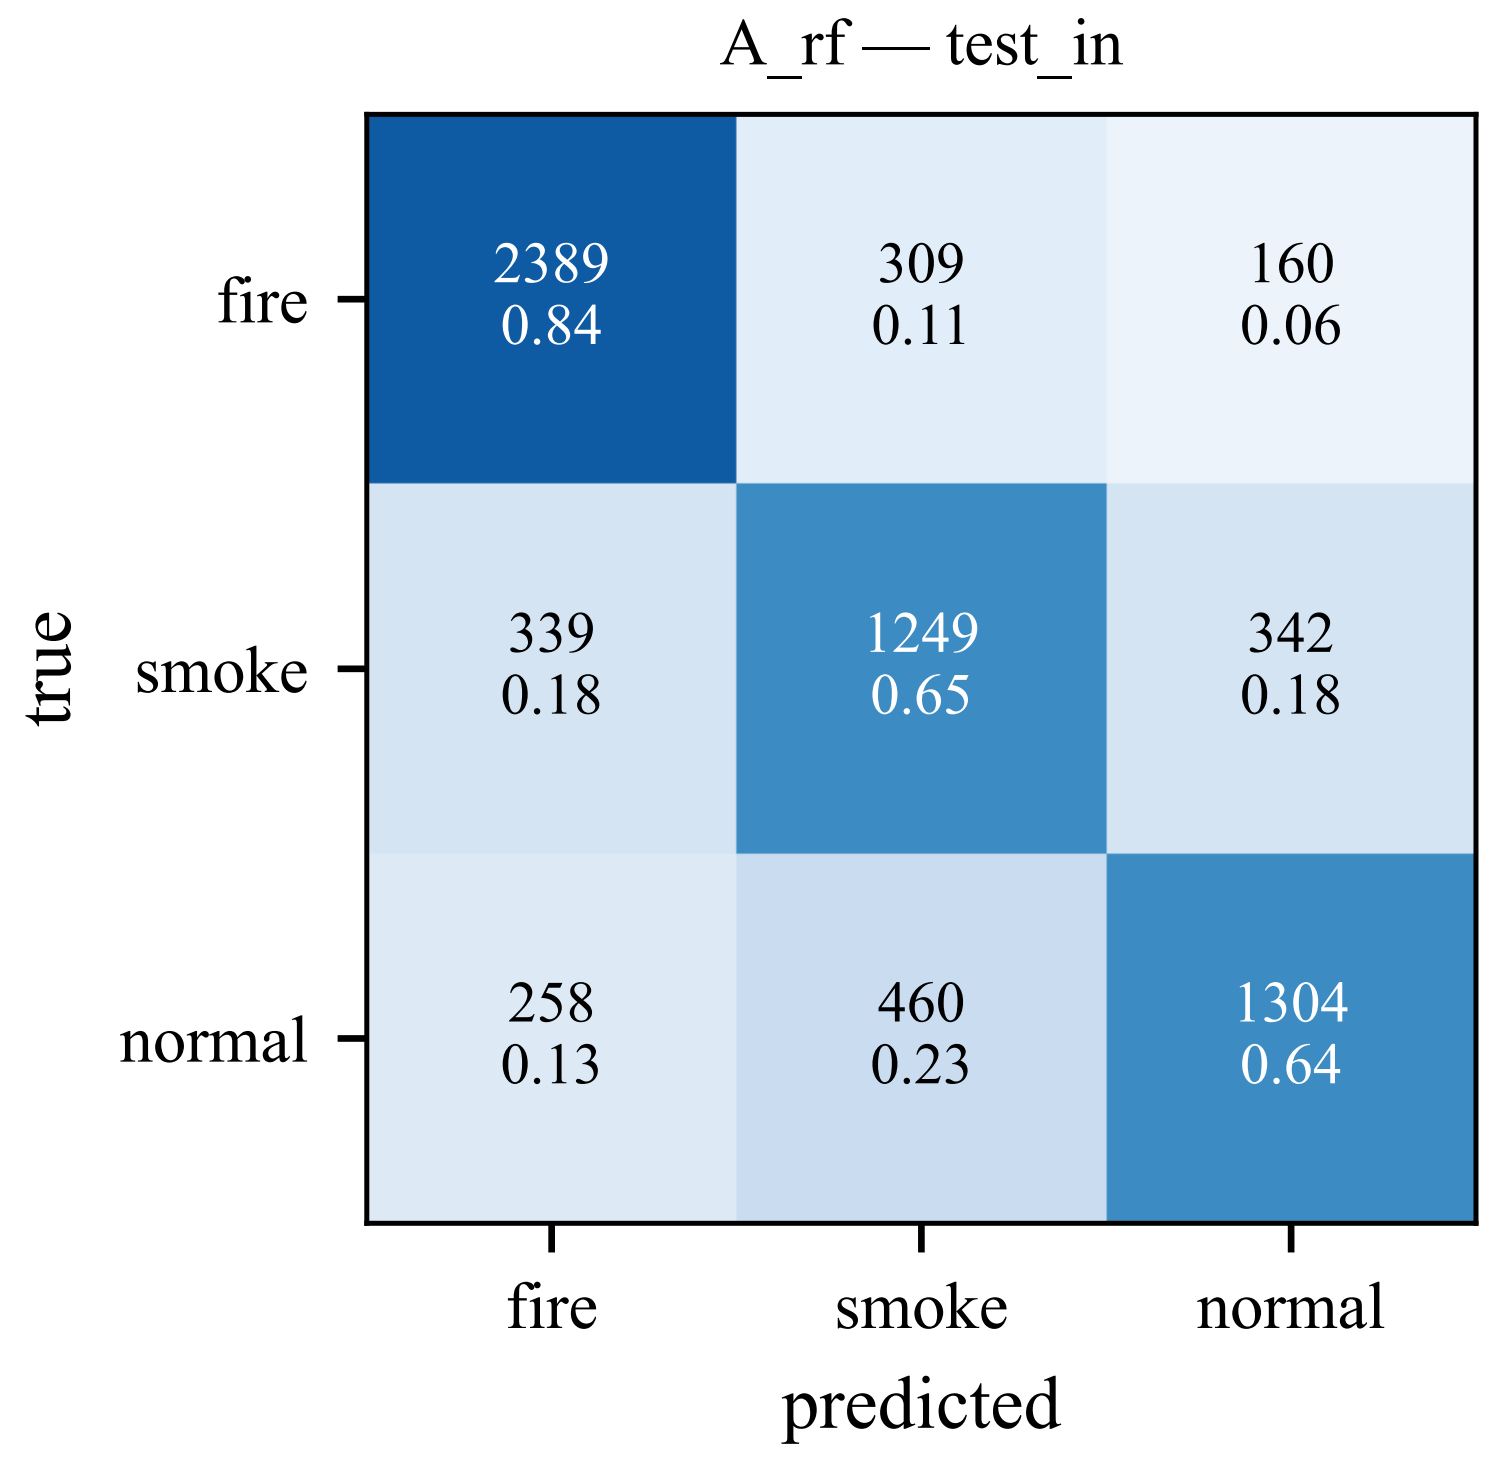
A_rf — test_in
fire
smoke
normal
true
2389
0.84
309
0.11
160
0.06
339
0.18
1249
0.65
342
0.18
258
0.13
460
0.23
1304
0.64
fire
smoke
normal
predicted