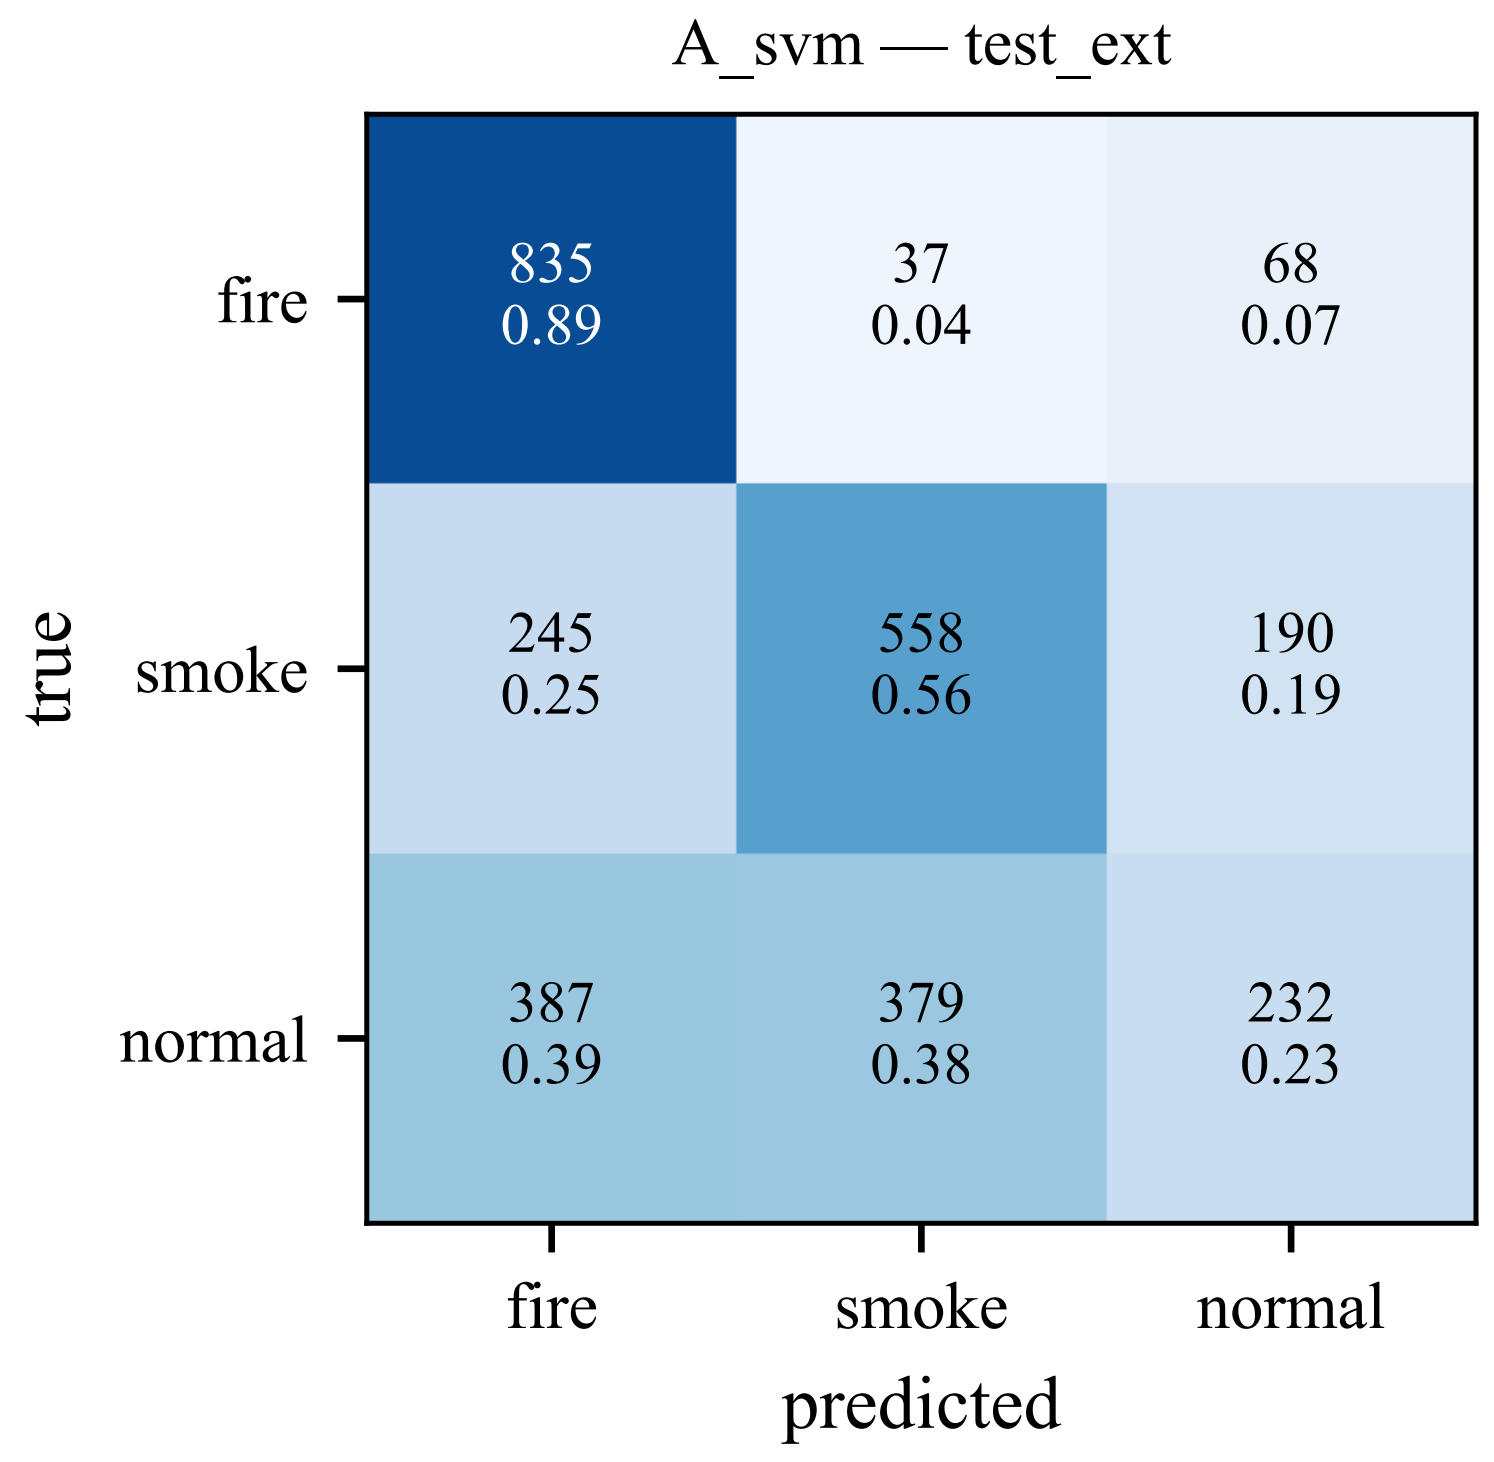
A_svm — test_ext
fire
smoke
normal
true
835
0.89
37
0.04
68
0.07
245
0.25
558
0.56
190
0.19
387
0.39
379
0.38
232
0.23
fire
smoke
normal
predicted