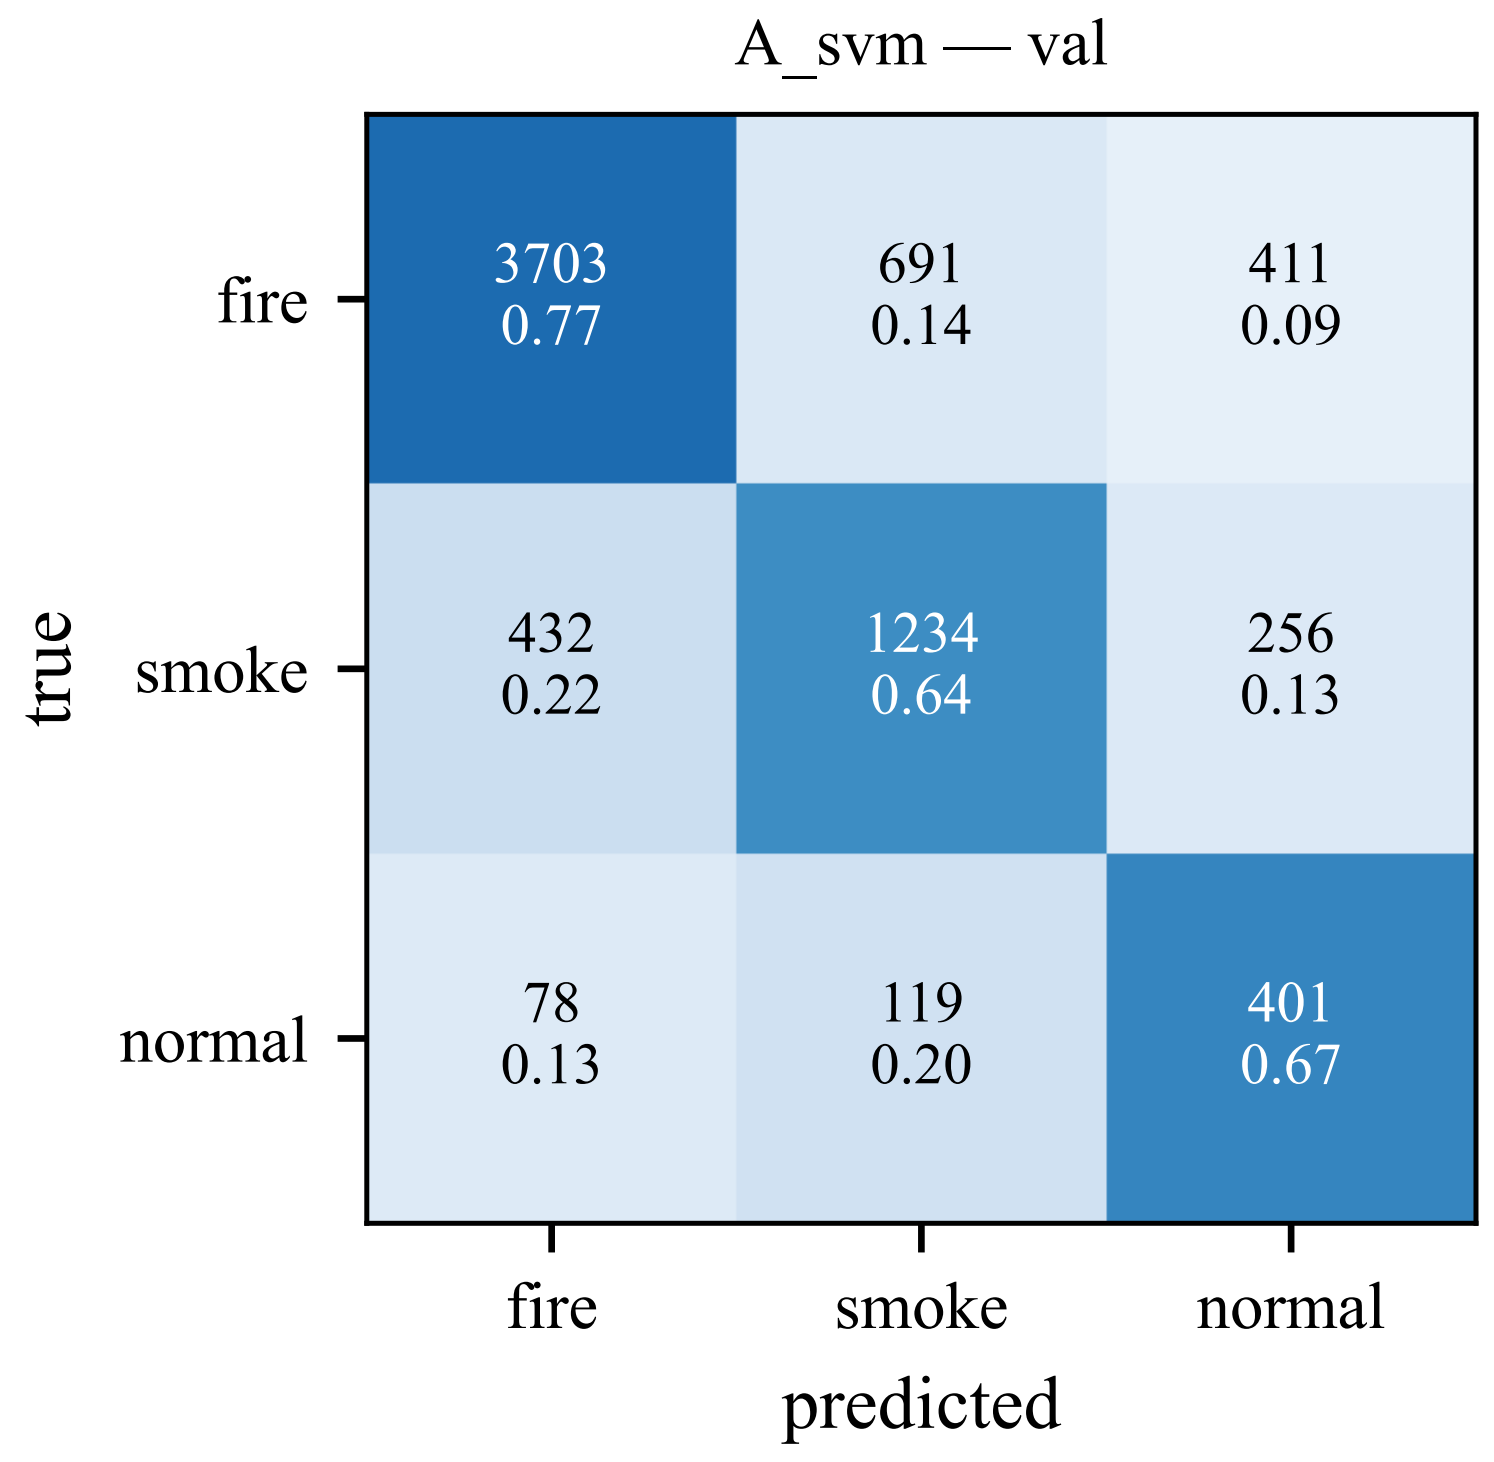
A_svm — val
fire
smoke
normal
true
3703
0.77
691
0.14
411
0.09
432
0.22
1234
0.64
256
0.13
78
0.13
119
0.20
401
0.67
fire
smoke
normal
predicted