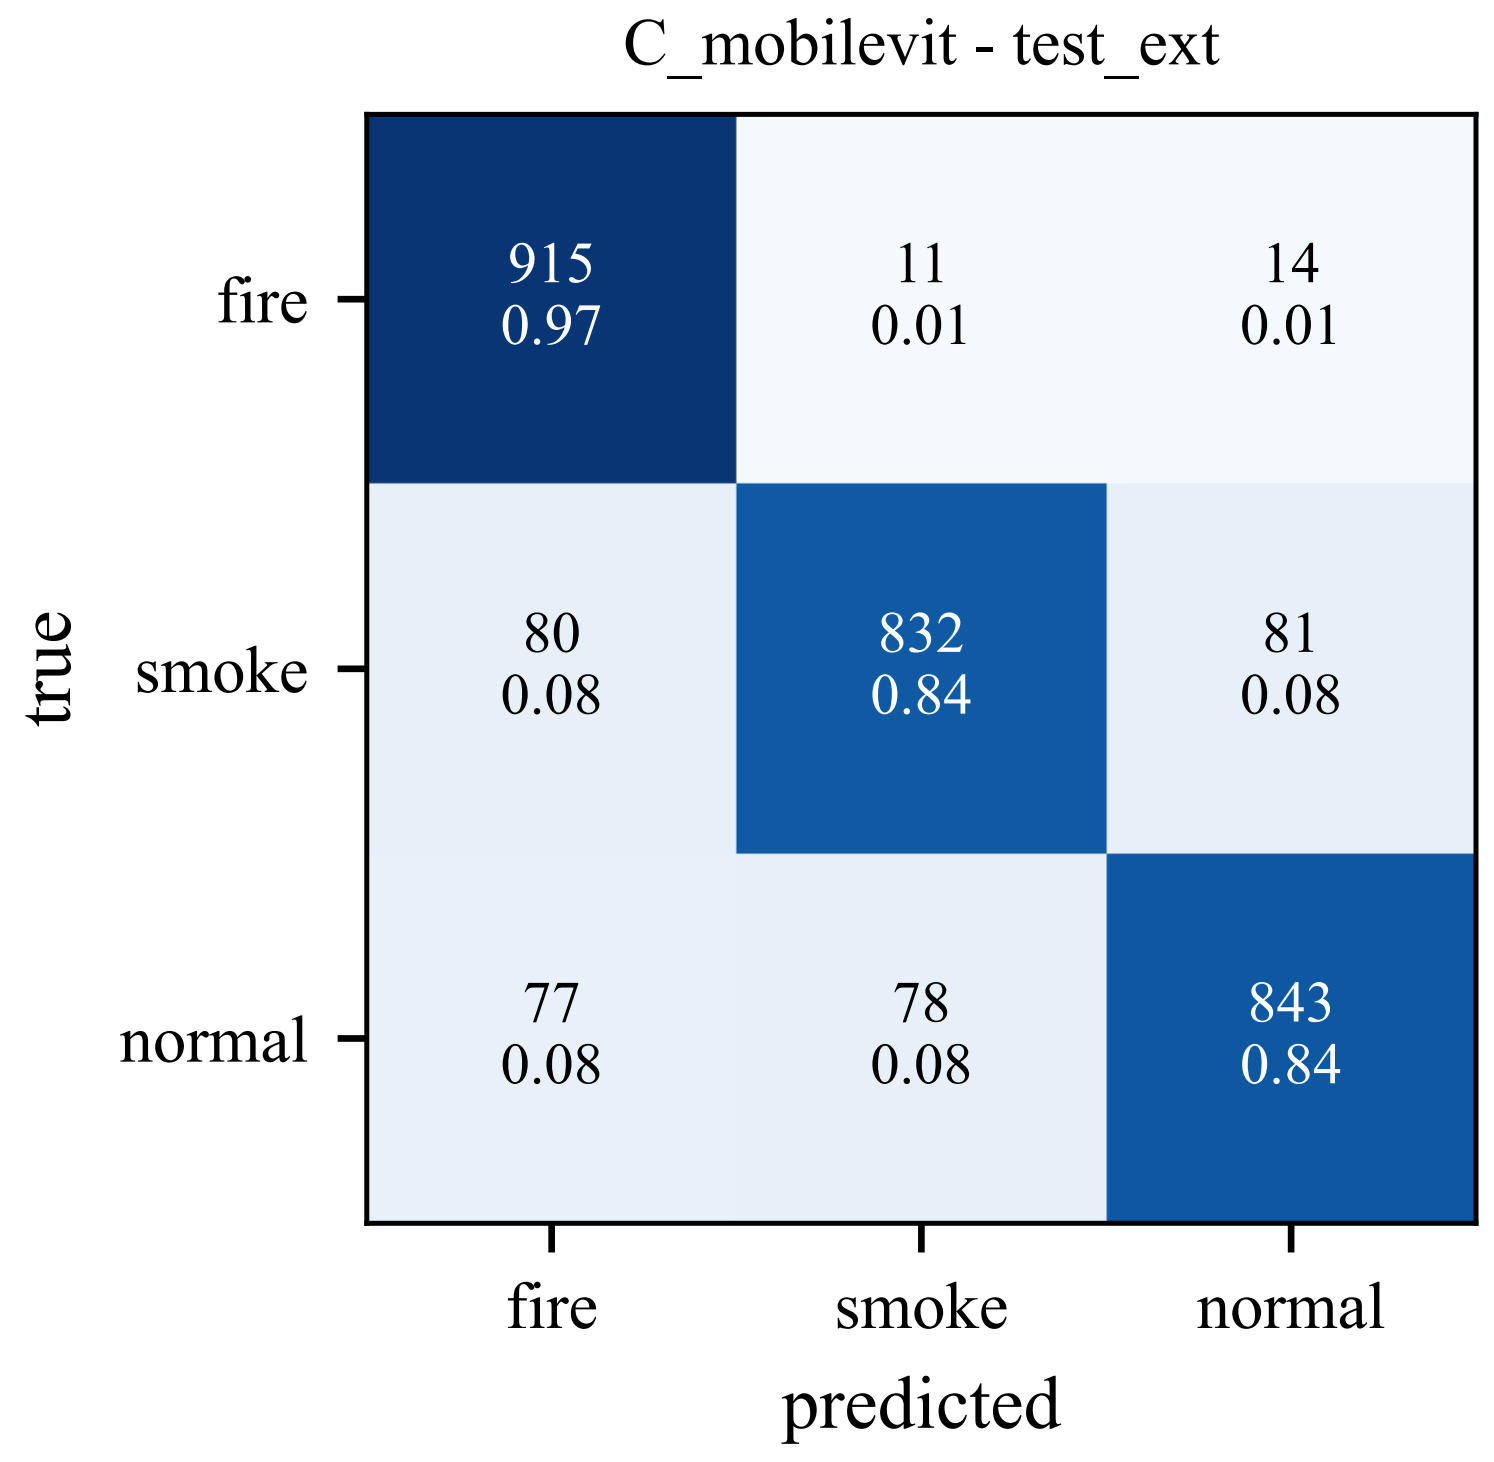
C_mobilevit - test_ext
fire
smoke
normal
true
915
0.97
11
0.01
14
0.01
80
0.08
832
0.84
81
0.08
77
0.08
78
0.08
843
0.84
fire
smoke
normal
predicted