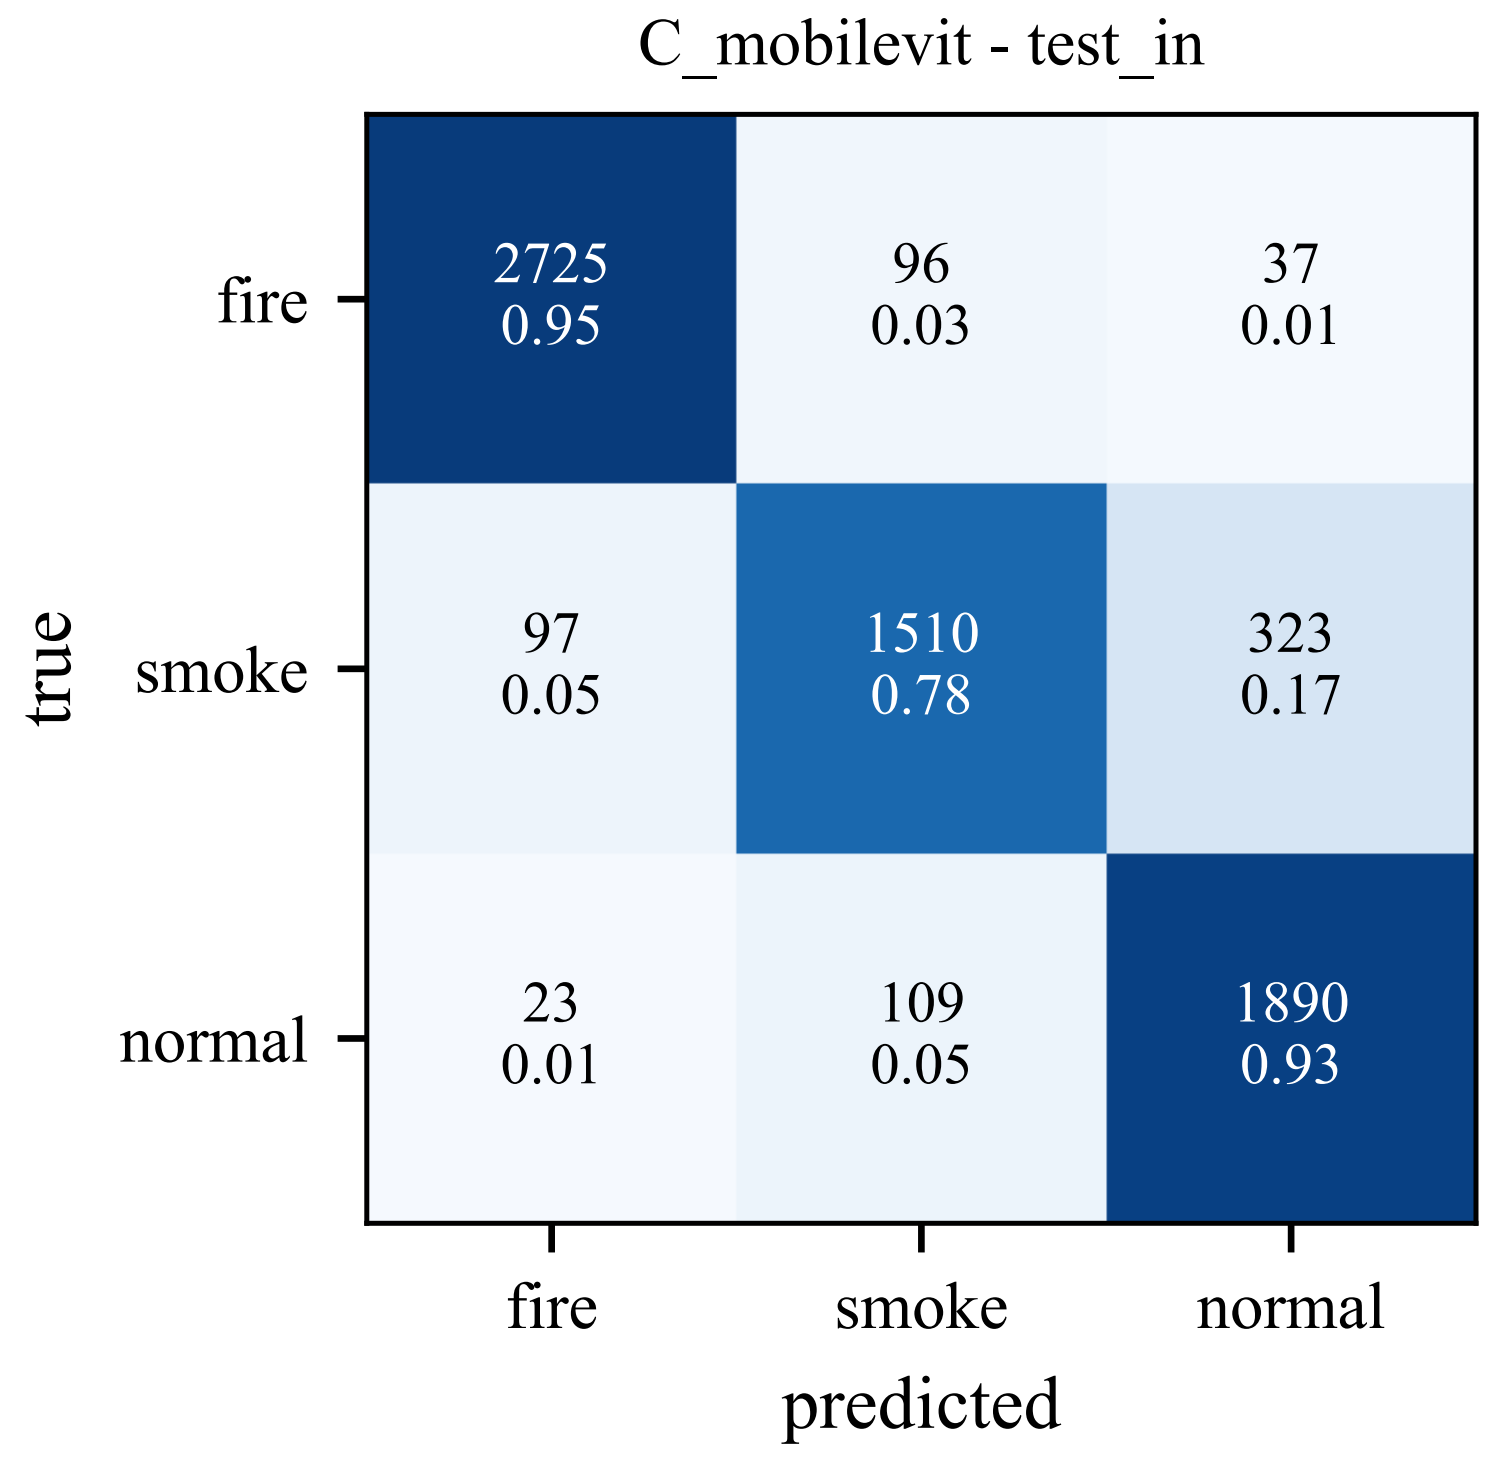
C_mobilevit - test_in
fire
smoke
normal
true
2725
0.95
96
0.03
37
0.01
97
0.05
1510
0.78
323
0.17
23
0.01
109
0.05
1890
0.93
fire
smoke
normal
predicted