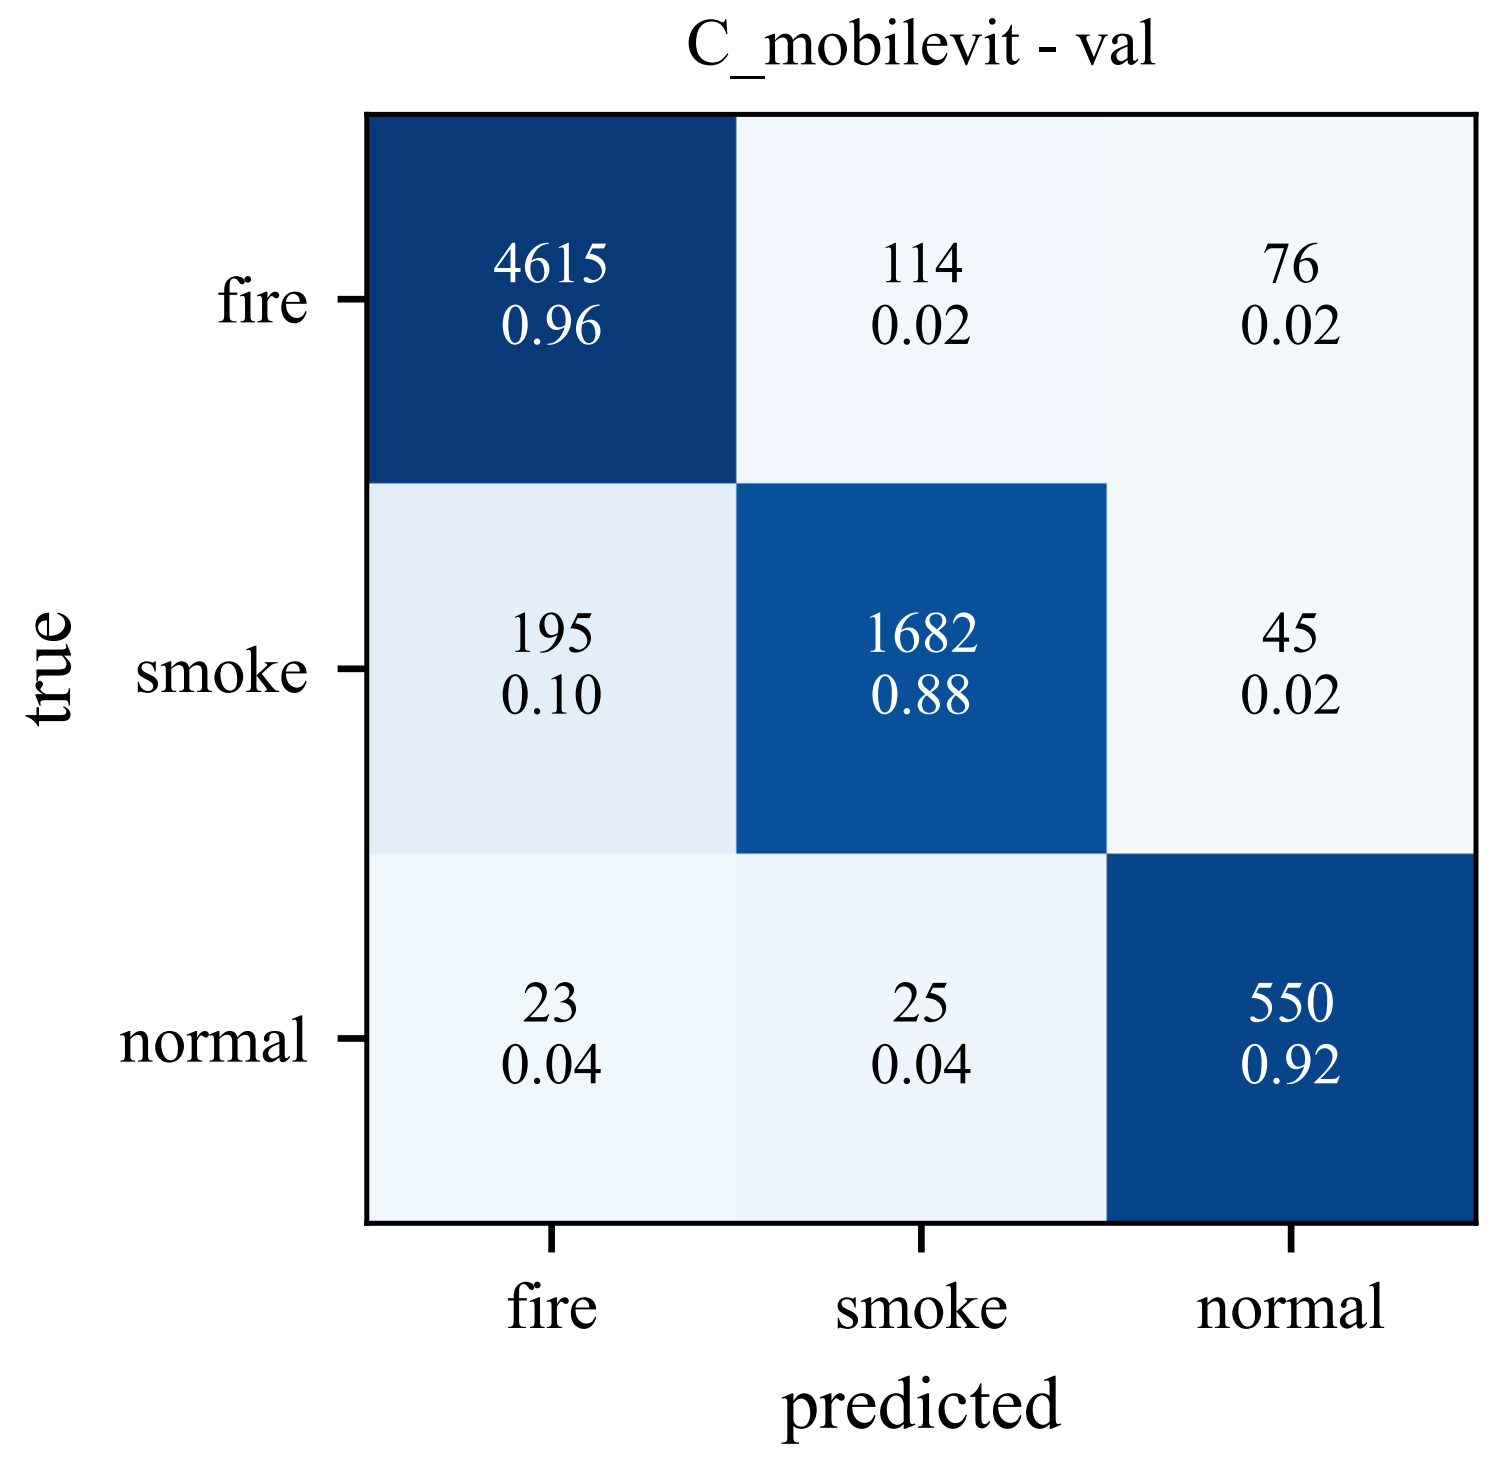
C_mobilevit - val
fire
smoke
normal
true
4615
0.96
114
0.02
76
0.02
195
0.10
1682
0.88
45
0.02
23
0.04
25
0.04
550
0.92
fire
smoke
normal
predicted