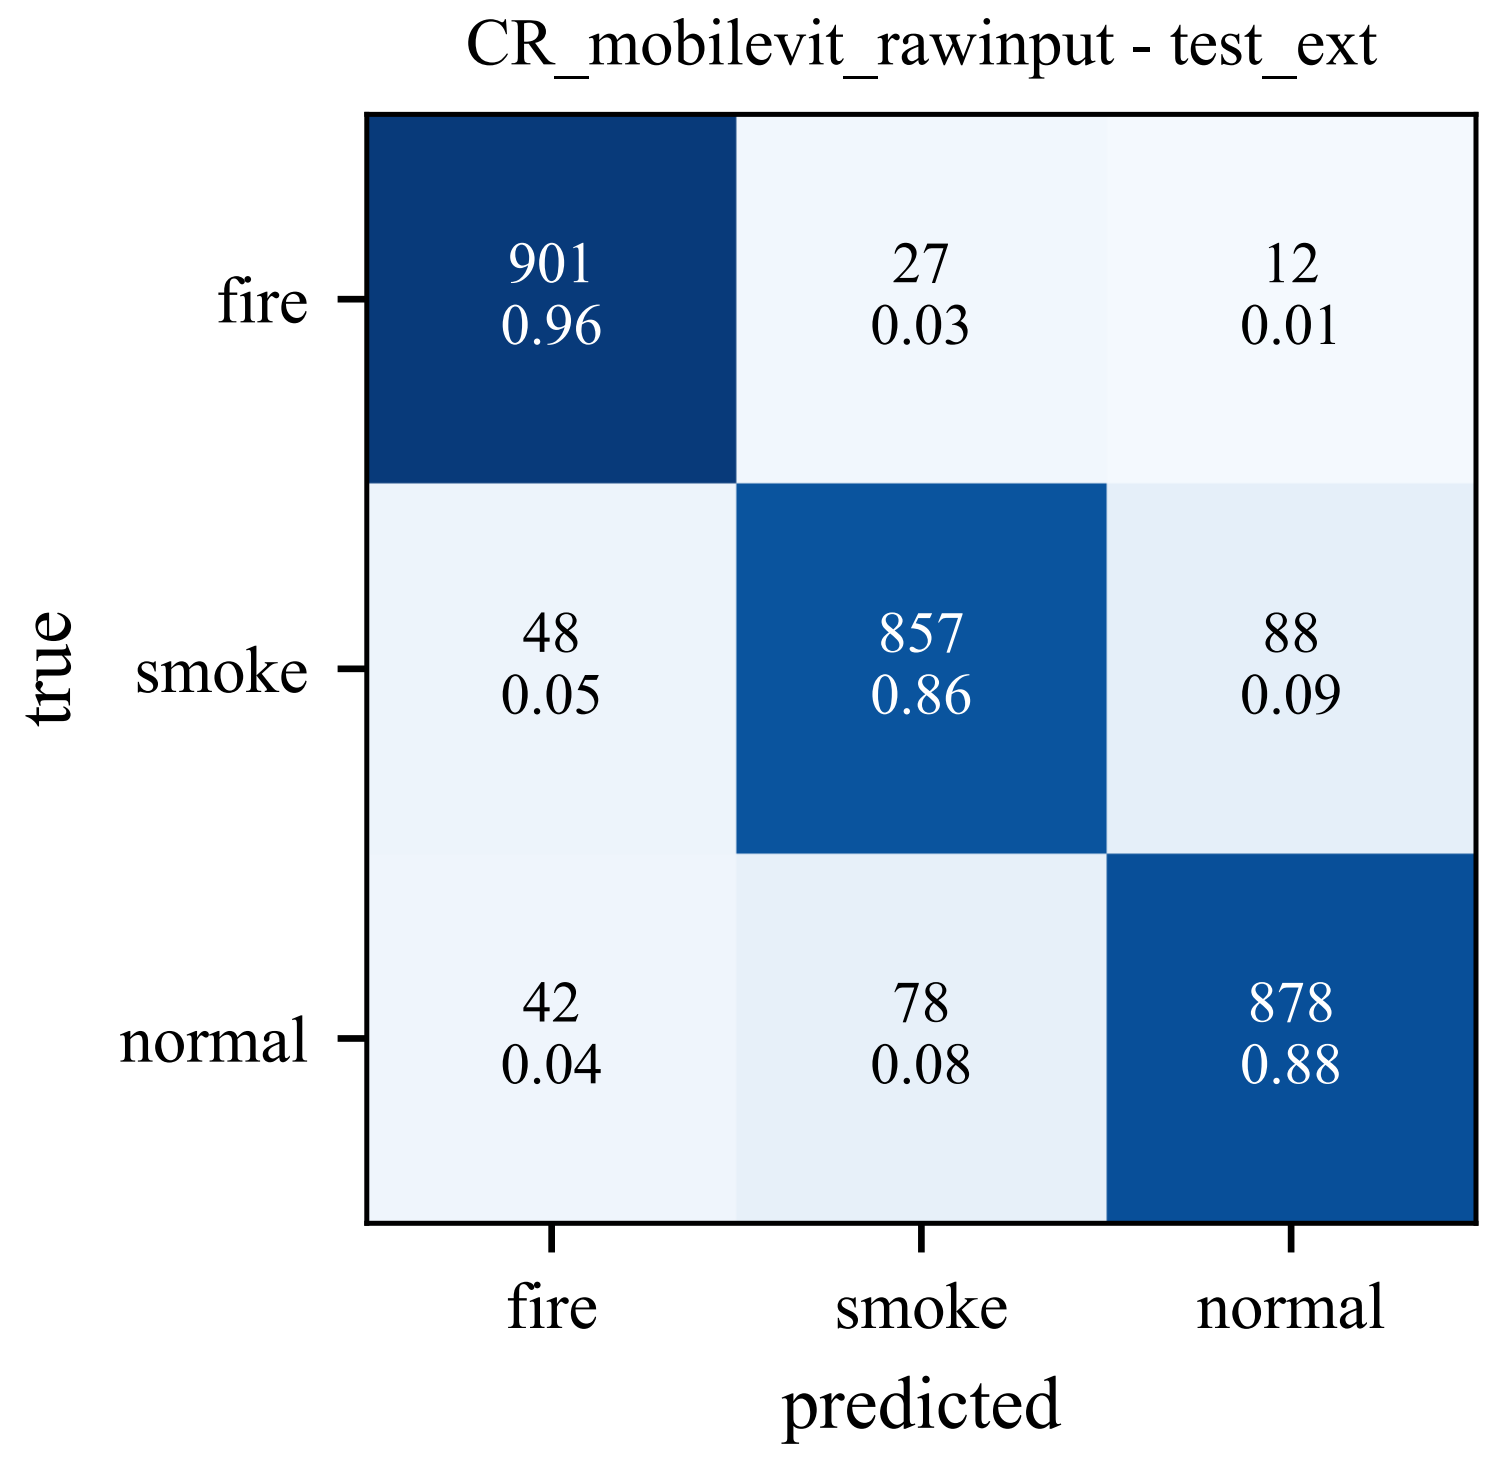
CR_mobilevit_rawinput - test_ext
fire
smoke
normal
true
901
0.96
27
0.03
12
0.01
48
0.05
857
0.86
88
0.09
42
0.04
78
0.08
878
0.88
fire
smoke
normal
predicted