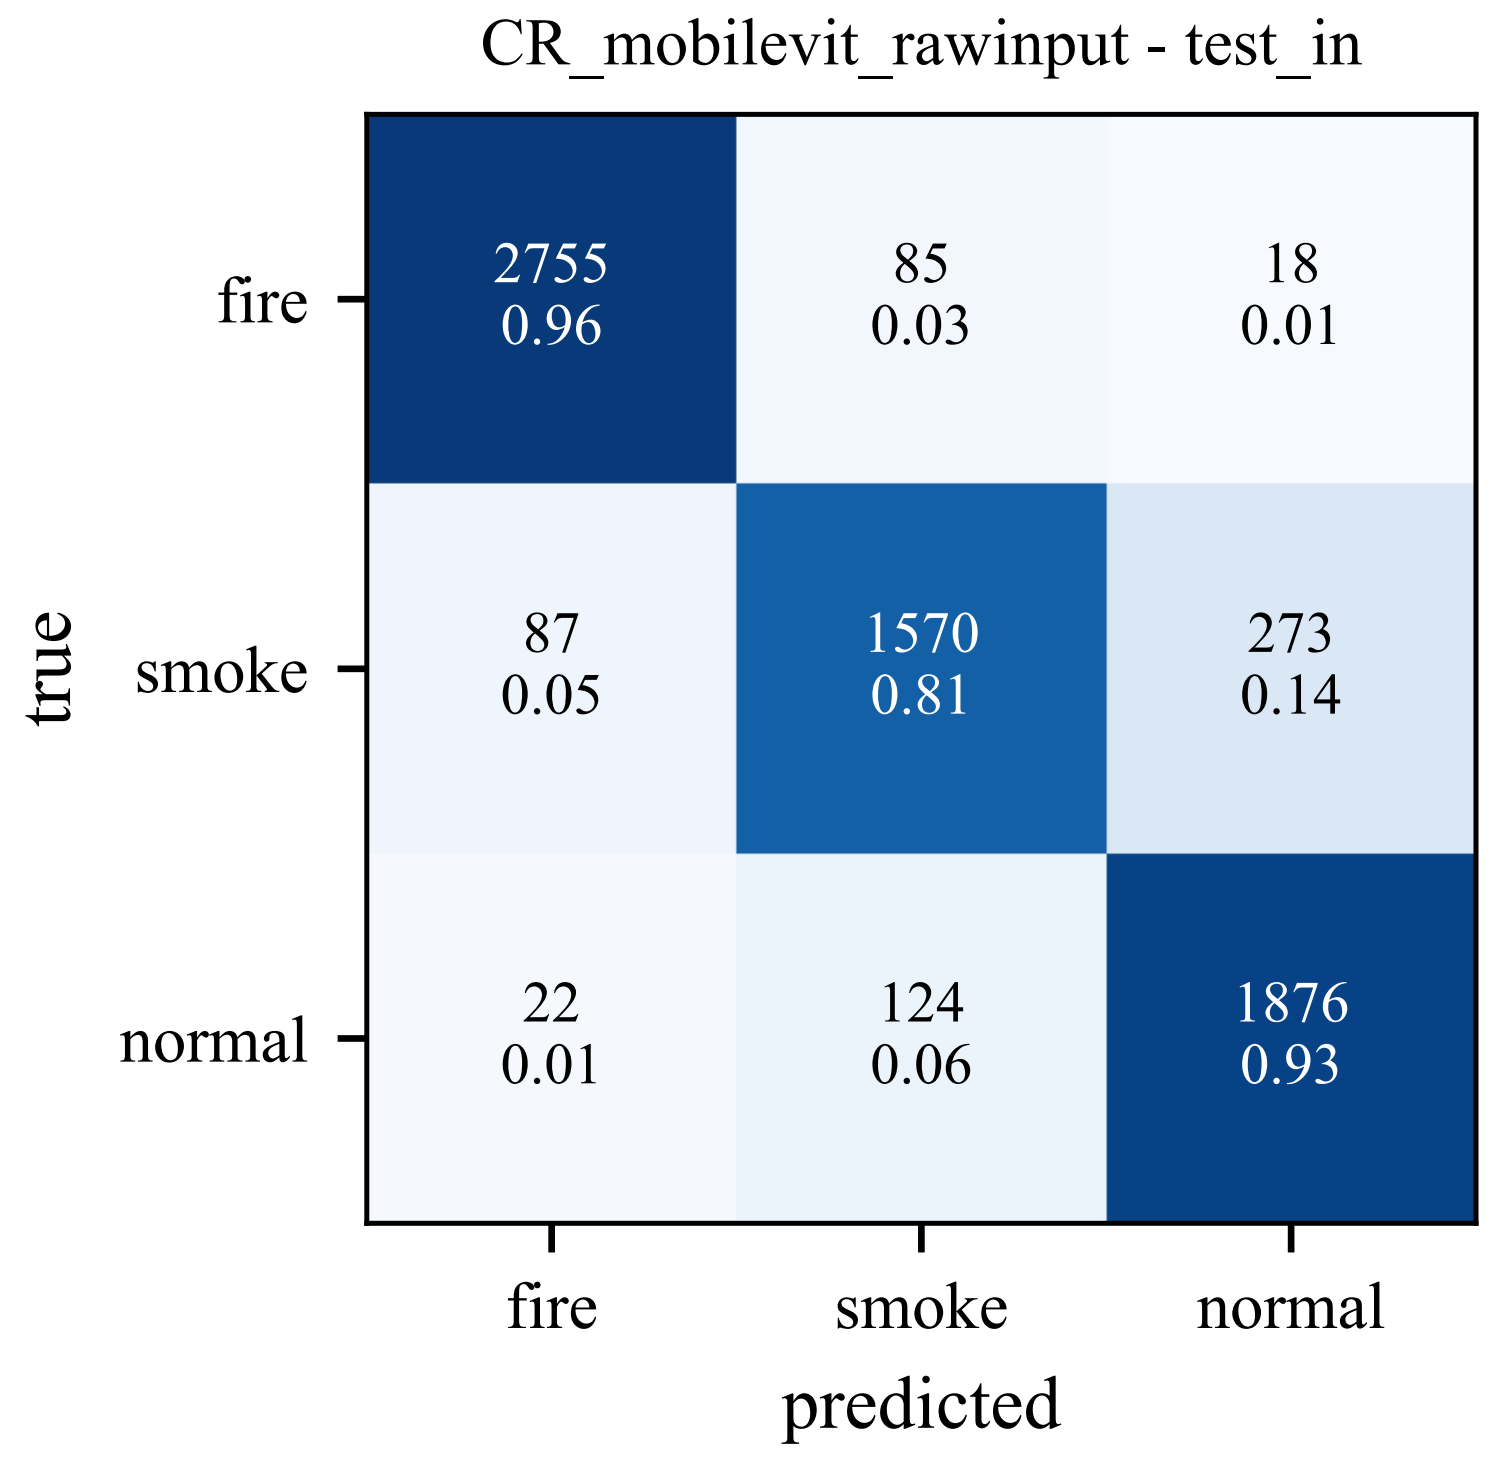
CR_mobilevit_rawinput - test_in
fire
smoke
normal
true
2755
0.96
85
0.03
18
0.01
87
0.05
1570
0.81
273
0.14
22
0.01
124
0.06
1876
0.93
fire
smoke
normal
predicted