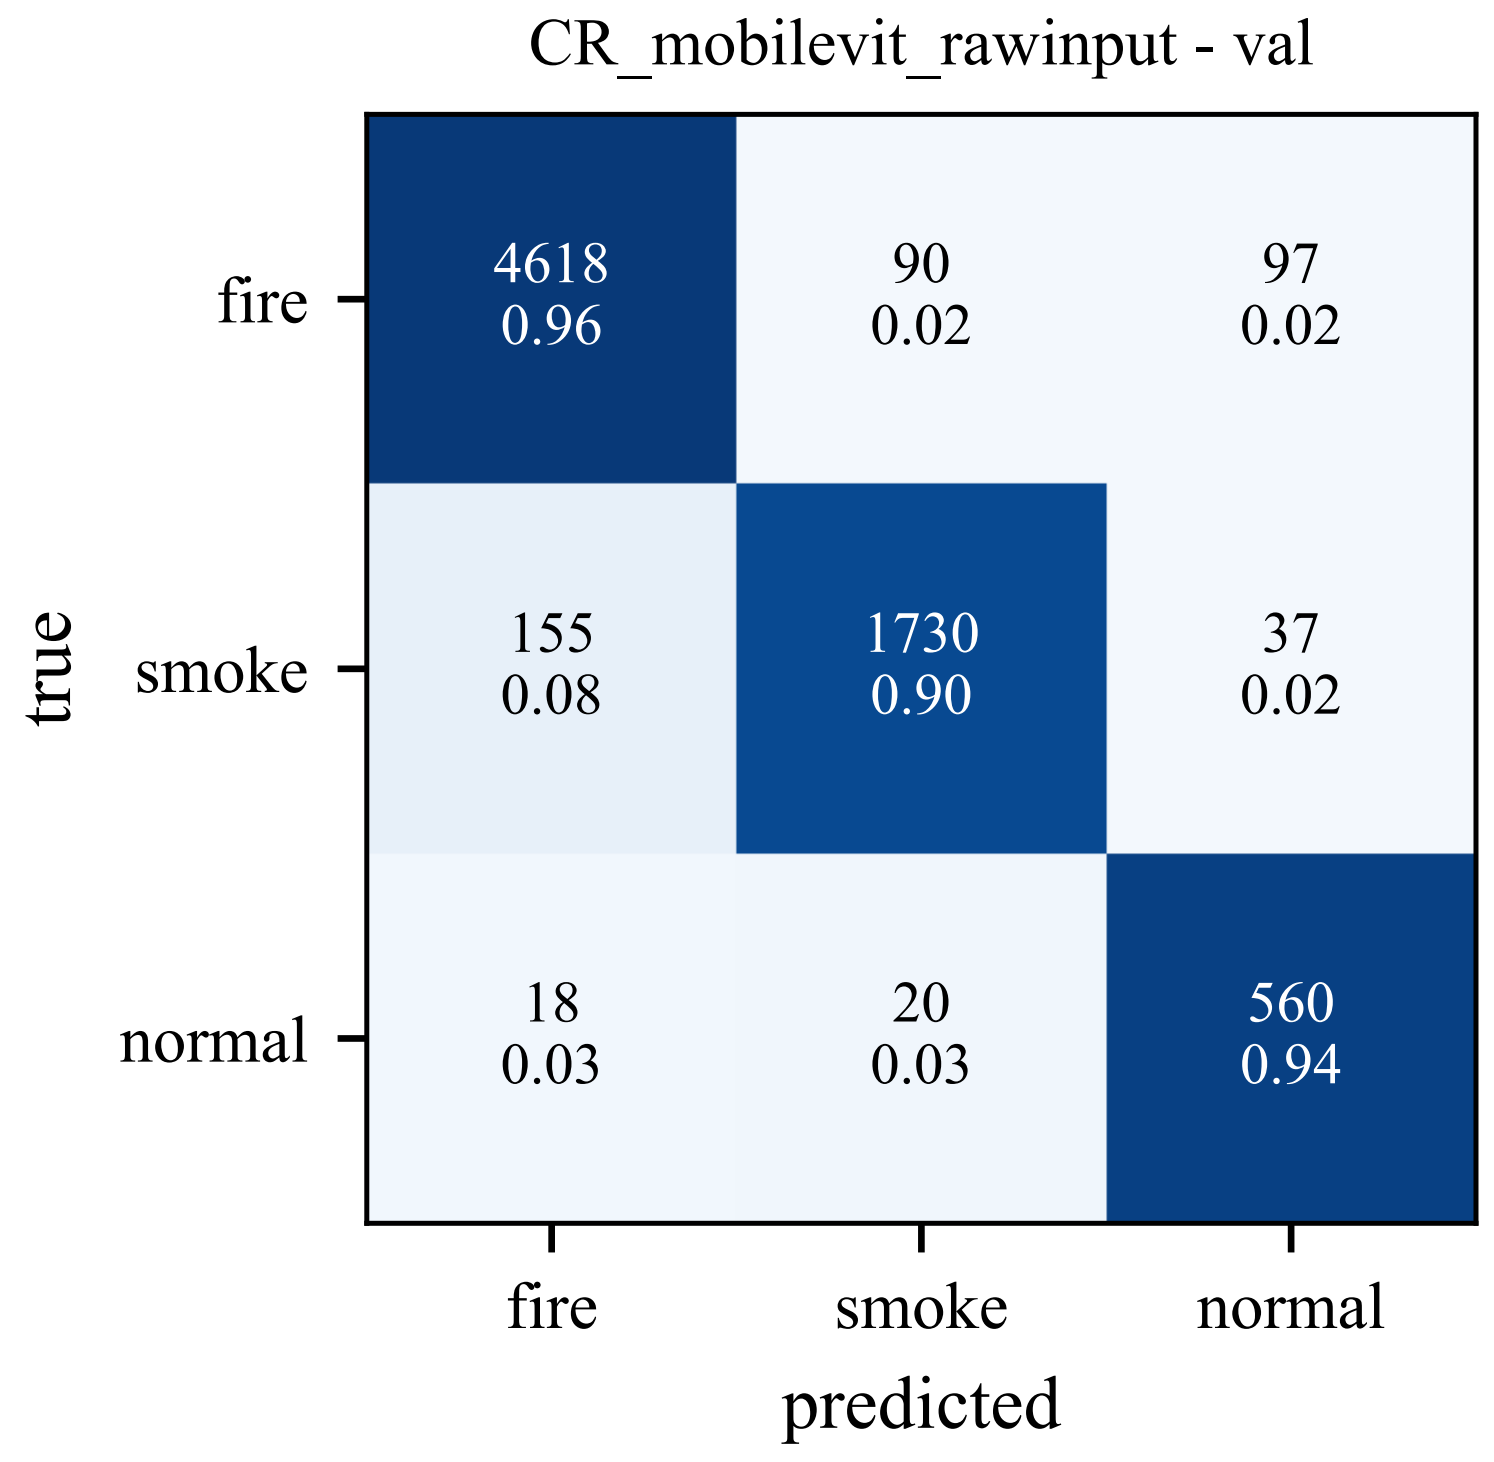
CR_mobilevit_rawinput - val
fire
smoke
normal
true
4618
0.96
90
0.02
97
0.02
155
0.08
1730
0.90
37
0.02
18
0.03
20
0.03
560
0.94
fire
smoke
normal
predicted