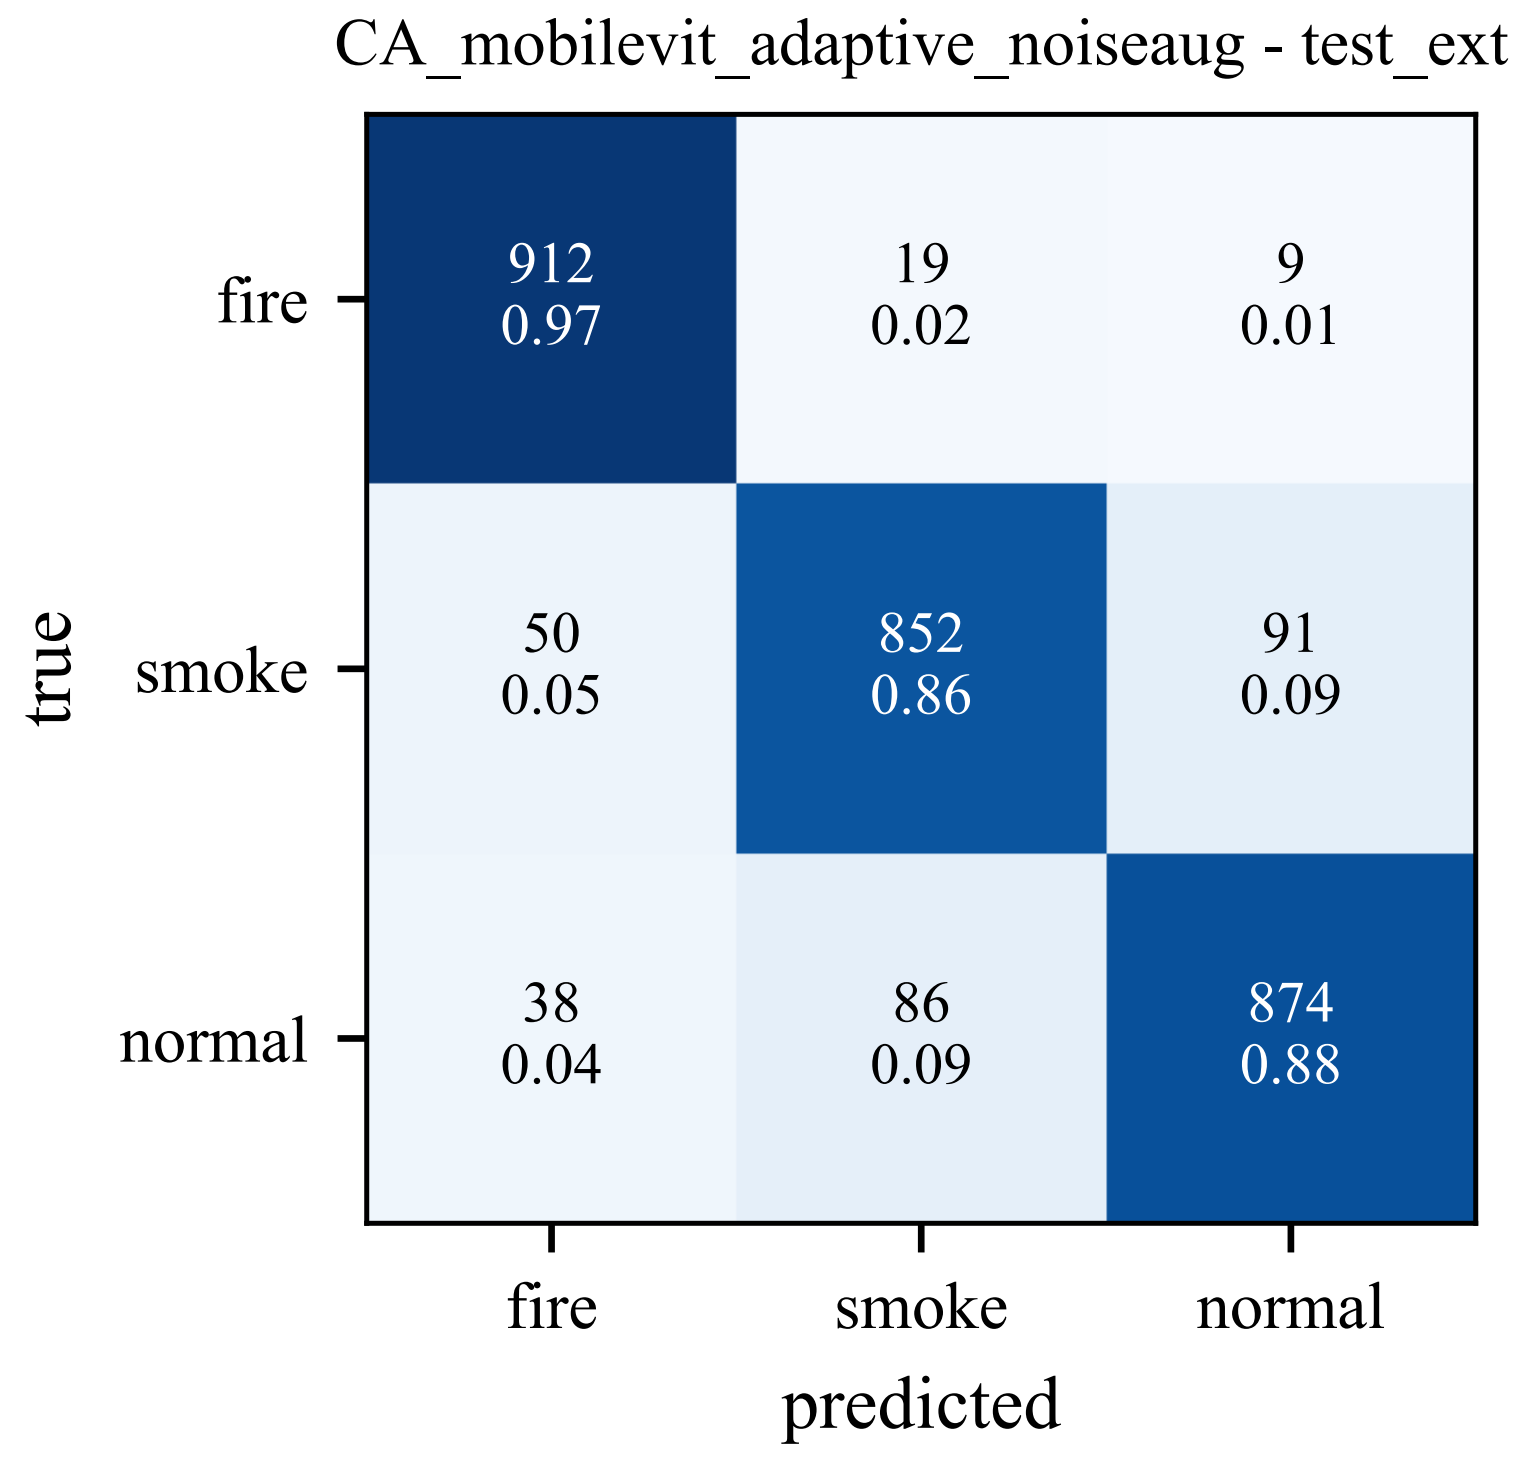
CA_mobilevit_adaptive_noiseaug - test_ext
912
0.97
19
0.02
9
0.01
50
0.05
852
0.86
91
0.09
38
0.04
86
0.09
874
0.88
fire
smoke
normal
true
fire
smoke
normal
predicted