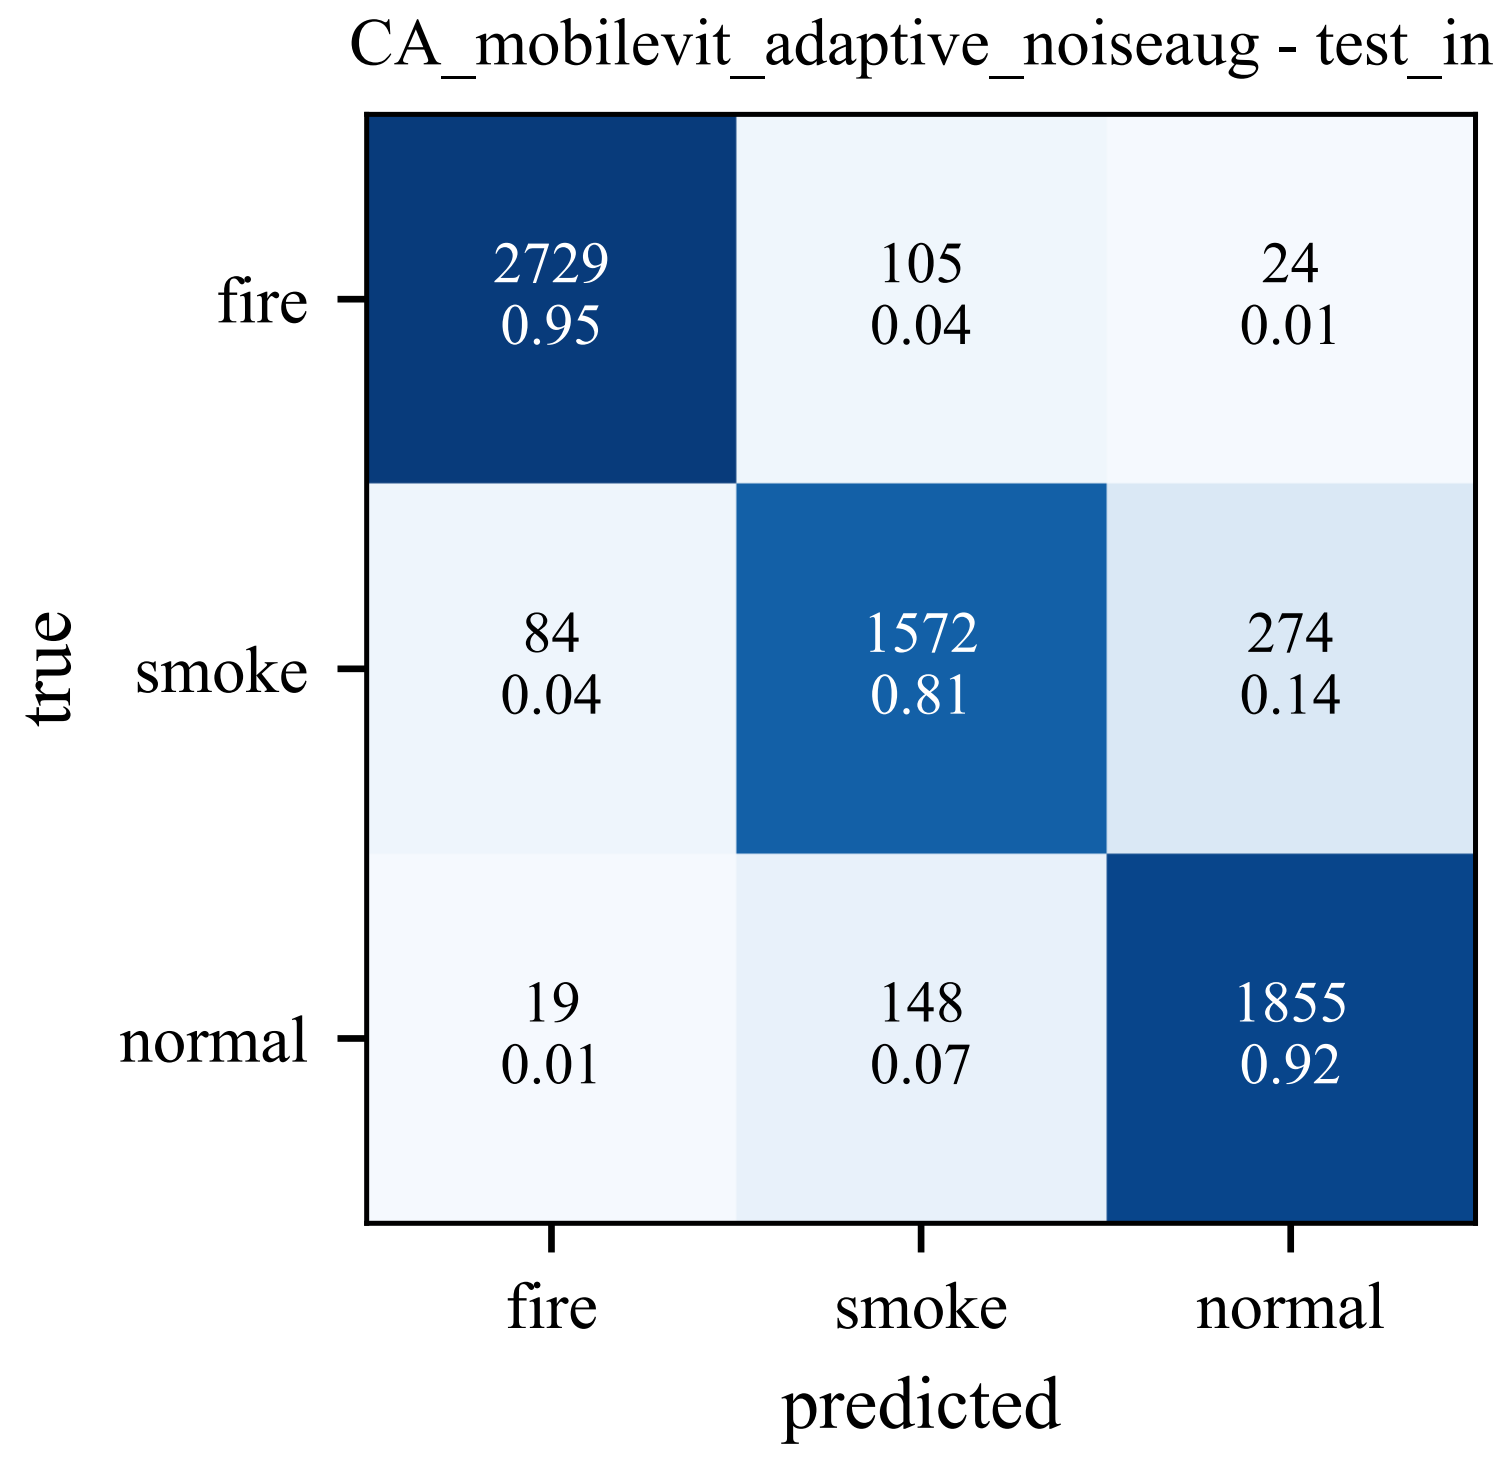
CA_mobilevit_adaptive_noiseaug - test_in
fire
smoke
normal
true
2729
0.95
105
0.04
24
0.01
84
0.04
1572
0.81
274
0.14
19
0.01
148
0.07
1855
0.92
fire
smoke
normal
predicted