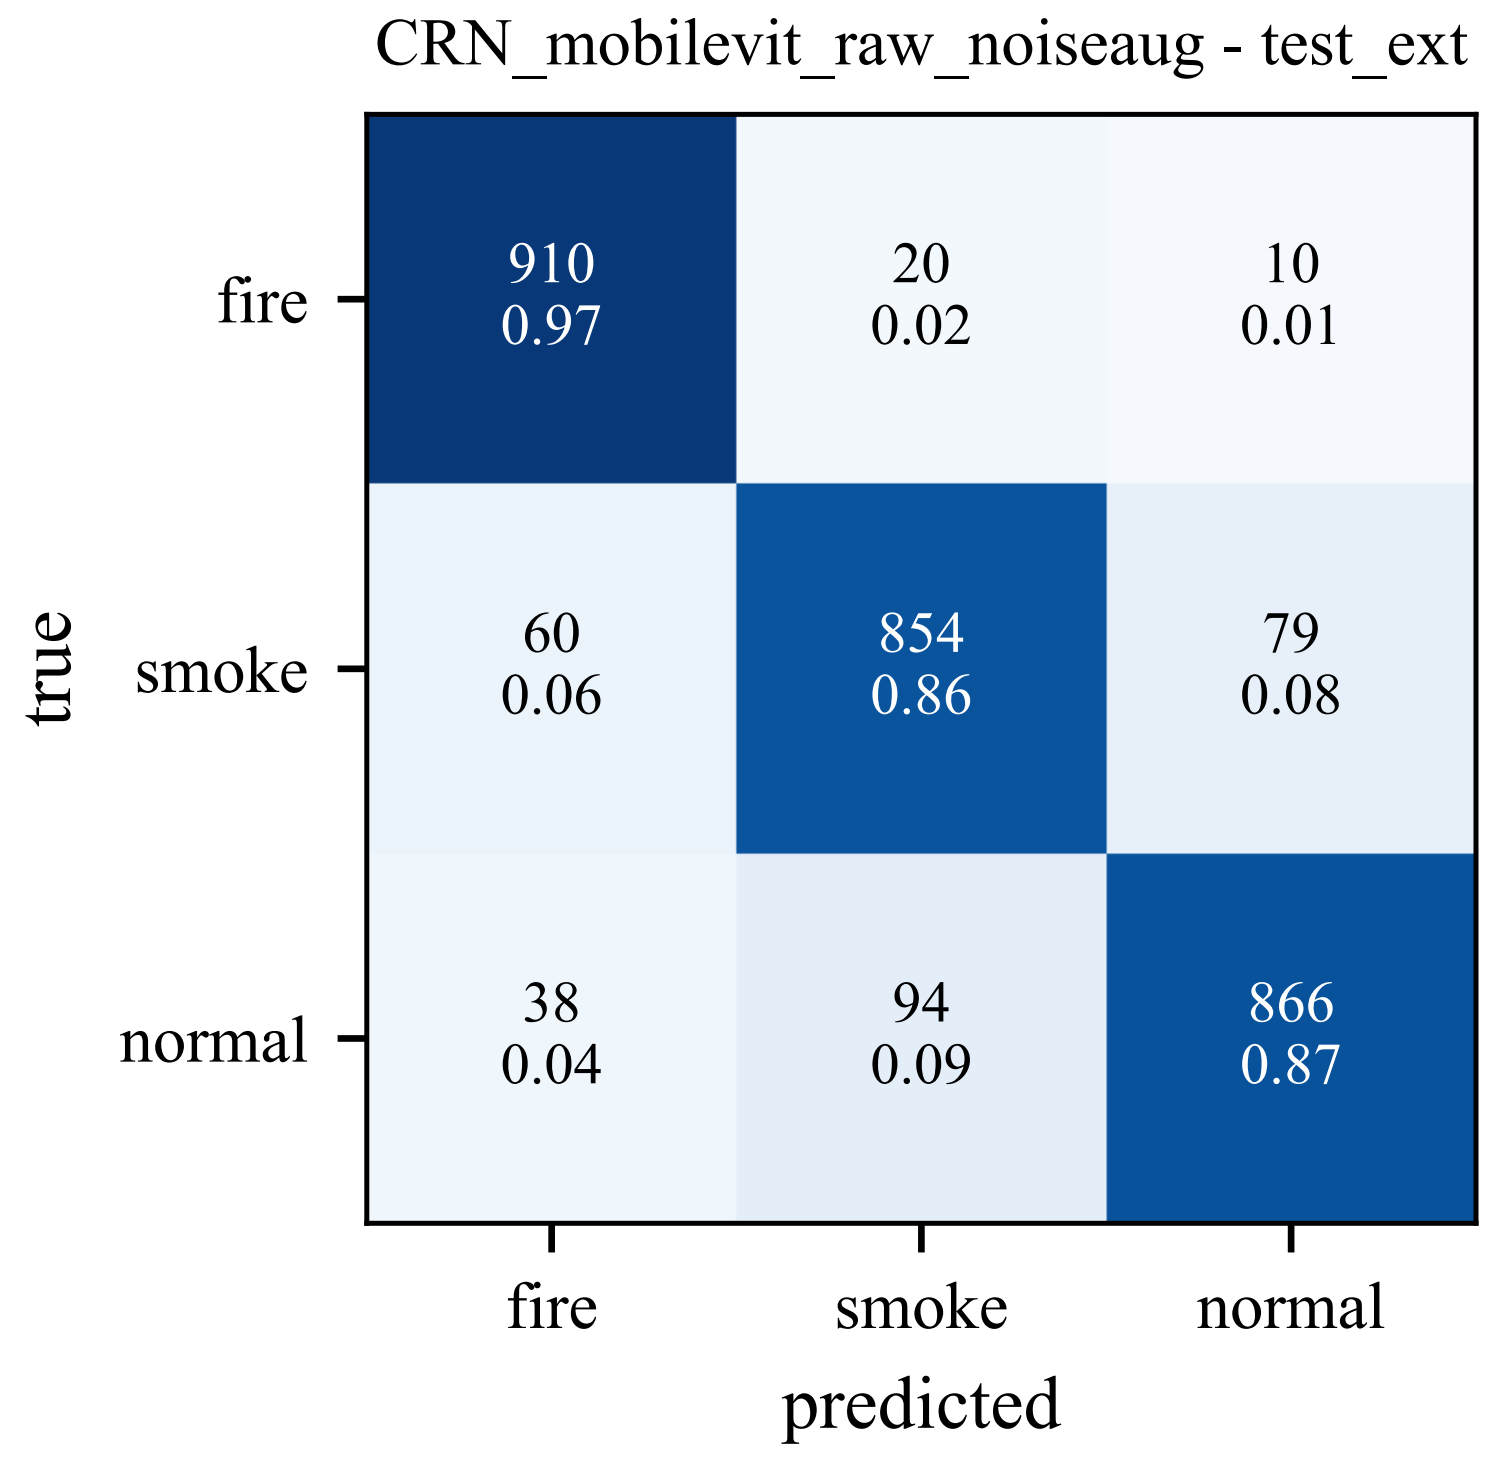
CRN_mobilevit_raw_noiseaug - test_ext
fire
smoke
normal
true
910
0.97
20
0.02
10
0.01
60
0.06
854
0.86
79
0.08
38
0.04
94
0.09
866
0.87
fire
smoke
normal
predicted