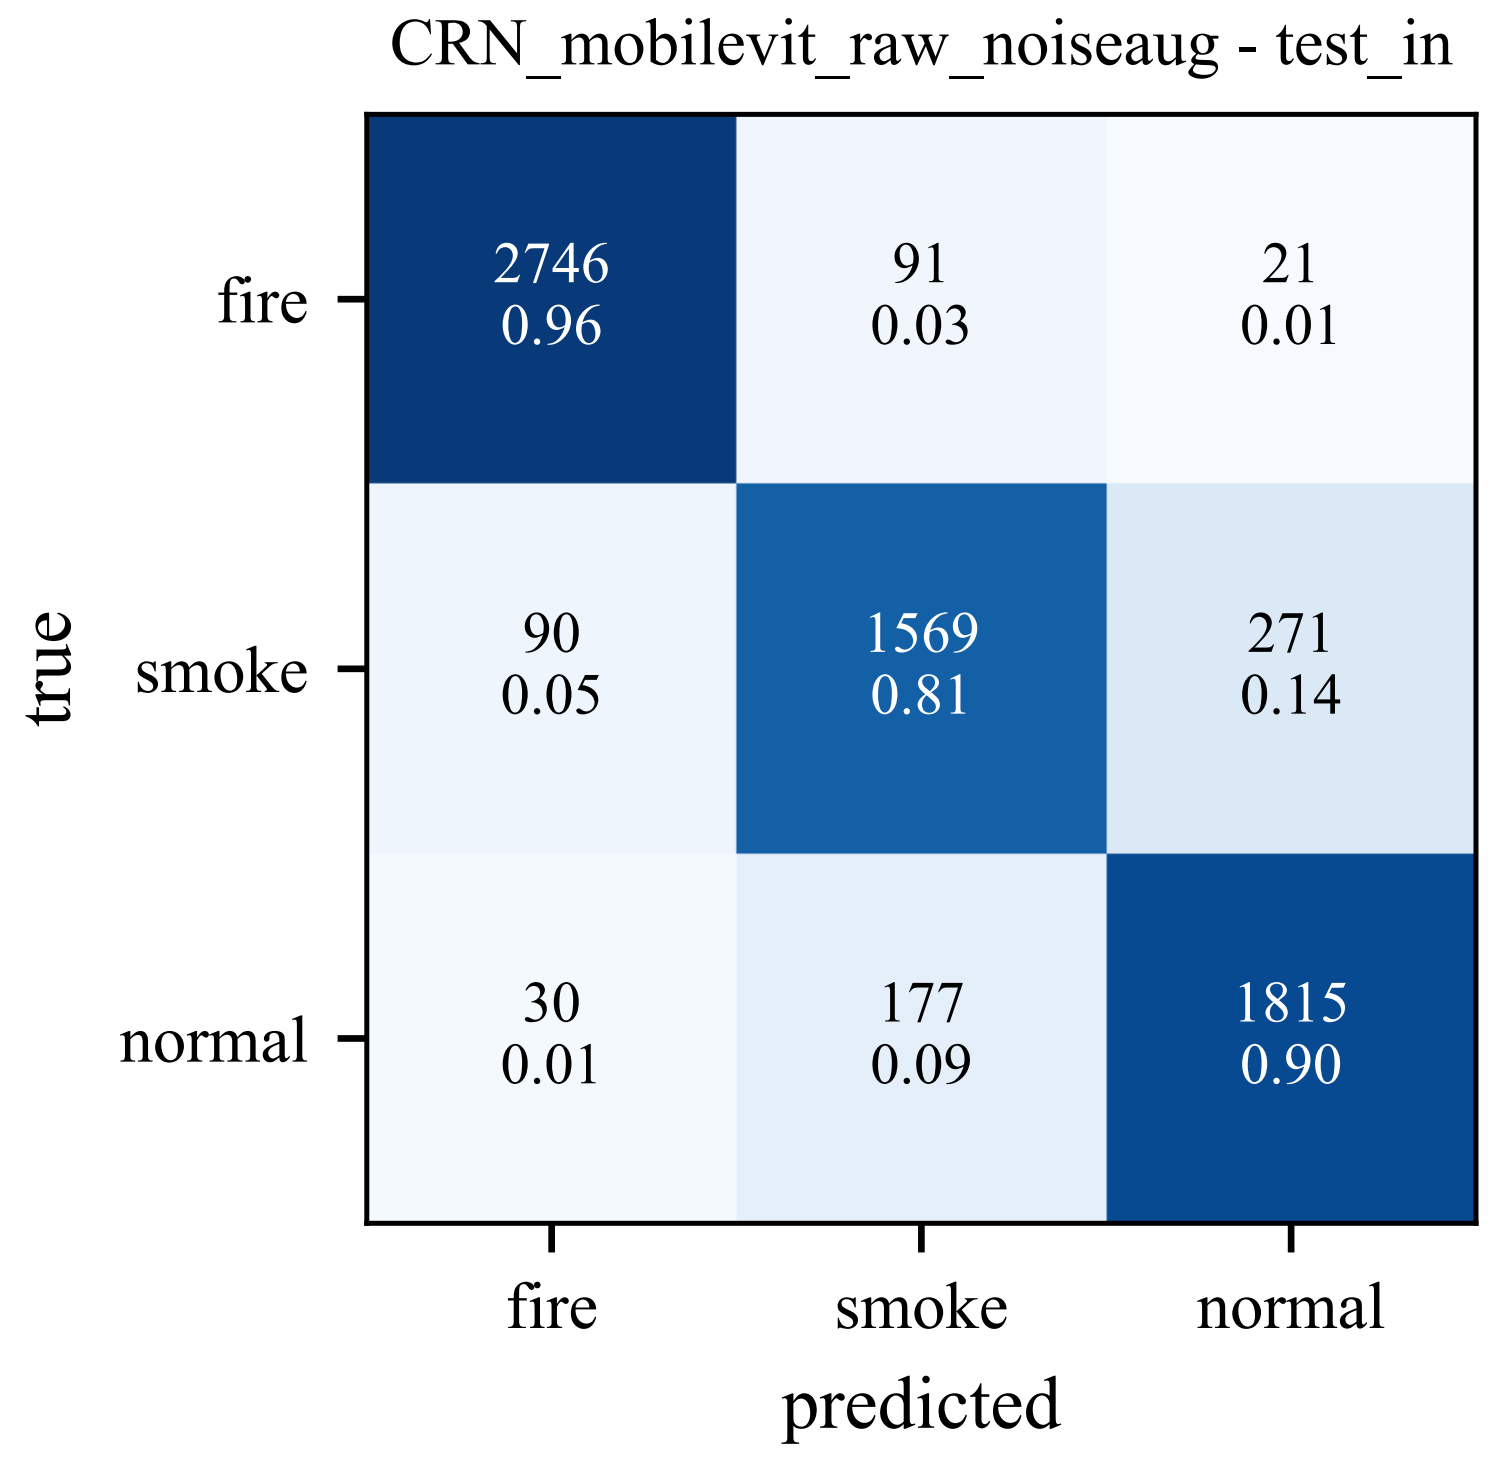
CRN_mobilevit_raw_noiseaug - test_in
fire
smoke
normal
true
2746
0.96
91
0.03
21
0.01
90
0.05
1569
0.81
271
0.14
30
0.01
177
0.09
1815
0.90
fire
smoke
normal
predicted