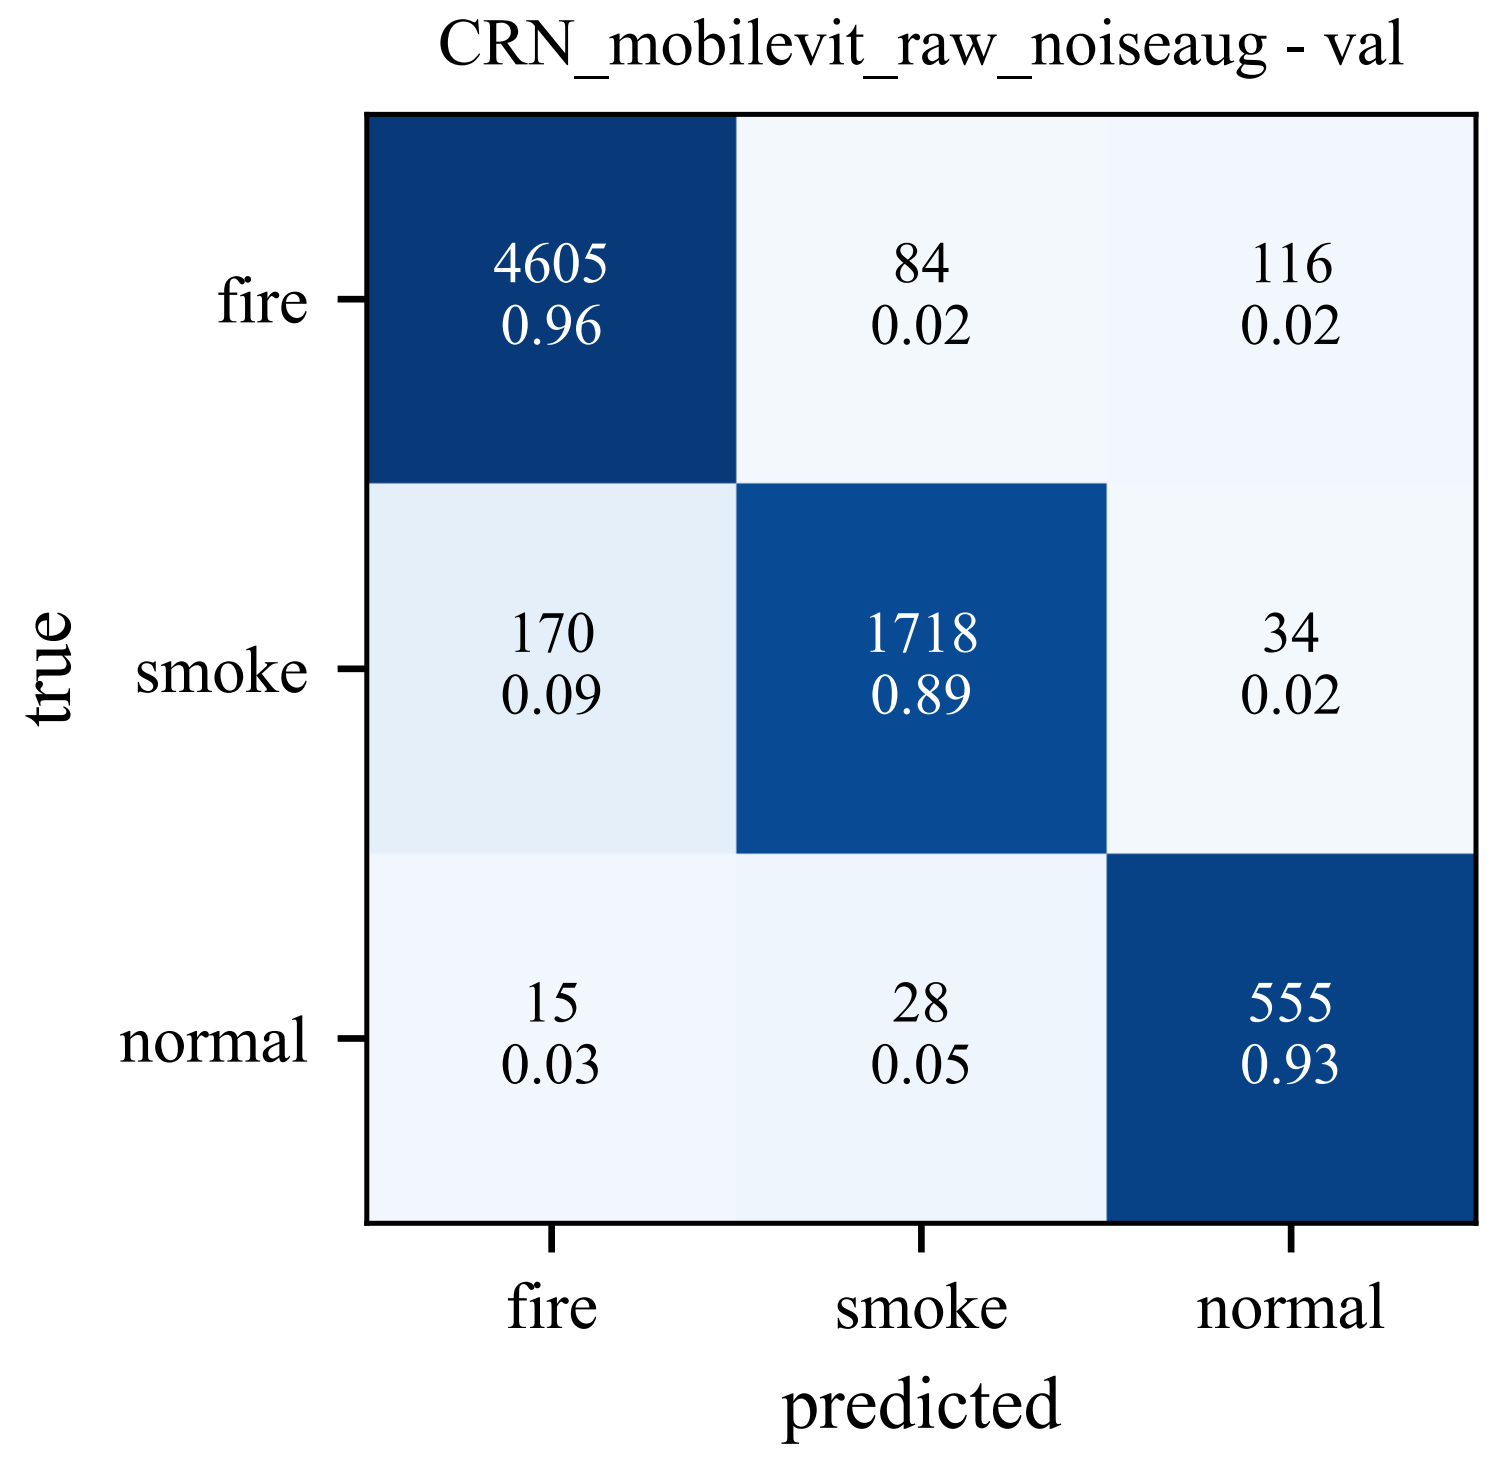
CRN_mobilevit_raw_noiseaug - val
fire
smoke
normal
true
4605
0.96
84
0.02
116
0.02
170
0.09
1718
0.89
34
0.02
15
0.03
28
0.05
555
0.93
fire
smoke
normal
predicted