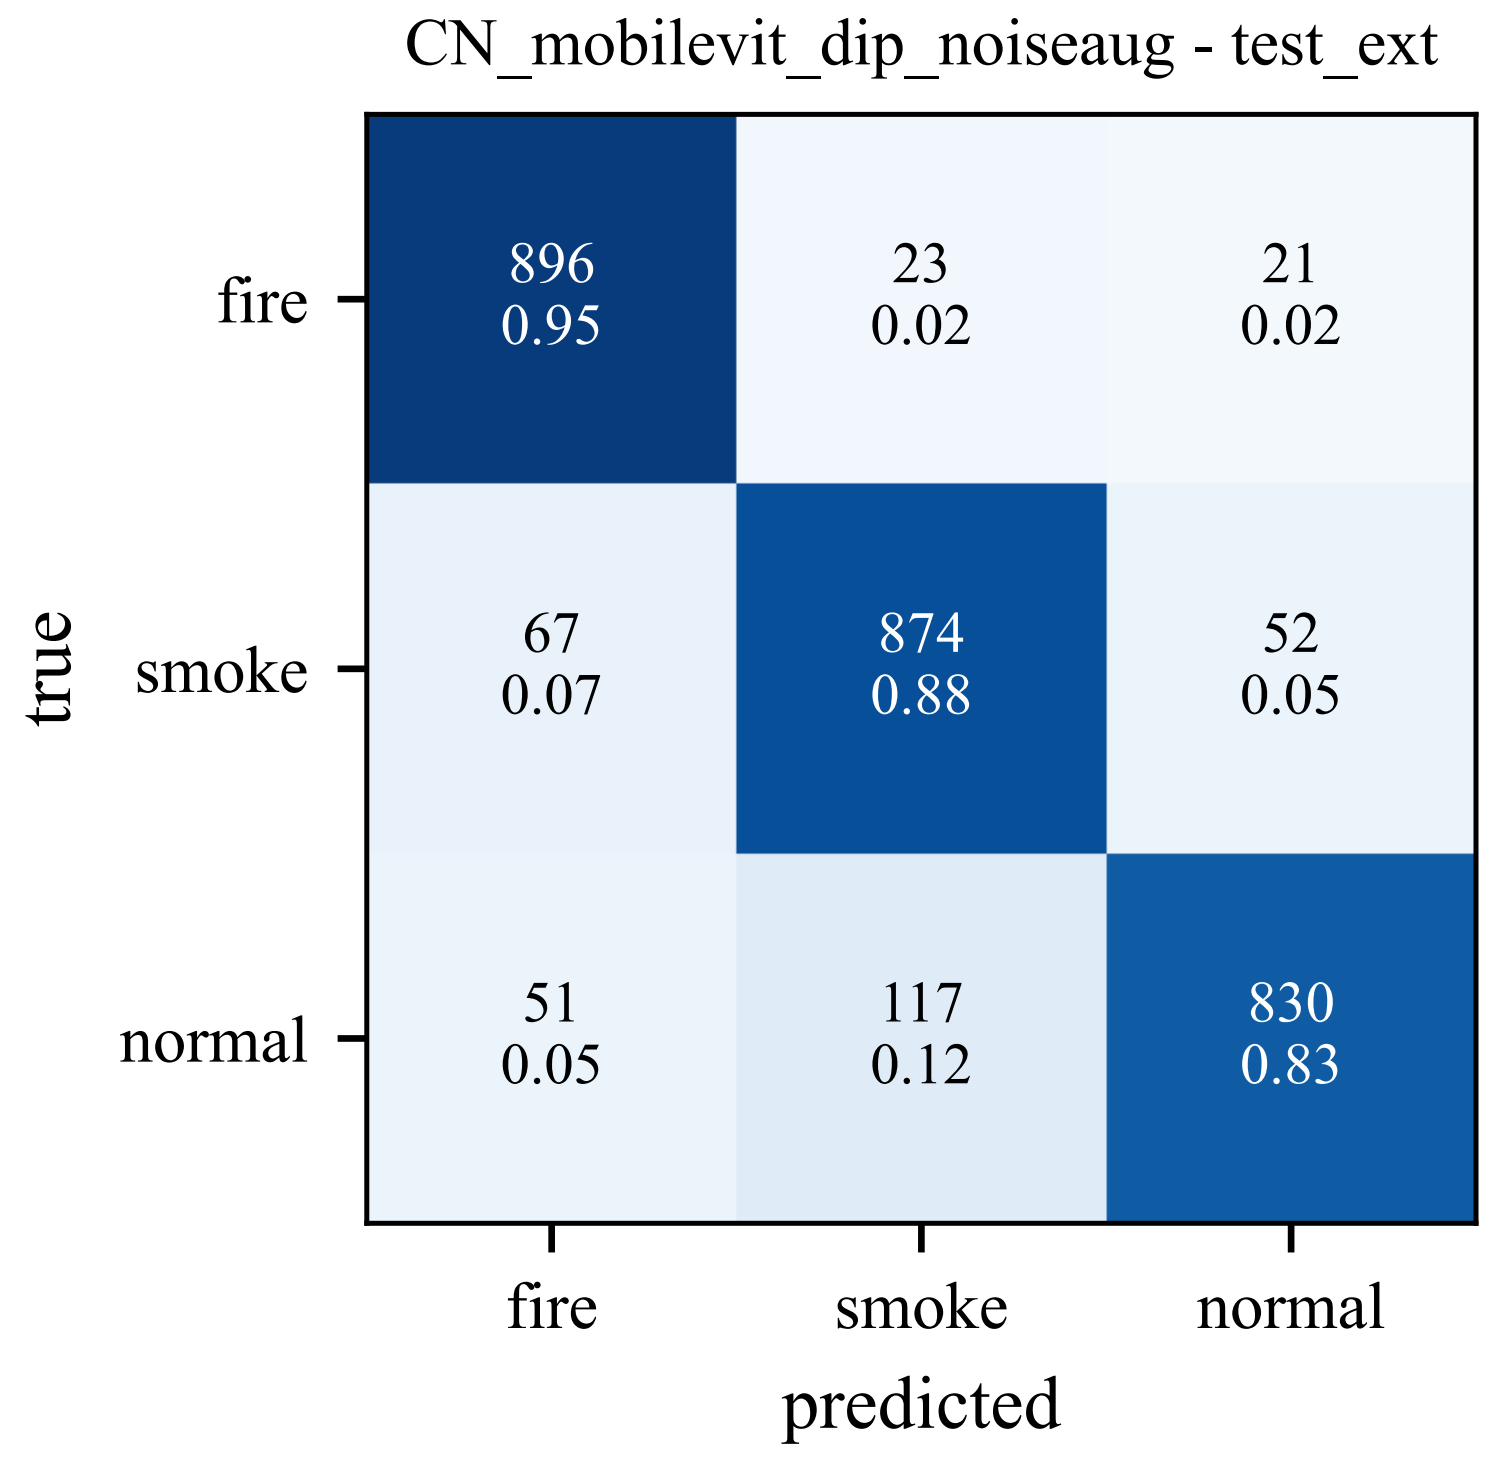
CN_mobilevit_dip_noiseaug - test_ext
fire
smoke
normal
true
896
0.95
23
0.02
21
0.02
67
0.07
874
0.88
52
0.05
51
0.05
117
0.12
830
0.83
fire
smoke
normal
predicted