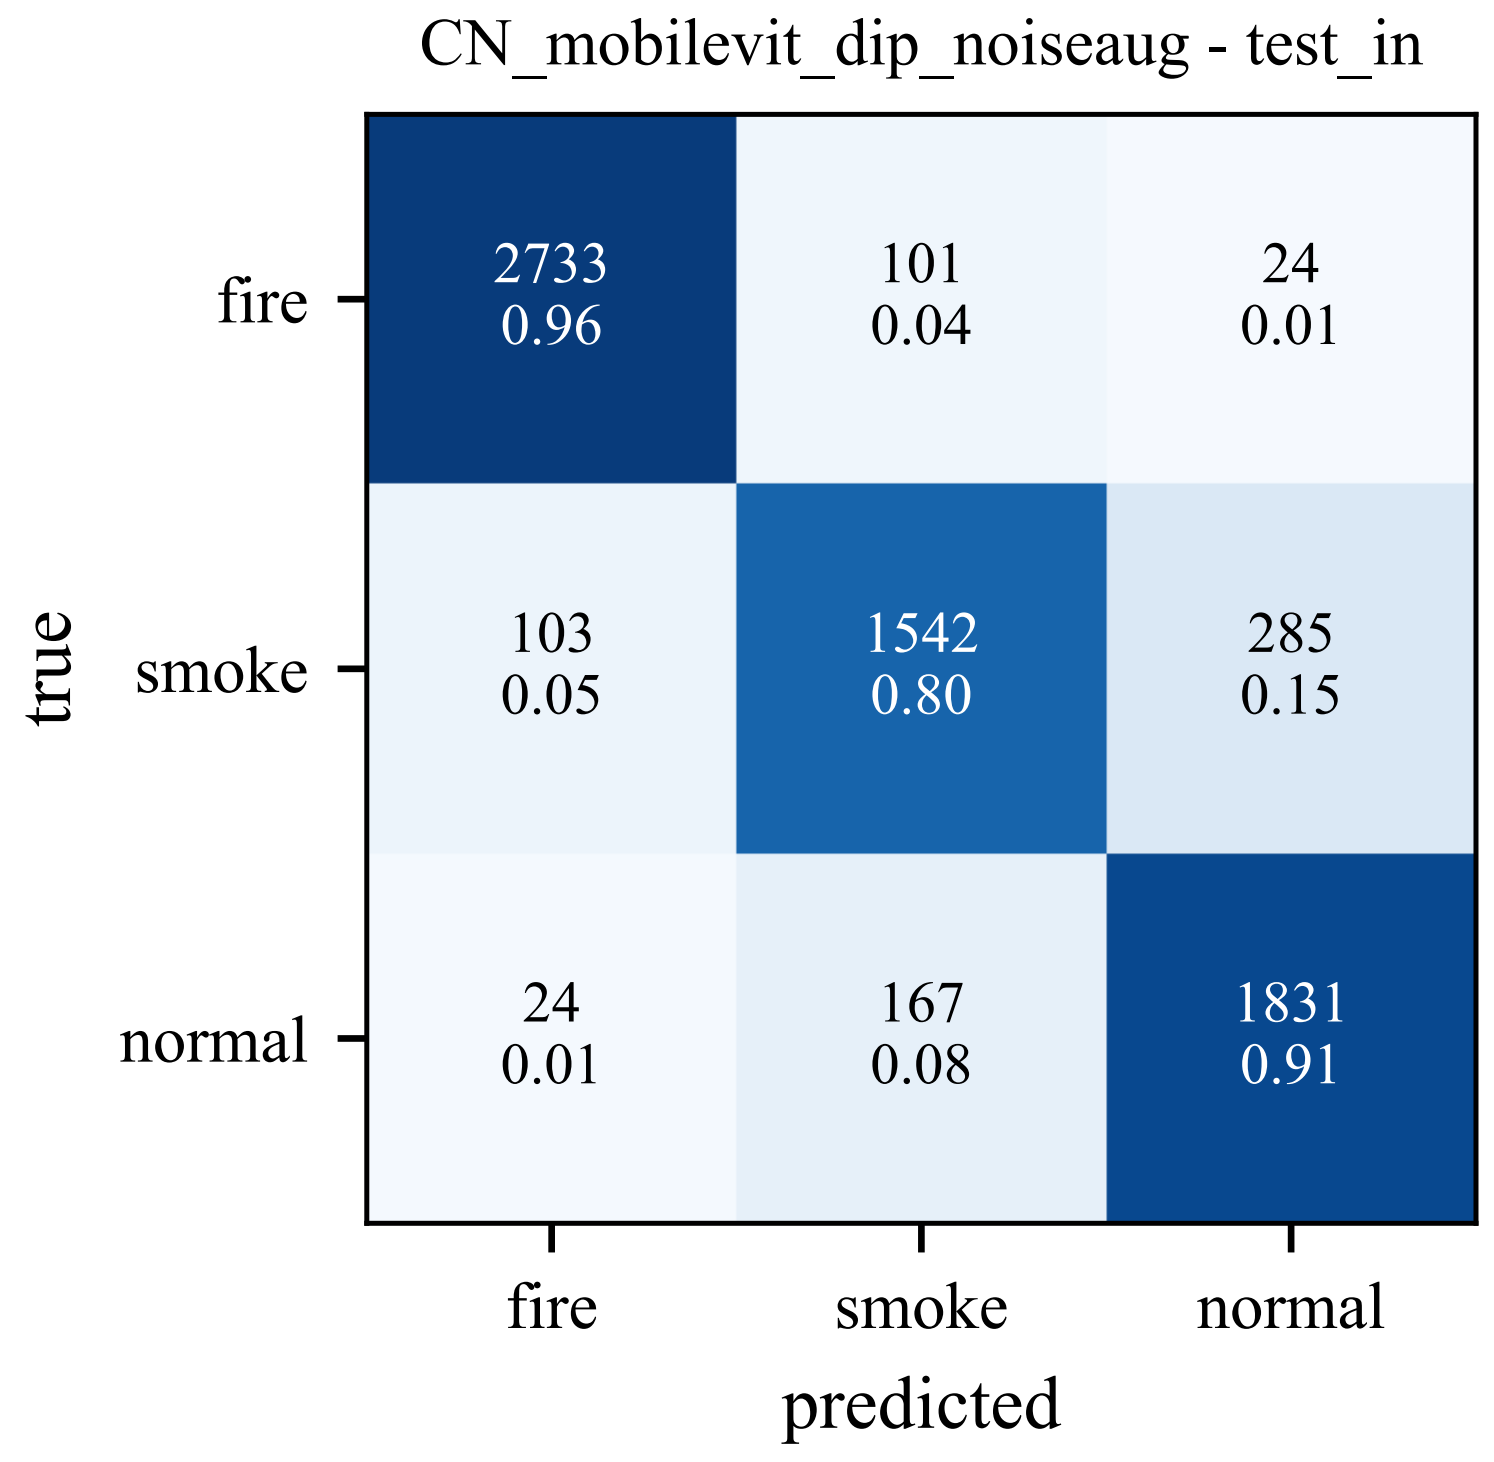
CN_mobilevit_dip_noiseaug - test_in
fire
smoke
normal
true
2733
0.96
101
0.04
24
0.01
103
0.05
1542
0.80
285
0.15
24
0.01
167
0.08
1831
0.91
fire
smoke
normal
predicted