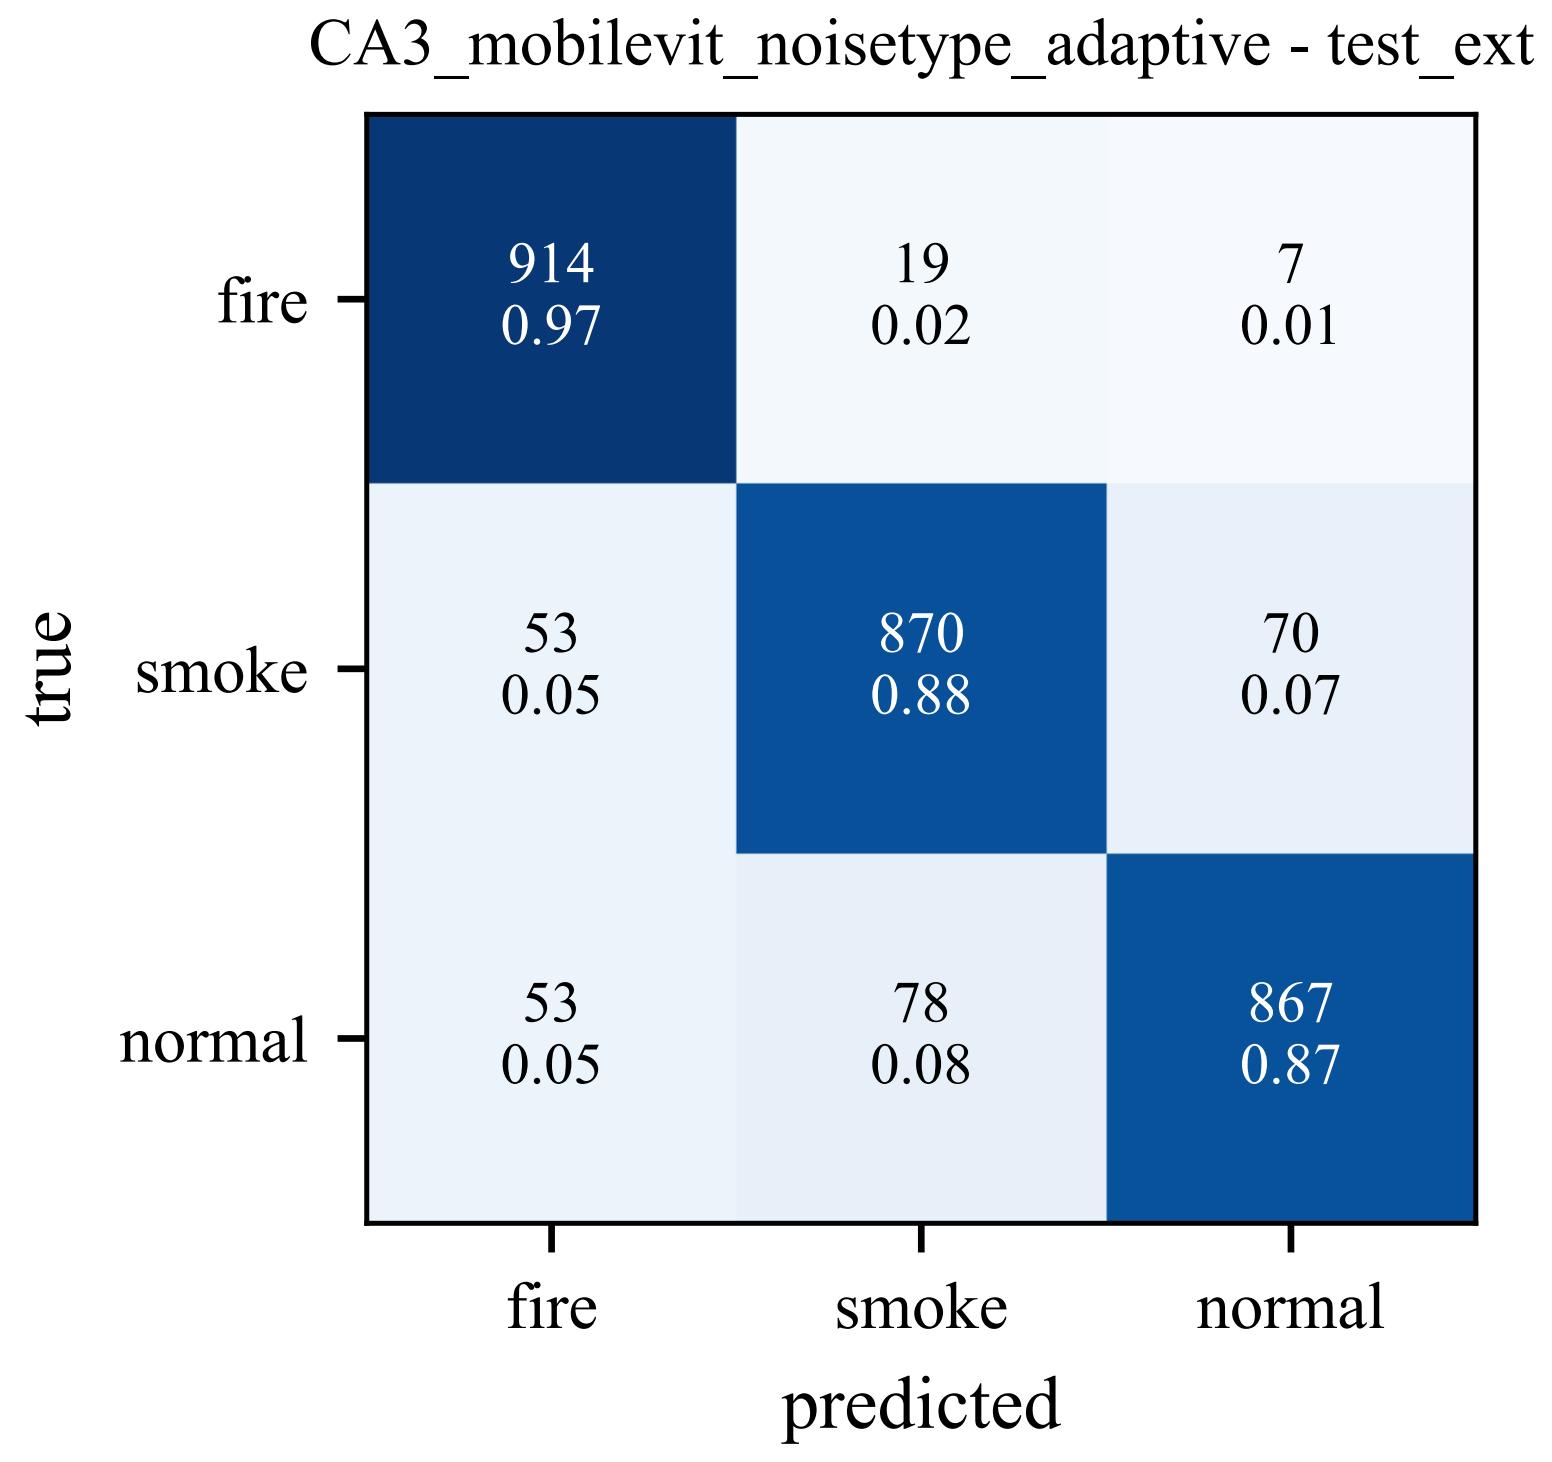
CA3_mobilevit_noisetype_adaptive - test_ext
914
0.97
19
0.02
7
0.01
53
0.05
870
0.88
70
0.07
53
0.05
78
0.08
867
0.87
fire
smoke
normal
true
fire
smoke
normal
predicted