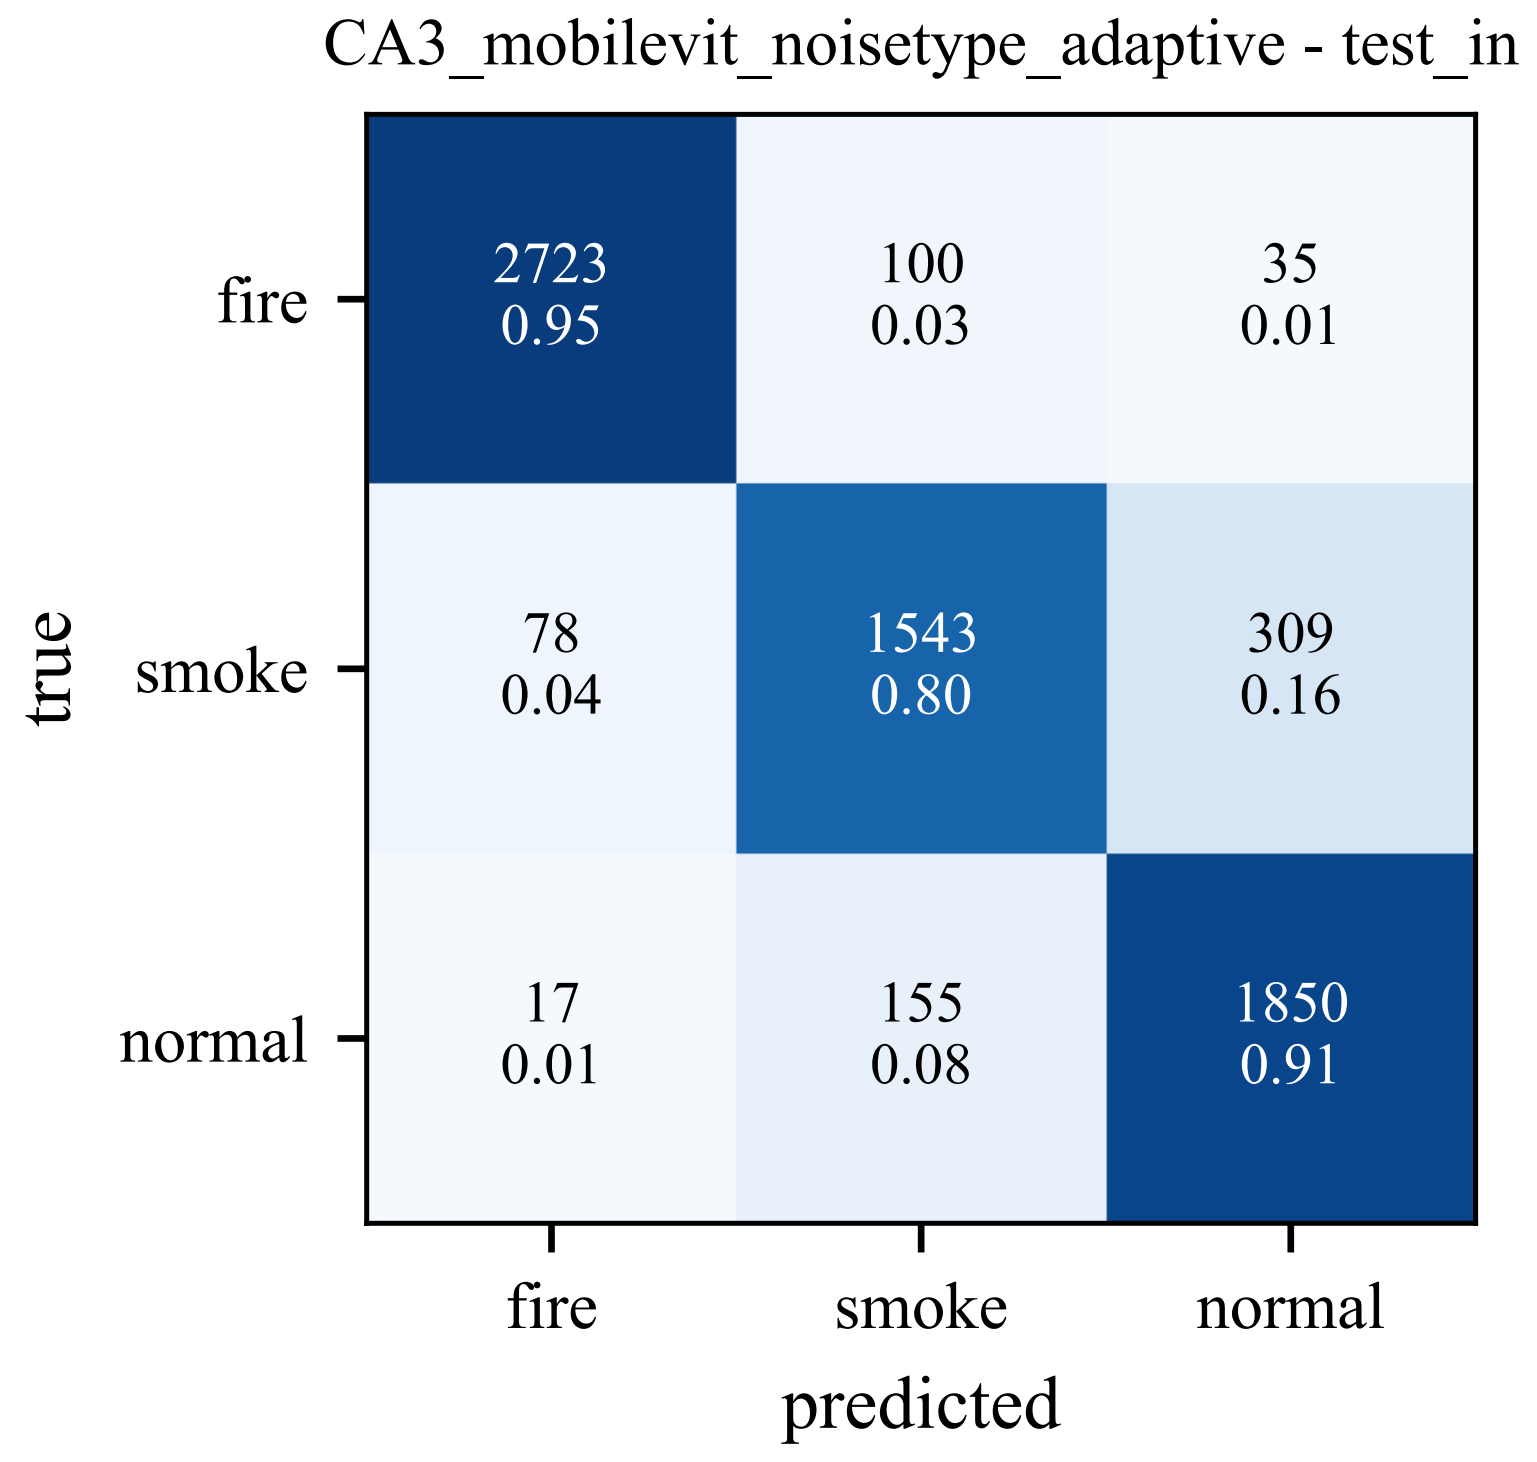
CA3_mobilevit_noisetype_adaptive - test_in
fire
smoke
normal
true
2723
0.95
100
0.03
35
0.01
78
0.04
1543
0.80
309
0.16
17
0.01
155
0.08
1850
0.91
fire
smoke
normal
predicted