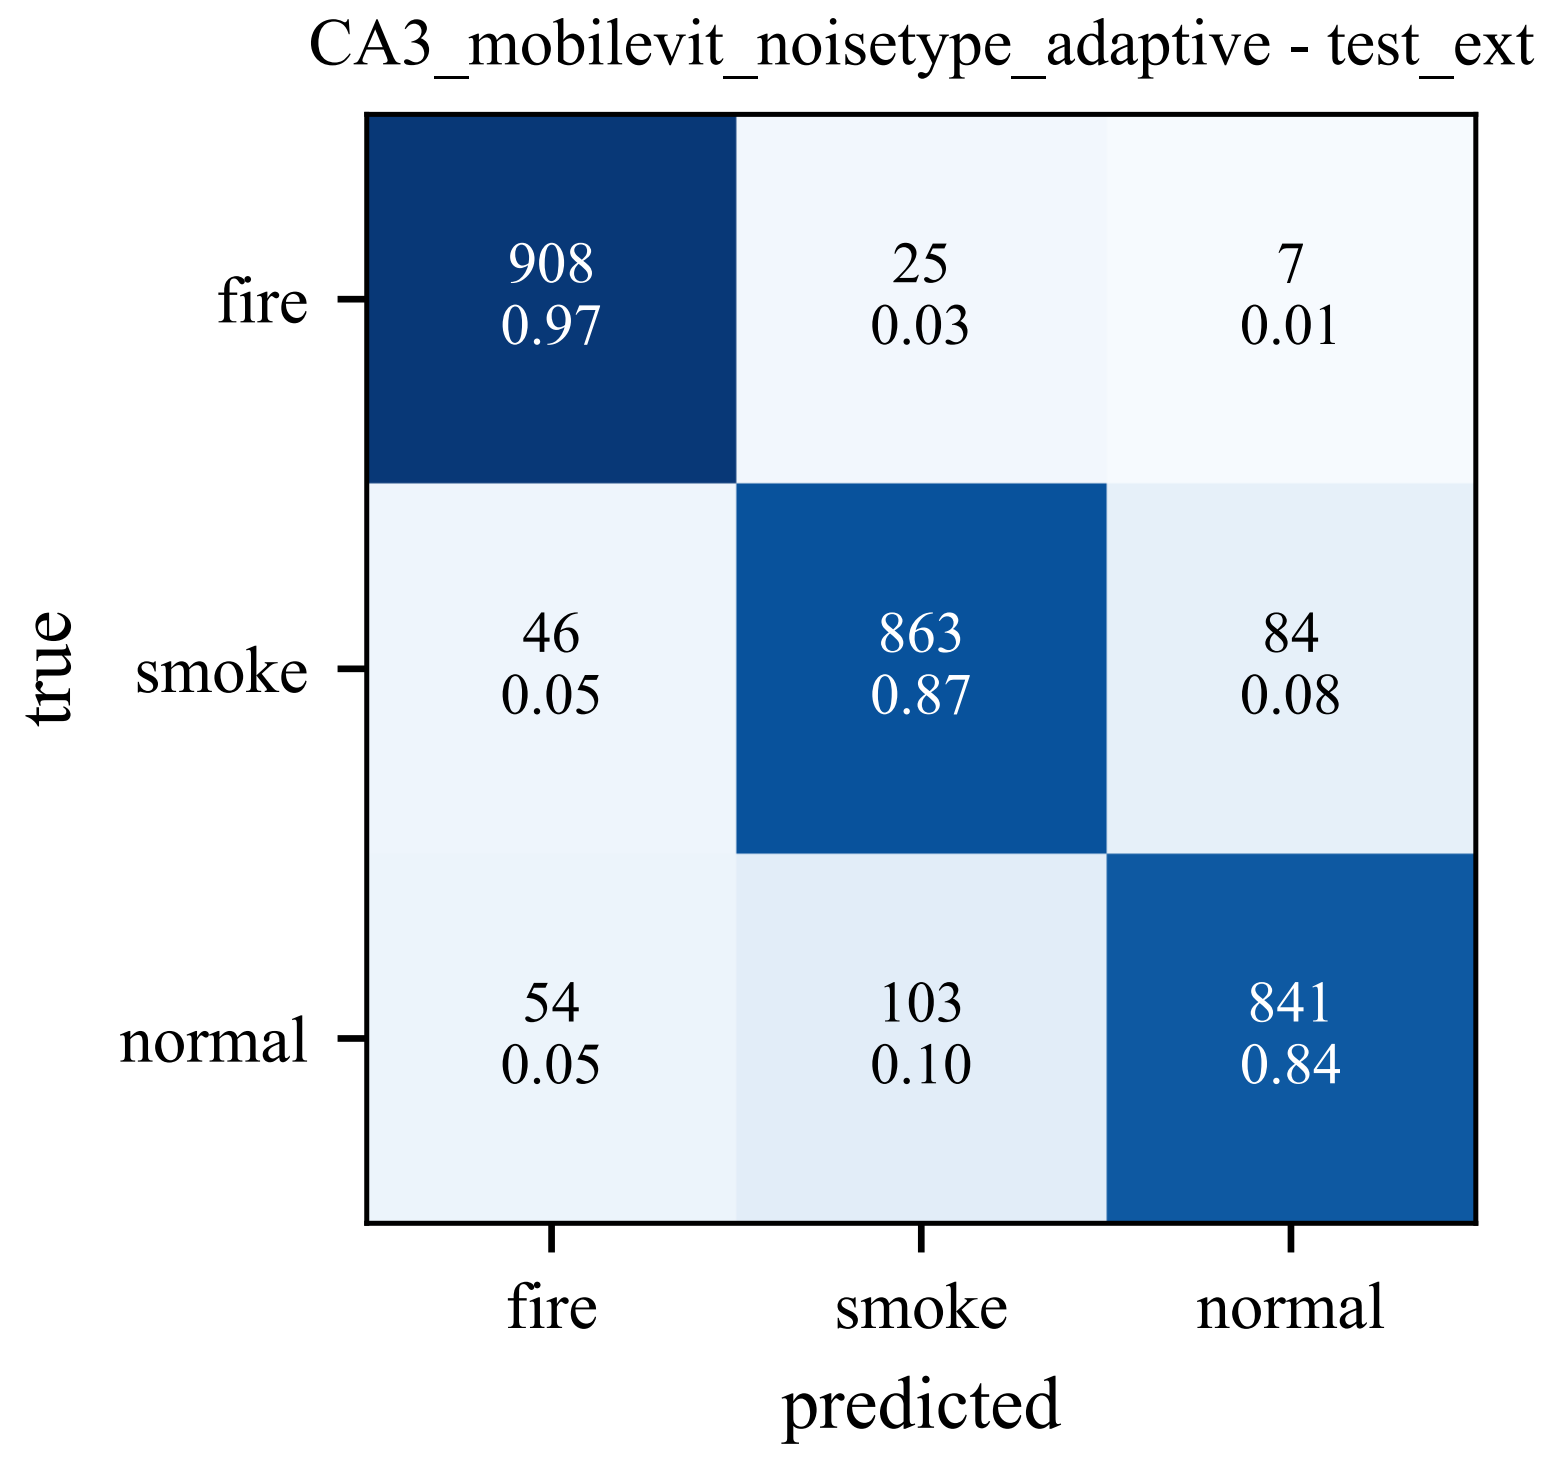
CA3_mobilevit_noisetype_adaptive - test_ext
fire
smoke
normal
true
908
0.97
25
0.03
7
0.01
46
0.05
863
0.87
84
0.08
54
0.05
103
0.10
841
0.84
fire
smoke
normal
predicted