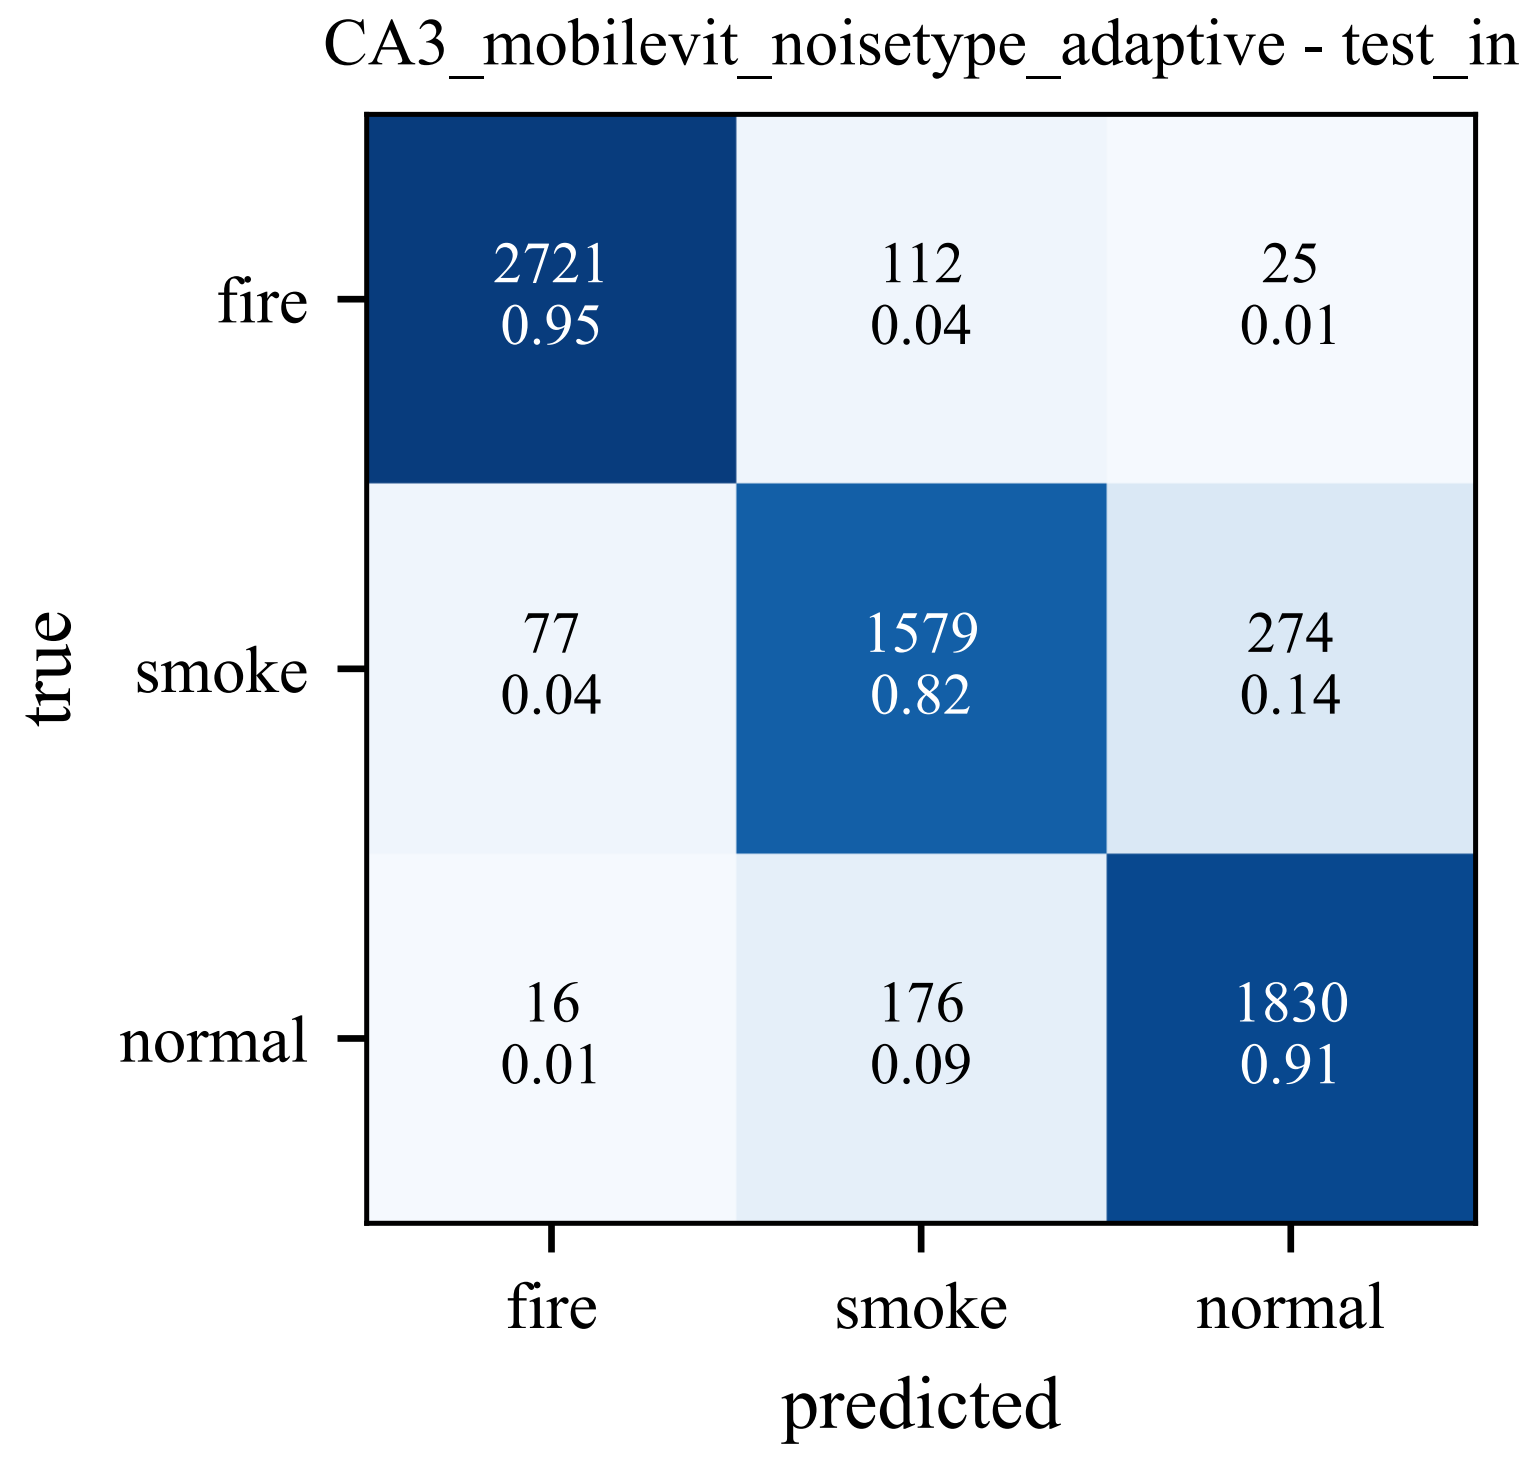
CA3_mobilevit_noisetype_adaptive - test_in
fire
smoke
normal
true
2721
0.95
112
0.04
25
0.01
77
0.04
1579
0.82
274
0.14
16
0.01
176
0.09
1830
0.91
fire
smoke
normal
predicted