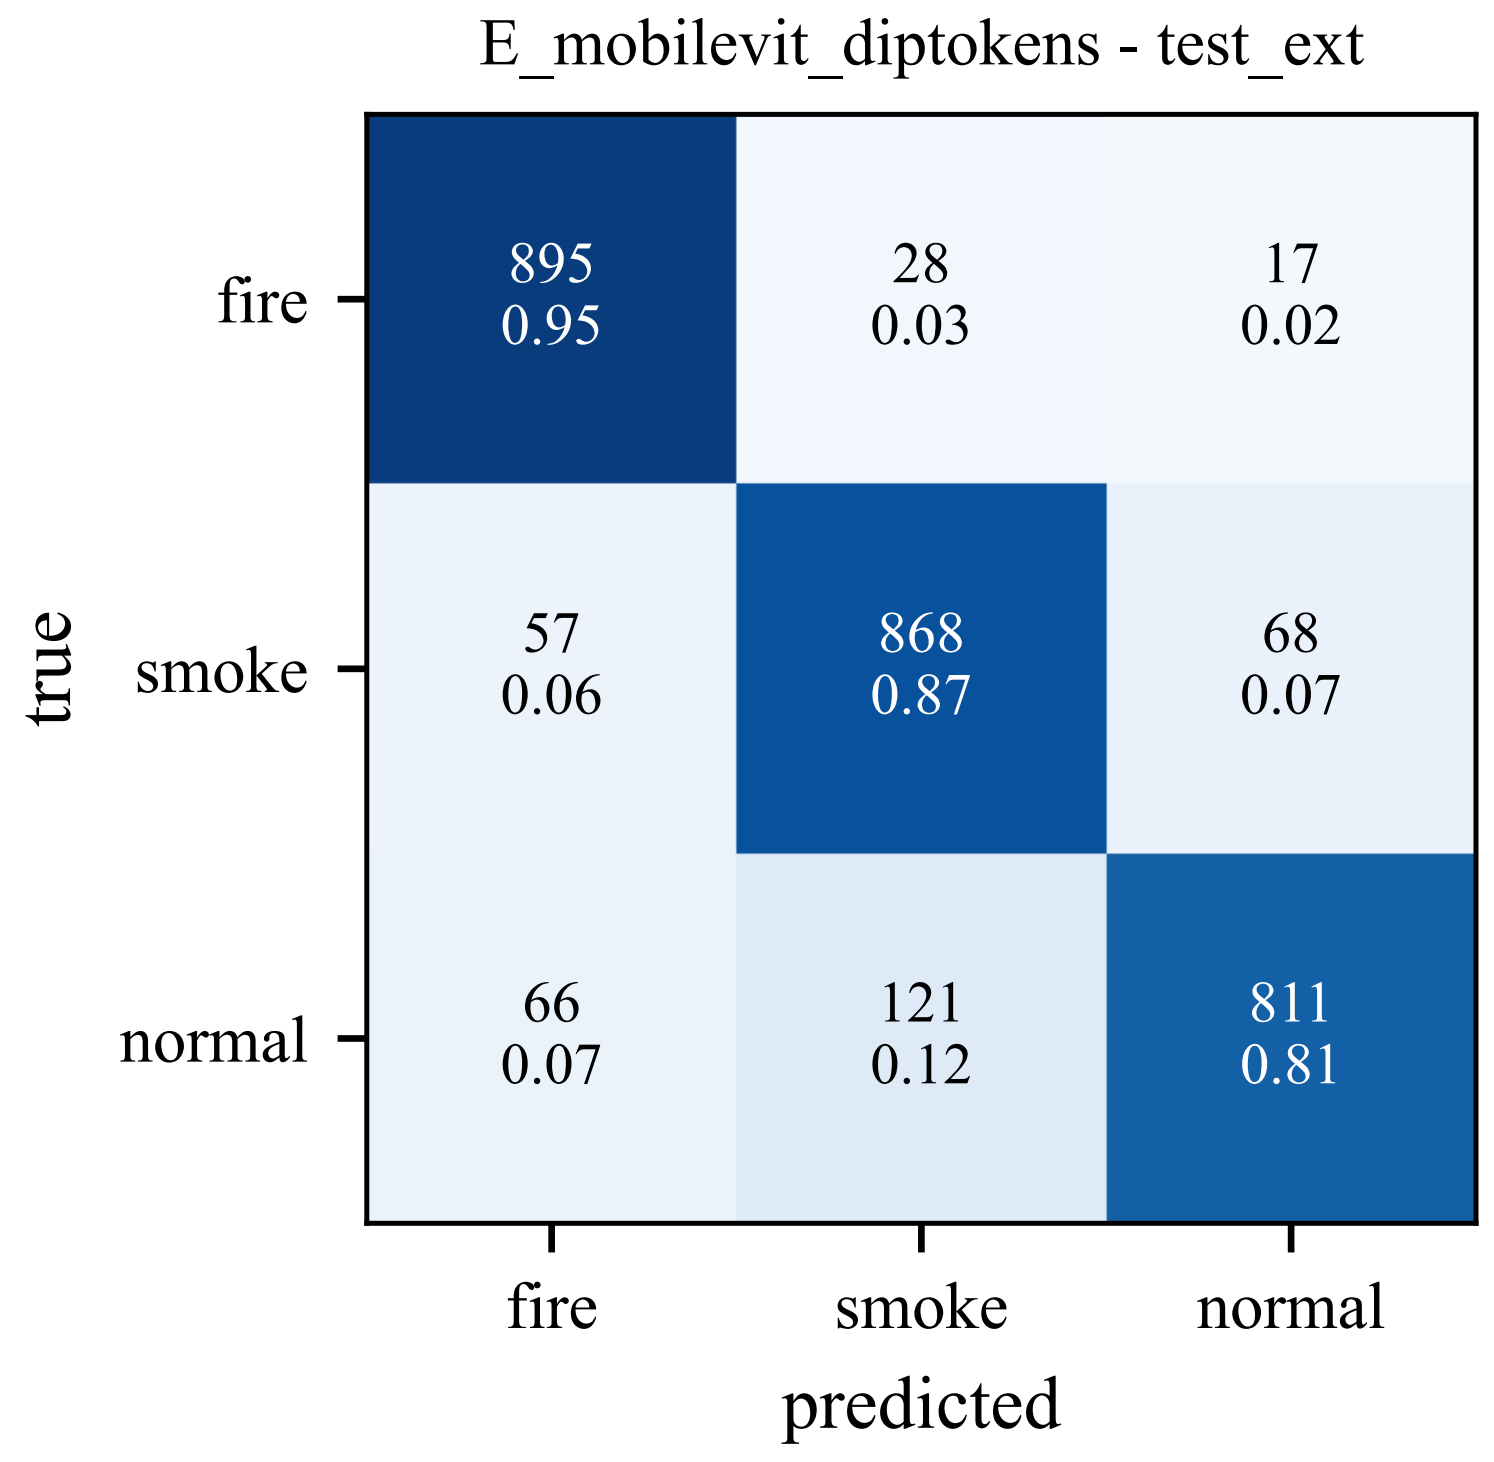
E_mobilevit_diptokens - test_ext
fire
smoke
normal
true
895
0.95
28
0.03
17
0.02
57
0.06
868
0.87
68
0.07
66
0.07
121
0.12
811
0.81
fire
smoke
normal
predicted