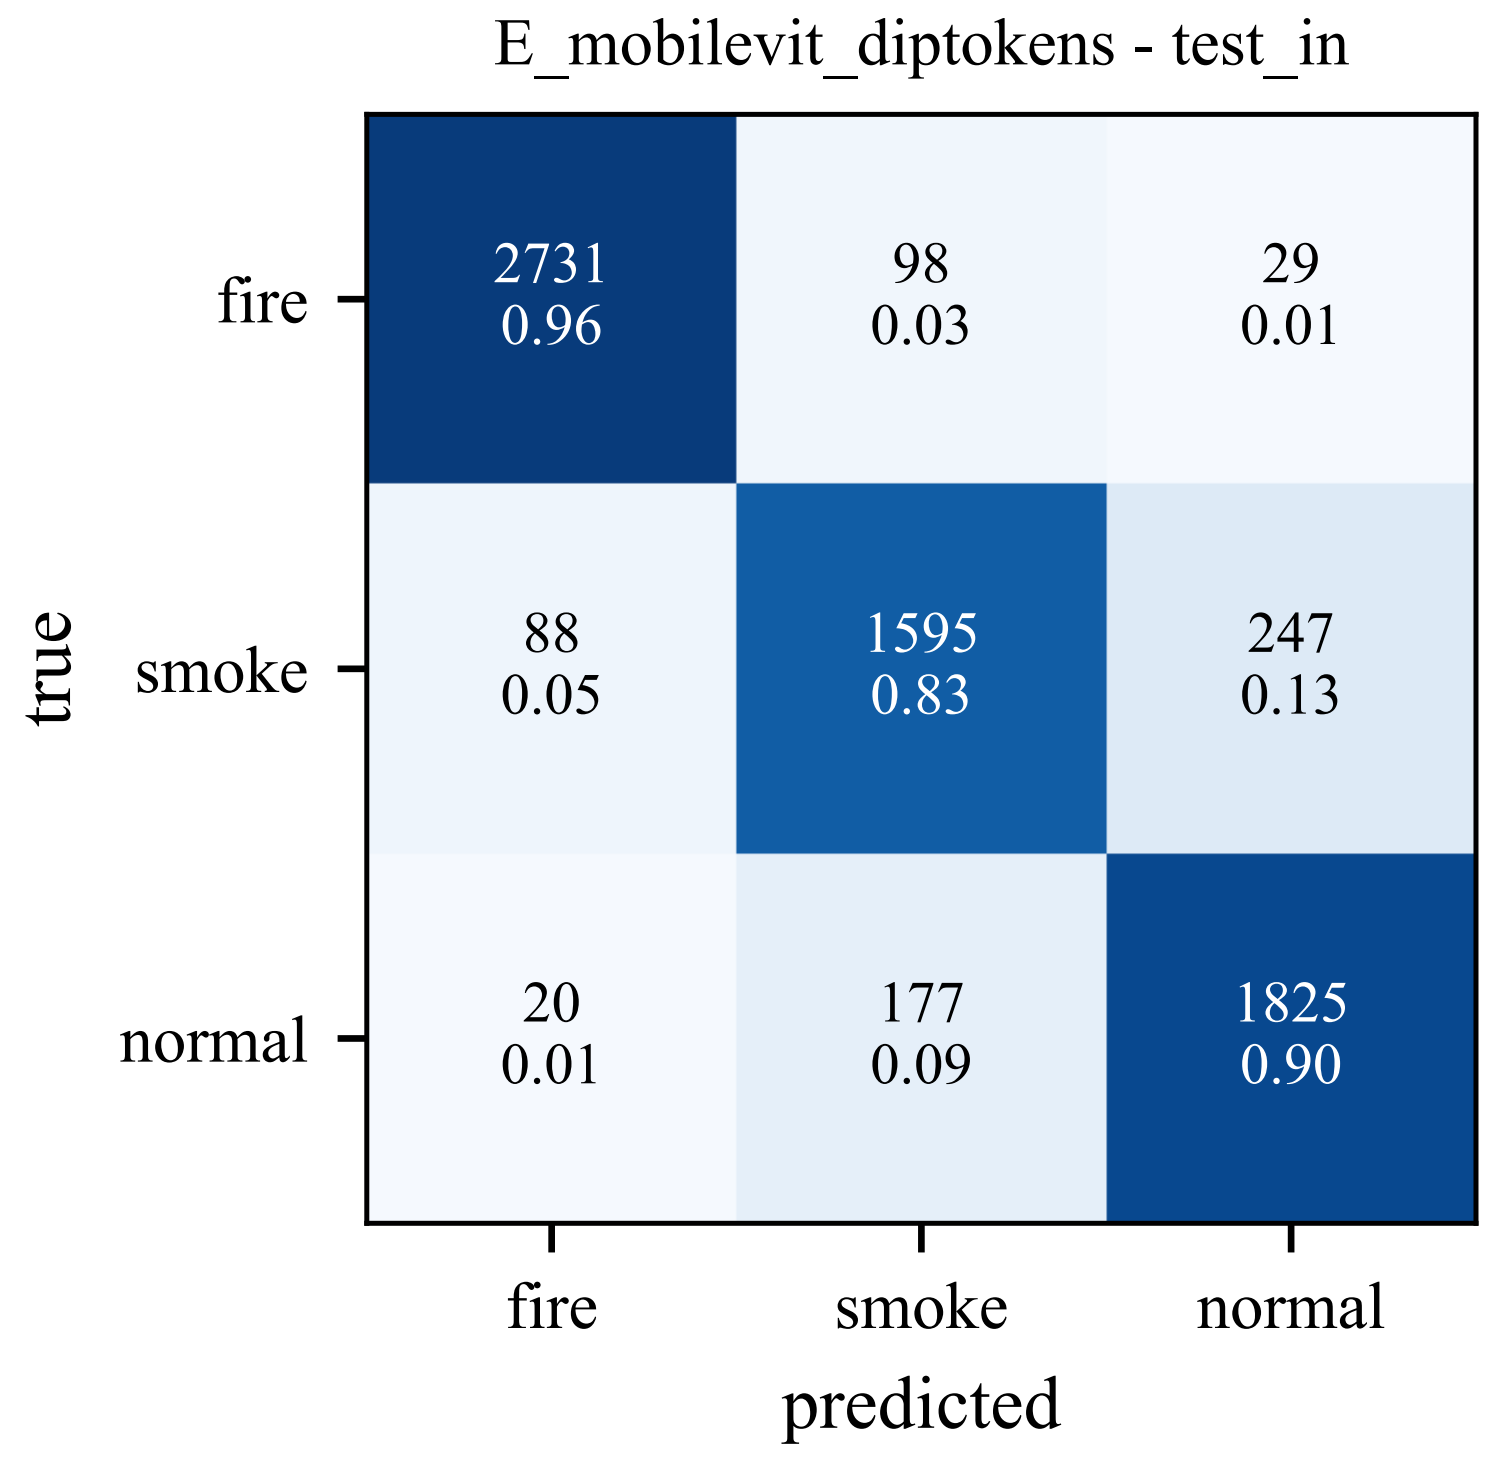
E_mobilevit_diptokens - test_in
fire
smoke
normal
true
2731
0.96
98
0.03
29
0.01
88
0.05
1595
0.83
247
0.13
20
0.01
177
0.09
1825
0.90
fire
smoke
normal
predicted