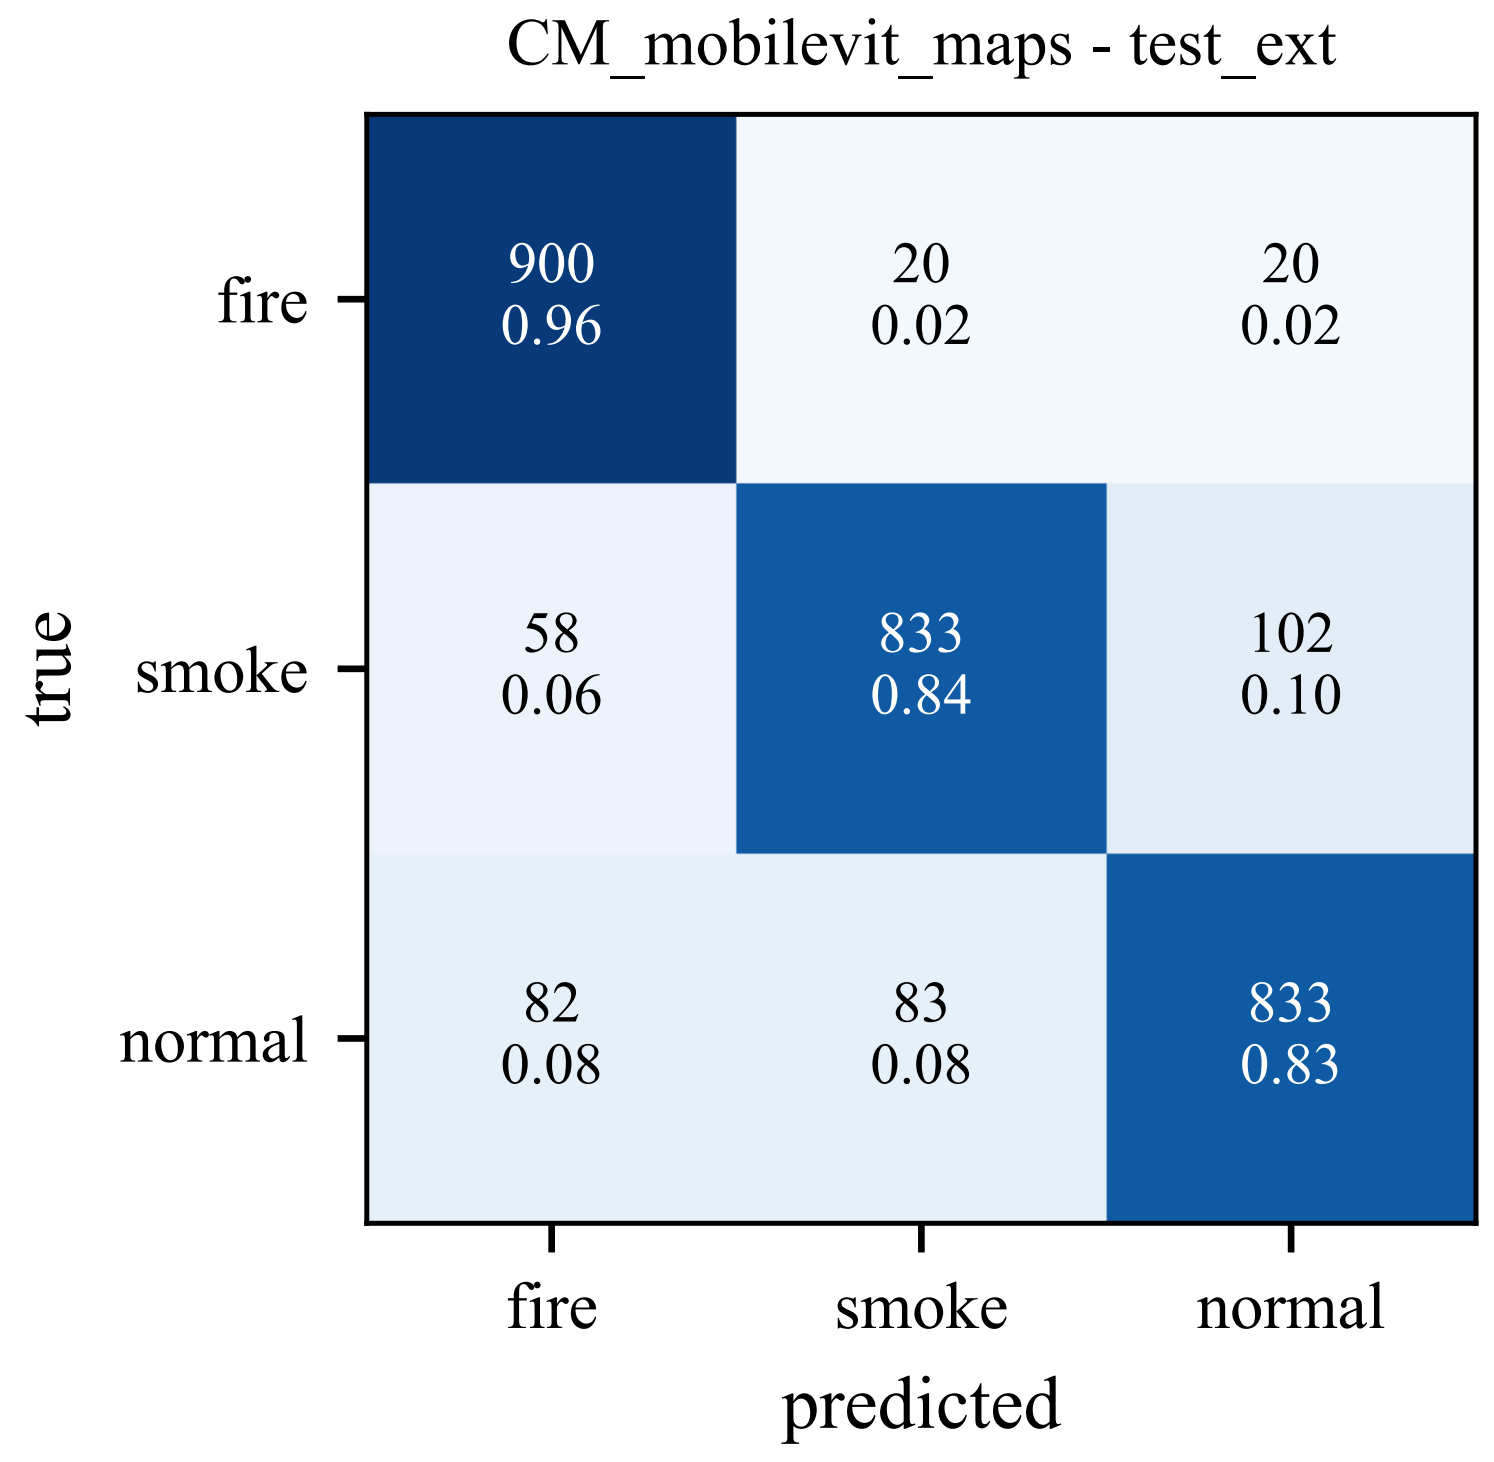
CM_mobilevit_maps - test_ext
fire
smoke
normal
true
900
0.96
20
0.02
20
0.02
58
0.06
833
0.84
102
0.10
82
0.08
83
0.08
833
0.83
fire
smoke
normal
predicted