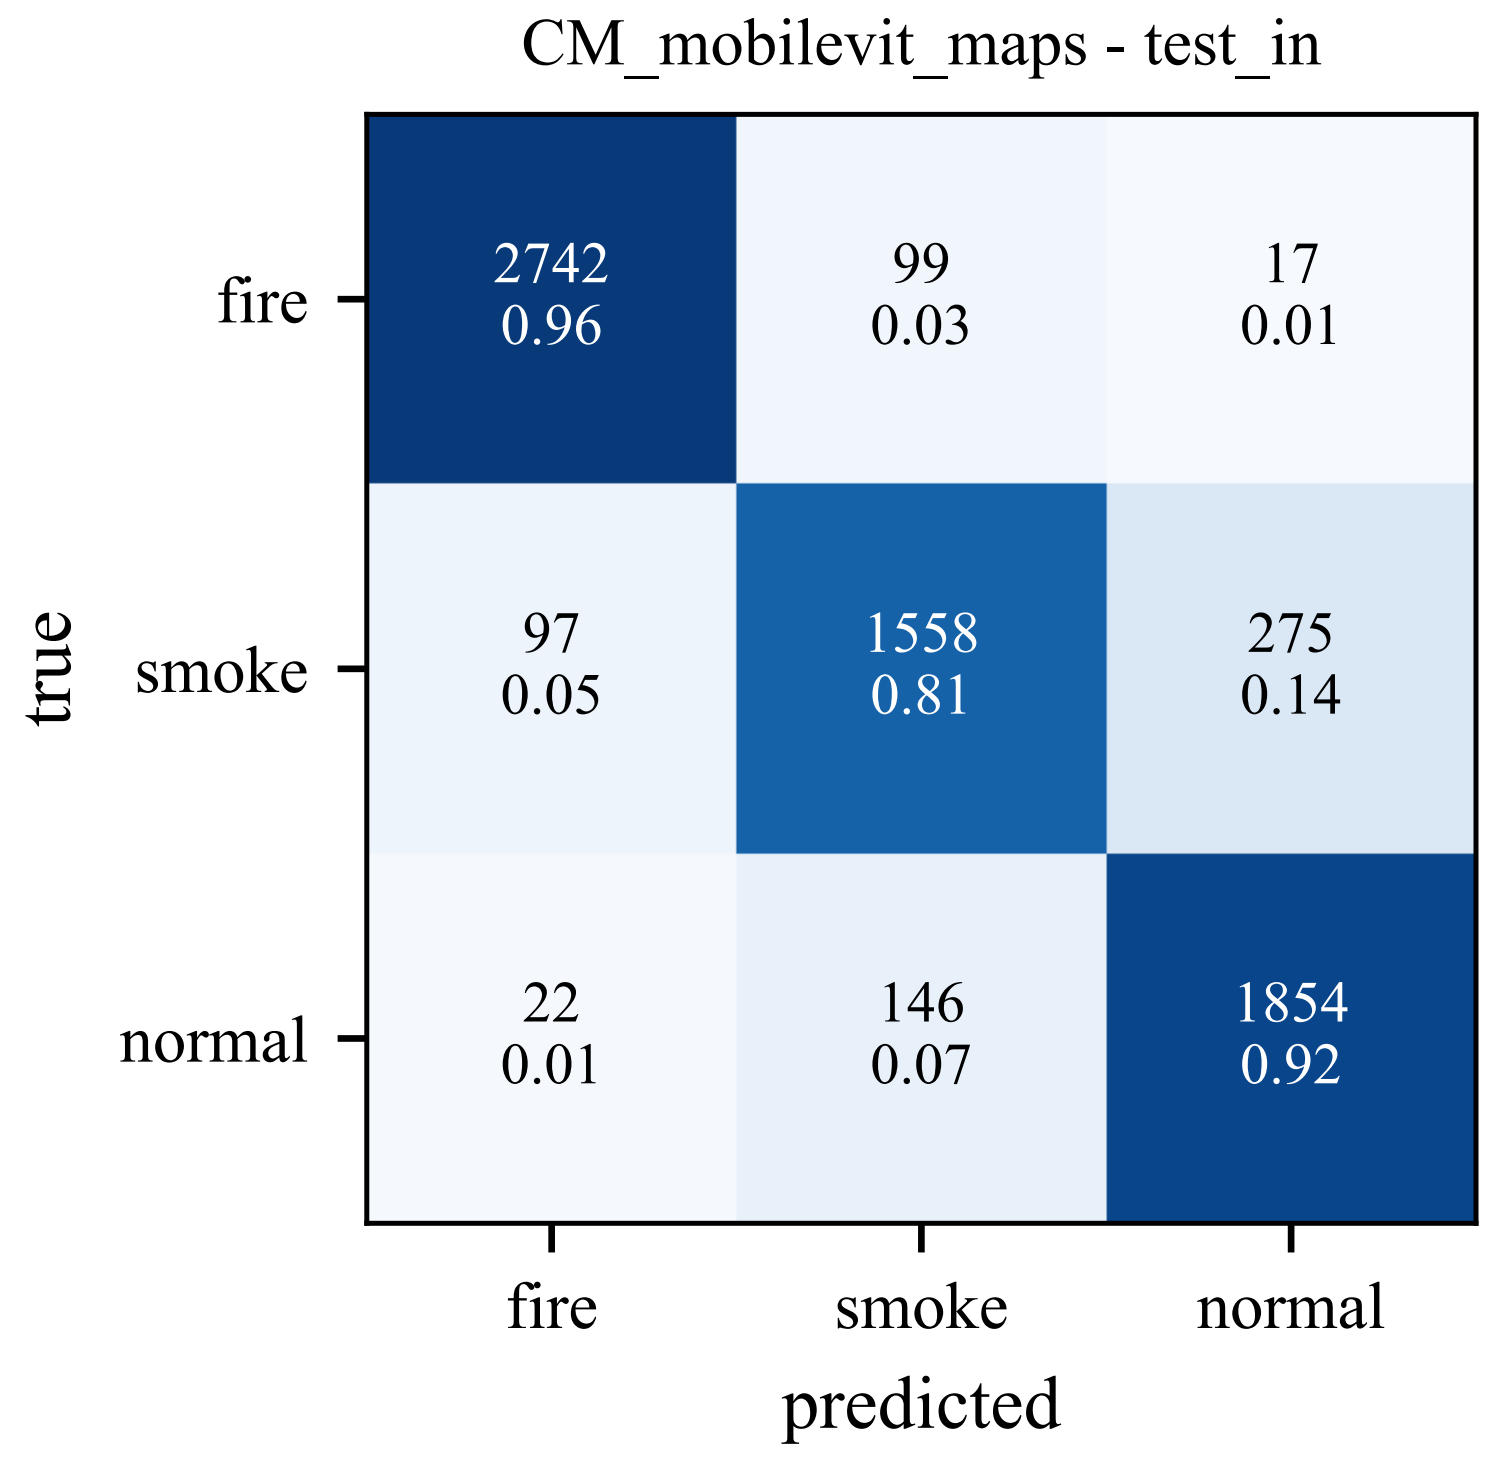
CM_mobilevit_maps - test_in
fire
smoke
normal
true
2742
0.96
99
0.03
17
0.01
97
0.05
1558
0.81
275
0.14
22
0.01
146
0.07
1854
0.92
fire
smoke
normal
predicted