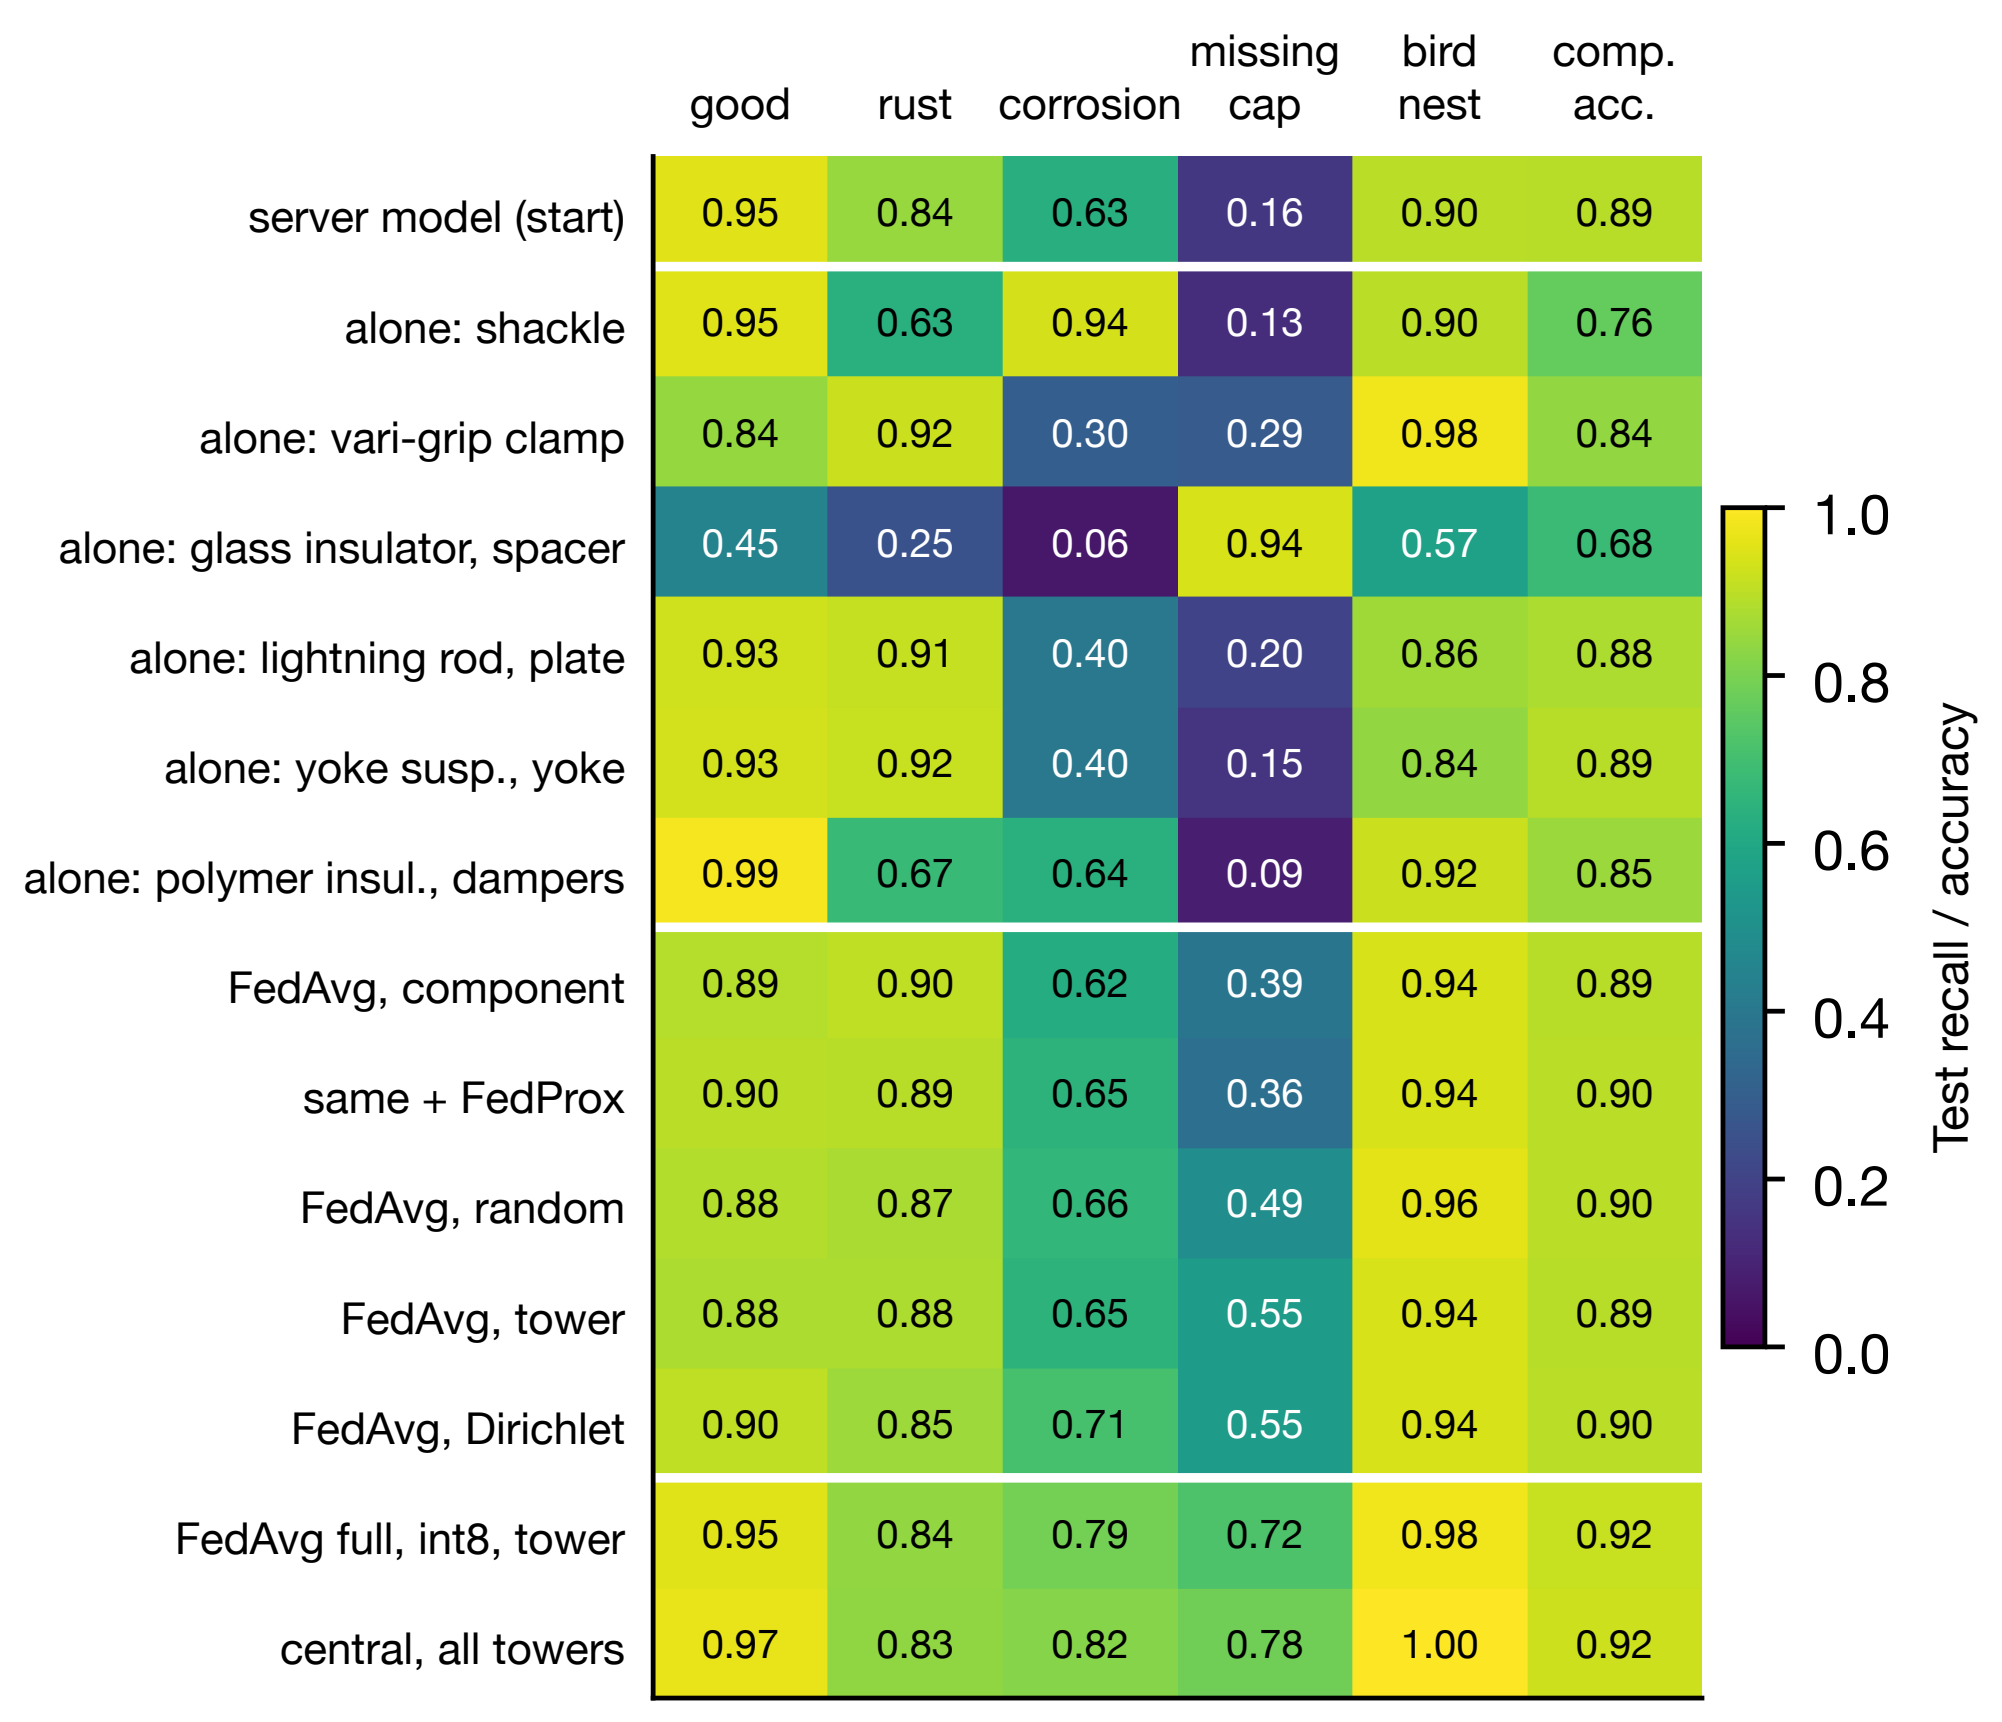
good
rust
corrosion
missing cap
bird nest
comp. acc.
server model (start) 0.95 0.84 0.63 0.16 0.90 0.89
alone: shackle 0.95 0.63 0.94 0.13 0.90 0.76
alone: vari-grip clamp 0.84 0.92 0.30 0.29 0.98 0.84
alone: glass insulator, spacer 0.45 0.25 0.06 0.94 0.57 0.68
alone: lightning rod, plate 0.93 0.91 0.40 0.20 0.86 0.88
alone: yoke susp., yoke 0.93 0.92 0.40 0.15 0.84 0.89
alone: polymer insul., dampers 0.99 0.67 0.64 0.09 0.92 0.85
FedAvg, component 0.89 0.90 0.62 0.39 0.94 0.89
same + FedProx 0.90 0.89 0.65 0.36 0.94 0.90
FedAvg, random 0.88 0.87 0.66 0.49 0.96 0.90
FedAvg, tower 0.88 0.88 0.65 0.55 0.94 0.89
FedAvg, Dirichlet 0.90 0.85 0.71 0.55 0.94 0.90
FedAvg full, int8, tower 0.95 0.84 0.79 0.72 0.98 0.92
central, all towers 0.97 0.83 0.82 0.78 1.00 0.92
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Test recall / accuracy