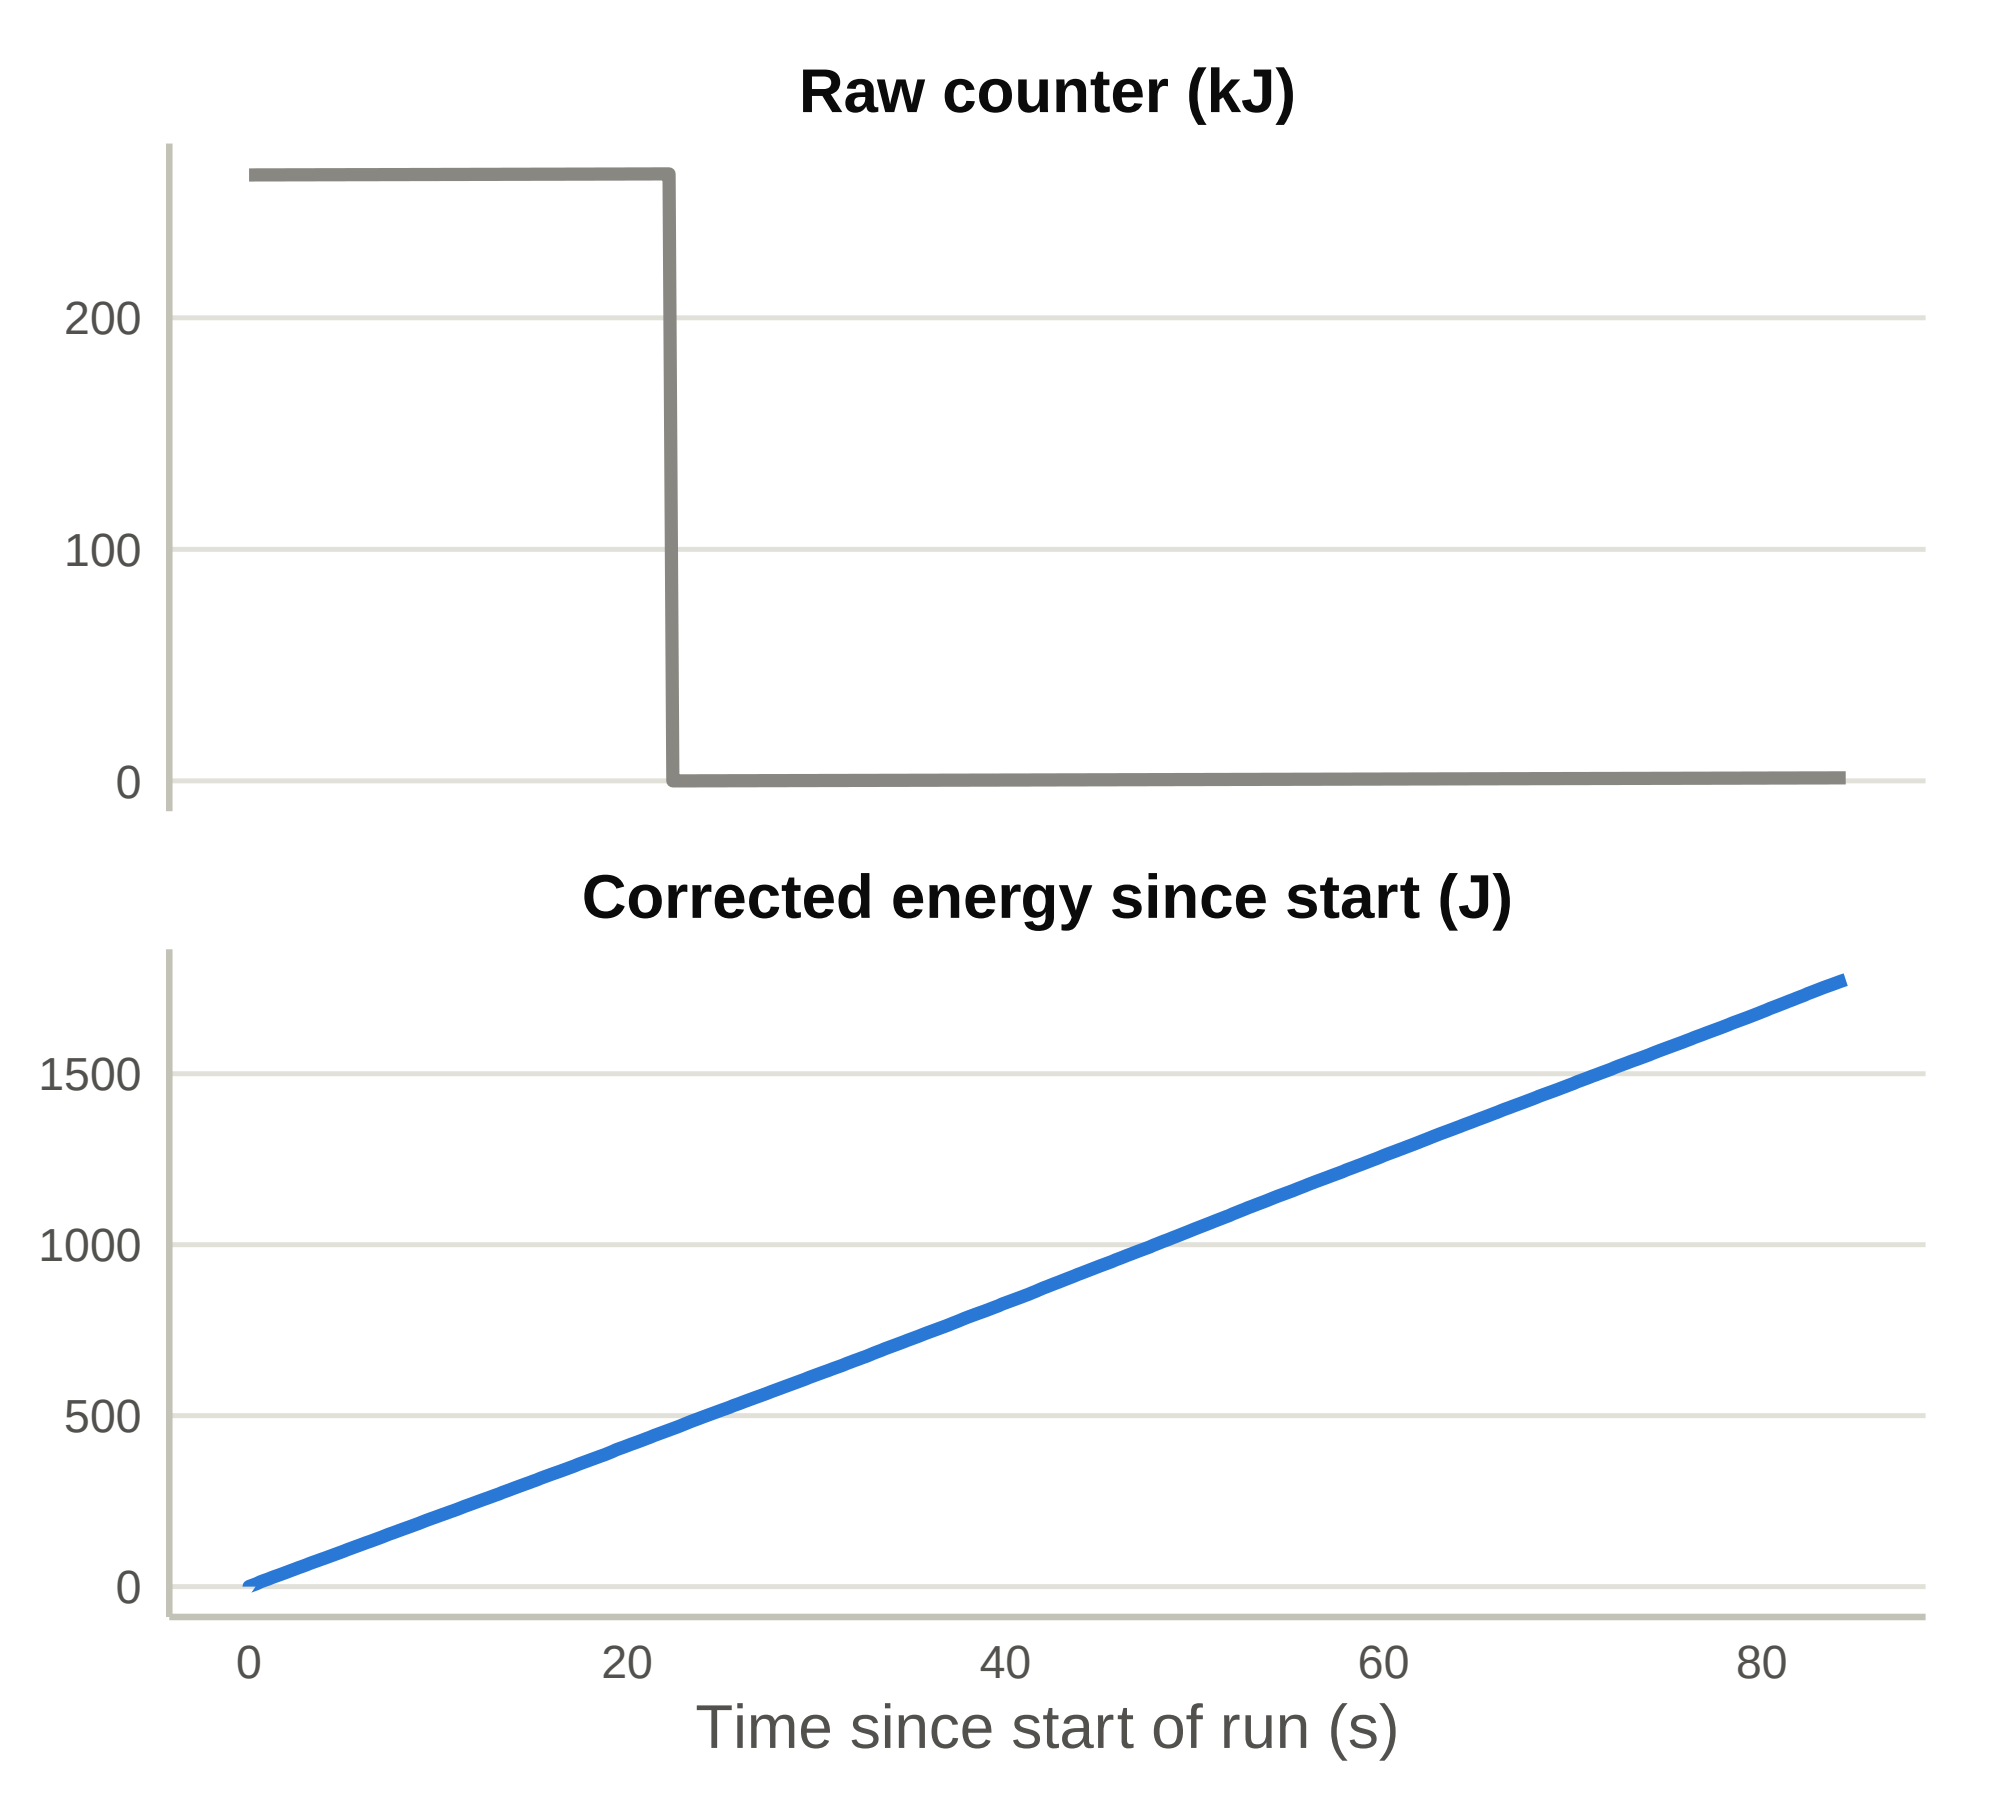
Raw counter (kJ)
200
100
0
Corrected energy since start (J)
1500
1000
500
0
0
20
40
60
80
Time since start of run (s)