
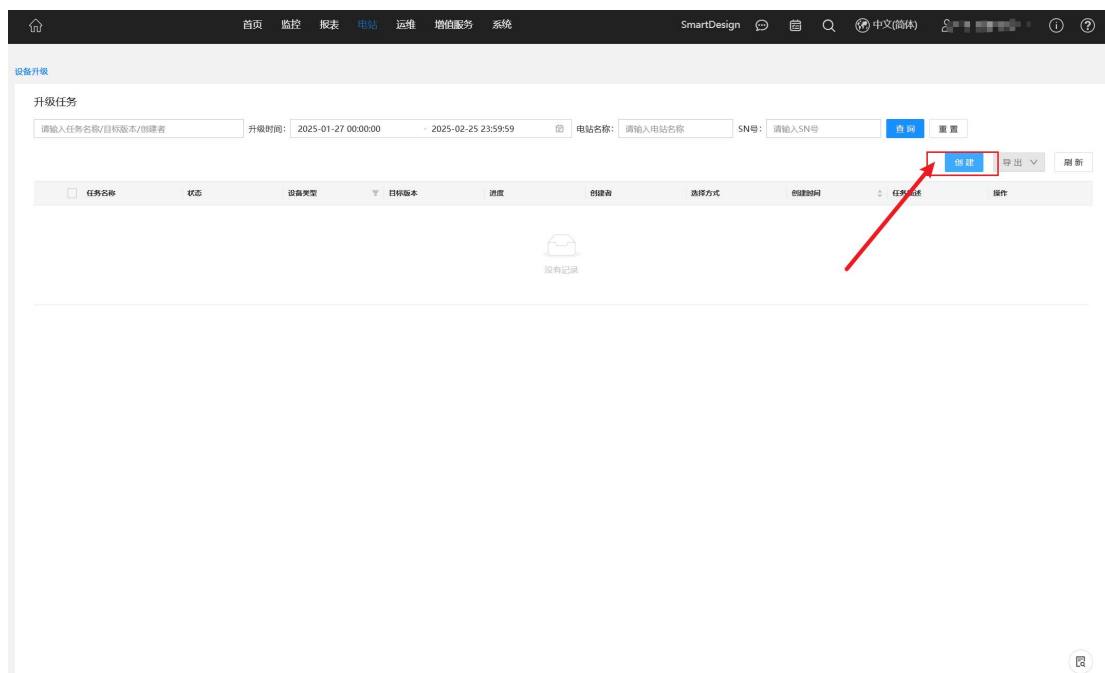


云平台设备升级指导

说明: 数采和通信棒升级建议晚上逆变器待机后, 逆变器升级需要直流侧有电, 建议早晨升级

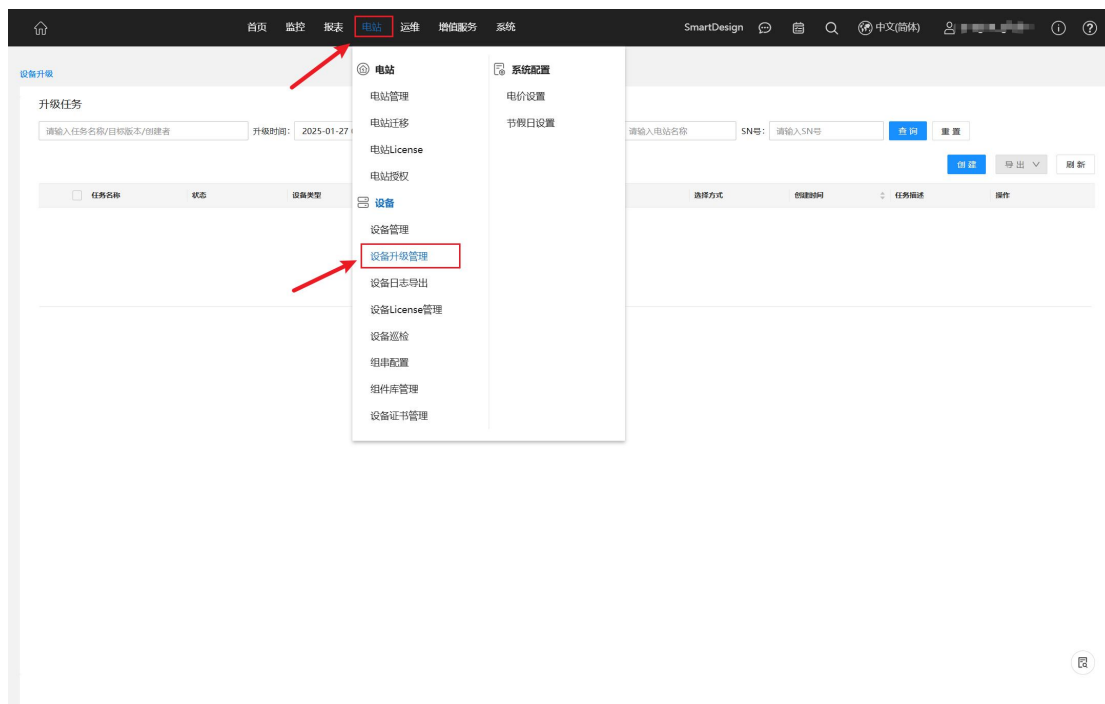

设备升级

升级任务 / 创建

+ 升级方式 授权升级

选择设备 设备列表不包含：新创建升级中的设备。

* 选择方式 ☒ 手动选择升级 ☐ 批量导入升级

* 设备类型 请选择

已选择条数: 0

公司: 东信物联 设备名称: 逆变器 设备型号: 数采 SN号: 暂无数据 当前版本: 暂无数据

优化器
储能
充电桩
配电箱
逆变器
通信模块

匹配目标版本

* 设备型号 SUN2000-50KTL-ZHM3 * 目标版本 请选择

取消 确定

设备升级

升级任务 / 创建

选择设备 设备列表不包含：新创建升级中的设备。

* 选择方式 ☒ 手动选择升级 ☐ 批量导入升级

* 设备类型 逆变器

已选择条数: 1 [查看详情](#)

全选 清空 刷新

选择	公司	设备名称	设备型号	SN号	当前版本
<input checked="" type="checkbox"/>	东信物联	4-2INV-ES2360064204	SUN2000-50KTL-ZHM3	ES2360064204	V200R023C00SPC115
<input type="checkbox"/>	东信物联	2-2INV-ES2360062382	SUN2000-50KTL-ZHM3	ES2360062382	V200R023C00SPC115
<input type="checkbox"/>	东信物联	2-1INV-TA2290397633	SUN2000-110KTL-M2	6T2359057405	V500R023C00SPC145
<input type="checkbox"/>	东信物联	3-2INV-ES2360062383	SUN2000-50KTL-ZHM3	ES2360062383	V200R023C00SPC115
<input type="checkbox"/>	东信物联	3-1INV-6T2359057271	SUN2000-110KTL-M2	6T2359057271	V500R023C00SPC145
<input type="checkbox"/>	东信物联	1-2INV-ES2360061829	SUN2000-50KTL-ZHM3	ES2360061829	V200R023C00SPC115
<input type="checkbox"/>	东信物联	1-1INV-TA2290397617	SUN2000-110KTL-M2	6T2359057363	V500R023C00SPC145
<input type="checkbox"/>	东信物联	4-1INV-6T2359057396	SUN2000-110KTL-M2	6T2359057396	V500R023C00SPC145
<input type="checkbox"/>	东信物联	5-1INV-6T2359057251	SUN2000-110KTL-M2	6T2359057251	V500R023C00SPC145
<input type="checkbox"/>	东信物联	9-3INV-TA2290397603	SUN800-25KTL-ZHM0	TA2290397603	V200R023C105PC204

共222条

匹配目标版本

* 设备型号 SUN2000-50KTL-ZHM3 目标版本 V200R023C00SPC121 [最新版本](#)

* 是否已经授权 ☒ 是 ☐ 否

选择目标版本

创建任务

取消 确定

李浩 解决方案与技术服务部

Tel:15298757331

华为智能光伏解决方案

江苏慧清能源科技有限公司