Injusteringsventil VM5950

avzinkningshärdig mässing | DN 15-50 | PN 20 | gänga

Beskrivning



- Injusteringsventil för avstängning, tryckfallsmätning, flödesmätning och injustering i värme-, kyl och tappvattenanläggningar.
- Injusteringsnoggrannhet och mätnoggrannhet ±10% redan från 25% öppen ventil.
- Enkel inställning med hjälp av dubbla skalor på den låsbara ratten.
- 2 stycken självtätande mätuttag som passar de flesta tryck- och temperaturprobarna på marknaden.
- Avtappning.

Varianter

- DN 65-80.
- DN 15 med klämringskoppling.
- Fläns, VM5960.
- Prefabisolering.
- Instrument för injustering, *Se sida 3*.

Tekniska data

Dimension DN	15	20	25	32	40	50
Tryckklass PN	20	20	20	20	20	20
Lägsta temperatur °C	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Högsta temperatur °C	+130	+130	+130	+130	+110	+110


Material


Hus	avzinkningshärdig mässing CW625N
Överdel	mässing CW508L
Spindel	avzinkningshärdig mässing CW602N
Kägla	PPO
Tätningar	EPDM
Ratt	nylon, 30% glasfiberförstärkt

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls — produktblad uppdaterat 2016-11-23

Injusteringsventil VM5950

avzinkningshärdig mässing | DN 15-50 | PN 20 | gänga

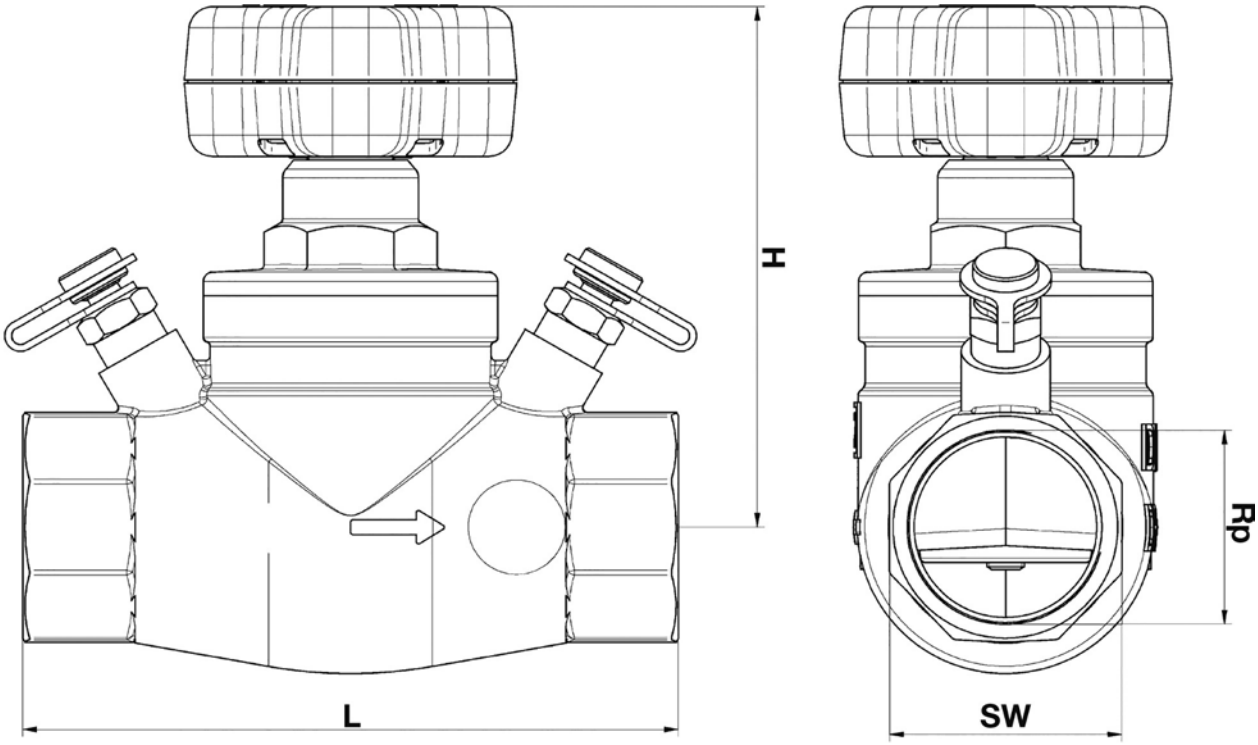

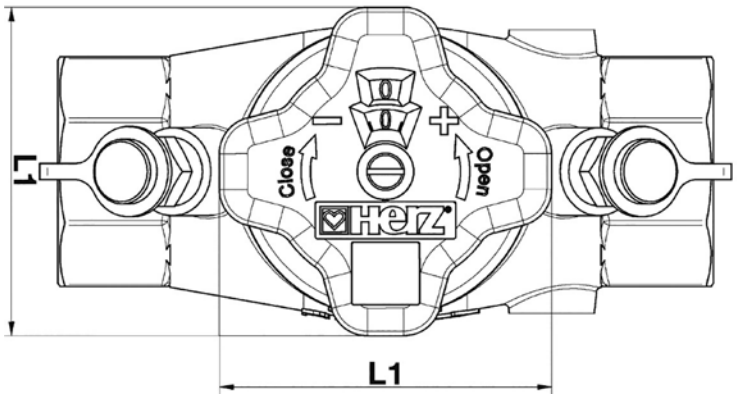

Mått [mm] och vikt

Dimension DN	15	20	25	32	40	50
L	100	100	120	140	150	165
L1	71	71	71	71	71	110
H	97	97	107	112	112	136
SW hektagon	27	32	41	-	-	-
SWoktogon	-	-	-	50	55	70
Rp [tum]	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
Vikt [kg]	0,75	0,9	1,4	1,9	2,3	3,6

Märkning

Ventilen är märkt med DN, PN och fabrikat samt pil som visar flödesriktningen.

Montage

Valfritt inbyggnadsläge, beakta flödesriktningspil.

RSK-nummer

Artikel ID	DN	RSK-nr
VM5950	15	489 2660
VM5950	20	489 2661
VM5950	25	489 2662
VM5950	32	489 2663
VM5950	40	489 2664
VM5950	50	489 2665

Beställningstext

Injusteringsventil VM5950 i avzinkningshärdig mässing, DN....., PN 20 med invändig gänga.
Ange RSK-nummer om tillämpligt.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls — produktblad uppdaterat 2016-11-23

Instrument för injustering

Instrumentet PFM FLEX har marknadens bästa ergonomi. Flexibilitet har varit ledord under utvecklingen och instrumentet säljs i4 olika paket för att tillgodose användarnas olika behovsnivåer. Instegsmodellen konkurrerar direkt prismässigt med marknadens billigaste instrument och när dina balanseringsbehov växer kan du enkelt uppgradera till nästa paket. Arbetsflödet är nu ännu enklare eftersom PFM FLEX kan kommunicera direkt med din laptop såväl som med din mobila handenhet. Möjligheten till uppgradering gör att inga balanseringsuppdrag är för stora. Det ökar företagets ekonomiska flöde och förmåga till intjäning helt enkelt.



Paketinnehåll

- Handterminal
- Mätsensor
- Laddare för handterminal
- USB-kabel
- Laddare för mätsensor
- Mätslang x 2
- Mätnål x 2
- Insexnycklar
- Användarmanual
- Programlicens
- Kalibreringsprotokoll
- CD med Balance mjukvara
- Väska



Tekniska data

Totalt tryck mätområde	max 2500 kPa
Differenstryck mätområde	0-1000 kPa, option 0-2000 kPa
Statiskt tryck mätområde	<1000 kPa, option <2000 kPa
Omgivningstemperatur T0 mätområde	från -10°C till +40°C
Systemtemperatur T1 mätområde	från -30°C till +120°C
Systemtemperatur T2 mätområde	från -30°C till +120°C
Mätavvikelse differenstryck	<0,1% av fullt mätutslag
Mätavvikelse flöde	som för differenstryck + vinkelavvikelse
Mätavvikelse temperatur	<0,2°C
Batterikapacitet handterminal	1200 mAh, option 3900 mAh
Driftstid handterminal	8 timmar, kontinuerligt, option 24 timmar
Laddningstid handterminal	1,4 timmar
Batterikapacitet mätsensor	6600 mAh
Driftstid mätsensor	35 timmar, kontinuerligt
Laddningstid mätsensor	>90% 4 timmar
Instrumentets omgivningstemperatur	under drift och laddning från 0°C till +40°C
Instrumentets omgivningstemperatur	under lagring från -20°C till +60°C
Fuktighet	omgivande luftfuktighet max 90% RH
Vikt mätsensor	540g
Vikt komplett instrument i väska	2,8kg
Bluetooth vid fri sikt	>200m, option >500m med antenn
IP-klass mätsensor	IP65

Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4
Mätmetod 1 och 2	Mätmetod 1 och 2	Mätmetod 1 och 2	Mätmetod 1 och 2
Ventilbibliotek	Ventilbibliotek	Ventilbibliotek	Ventilbibliotek
	Spara-funktion	Spara-funktion	Spara-funktion
	Fler-sensor-mätning	Fler-sensor-mätning	Fler-sensor-mätning
		Grafisk visning	Grafisk visning
		Börvärde	Börvärde
			Media
			Energi och effekt
			Loggfunktion
			Grafisk presentation av mätvärden

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls — produktblad uppdaterat 2016-11-23

Kv-värden

	DN 15 LF	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Pos	kv	kv	kv	kv	kv	kv	kv
0,5	0,05	0,33	0,35	0,67	0,79	1,04	0,88
0,6	0,06	0,34	0,37	0,71	0,86	1,15	1,00
0,7	0,06	0,36	0,39	0,76	0,93	1,26	1,12
0,8	0,07	0,37	0,41	0,81	1,00	1,38	1,24
0,9	0,07	0,39	0,43	0,85	1,08	1,49	1,36
1,0	0,08	0,40	0,45	0,90	1,15	1,60	1,48
1,1	0,09	0,44	0,51	0,98	1,28	1,76	1,77
1,2	0,10	0,47	0,57	1,06	1,41	1,91	2,06
1,3	0,11	0,51	0,63	1,14	1,55	2,06	2,35
1,4	0,12	0,54	0,69	1,22	1,68	2,21	2,65
1,5	0,13	0,58	0,75	1,30	1,82	2,36	2,94
1,6	0,14	0,61	0,81	1,38	1,95	2,51	3,23
1,7	0,15	0,65	0,87	1,46	2,08	2,66	3,52
1,8	0,16	0,69	0,93	1,54	2,22	2,81	3,81
1,9	0,17	0,72	0,99	1,62	2,35	2,96	4,10
2,0	0,18	0,76	1,05	1,70	2,48	3,11	4,39
2,1	0,19	0,83	1,17	1,83	2,70	3,35	4,93
2,2	0,20	0,90	1,30	1,96	2,91	3,58	5,47
2,3	0,21	0,97	1,42	2,08	3,12	3,81	6,02
2,4	0,23	1,05	1,54	2,21	3,33	4,05	6,56
2,5	0,24	1,12	1,66	2,34	3,55	4,28	7,10
2,6	0,25	1,19	1,78	2,47	3,76	4,51	7,64
2,7	0,26	1,26	1,90	2,60	3,97	4,75	8,18
2,8	0,27	1,34	2,03	2,73	4,19	4,98	8,72
2,9	0,28	1,41	2,15	2,86	4,40	5,21	9,27
3,0	0,30	1,48	2,27	2,99	4,61	5,45	9,81
3,1	0,31	1,58	2,46	3,13	4,87	5,76	10,57
3,2	0,32	1,67	2,65	3,28	5,13	6,08	11,33
3,3	0,33	1,77	2,85	3,42	5,39	6,40	12,09
3,4	0,35	1,86	3,04	3,57	5,66	6,72	12,85
3,5	0,36	1,96	3,23	3,72	5,92	7,03	13,61
3,6	0,37	2,05	3,42	3,86	6,18	7,35	14,37
3,7	0,39	2,15	3,61	4,01	6,44	7,67	15,13
3,8	0,40	2,25	3,80	4,16	6,70	7,99	15,89
3,9	0,41	2,34	3,99	4,30	6,96	8,30	16,65
4,0	0,42	2,44	4,19	4,45	7,22	8,62	17,41
4,1	0,45	2,51	4,30	4,61	7,57	9,01	18,29
4,2	0,47	2,59	4,41	4,78	7,91	9,39	19,17
4,3	0,49	2,67	4,53	4,94	8,26	9,78	20,06
4,4	0,52	2,74	4,64	5,11	8,60	10,17	20,94
4,5	0,54	2,82	4,76	5,27	8,95	10,55	21,82
4,6	0,56	2,89	4,87	5,44	9,29	10,94	22,71

Kv-värdet = $\frac{Q}{\sqrt{dP}}$ där Q = flöde i m3/h och dP = skillnaden mellan tryck före och efter ventilen angivet i bar.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls — produktblad uppdaterat 2016-11-23


Kv-värden

	DN 15 LF	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Pos	kv	kv	kv	kv	kv	kv	kv
4,7	0,59	2,97	4,98	5,60	9,64	11,33	23,59
4,8	0,61	3,04	5,10	5,77	9,99	11,71	24,47
4,9	0,63	3,12	5,21	5,93	10,33	12,10	25,36
5,0	0,66	3,20	5,32	6,10	10,68	12,49	26,24
5,1	0,68	3,23	5,40	6,23	11,02	12,86	26,76
5,2	0,71	3,26	5,48	6,36	11,36	13,23	27,29
5,3	0,74	3,29	5,56	6,49	11,70	13,60	27,81
5,4	0,77	3,32	5,64	6,62	12,04	13,97	28,33
5,5	0,79	3,35	5,72	6,75	12,38	14,34	28,85
5,6	0,82	3,37	5,80	6,88	12,72	14,71	29,37
5,7	0,85	3,40	5,88	7,01	13,06	15,09	29,90
5,8	0,88	3,43	5,96	7,14	13,40	15,46	30,42
5,9	0,91	3,46	6,03	7,28	13,74	15,83	30,94
6,0	0,93	3,49	6,11	7,41	14,08	16,20	31,46
6,1	-	-	-	7,51	14,33	16,46	31,84
6,2	-	-	-	7,62	14,58	16,72	32,22
6,3	-	-	-	7,72	14,83	16,98	32,60
6,4	-	-	-	7,82	15,09	17,24	32,98
6,5	-	-	-	7,93	15,34	17,49	33,36
6,6	-	-	-	8,03	15,59	17,75	33,74
6,7	-	-	-	8,14	15,85	18,01	34,12
6,8	-	-	-	8,24	16,10	18,27	34,50
6,9	-	-	-	8,35	16,35	18,53	34,88
7,0	-	-	-	8,45	16,61	18,79	35,26
7,1	-	-	-	8,53	16,71	19,06	-
7,2	-	-	-	8,61	16,81	19,33	-
7,3	-	-	-	8,68	16,91	19,59	-
7,4	-	-	-	8,76	17,01	19,86	-
7,5	-	-	-	8,84	17,11	20,13	-
7,6	-	-	-	8,91	17,21	20,40	-
7,7	-	-	-	8,99	17,30	20,67	-
7,8	-	-	-	9,07	17,40	20,94	-
7,9	-	-	-	9,14	17,50	21,20	-
8,0	-	-	-	9,22	17,60	21,47	-
8,1	-	-	-	-	17,73	21,65	-
8,2	-	-	-	-	17,85	21,84	-
8,3	-	-	-	-	17,97	22,02	-
8,4	-	-	-	-	18,09	22,20	-
8,5	-	-	-	-	18,21	22,38	-
8,6	-	-	-	-	18,34	22,56	-
8,7	-	-	-	-	18,46	22,74	-
8,8	-	-	-	-	18,58	22,92	-
8,9	-	-	-	-	18,70	23,10	-
9,0	-	-	-	-	18,83	23,29	-

Kv-värdet = $\frac{Q}{\sqrt{dP}}$ där Q = flöde i m3/h och dP = skillnaden mellan tryck före och efter ventilen angivet i bar.


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls — produktblad uppdaterat 2016-11-23

Tryckfallsdiagram DN 15 LF

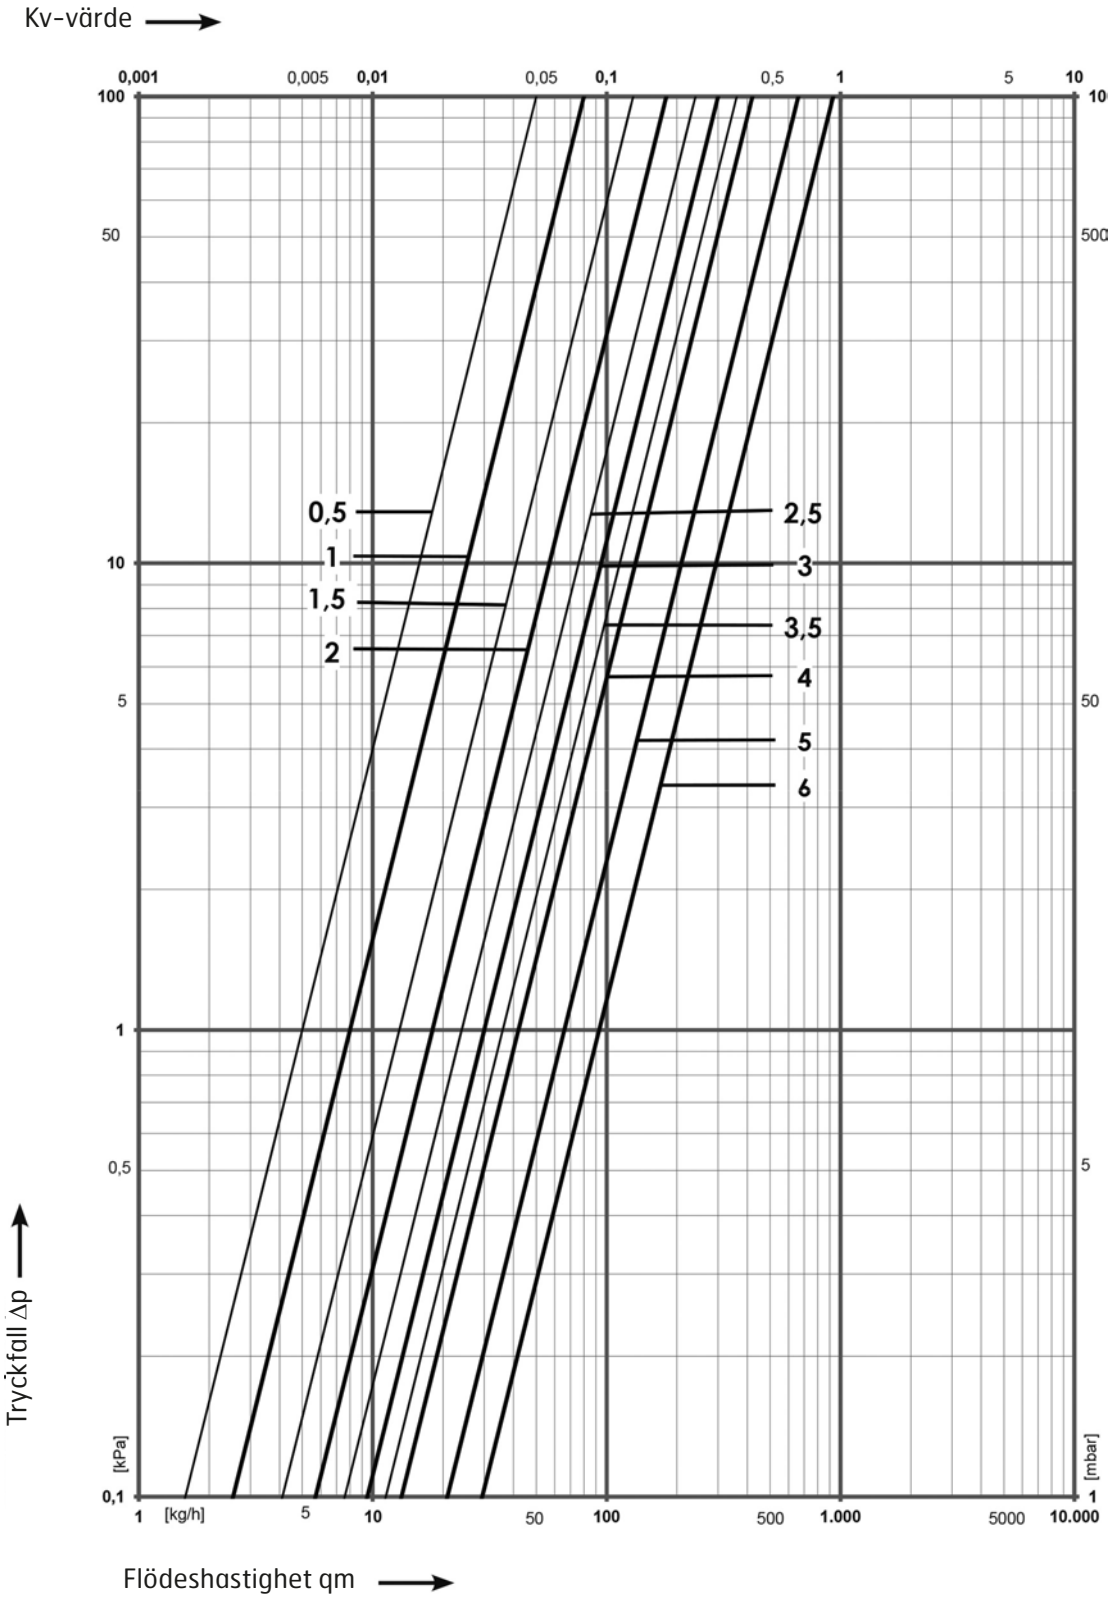


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls — produktblad uppdaterat 2016-11-23

Tryckfallsdiagram DN 15

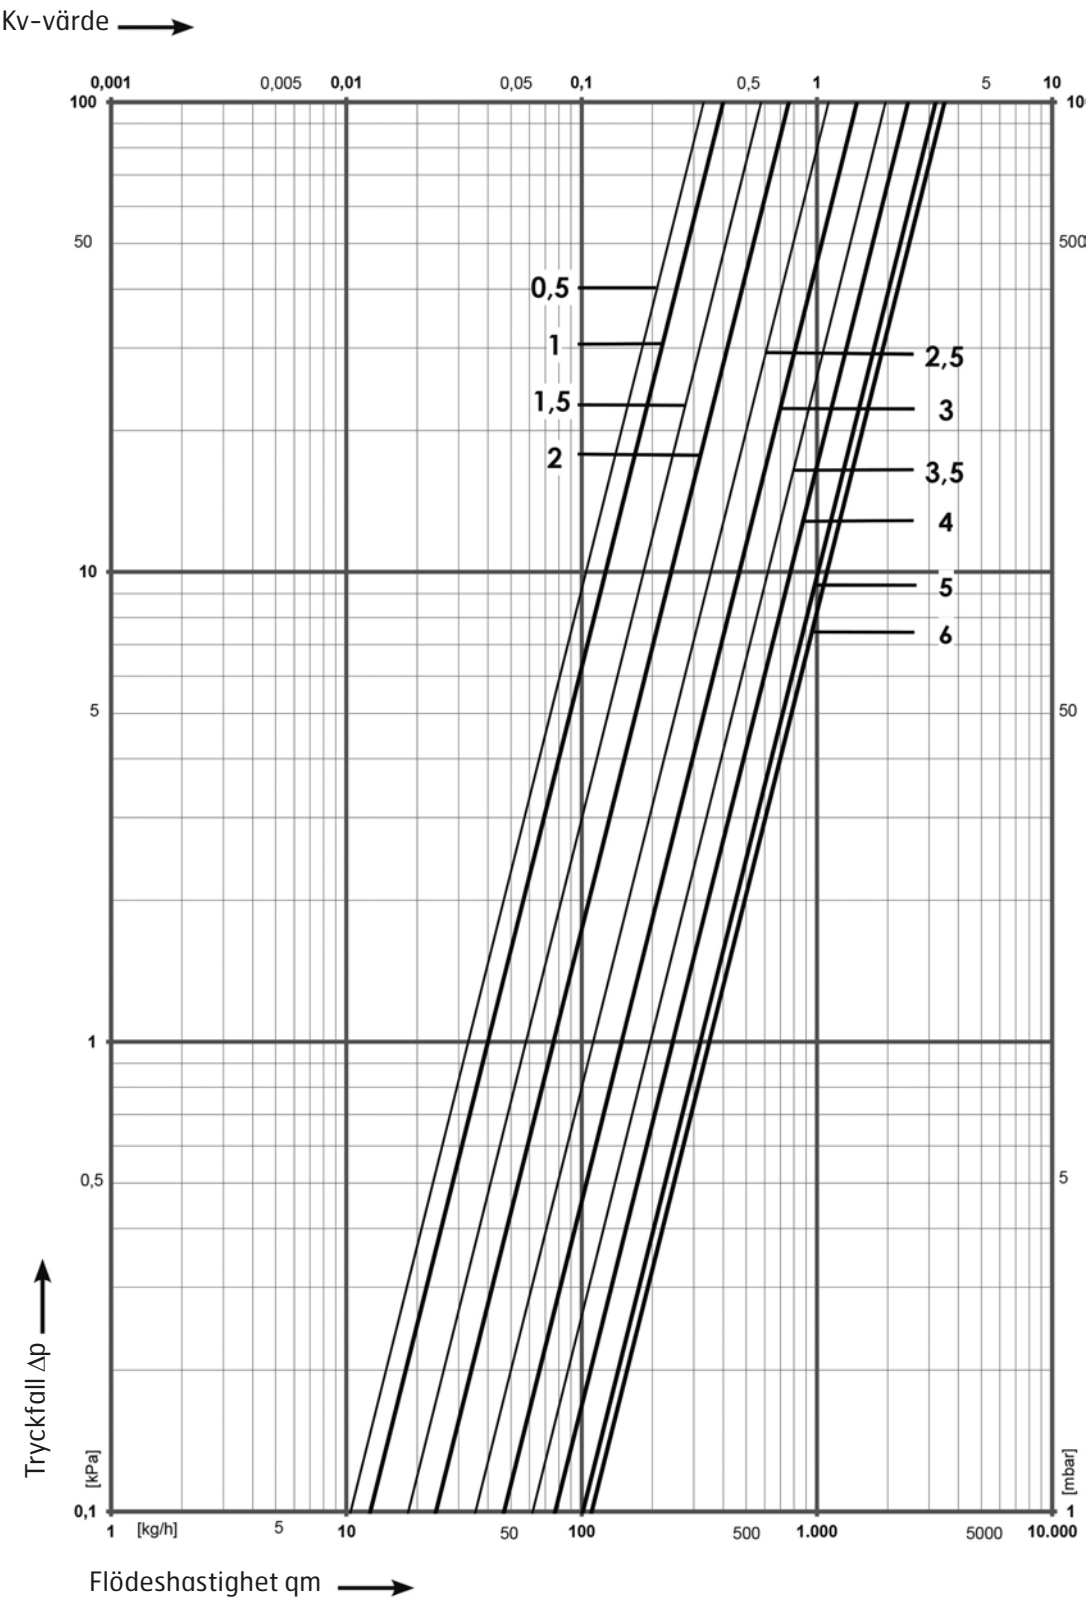


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls — produktblad uppdaterat 2016-11-23

Tryckfallsdiagram DN 20

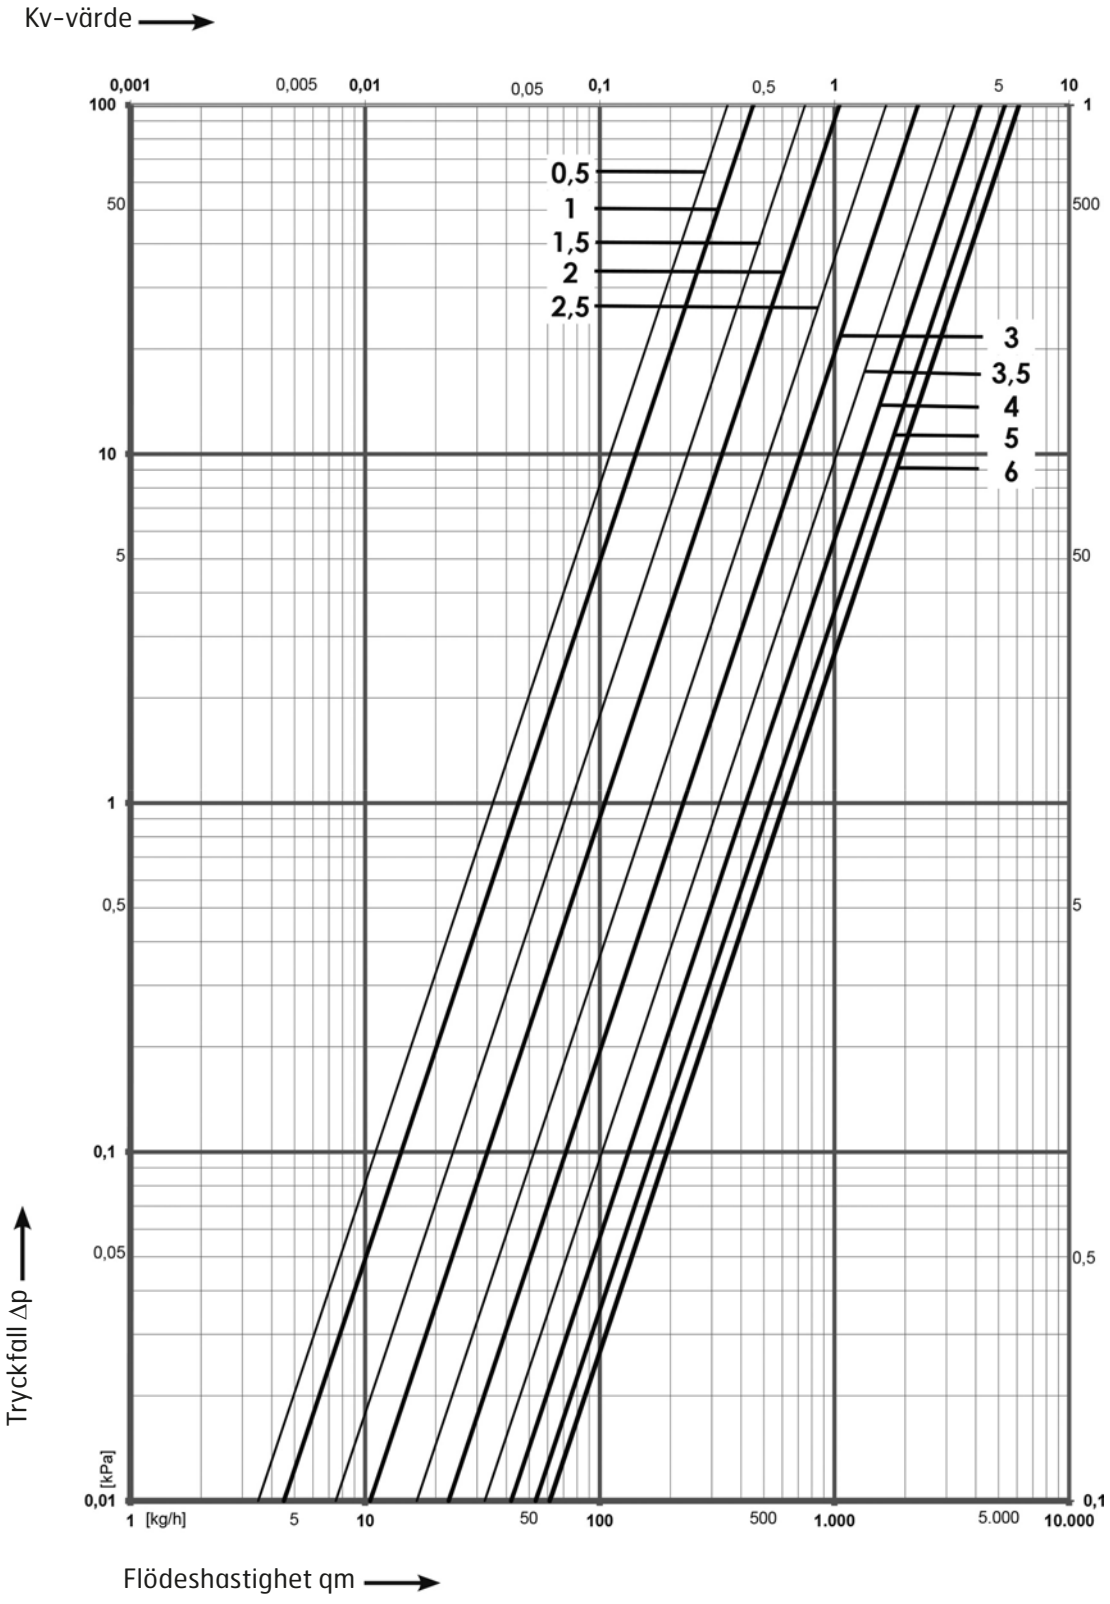


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls — produktblad uppdaterat 2016-11-23

Tryckfallsdiagram DN 25

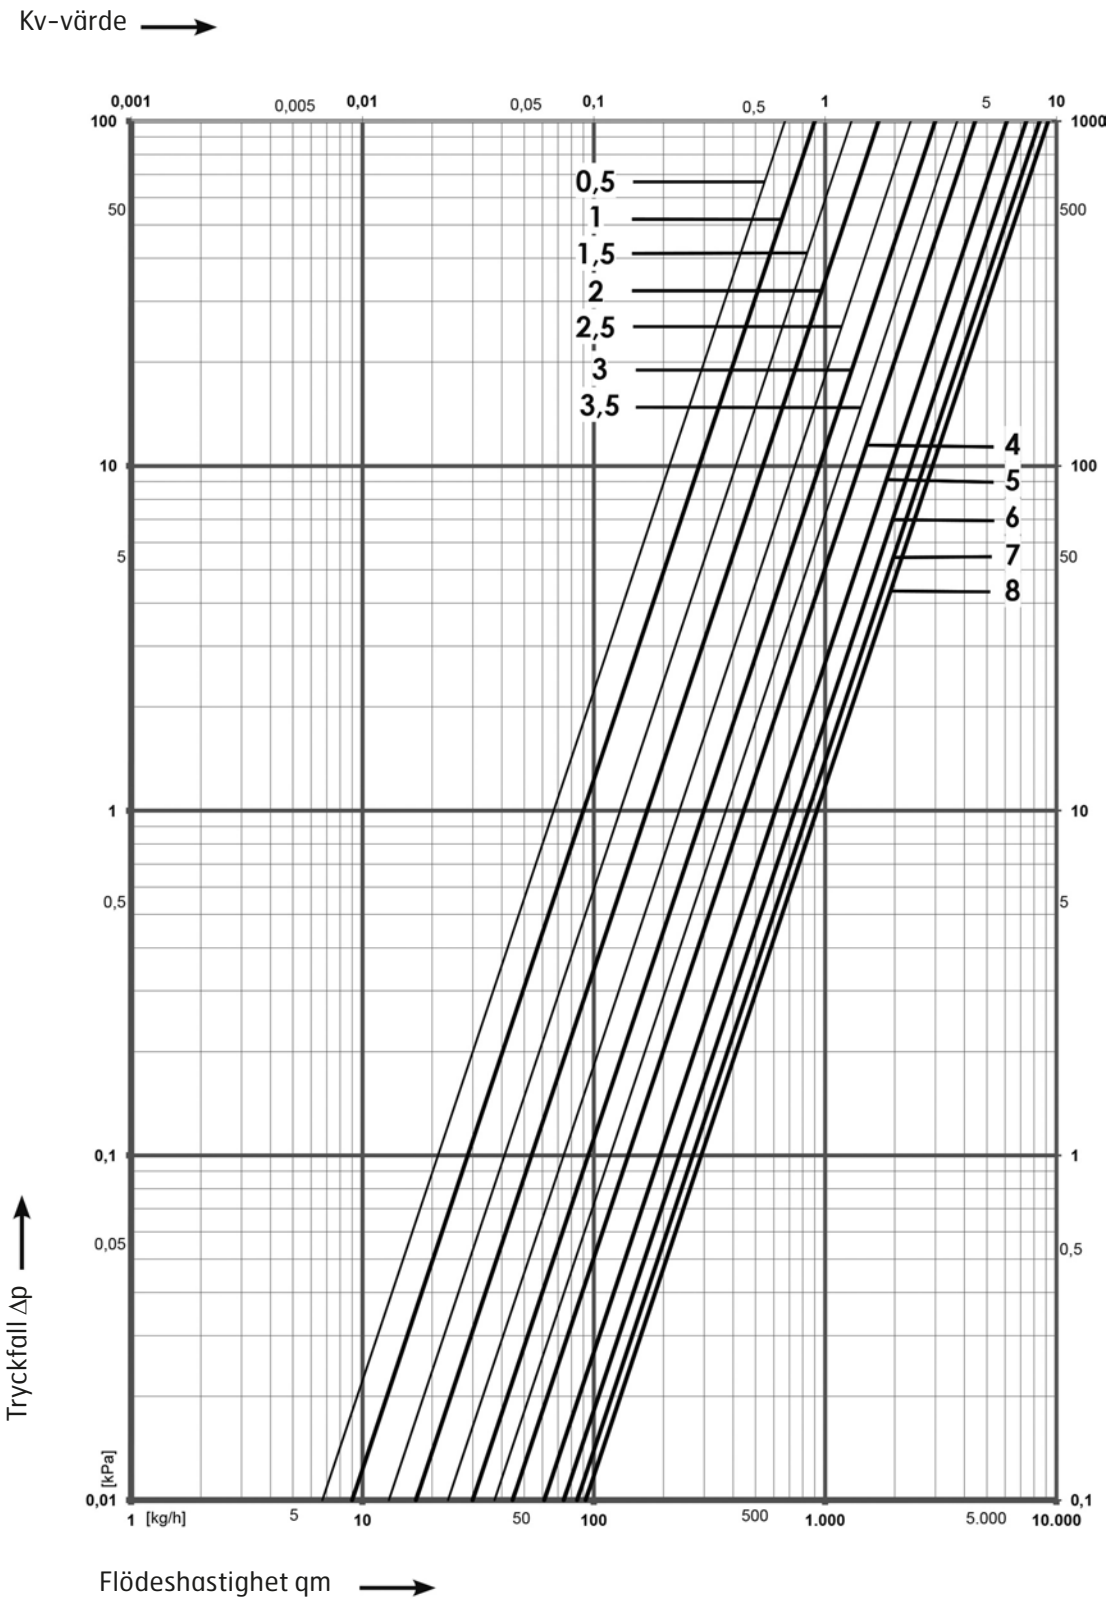


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls — produktblad uppdaterat 2016-11-23

Tryckfallsdiagram DN 32

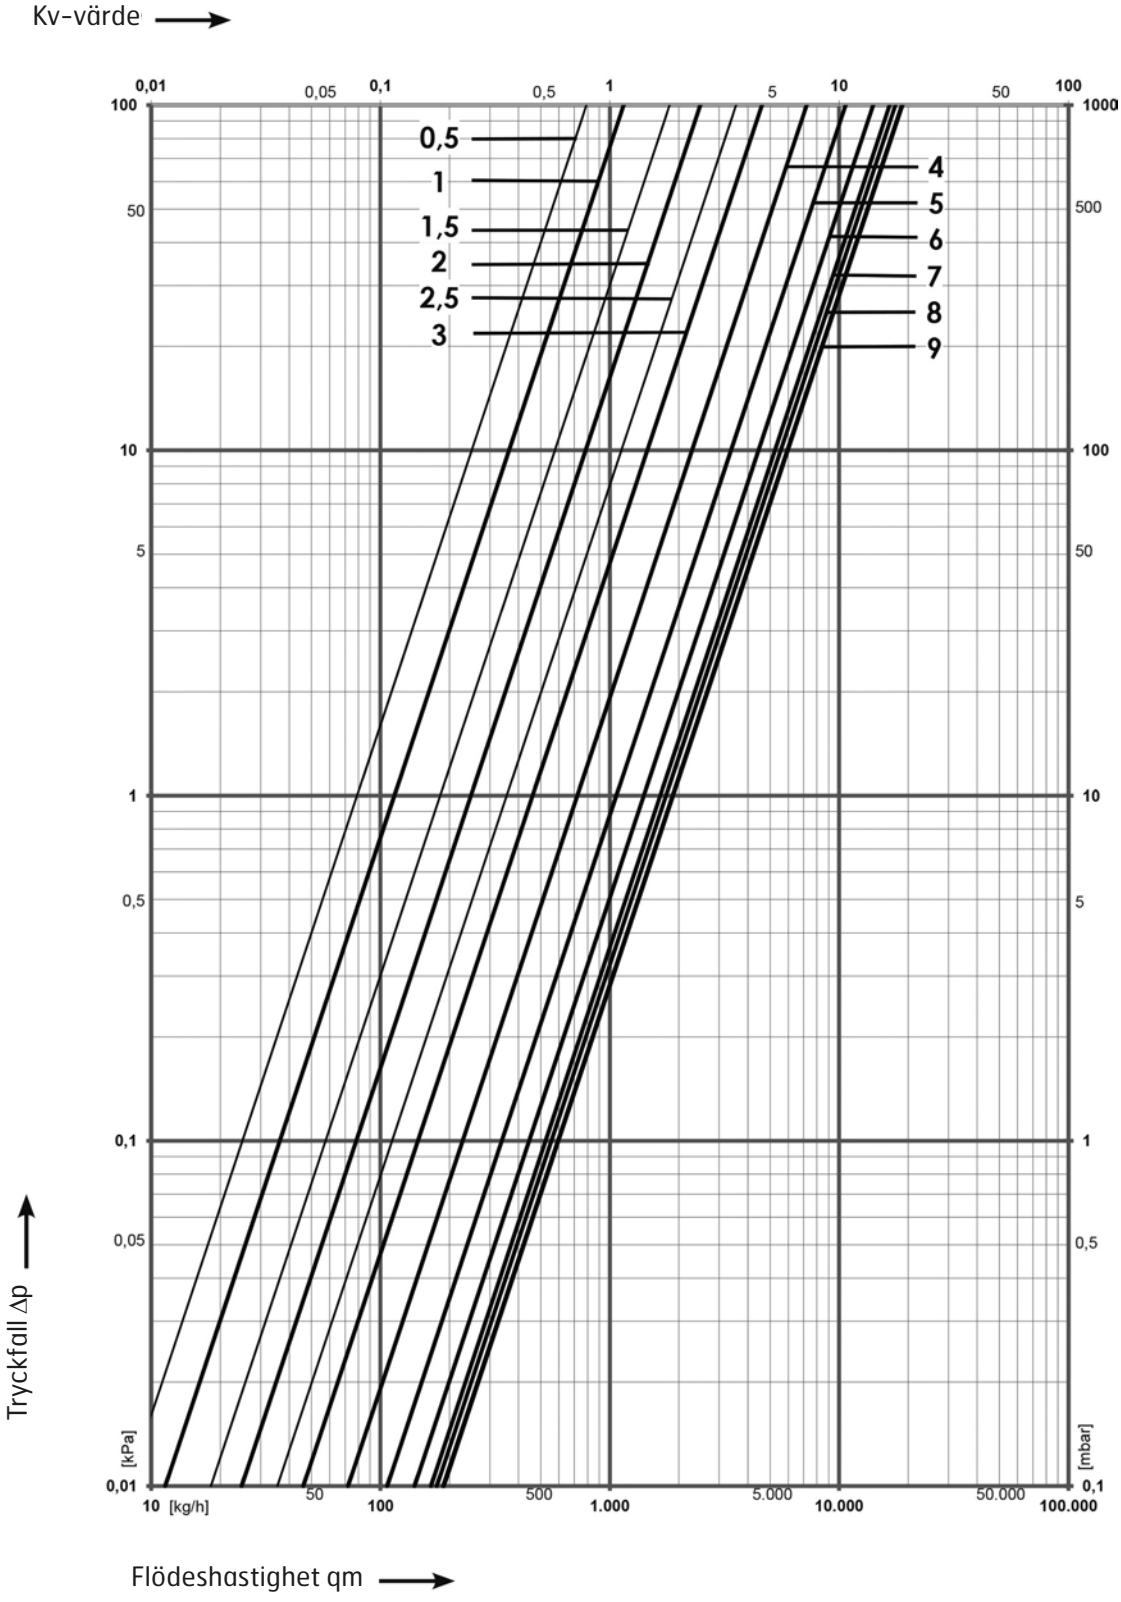


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls — produktblad uppdaterat 2016-11-23

Tryckfallsdiagram DN 40

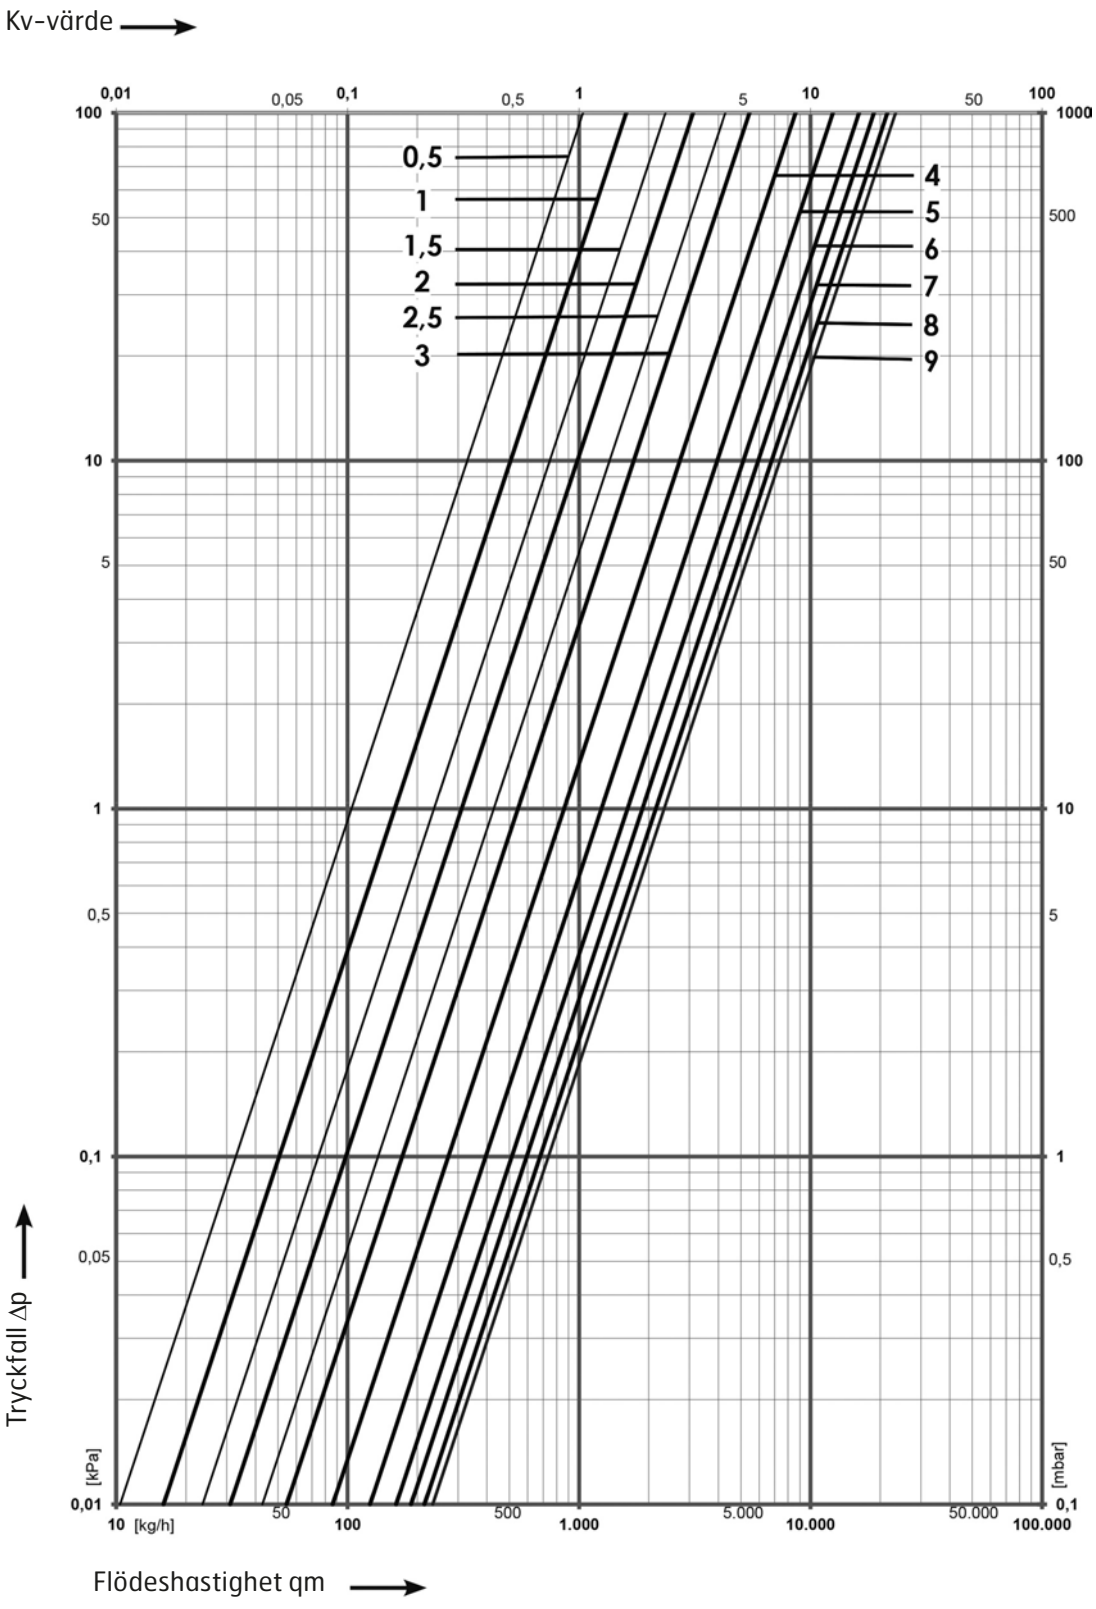

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls — produktblad uppdaterat 2016-11-23

Tryckfallsdiagram DN 50

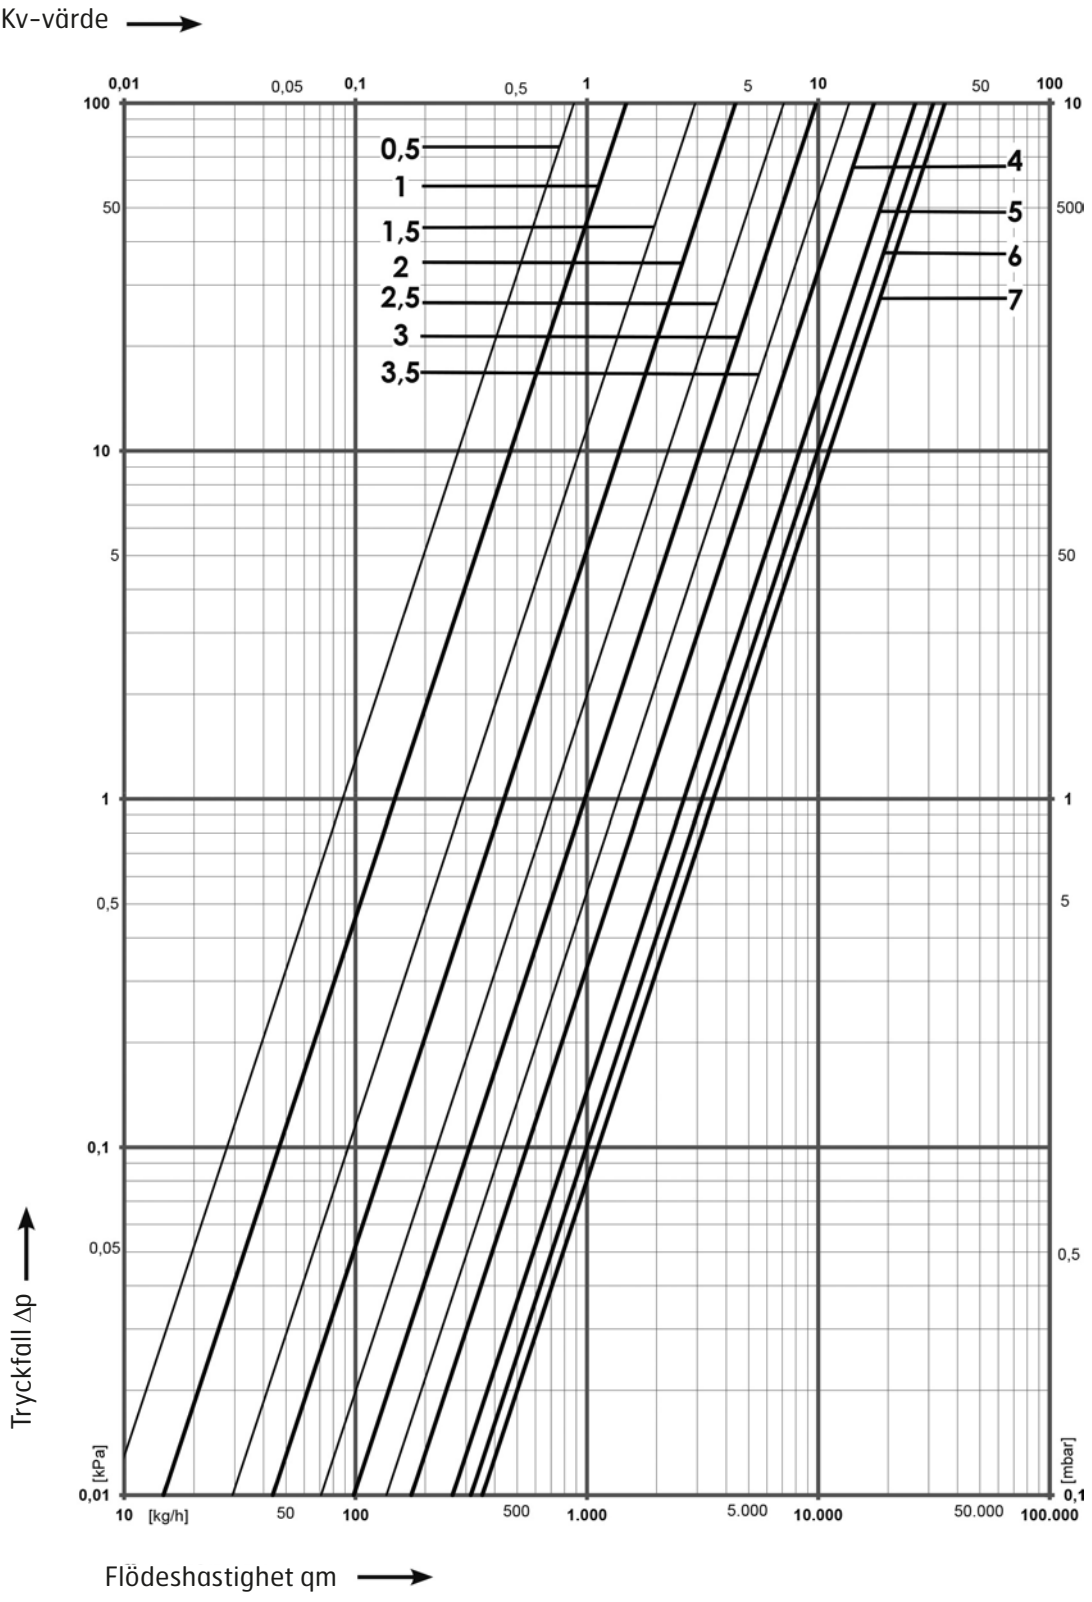

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls — produktblad uppdaterat 2016-11-23