



400 V~, 50 Hz
Sicherung bauseits max. 25 A

				Maßstab	
			Datum	Name	
			Bearb.	12.03.01	Lewicki
			Gepr.		
			Norm		
				PROFESSIONAL 200W	
	Einspeisung	09.09.02	GSI	Einspeisung Lasernetzteile	
	Nullserie	21.11.01	gl	Blatt	
				1	
				8	
Zust.	Änderung	Datum	Name		

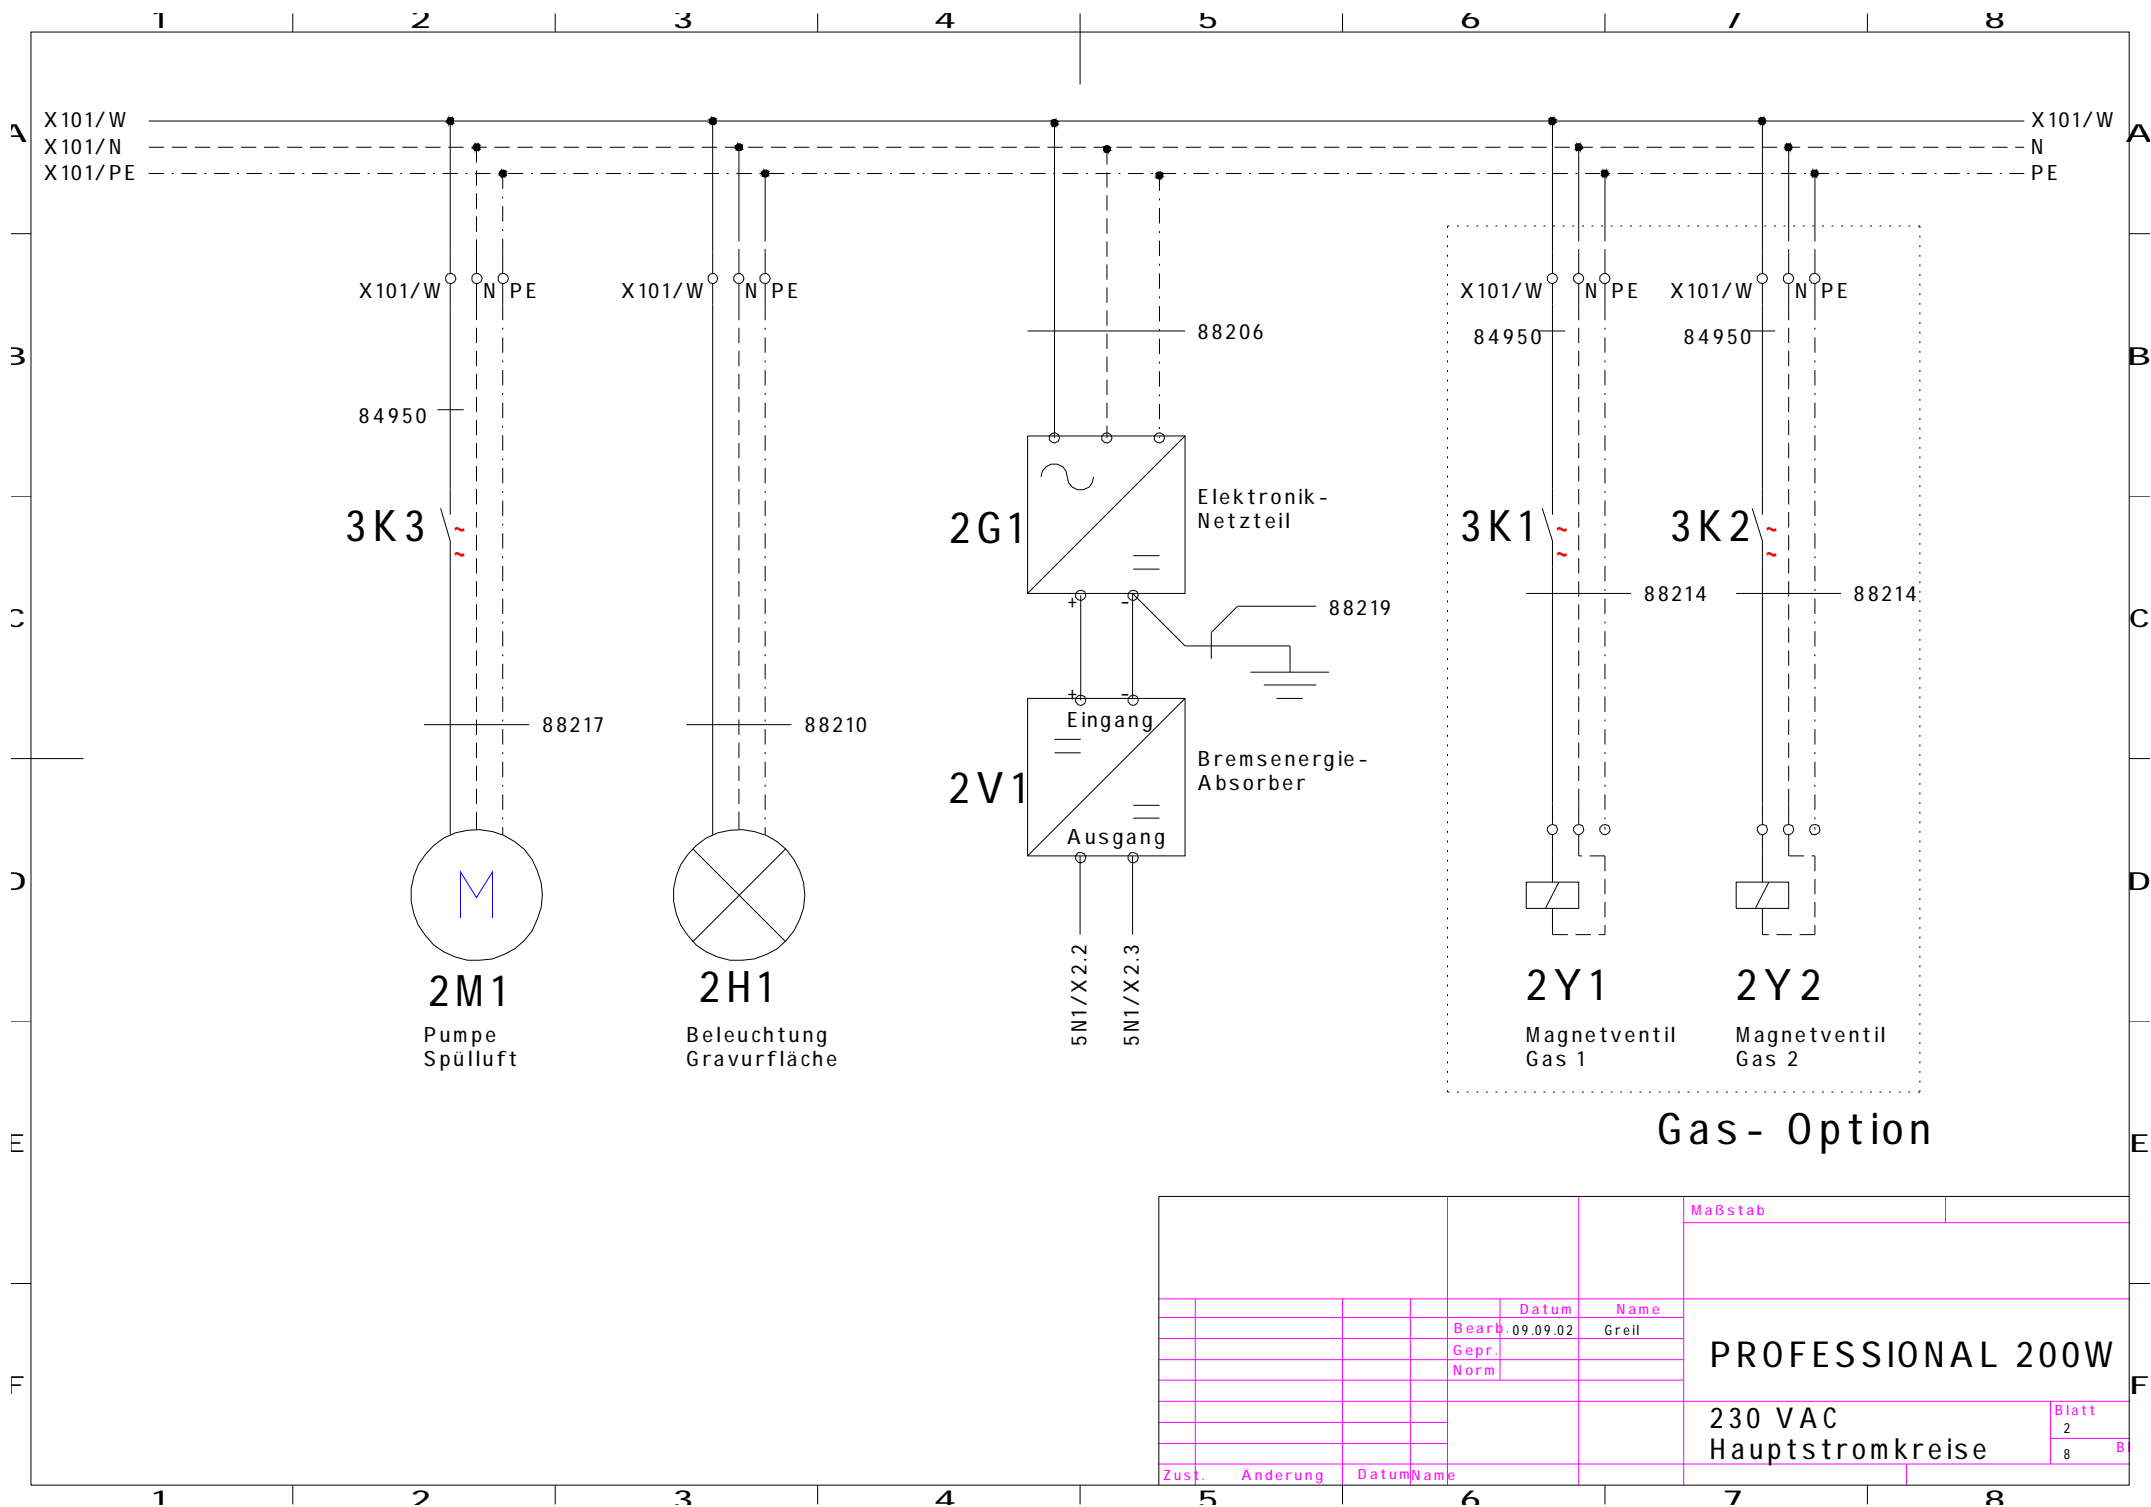

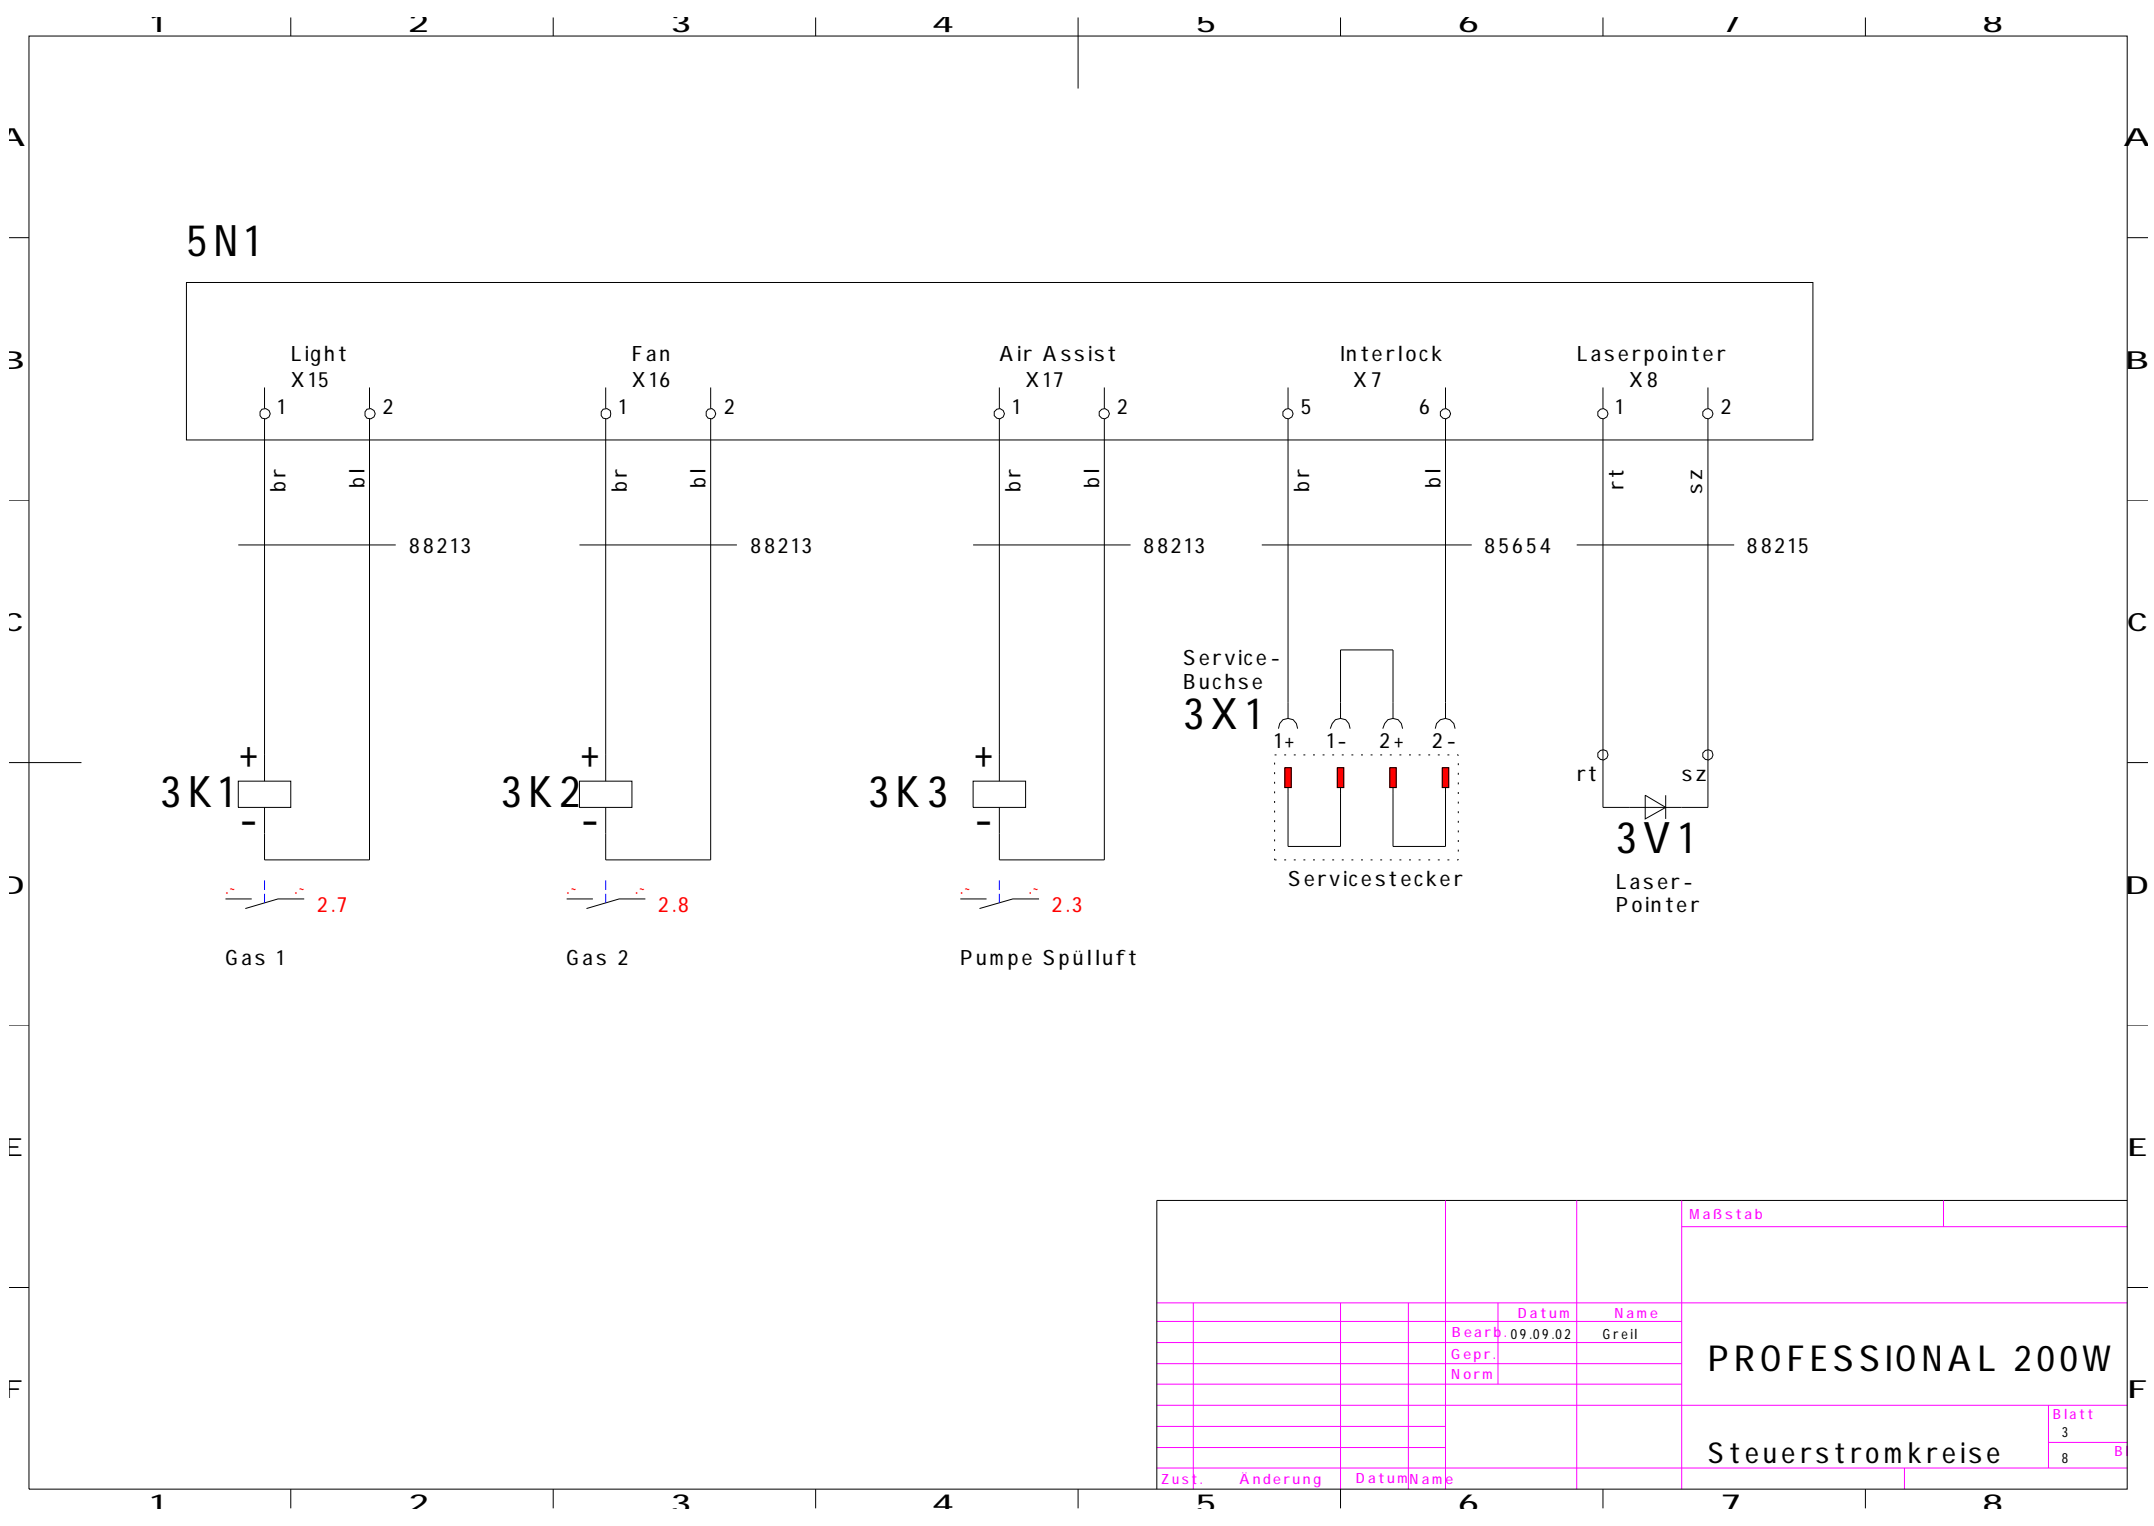


			Maßstab	
		Datum	Name	
		Bearb. 09.09.02	Greil	
		Gepr.		
		Norm		
Zust.	Änderung	Datum	Name	

PROFESSIONAL 200W

Blatt	
3	
8	

Steuerstromkreise

B

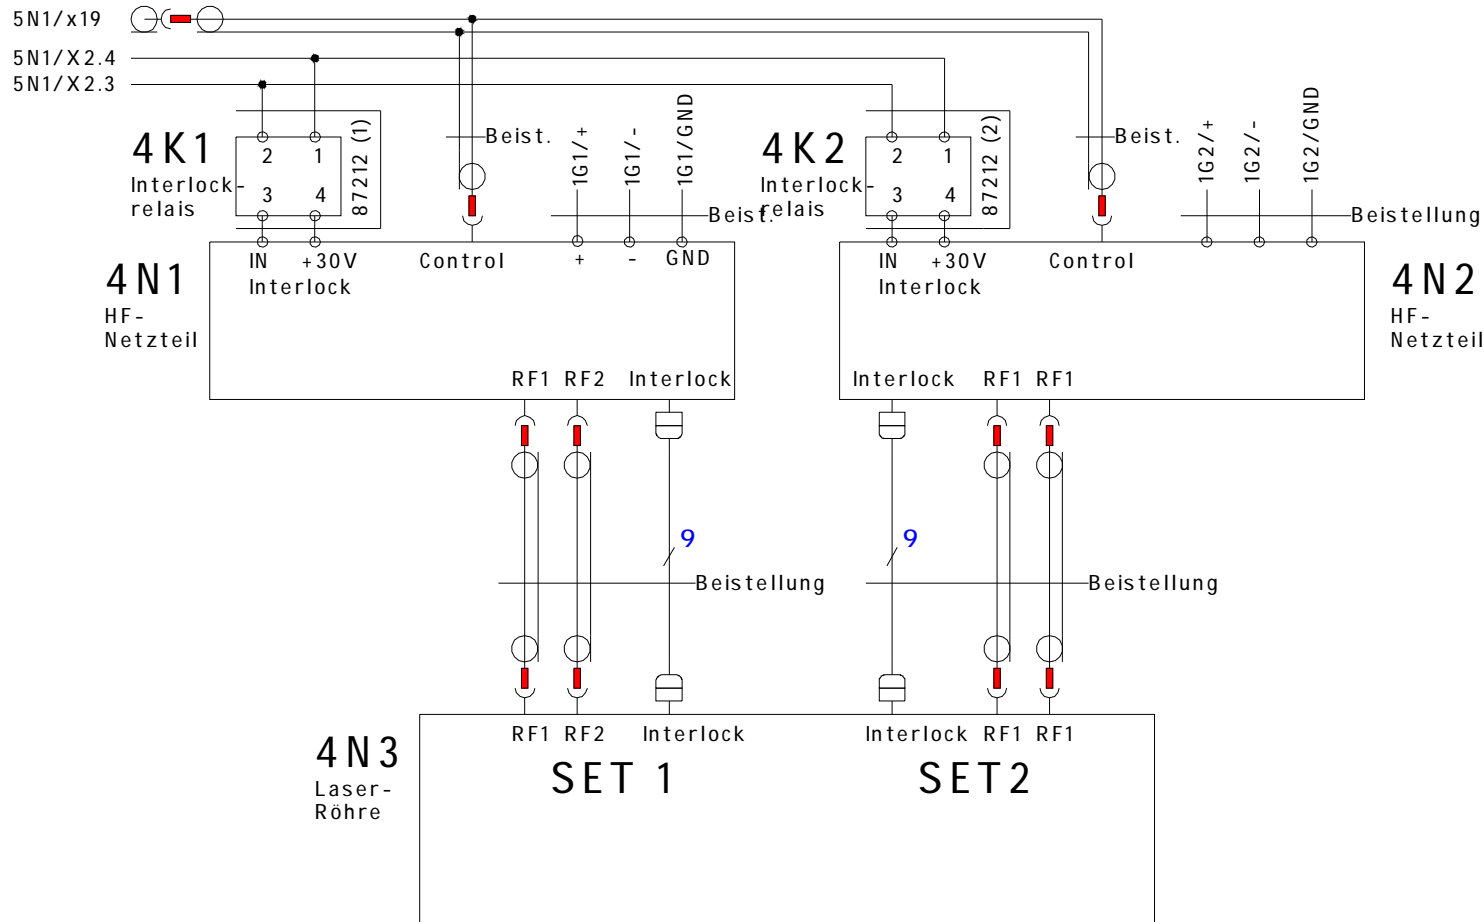



				Maßstab	
			Datum	Name	
			Bearb. 09.09.02	Greil	
			Gepr.		
			Norm		
Zust.	Änderung	Datum	Name		

PROFESSIONAL 200W

Laseransteuerung

Blatt
4
8

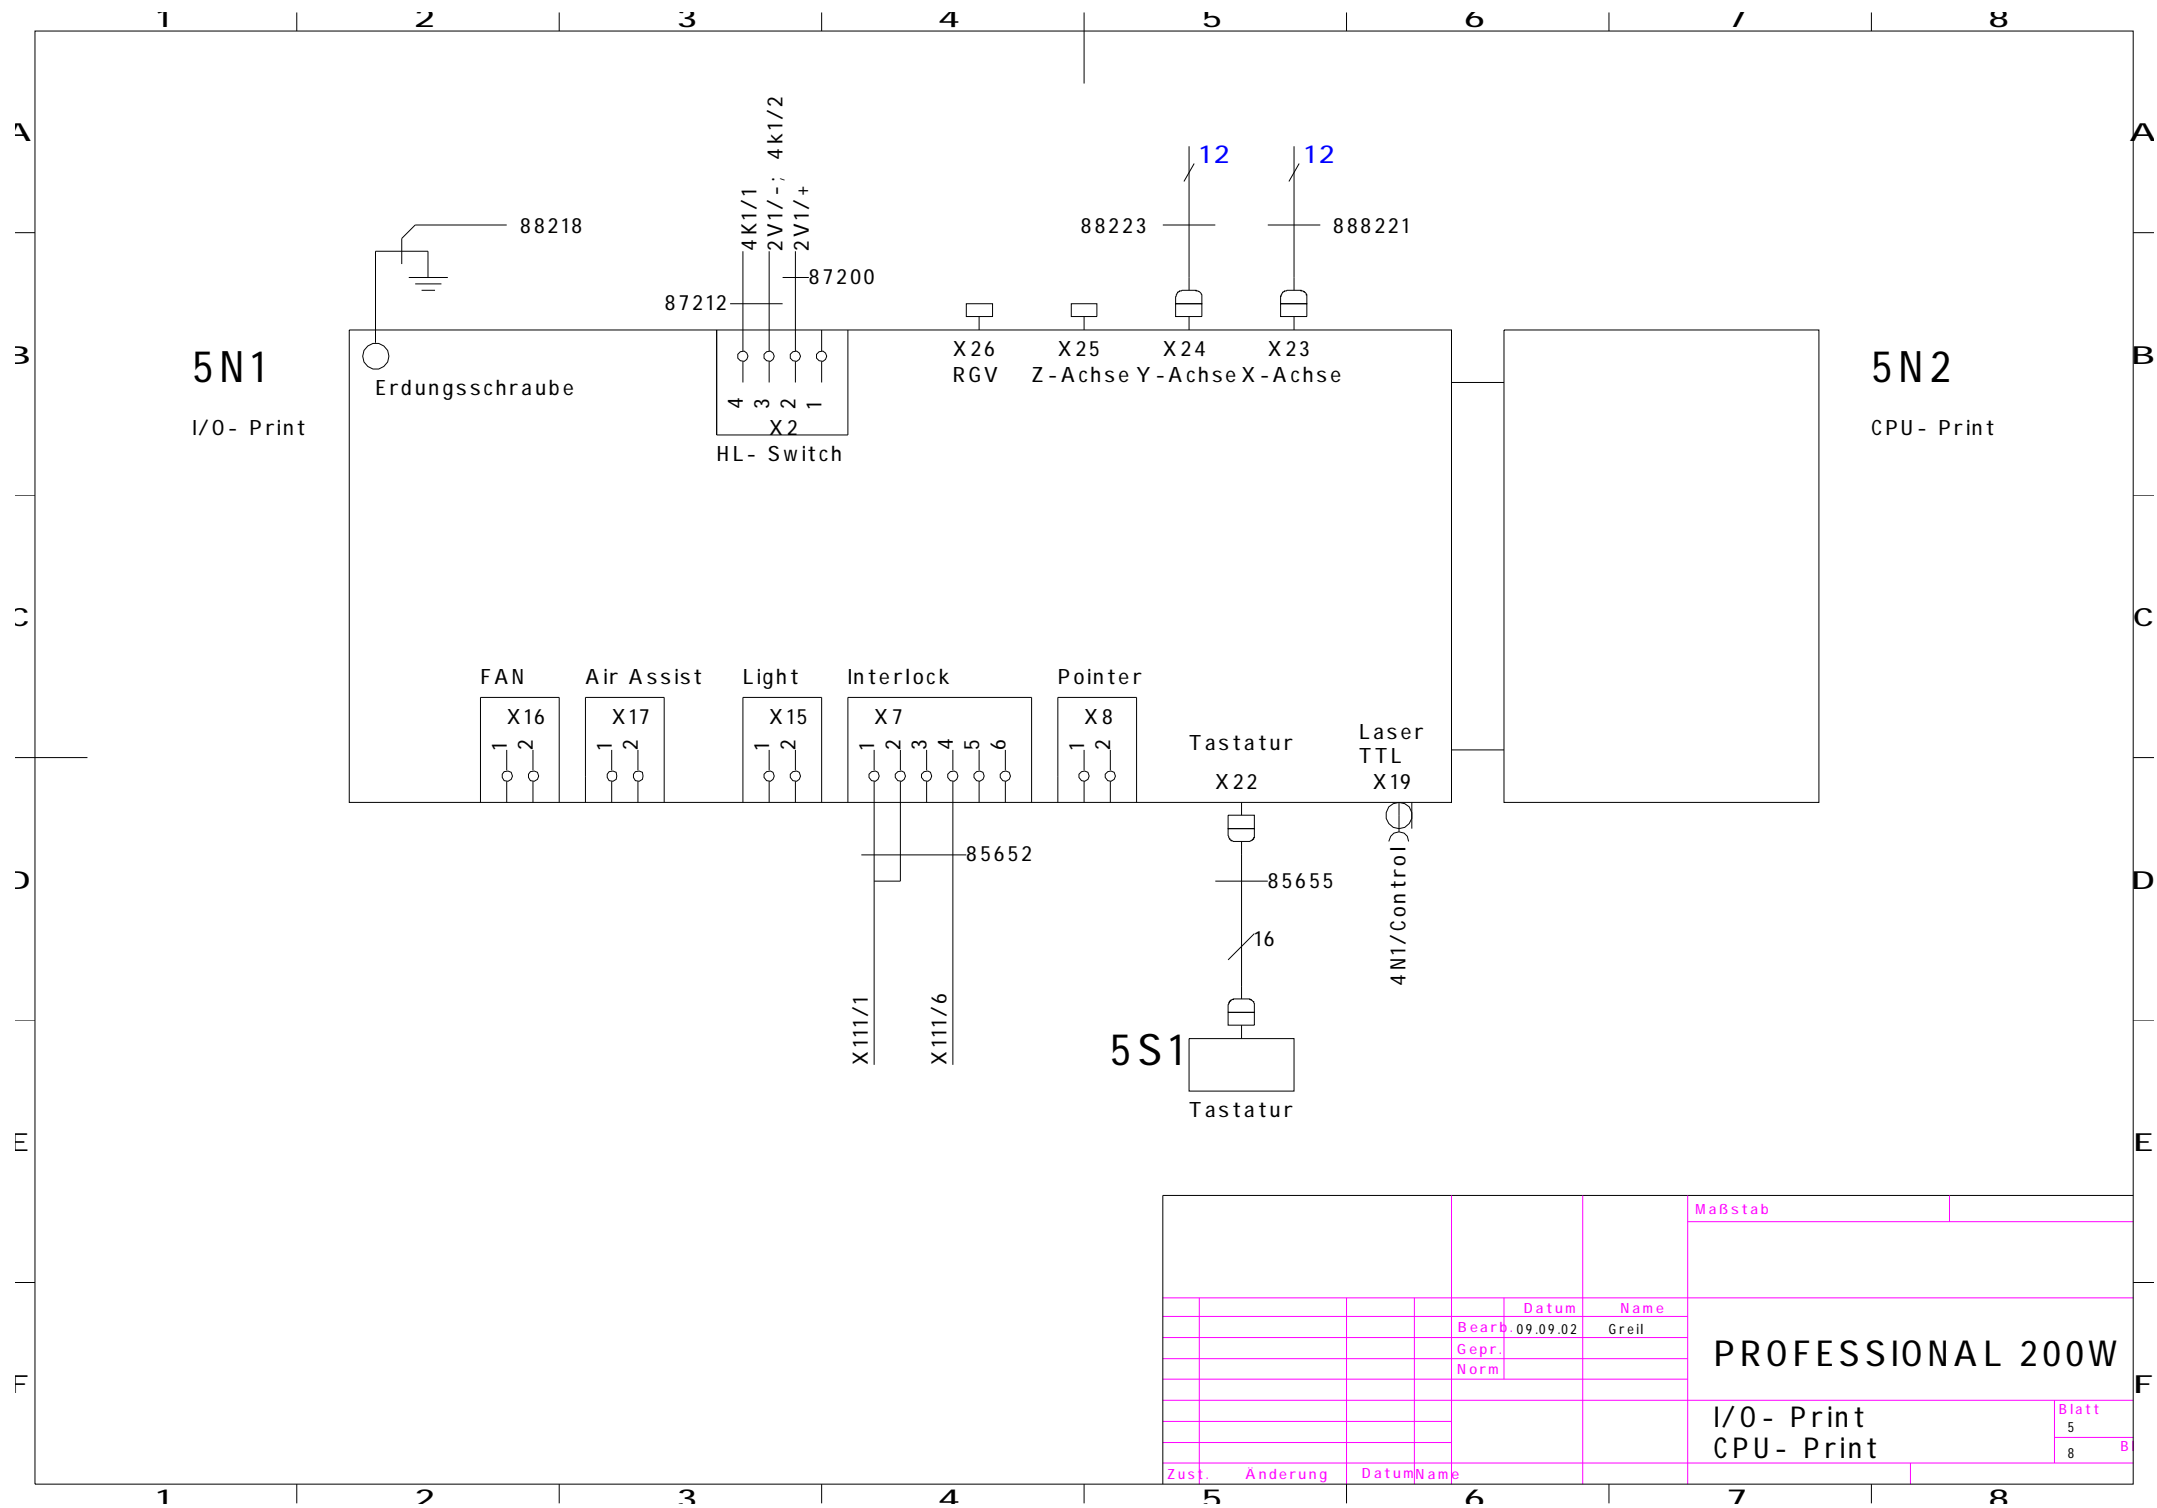

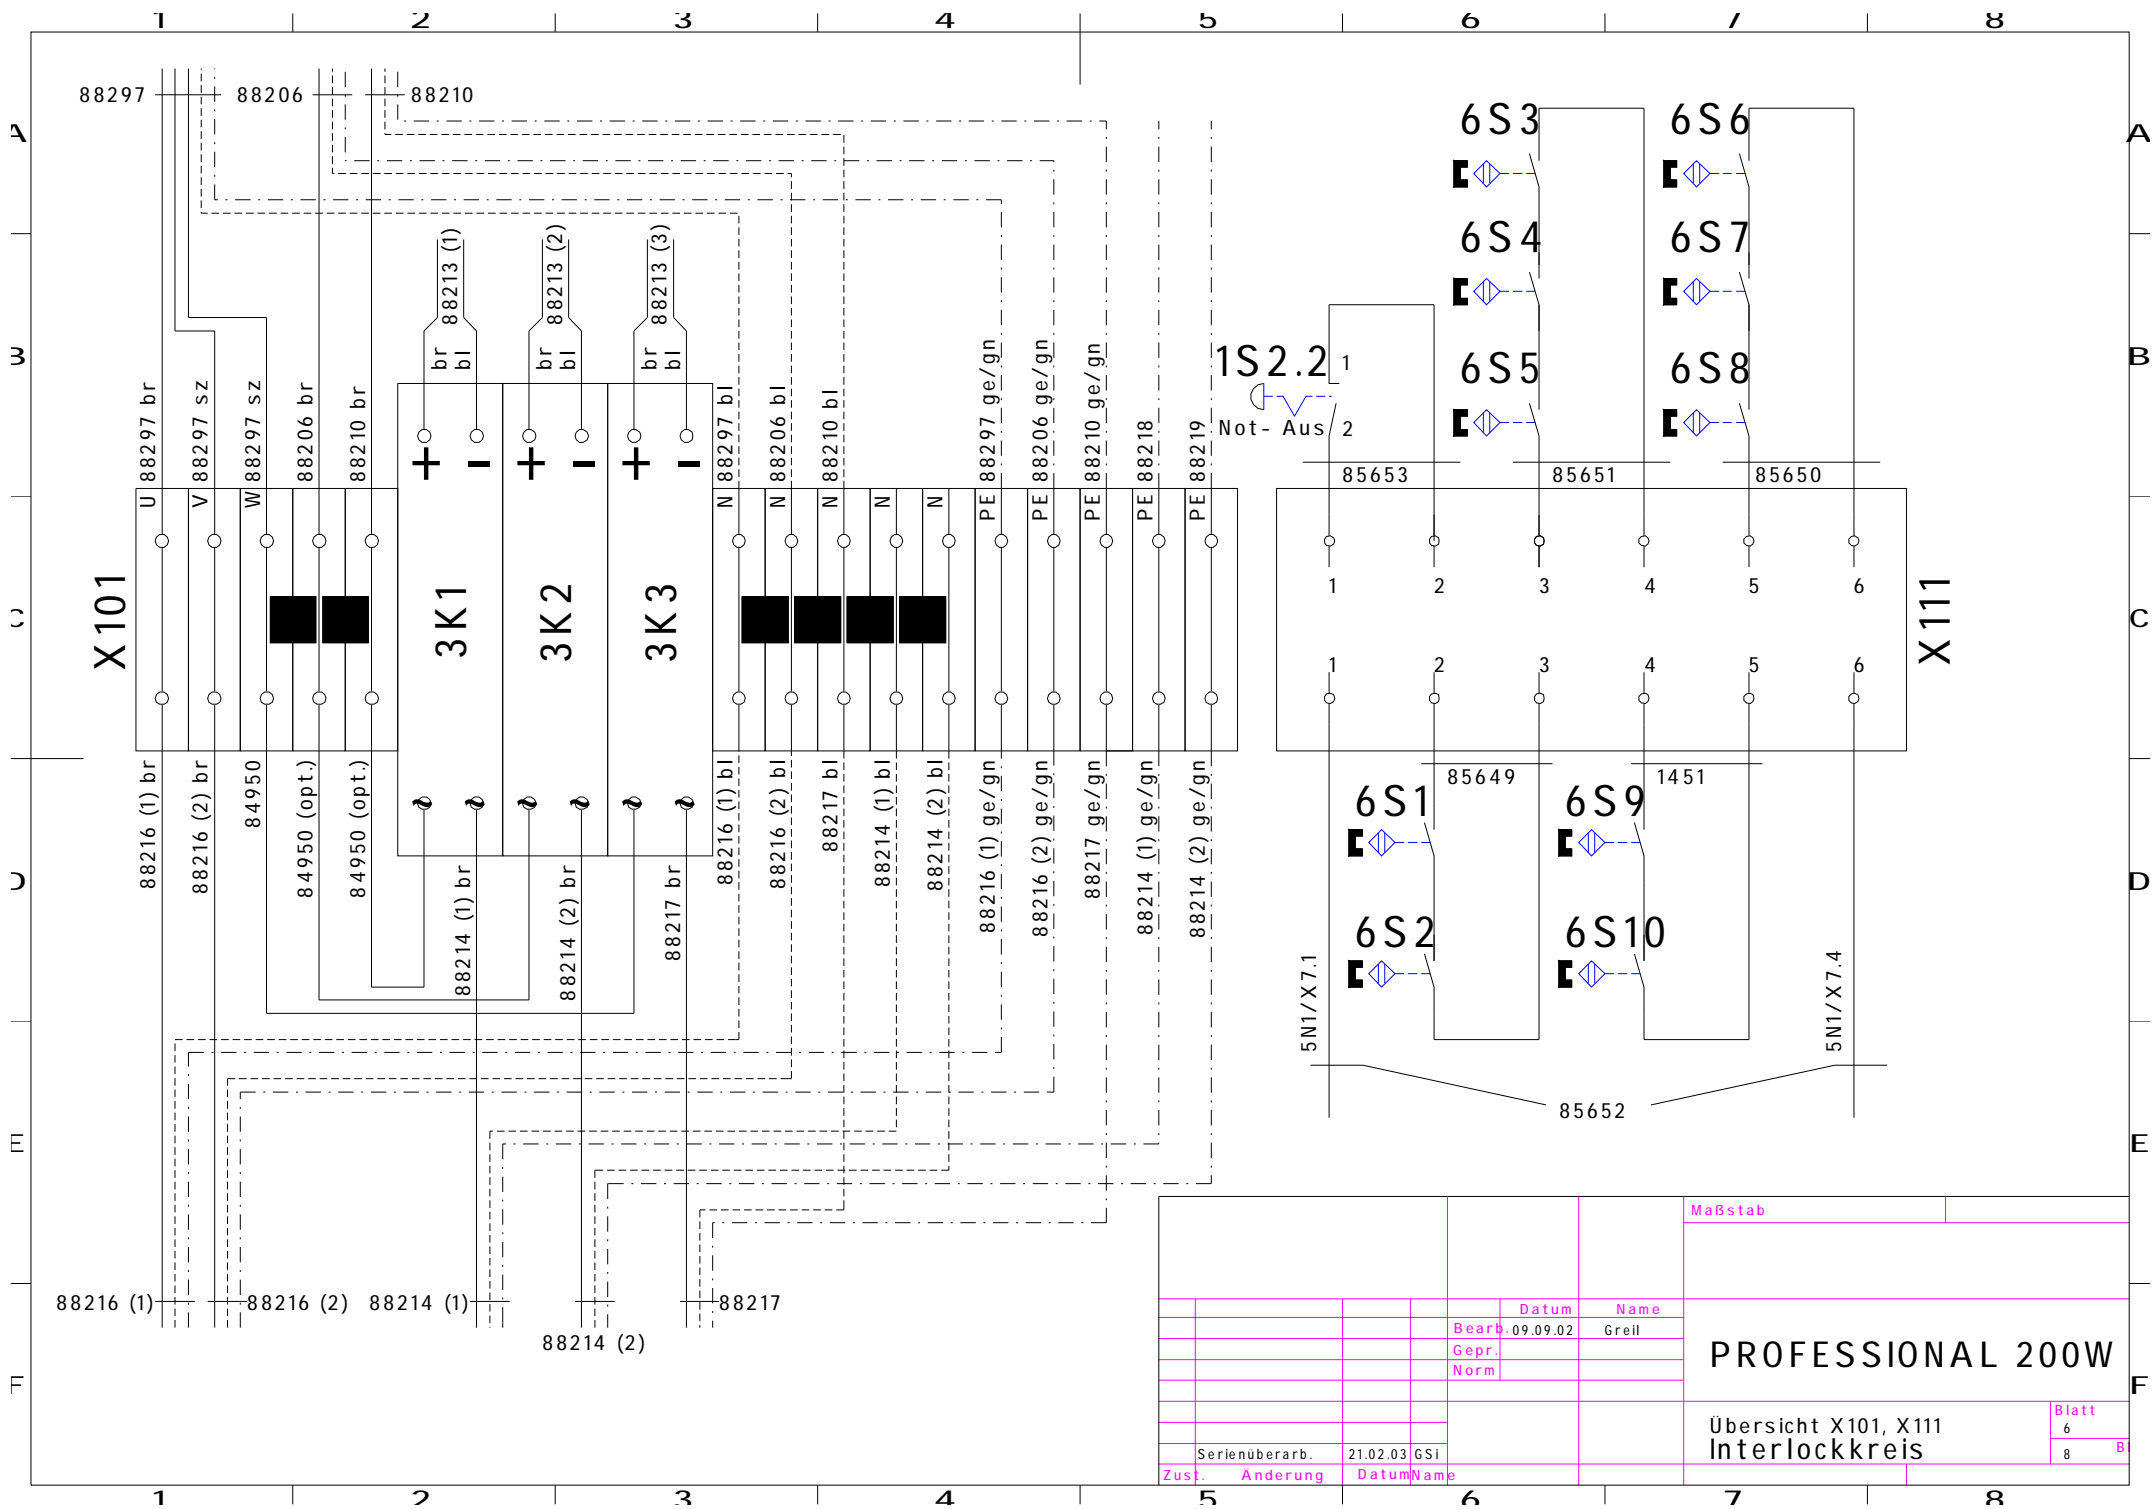

7M1
Servo-
motor

7G1
Encoder

Auf Motor

Auf Platine

rt
sz
ws
1
2
3
4

7N1.1
Endstufe
Leistungsteil

X3

5N1/X23

12

4

88222

X4

7N1
Endstufe
CPU

85646

Endschalter
rechts

7S1

2
1
X5

Referenz-
schalter
links

7S2

2
1
X6

85645

Maßstab


Bearb.	Datum	Name
09.09.02	Greil	
Gepr.		
Norm		

PROFESSIONAL 200W

Servomotor X-Achse
ansteuerung

Blatt
7
8

Zust.	Änderung	Datum	Name
-------	----------	-------	------

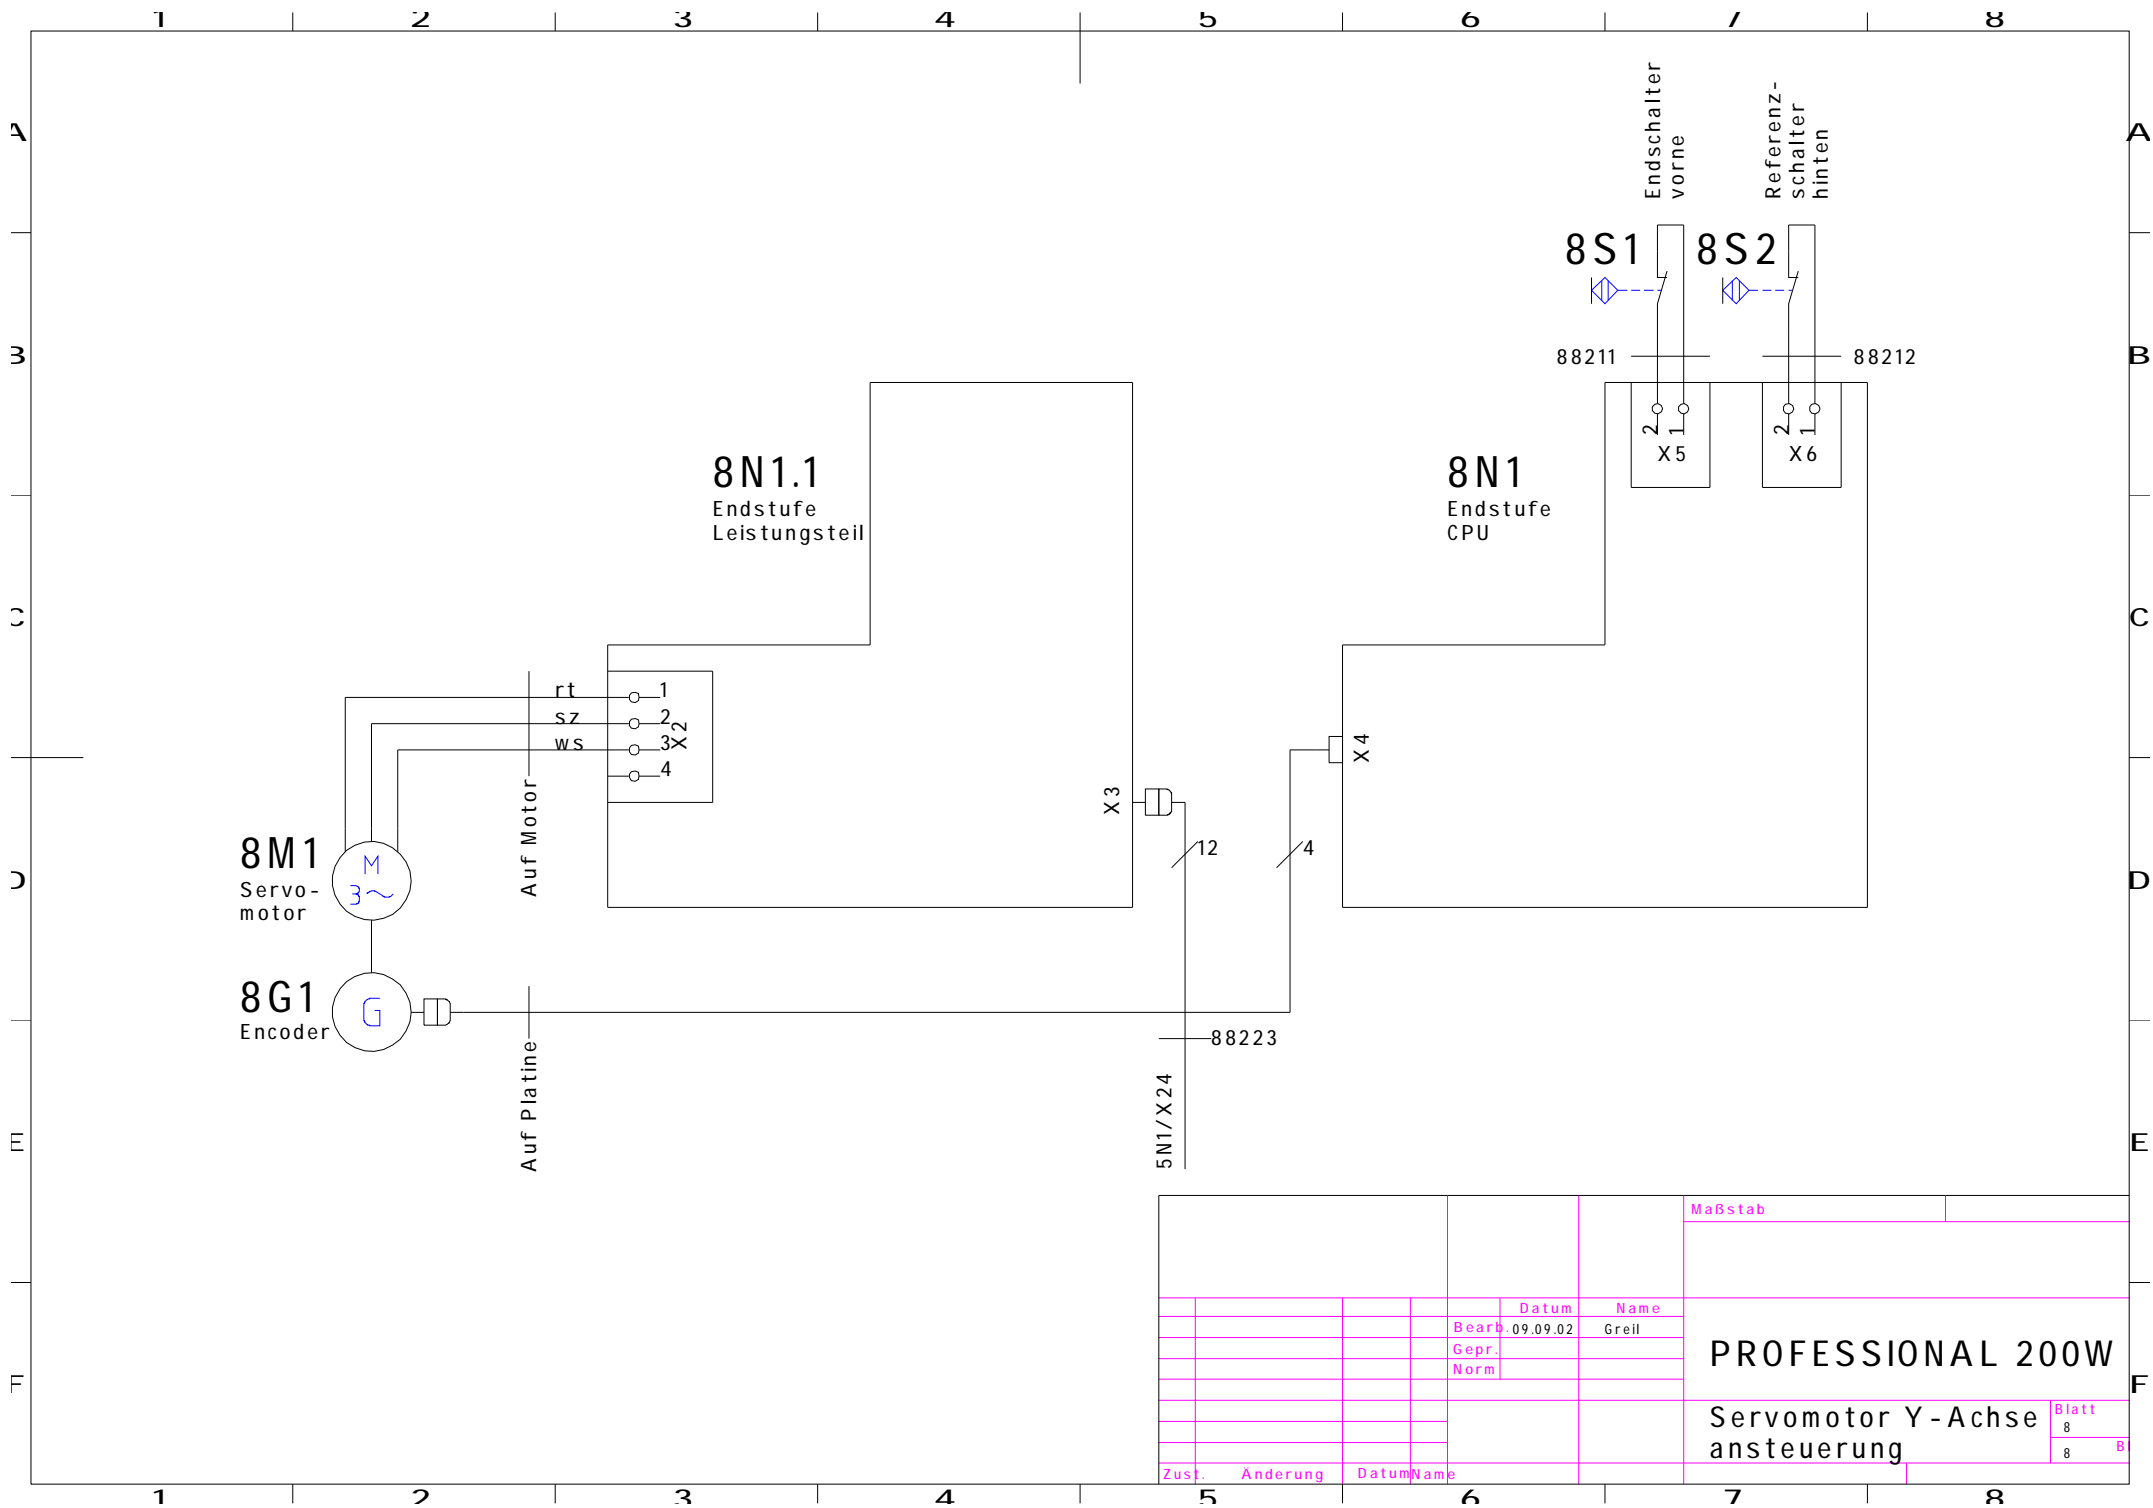

				Maßstab	
			Datum	Name	
			Bearb. 09.09.02	Greil	
			Gepr.		
			Norm		
Zust.	Änderung	Datum	Name		

PROFESSIONAL 200W

Servomotor Y-Achse
ansteuerung

Blatt
8

8