



ӨРТ ТЕХНИКАЛЫҚ МИНИМУМ

МАЗМҰНЫ

Мақсаттар мен міндеттер

Өрт туралы түсінік, негізгі терминдер

Өрттің қауіпті факторлары

Өрт кезіндегі көміртегі тотығымен уланудың салдары

1. Өрт-техникалық минимумы туралы ұғым

2. ҚР өрт қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-құқықтық актілері

3. Өрт үшбұрышы

4. Өртке қарсы нұсқаулық

5. Өрт қауіпсіздігі ережесі, ҚР ТЖМ 21.02.2022 жылғы №55 бұйрығы

МАЗМҰНЫ

6. Өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптары

7. Өрттің ошақтан тысқары кетуін болдырмау

8. Жарылыс қаупі бар және өрт қаупі бар аймақтарды жіктеу, сыныптары

9. Жарылыс-өрт қаупі мен өрт қаупі бойынша технологиялық орталар топтарының жіктелуі

10. Өртке қарсы сумен жабдықтау көздерін пайдалану тәртібі

11. Эвакуациялық жоспарларға, эвакуациялық жолдарға қойылатын талаптар

12. Нысанда өрт қауіпсіздігі

13. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану

14. Өрттің шығу себептері

МАЗМҰНЫ

15. Өрт кезіндегі адамның мінез-құлқының психологиялық ерекшеліктері

16. Өрттің таралу жылдамдығы

17. Өрт кезінде ұсынылатын әрекеттер



18. Өрт болған жағдайда жұмысшылардың іс-әрекеттері

19. Өрт қауіпсіздігі режимі

20. Өрт қауіпсіздігі шаралары бойынша
нұсқаулықтарға қойылатын талаптар



21. Негізгі өрт сөндіру жабдықтары

ОҚЫТУДЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Мақсаты:

Ұйымдардағы өрт қауіпсіздігі туралы білімді және Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық базасын жетілдіру.

Мақсаттары:

Өрт қауіпсіздігі шараларын білу.
ӨРТ-ТЕХНИКАЛЫҚ МИНИМУМ



ӨРТ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК, НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР

Өрт және жарылыс қауіпсіздігі.

Мемлекеттік өрт қауіпсіздігі ережелері.

Өрт, жану және өздігінен жану туралы түсініктер. Нысанның өрт қауіпсіздігі. Нысанның өрт қаупі. Нысандардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ұйымдастырушылық шаралар. Өрттен қорғау жабдықтары. Өрт сөндіру жабдықтарын орналастыруға қойылатын талаптар. Өрт қауіптері. Мемлекеттік өрт қауіпсіздігін қадағалау. Алғашқы өрт сөндіру жабдықтары. Өрт сөндіру әдістері. Өрттің адамдар үшін салдары.

Ұй-жайлар мен сыртқы қондырғыларды санаттау.

Өрт сөндіргіштердің жіктелуі. Өрт сөндіргіштерді пайдалану және пайдалану. Электр қондырғылары кодексіне (ЭҚК) сәйкес жарылыс қауіпті аймақтарды жіктеу. Ұйымдардың қызметкерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту ережелері және өрт қауіпсіздігі бойынша оқыту бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптар.

ӨРТ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК, НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР

Өрттің шығуына негізгі себептер:

1. Ашық отты пайдалану, электр желілері мен жылыту жүйелерін, газбен жабдықтауды пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін өрескел бұзу;
2. Кәсіпорындардың өртке қарсы қорғау және қызмет көрсету ұйымдастырылуының қанағаттанғысыздығы;
3. Өртті сөндіруге әрекет етуге дайындықтың нашарлығы.

Өрттің шығу себептері мыналар болуы мүмкін: пештердің, қазандық жабдықтардың, жылыту аспаптарының істен шығуы және олардың жұмыс режимдерін бұзу; технологиялық процесті бұзу, жабдықтардың герметикалығын жоғалту; желдету жүйесінің дұрыс орнатылмауы және істен шығуы; отпен абайсыз және салдыр-салақтықпен жұмыс істеу; кейбір материалдардың өздігінен тұтануы және жанып кетуі; электр желілеріндегі қысқа тұйықталу; электр желілеріндегі токтың шамадан тыс жүктелуі және т.б.

ӨРТ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК, НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР

Өрт – адамдардың өмірі мен денсаулығына, қоғам мен мемлекет мүдделеріне материалдық зиян келтіретін бақылаусыз жану;
Өрттің шығу немесе оның тез таралу жағдайларын жасау мүмкіндіктері өрт қауіптілігін білдіреді.



ӨРТ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК, НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР

Авариялық шығу – эвакуациялау жолына, тікелей сыртқа немесе өрт қаупі жоқ аймаққа апаратын шығу (есік, люк), ол адамдарды құтқару үшін қосымша шығу ретінде қолданылады, бірақ өрт кезінде адамдарды қауіпсіз эвакуациялау шарттарына сәйкес келетін эвакуациялау жолдары мен шығулардың қажетті саны мен өлшемдерін бағалауда ескерілмейді.

Жану – жылу бөлінумен және жарық шығарумен қатар жүретін, жылдам жүретін химиялық реакция. Жану процесі тек белгілі бір мөлшердегі жанып тұратын зат пен тотықтырғыштың (ауа құрамында 21% дейін болатын оттегі) арақатынасы болғанда ғана жүзеге асуы мүмкін.

ӨРТ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК, НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР

Жатыну – заттың жану көзінің әсерінен басталып, оны алып тастағаннан кейін де жалғаса беретін жалындап жануы;

Тұтану – жану көзінің әсерінен жанудың басталуы;

Жану жылдамдығы – бірлік уақыт ішінде бірлік ауданнан жанып кететін сұйықтықтың мөлшері;

Жанатын орта – жану көзінің әсерінен тұтана алатын орта;

Жанатындығы - заттар мен материалдардың тұтану, өздігінен жану және (немесе) көгеру қабілеті;

Жылулық өздігінен тұтану шарттары – қоршаған орта температурасы, заттың (материалдың) мөлшері және оның өздігінен тұтану сәтіне дейінгі уақыт арасындағы эксперименттік анықталған тәуелділік;

Заттар мен материалдардың жарылыс-өрт қаупі – заттар мен материалдардың жанатын (өрт қаупі бар немесе жарылыс қаупі бар) ортаны құру қабілеті, олардың физика-химиялық қасиеттерімен және (немесе) өрт жағдайындағы мінез-құлқымен сипатталады.

ӨРТ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК, НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР

Нысанның өрт қауіпсіздігі - өрттің туындауы мен дамуын болдырмау мүмкіндігімен, сондай-ақ өрттің қауіпті факторларының адамдар мен материалдық құндылықтарға әсер етуін болдырмау мүмкіндігімен сипатталатын нысанның жай-күйі.

ӨРТ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК, НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР

Нысанның өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі – нысанда өрттің алдын алуға және одан келетін залалды азайтуға бағытталған ұйымдастыру шаралары мен техникалық құралдардың кешені.

ӨРТ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК, НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР

Адамдарды эвакуациялаудың есептік уақыты – өрт туралы хабарланған сәттен бастап, ғимараттан, құрылыстан эвакуациялау жолдарының берілген көлемдік-жоспарлық және конструктивтік шешімдері кезінде қауіпті факторлар жоқ аймаққа адамдарды эвакуациялау аяқталғанға дейінгі уақыт аралығы.

ӨРТ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК, НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР

Өртке қарсы техникалық қорғау құралдарына сыртқы және ішкі өрт сөндіру су құбырлары, дабыл және өрт сөндіру қондырғылары, алғашқы өрт сөндіру құралдары жатады және олар технологиялық шарттар бойынша жанғыш ортаның жану көздерімен жанасу ықтималдығын жою мүмкін болмаған жағдайларда қолданылады.



ӨРТТІҢ ҚАУІПТІ ФАКТОРЛАРЫ

Адамдар мен материалдық құндылықтарға әсер ететін өрттің қауіпті факторларына мыналар жатады:

- жалын мен ұшқын;
- жылу ағыны;
- қоршаған ортаның жоғары температурасы;
- жану және термиялық ыдыраудың улы өнімдерінің жоғары концентрациясы;
- оттегінің төмен концентрациясы;
- эвакуация жолдарындағы түтіннің жоғары концентрациясы.

ӨРТТІҢ ҚАУІПТІ ФАКТОРЛАРЫ

ӨРТТІҢ АДАМҒА ӘСЕРІ:

ЫСТЫҚ СОҚҚЫ: ҚОРШАҒАН ОРТА ТЕМПЕРАТУРАСЫНЫҢ ЖОҒАРЫЛАУЫ КЕЗІНДЕ АҒЗАДА ЖЫЛУДЫҢ ЖИНАЛУЫ ҚАУІП ТӨНДІРЕДІ;

ДЕНЕНІҢ ЖӘНЕ ТЫНЫС ЖОЛДАРЫНЫҢ КҮЙІП ҚАЛУЫ;

МЕХАНИКАЛЫҚ ЗАҚЫМДАНУЛАР: СЫНЫҚТАР, СОҚҚЫЛАР, БАС-МИ ЖАРАҚАТТАРЫ, ЖАРЫҚШАҚ ЖАРАҚАТТАРЫ, АРАЛАС ЗАҚЫМДАНУЛАР;

ЖАНУ ӨНІМДЕРІНЕН УЛАНУ: ӨРТТЕН ҚАЗА ТАПҚАҢДАРДЫҢ 70%-Ы. ЖАНУ ӨНІМДЕРІНДЕ АДАМҒА УЛЫ ӘСЕР ЕТЕ АЛАТЫН 100-ГЕ ДЕЙІН ХИМИЯЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАР БОЛАДЫ. ЕҢ УЛЫ ЗАТТАРҒА КӨМІРТЕГІ ТОТЫҒЫ СО ЖӘНЕ КӨМІРТЕГІ ДИОКСИДІ СО₂ ЖАТАДЫ;

ДҮРЛІГУ (ПАНИКА).

ӨРТ КЕЗІНДЕГІ УЛЫ ГАЗДАН УЛАНУДЫҢ САЛДАРЫ

Өрт кезінде тек ашық жалын ғана емес, басқа да қауіптер бар.

Өрт кезінде жанған материалдардың түтінінен улану тыныс алу жолдары арқылы түтіннің өтуінен болады. Улану әсерін бірінші кезекте оның құрамындағы екі зат қамтамасыз етеді:

көміртек тотығы (угарный газ);

және сутегі цианиді — аз мөлшерде де қауіпті.

МАҢЫЗДЫ! Түтін құрамында цианидтің болуы оның құрылыс материалдарында кездесетіндігімен байланысты.

Көмірқышқыл газы гемоглобинді бөгеп, сол арқылы әртүрлі органдарға оттегінің жеткізілуін бұзады, оттегі тапшылығы дамиды. Цианид тіндердің құрылымындағы энергия алмасуын және жасушалық тыныс алуды бұзады.

Әртүрлі материалдардың жануы кезінде тітіркендіргіш газдар түзіледі, олар сумен қосылып, қышқылдағыш ерітінділерді — азот, күкірт және күкіртті қышқылдарын, аммиакты түзеді.

Олар тыныс алу жолдарының шырышты қабықтарының зақымдануына (химиялық күйік), майда бронхтардың тарылуына және өкпеде сұйықтықтың жиналуына әкеледі.

Түтінде өрт сөндіргіштің ішіндегісі ыстық беткеймен жанасқанда пайда болатын өте улы фосген газы болуы мүмкін.

ӨРТ КЕЗІНДЕГІ УЛЫ ГАЗДАН УЛАНУДЫҢ САЛДАРЫ

Иіссіз және түссіз иіс газы, кейде ес-түссіз қалуға және ең қорқыныштысы – өлуге бірнеше рет жұту жеткілікті.


ӨРТ КЕЗІНДЕГІ УЛЫ ГАЗДАН УЛАНУДЫҢ САЛДАРЫ

Өрттің қауіпті факторларының құрылыс конструкцияларына, технологиялық жабдықтарға және өрт сөндіру әрекеттеріне әсер етуінен туындайтын, адамдардың өмірі мен денсаулығына, материалдық құндылықтарға зиян келтіретін **іргелі емес салдарларға** мыналар жатады:

- 1) бұзылған аппараттардың, агрегаттардың, қондырғылардың, конструкциялардың сынықтары, бөлшектері;
- 2) бұзылған аппараттар мен қондырғылардан шыққан радиоактивті және улы заттар мен материалдар;
- 3) конструкциялардың, аппараттардың, агрегаттардың тоқ өткізетін бөліктеріне жоғары кернеудің берілуі;
- 4) өрт салдарынан болған жарылыстың қауіпті факторлары;
- 5) өрт сөндіру заттарының әсері және өрт сөндіру бөлімшелерінің өртті сөндіру жөніндегі әрекеттері.



***ФОТОСУРЕТТЕ ҚАНДАЙ ҚАУІПТЕРДІ
КӨРІП ТҰРСЫЗ?***

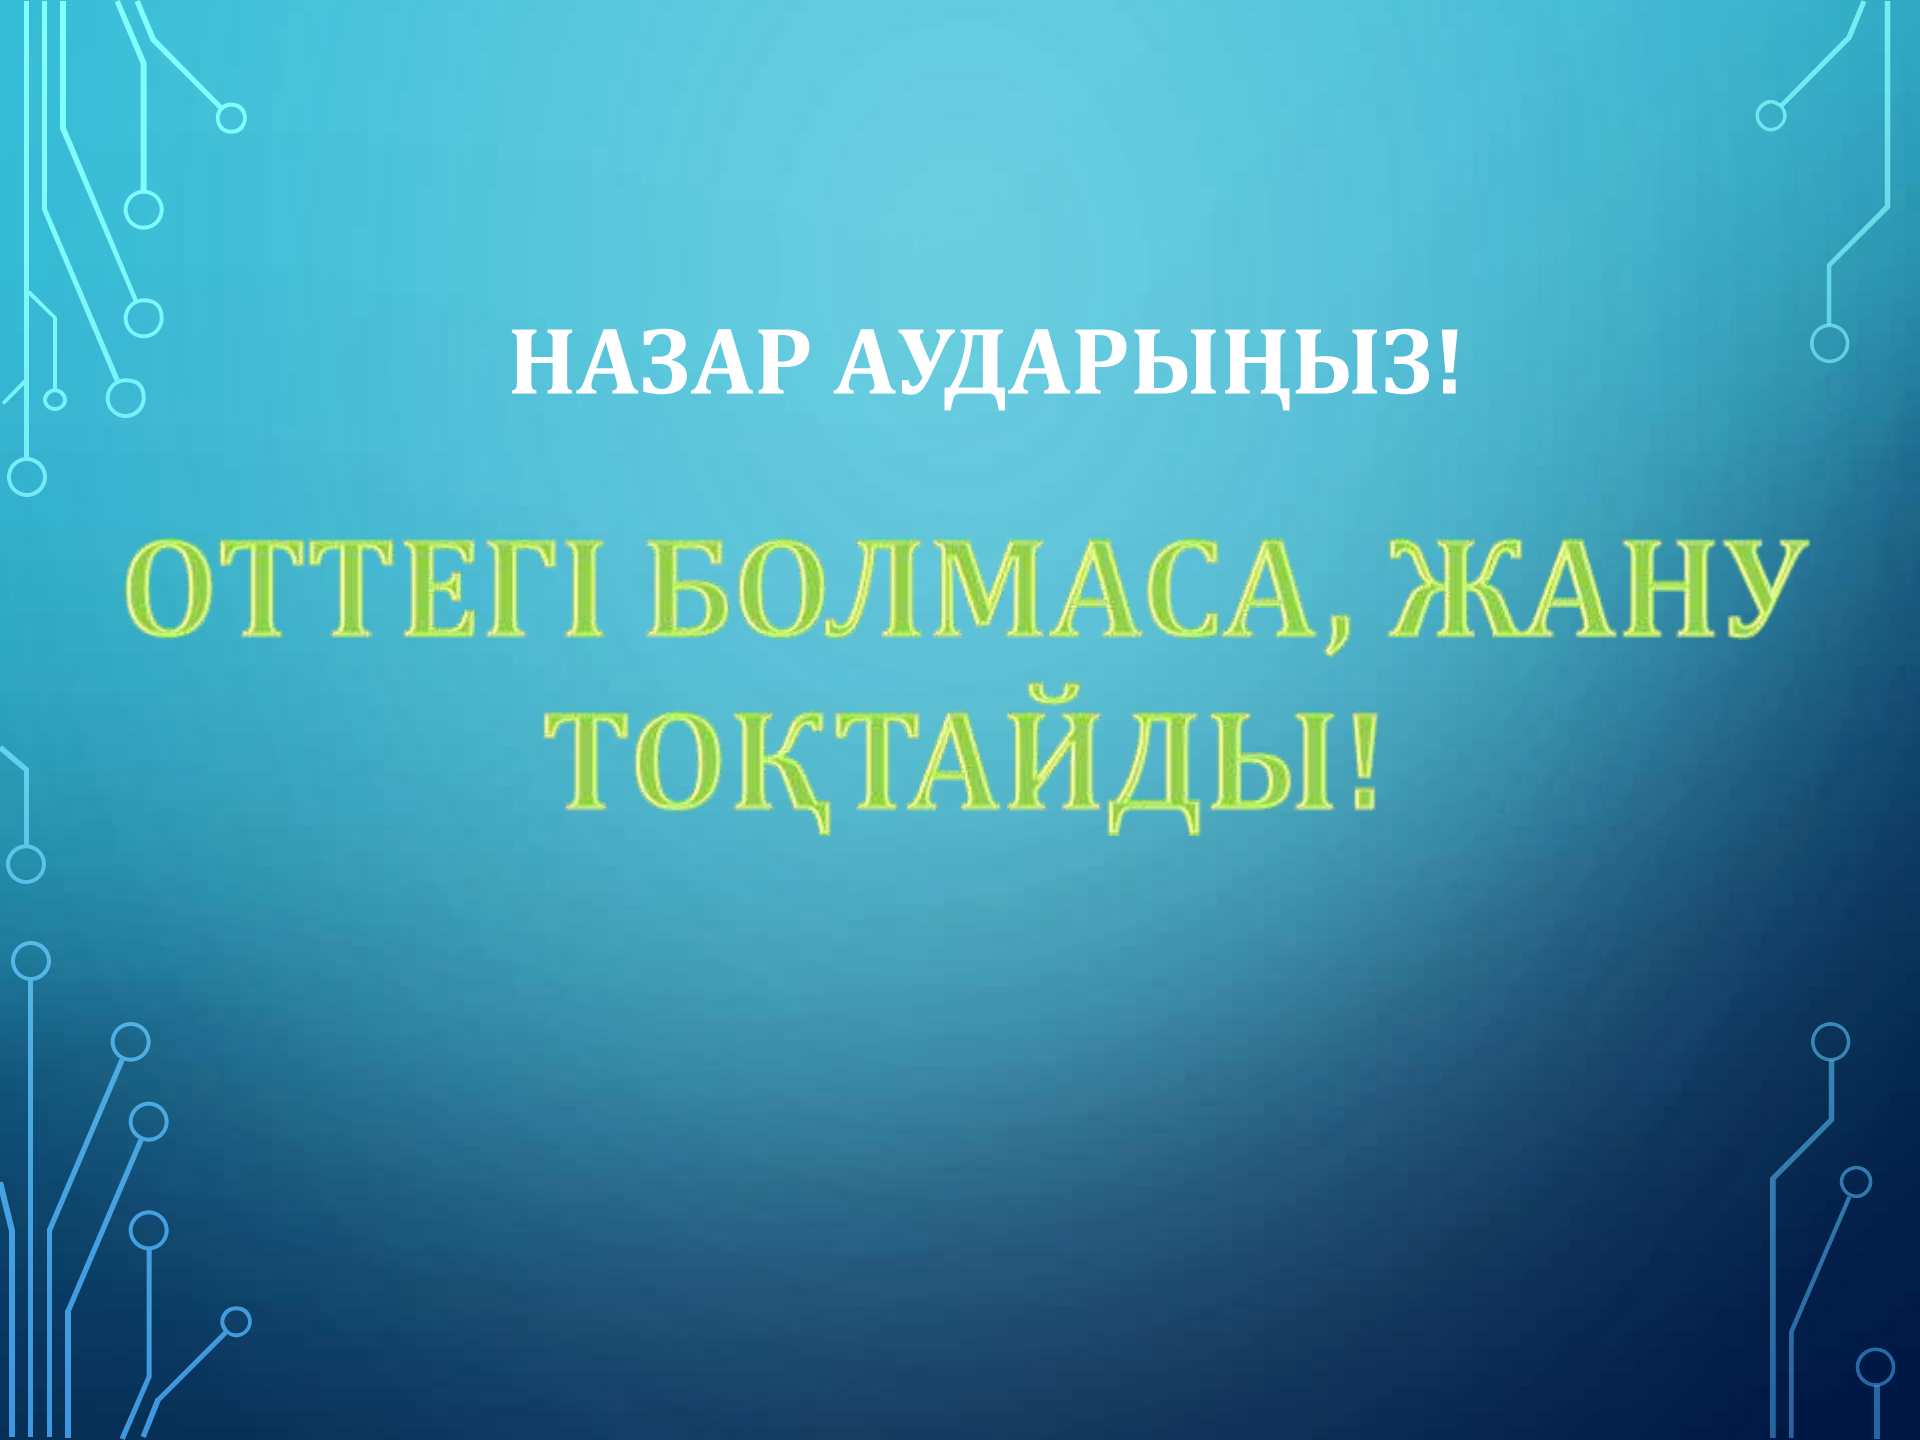The background is a blue gradient. In the corners, there are decorative white lines resembling circuit traces or a stylized network, with small circles at the end of the lines.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

**ОТТЕГІ БОЛМАСА, ЖАНУ
ТОҚТАЙДЫ!**

1. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ТЕХНИКАЛЫҚ МИНИМУМЫ (ӨҚТМ)

Өрт қауіпсіздігінің техникалық минимумы – бұл Қазақстан Республикасының барлық кәсіпорындарының қызметкерлері оқитын міндетті өрт қауіпсіздігі бойынша ең төменгі білім деңгейі. Бұл білім жұмысшыларға жұмыс орындарында өрттің алдын алуға, болдырмауға, сондай-ақ өрт кезінде дұрыс әрекет етуге көмектеседі.

2. ҚР ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ САЛАСЫНДАҒЫ НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРІ

Азаматтық қорғау туралы

Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V ЗРК Заңы

Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы,

ҚР ТЖМ Бұйрығы 2022 жылғы 21 ақпандағы №55. ҚР Әділет министрлігінде 2022 жылғы 21 ақпанда №26867 болып тіркелді.

Ұйымдардың қызметкерлерін және халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту қағидаларын және өрт қауіпсіздігі шараларына оқытудың оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрінің 2014 жылғы 9 маусымдағы № 276 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылғы 12 маусымда № 9510 болып тіркелді.

2. ҚР ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ САЛАСЫНДАҒЫ НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРІ

Өрт қауіпсіздігі және азаматтық қорғау саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау және тексеру парақтарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 758 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 31 бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2018 жылғы 31 қазанда № 17647 болып тіркелді.

2. ҚР ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ САЛАСЫНДАҒЫ НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРІ

Техникалық регламент. "Өрт қауіпсіздігінің жалпы талаптары" техникалық регламентін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2021 жылғы 19 тамызда № 24045 тіркелген.

"Өрт қауіпсіздігі мен өрт сөндіру құралдарына қойылатын талаптар туралы" Еуразиялық экономикалық одағының техникалық регламенті Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 40 шешімі.

3. ӨРТ ҮШБҰРЫШЫ



Жанғыштығына байланысты заттар мен материалдар келесі топтарға бөлінеді:

- 1) Жанбайтын – ауада жанбайтын заттар мен материалдар. Жанбайтын заттар өрт немесе жарылыс қаупін тудыруы мүмкін (мысалы, тотықтырғыштар немесе сумен, атмосфералық оттегімен немесе бір-бірімен әрекеттескенде жанғыш өнімдер бөлетін заттар);
- 2) Баяу жанатын – тұтану көзіне ұшыраған кезде ауада жануы мүмкін, бірақ оны алып тастағаннан кейін өздігінен тұтанбайтын заттар мен материалдар;
- 3) Жанғыш – өздігінен тұтанатын, тұтану көзіне ұшыраған кезде тұтанатын және оны алып тастағаннан кейін де өздігінен тұтануды жалғастыратын заттар мен материалдар.

ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ



**ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША
НҰСҚАУЛЫҚ**



4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық – бұл ұйым қызметкерлеріне өрт қауіпсіздігінің негізгі талаптарын жеткізу, өндірістік технологиялық процестердің, жабдықтардың, өртке қарсы қорғау құралдарының өрт қаупін және өрт шыққан жағдайдағы іс-қимылдарды зерделеу.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Сипатына және өткізу уақытына қарай, өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық мыналарға бөлінеді: кіріспе, алғашқы, қайталама, жоспардан тыс және мақсатты.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Кіріспе, алғашқы, қайталау, жоспардан тыс және мақсатты өртке қарсы нұсқаулықтар мен өрт-техникалық минимум бағдарламалары ұйым басшысымен бекітіледі.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықты ұйым басшысы немесе өрт қауіпсіздігіне жауапты тұлға Өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтың үлгілік бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) бойынша жүргізеді.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Өткізілген кіріспе, алғашқы, қайта, жоспардан тыс, мақсатты өртке қарсы нұсқамалар және қызметкерді жұмысқа жіберу туралы жазба өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқамалар жүргізу журналына енгізіледі.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Кіріспе өртке қарсы нұсқаулық жүргізіледі:

Барлық жаңадан қабылданған қызметкерлермен, олардың біліміне, мамандығы (лауазымы) бойынша жұмыс өтіліне қарамастан;

Уақытша және маусымдық жұмыскерлермен;

Өндірістік оқытуға немесе тәжірибеге келген оқушылармен және студенттермен.

Кіріспе және алғашқы өртке қарсы нұсқаулықтар Заң талаптары ескеріле отырып, бағдарлама бойынша жүргізіледі.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Ұйымда белгіленген өрт қауіпсіздігі режимін сақтау бойынша қызметкердің алған дағдылары мен білімдерін тексеру, өрт шыққан жағдайдағы әрекеттерді практикалық жаттығудан өткізу және өрт сөндіру құралдары мен өртке қарсы қорғау жүйелері туралы білімдерін тексерумен кіріспе өрт қауіпсіздігі нұсқамасы аяқталады.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Кіріспе өрт қауіпсіздігі нұсқамасынан өтпеген тұлғалар қызметтік міндеттерді орындауға жіберілмейді.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Алғашқы өртке қарсы нұсқаулық жұмыс орнында, өндірістік нысандарда, сақтау және сауда объектілерінде, сондай-ақ көпшілік жиналатын орындарда тікелей жүргізіледі.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Алғашқы өрт қауіпсіздігі нұсқаулығы жүргізіледі:

жаңадан қабылданған барлық қызметкерлермен;

бір бөлімшеден екінші бөлімшеге ауыстырылғандармен;

бұрын атқармаған жаңа жұмысты орындайтын қызметкерлермен, іссапарға жіберілгендермен, уақытша қызметкерлермен, орын ауыстырған жағдайда;

маусымдық жұмысшылармен;

ұйым аумағында құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізетін құрылыс саласы мамандарымен;

өндірістік оқуға немесе тәжірибеге келген оқушылармен және студенттермен.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Әрбір қызметкермен жеке-дара, ал бірдей жабдықты пайдаланатын және ортақ жұмыс орнындағы топтармен бірге бастапқы өртке қарсы нұсқаулық жүргізіледі. Бұл нұсқаулықта бастапқы өрт сөндіру құралдарын пайдалану, өрт шыққан кездегі іс-қимылдар, эвакуациялау ережелері, зардап шеккендерге көмек көрсету бойынша практикалық көрсетілімдер мен дағдыларды пысықтау қамтылады.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Қайта өрт қауіпсіздігі нұсқамасын өткізу мерзімдері

Қайта өрт қауіпсіздігі нұсқамасы ұйым басшысы бекіткен сабақ кестесіне сәйкес, келесі мерзімділікпен өткізіледі:

Білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру объектілерінде – жарты жылда кемінде бір рет;

Өндірістік объектілерде, сақтау және сауда объектілерінде, адамдар көп жиналатын объектілерде – жылына бір рет;

Адамдар көп жиналатын объектілерге жатпайтын қоғамдық ғимараттарда – 2 жылда бір рет.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Қайтадан өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық бірдей жабдықтарды пайдаланатын, жалпы жұмыс орнындағы қызметкерлер тобымен немесе жекелей жүргізіледі. Қайтадан өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық барысында өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметті реттейтін нормативтік құқықтық актілерді білу, өрт сөндірудің алғашқы құралдарын пайдалану дағдылары, эвакуация жолдарын білу, өрт туралы хабарлау жүйелері және адамдарды эвакуациялау шаралары тексеріледі.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰҚАУЛЫҚ

Жоспардан тыс өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық

Жоспардан тыс өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық келесі жағдайларда жүргізіледі:

Өндірістік технологиялық процестің өзгеруі, жабдықтарды, құралдарды, бастапқы шикізатты, материалдарды ауыстыру немесе жаңғырту кезінде;

Ұйым қызметкерлерінің өртке әкелуі мүмкін немесе әкелген өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзуы кезінде;

Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау лауазымды тұлғаларының ұйымды өрт-техникалық тексеру барысында қызметкерлердің өрт қауіпсіздігі талаптарын жеткіліксіз білетіндігін анықтаған кезде, олардың нұсқауы (тексеру нәтижелері туралы актісі) бойынша өрт қауіпсіздігі шараларын қосымша зерделеу үшін;

Ұқсас өндірістерде, ғимараттар мен құрылыстарда болған өрттер туралы ақпараттық материалдар келіп түскен кезде;

Ұйым қызметкерлерінің өрт қауіпсіздігі талаптарын қанағаттанарлықсыз білетіндігі фактілері анықталған кезде.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Жоспардан тыс өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық бірдей жабдықтарды бірлескен жұмыс орнында пайдаланатын жеке қызметкерлерге немесе топқа жүргізіледі. Жоспардан тыс өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтың мазмұны, оны өткізу қажеттілігіне себеп болған жағдайлар мен мән-жайларға байланысты әр нақты жағдайда айқындалады.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Мақсатты өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық

Мақсатты өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық келесі жағдайларда жүргізіледі:

- 1) жоғары өрт қаупімен байланысты бір реттік жұмыстарды және басқа да жалынмен жұмыстарды орындау кезінде (ашық жалынды қолдану, ұшқын шығару, жабдықты, құралдарды, материалдарды жану (өздігінен жану) температурасына дейін қыздыру, басқа да жанғыш заттарды қолдану (электр- және газбен дәнекерлеу, бензинмен кесу, паяльды шамдарды, факелдерді, горелкаларды қолдану, битумды қайнату және жылу мен ұшқын бөлінетін жұмыстар);
- 2) төтенше жағдайлардың салдарын жою кезінде;
- 3) рұқсат-тапсырыс бойынша жұмыстарды орындау кезінде, жарылыс қаупі бар өндірістерде жалынмен жұмыстарды орындау кезінде;
- 4) ұйымдар мен өндірістерде экскурсиялар өткізу кезінде;
- 5) ұйымда көптеген адамдар қатысатын іс-шараларға дайындық кезінде.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Жұмыс орнындағы *мақсатты өртке қарсы нұсқаулық* ұйымда белгіленген өртке қарсы режимді сақтау бойынша қызметкердің алған дағдылары мен білімін тексерумен, өрт шыққан жағдайдағы әрекеттерді **практикалық жаттығумен** және өрт сөндіру құралдары мен өртке қарсы қорғау жүйелері туралы білімін тексерумен аяқталады.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Білімі нашар деп танылған қызметкерлер қайтадан нұсқаулықтан өтеді.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтың үлгілік бағдарламасы

1. Ұйымның (өндірістің) өрт және жарылыс қаупі жағдайларына сәйкес ерекшеліктері мен сипаттамалары туралы жалпы мәліметтер.
2. Қызметкерлердің өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаудағы міндеттері мен жауапкершілігі.
3. Ұйымдағы өрт қауіпсіздігі режимімен таныстыру.
4. Өрт қауіпсіздігі режимін сақтау туралы бұйрықтармен, өрт қауіпсіздігі нұсқаулықтарымен таныстыру.
5. Өрттің алдын алу және өртті сөндіру бойынша жалпы шаралар: құрылымдық бөлімшелердің, цехтардың, учаскелердің басшылары үшін (гидранттар мен ішкі өрт крандарын тексеру және сынау мерзімдері, өрт сөндіргіштерді зарядтау, автоматты өрт сөндіру және дабыл жүйелері, цех немесе учаске персоналына арналған алғашқы нұсқаулық бағдарламасымен таныстыру, жеке және ұжымдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және өрт қауіпсіздігінің басқа да талаптары мен ережелері); қызметкерлер үшін (жалын немесе өрт шыққан кездегі іс-әрекеттер, өрт туралы өрт сөндіру бөліміне және тікелей басшыға хабарлау, жалынды немесе өртті сөндіру тәсілдері мен құралдары, жеке және ұжымдық қауіпсіздік құралдары мен шаралары, объектіде белгіленген өрт қауіпсіздігі режимін білу және сақтау).

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

6.Өрт сөндірудің алғашқы құралдарының, гидранттардың, су мен құм қорының, эвакуациялық жолдар мен шығу жолдарының орналасқан жерлерімен (эвакуация жоспары бойынша) танысу. Тиісті үй-жайлар мен аумақтарды аралау.

7.Қолданылатын шикізаттың, материалдардың және дайындалатын өнімдердің өрт қаупі бар қасиеттері. Технологиялық процестің өрт қаупі.

8.Өрт сөндіргіштердің түрлері және оларды өрт класына (жанатын заттың түріне, жабдықтың ерекшеліктеріне) байланысты қолдану.

9.Электр қондырғылары мен өндірістік жабдықтарды сөндіру кезіндегі талаптар. Эвакуация жолдарында өрт шыққанда және қатты түтін болғанда нұсқаулық берілетін адамның мінез-құлқы мен әрекеттері.

10.Өрт туралы хабарлау тәсілдері. Өрт шыққан кездегі жеке қауіпсіздік шаралары. Залалданғандарға алғашқы медициналық көмек көрсету тәсілдері.

11.Практикалық сабақ.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАМАЛАР ЖҮРГІЗУДІ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖУРНАЛЫ № __

№ р/с	Нұсқаулық өткізу күні	Инструкция алушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Инструкция алушының лауазымы (мамандығы)	Нұсқаулық тың түрі	Нұсқаушын ың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Нұсқаушын ың лауазымы	Инструкци я алушының қолы	Нұсқаушын ың қолы
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ескерту:

Өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқамаларды жүргізуді тіркеу журналы барлық нұсқамалар үшін немесе ұйым басшысының шешімі бойынша әр нұсқама түріне жеке жасалады.

5. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІНІҢ 2022 ЖЫЛҒЫ 21 АҚПАНДАҒЫ №55 БҰЙРЫҒЫНАН ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ КЕЙБІР ЕРЕЖЕЛЕРІ.

6-1. Жұмыс уақыты (ауысымы) аяқталғаннан кейін бөлмелердегі электр қондырғылары мен электр құралдары тоқтан ажыратылады. Апаттық жарықтандыру, өрт сөндіру және өртке қарсы сумен жабдықтау қондырғылары, өрт және күзет-өрт дабылдары кернеуде қалады. Басқа электр қондырғылары мен электротехникалық бұйымдарды (оның ішінде тұрғын үй-жайларда) егер бұл олардың функционалдық мақсатына байланысты болса және (немесе) пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарында көзделсе, кернеуде қалдыруға рұқсат етіледі.

5. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІНІҢ 2022 ЖЫЛҒЫ 21 АҚПАНДАҒЫ №55 БҰЙРЫҒЫНАН ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ КЕЙБІР ЕРЕЖЕЛЕРІ.

6. Жабық үй-жайлардағы электр қондырғылары мен электр құрылғыларына қойылатын талаптар

6-4. Электр қондырғыларын пайдалану кезінде мыналарға жол берілмейді:

1. өндіруші-кәсіпорынның нұсқаулығында көрсетілген қауіпсіздік талаптарын бұза отырып, электр желілері мен электр энергиясын қабылдағыштарды пайдалану, өртке әкелуі мүмкін ақаулары бар электр қабылдағыштарды пайдалану (ұшқын шығару, қысқа тұйықталу, кабельдер мен сымдардың оқшауламасының рұқсат етілген шектен асып кетуі, басқарудың автоматты жүйелерінің, аварияға қарсы және өртке қарсы қорғау жүйелерінің істен шығуы), сондай-ақ зақымдалған немесе қорғаныш қасиеттерін жоғалтқан оқшауламасы бар электр сымдары мен кабельдерді пайдалану;

2. зақымдалған және бекітілмеген розеткаларды, ажыратқыштарды, басқа да электр монтаждау бұйымдарын пайдалану;

3. конструкциямен қарастырылған термореттегіштері жоқ немесе ақаулы электр жылытқыш аспаптарды қолдану;

4. электр шамдарын және жарықтандыру құрылғыларын қағазбен, матамен және басқа да жанғыш материалдармен орау, сондай-ақ конструкциямен қарастырылған плафондары (шашыратқыштары) мен қорғаныш торлары алынған қыздыру шамдары бар жарықтандыру құрылғыларын пайдалану.

5. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІНІҢ 2022 ЖЫЛҒЫ 21 АҚПАНДАҒЫ №55 БҰЙРЫҒЫНАН ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ КЕЙБІР ЕРЕЖЕЛЕРІ.

6-4. Электр қондырғыларын пайдалану кезінде мыналарға жол берілмейді:

5) өрт шығу қаупін болдырмайтын арнайы тұғыры (қоректендіру цоколі, қыздыру дискісі) болмаған жағдайда электр үтіктерін, электр плиталарын, электр шайнектерін және басқа да электр қыздырғыш құралдарын пайдалану, егер олардың болуы зауыт-дайындаушының нұсқаулығында қарастырылған болса;

6) барлық жарылыс-өрт қаупі бар және өрт қаупі бар бөлмелерде электр қыздырғыш құралдарын қолдану;

7) стандартты емес (өз бетінше жасалған) электр қыздырғыш құралдарын, калибрленбеген балқымалы кірістерді немесе шамадан тыс жүктеме мен қысқа тұйықталудан қорғаудың басқа да өз бетінше жасалған аппараттарын қолдану;

8) электр қалқандары, электр қозғалтқыштары және іске қосу аппаратурасы жанына жануға болатын (оның ішінде оңай тұтанатын) заттар мен материалдарды орналастыру (сақтау);

9) жарылыс қаупі бар және өрт қаупі бар аймақтарда зауыт-дайындаушының жарылыстан және (немесе) өрттен қорғау деңгейі мен түрінің белгісі жоқ электр жабдықтарын қолдану;

10) электр сымдары мен кабельдерінің қосылыстары мен ұштарын оқшауламау.

5. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІНІҢ 2022 ЖЫЛҒЫ 21 АҚПАНДАҒЫ №55 БҰЙРЫҒЫНАН ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ КЕЙБІР ЕРЕЖЕЛЕРІ.

Өрт автоматикасы қондырғыларына қойылатын талаптар

2-2. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғылары пайдалануға берілген сәттен бастап әрбір объектіде техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын алу жөндеу жұмыстары ұйымдастырылады.

2-3. Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарын техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын алу жөндеу жұмыстарын пайдаланушы ұйым, егер осы жұмыстарды орындауға білікті мамандары болса, өз бетінше жүргізеді. Егер арнайы даярланған қызмет көрсету персоналы болмаған жағдайда, өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарын техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын алу жөндеу жұмыстары, зауыт-дайындаушылардың техникалық құжаттамасын және регламенттік жұмыстарды жүргізу мерзімдерін ескере отырып жасалған жылдық жоспар-кестеге сәйкес ұйымдармен шарт бойынша жүзеге асырылады.

5. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІНІҢ 2022 ЖЫЛҒЫ 21 АҚПАНДАҒЫ №55 БҰЙРЫҒЫНАН ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ КЕЙБІР ЕРЕЖЕЛЕРІ.

Ғимараттардың ішіндегі, оларға іргелес салынған және жер астындағы жабық автотұрақтарда сығымдалған табиғи газбен және сұйылтылған мұнай газымен жұмыс істейтін көліктерді қоюға рұқсат етілмейді.

5. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІНІҢ 2022 ЖЫЛҒЫ 21 АҚПАНДАҒЫ №55 БҰЙРЫҒЫНАН ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ КЕЙБІР ЕРЕЖЕЛЕРІ.

2-33. Ұйымдардың ғимараттары мен құрылыстарында (жеке тұрғын үйлерді қоспағанда) келесілерге жол берілмейді:

1)жертөлелер мен цоколь қабаттарда жарылғыш және жанғыш сұйықтықтарды, ұнтақты, жарылғыш заттарды, пиротехникалық бұйымдарды, жанғыш газдары бар баллондарды, аэрозоль қаптамадағы тауарларды, целлулоидты және басқа да жарылғыш-өрт қауіпі бар заттар мен материалдарды сақтауға және қолдануға, жобалау нормаларында көзделген жағдайларды қоспағанда;

2)шатырларды, техникалық қабаттарды, желдету камераларын және басқа да техникалық үй-жайларды өндірістік учаскелер, шеберханалар ұйымдастыру, сондай-ақ өнімдерді, жабдықтарды, жиһаздарды және басқа да заттарды сақтау үшін пайдалануға;

3)лифт холдарында қоймаларды, киоскілерді, дүңгіршектерді және басқа да ұқсас үй-жайларды орналастыруға және пайдалануға, сондай-ақ жанғыш материалдарды сақтауға;

4)қабаттық дәліздерден, холдардан, фойелерден, тамбурлардан және баспалдақ клеткаларынан шығатын эвакуациялық есіктерді, қауіпті факторлардың таралуына кедергі келтіретін басқа да есіктерді жобада қарастырылғандай алып тастауға.

5. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІНІҢ 2022 ЖЫЛҒЫ 21 АҚПАНДАҒЫ №55 БҰЙРЫҒЫНАН ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ КЕЙБІР ЕРЕЖЕЛЕРІ.

5) адамдардың қауіпсіз эвакуациялану жағдайларын нашарлататын, өрт сөндіргіштерге, өрт гидранттарына және басқа да өрт қауіпсіздігі құралдарына қол жеткізуді шектейтін немесе автоматты өртке қарсы қорғау жүйелерінің (автоматты өрт сигнализациясы, стационарлы автоматты өрт сөндіру қондырғысы, түтін шығару жүйесі, хабарлау және эвакуациялауды басқару жүйесі) әсер ету аймағын азайтатын көлемдік-жоспарлау шешімдеріне өзгерістер енгізу;

6) есіктерді, балкондар мен лоджиялардағы люктерді, көрші секцияларға өтетін жолдарды және эвакуациялық баспалдақтарға шығатын есіктерді жиһазбен, жабдықпен және басқа заттармен толтыру, балкон аралық баспалдақтарды бөлшектеу, сондай-ақ пәтерлердің балкондары мен лоджияларындағы люктерді дәнекерлеу;

7) жеңіл тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды қолданып, үй-жайларды тазалауды және киімдерді жууды жүргізу, сондай-ақ қатып қалған құбырларды ашық отты қолданатын жалындатқыш шамдармен және басқа да тәсілдермен жылыту;

8) майланған сұрту материалдарын жинамай қалдыру.

5. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІНІҢ 2022 ЖЫЛҒЫ 21 АҚПАНДАҒЫ №55 БҰЙРЫҒЫНАН ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ КЕЙБІР ЕРЕЖЕЛЕРІ.

- 5)ғимараттың барлық қабаттарының терезелеріне және жертөле терезелерінің алдындағы шұңқырларға торлар орнату (қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін түзету және арнайы мекемелердің, қоймалардың, кассалардың, қару-жарақ бөлмелерінің, мекемелердің құпия бөлімдерінің, прекурсорларды сақтау және айналым орындарының үй-жайларын қоспағанда);
- 6)түтінсіз баспалдақ торларына апаратын балкон, лоджия және галереяларды әйнектеу;
- 7)баспалдақ торлары мен дәліздерде қоймалар (қосалқы бөлмелер) жасау, сондай-ақ баспалдақ алаңдарының астында және баспалдақ алаңдарында заттарды, жиһаздарды және басқа да жанғыш материалдарды сақтау. Бірінші және цокольді қабаттардағы баспалдақ алаңдарының астында тек орталық жылытуды басқару тораптарына, су өлшеу тораптарына және жанбайтын материалдардан жасалған қалқалармен қоршалған электр қалқандарына арналған үй-жайлар жасауға рұқсат етіледі.
- 8)ғимараттардың өндірістік және қоймалық үй-жайларында (өртке төзімділігі V дәрежелі ғимараттардан басқа) антресольдар, қалқалар, тұрмыстық бөлмелер, қоймалар, кеңсе бөлмелері және басқа да жанғыш материалдардан жасалған кіріктірілген үй-жайлар жасау;
- 9)жеке қорғаныс құралдарын және құтқару құрылғыларын бекіту орындарына өтетін жолдарды бітеу және жабу.

5. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІНІҢ 2022 ЖЫЛҒЫ 21 АҚПАНДАҒЫ №55 БҰЙРЫҒЫНАН ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ КЕЙБІР ЕРЕЖЕЛЕРІ.

2-26. Барлық өндірістік және қойма үй-жайлары, сондай-ақ сыртқы технологиялық қондырғылар үшін Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 бұйрығымен (мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 10851 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 230 бұйрық) бекітілген Электроқондырғыларды орнату ережелерінің талаптарына сәйкес жарылыс-өрт қаупі мен өрт қаупінің санаттары, сондай-ақ аймақтардың сыныптары айқындалады, олар үй-жай есіктерінде тиісті белгілермен белгіленеді. Жарылыс-өрт қаупі көрсеткіштері зерттелмеген заттар мен материалдарды өндіріс процестерінде қолдануға, сондай-ақ оларды басқа заттар мен материалдармен бірге сақтауға жол берілмейді.

6. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ ТАЛАПТАРЫ

50-ден астам адамның бір мезгілде болатын орындарда, сондай-ақ жертөле және цоколь қабаттарында 15-тен астам адамның бір мезгілде болатын орындарда кемінде екі эвакуациялық шығу қарастырылады.

6. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ ТАЛАПТАРЫ

2-30. Құрылыстар мен олардың әрлеуінің қажетті өртке төзімділігін қамтамасыз ету және өрт қаупін азайту үшін отқа төзімділік құралдарын қолдануға рұқсат етіледі. Барлық өртке төзімділік дәрежесіндегі (V дәрежесінен басқа) ғимараттарда жанғыш материалдардан жасалған шатыр жабындарының арқалықтары мен қаңқалары отқа төзімділікпен өңделуі тиіс. Отқа төзімділік қоспаларын (сіндірулерді) жағу жұмыстарын жүргізу отқа төзімділік құралына арналған техникалық құжаттама талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

258. Технологиялық жабдықтарды қорғау, құрылыстардың өртке төзімділік шектерін арттыру, жанғыш беттерде жалынның таралуын шектеу, тесіктерді, электр сымдарын қорғау үшін келесі отқа төзімділік құралдары қолданылады: сылау, қаптау, сырлау, лактар, ісінетін бояулар.

6. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ ТАЛАПТАРЫ

Өртке қарсы құралдарды таңдау кезінде мыналарды ескеру қажет:

1. Құрылымның, жабдықтың немесе коммуникацияның түрі, орналасқан жері, отқа төзімділік немесе өрт қауіпсіздігі талаптары;
2. Жағу технологиясы, қажетті пайдалану мерзімі және жабындыны ауыстыру;
3. Қолданылатын жағдайлардағы жабынның пайдалану сипаттамалары (механикалық әсер ету мүмкіндігі, діріл);
4. Температуралық-ылғалдық режимі, агрессивті ортаның әсері;
5. Жабын есебінен құрылымдарға түсетін жүктеменің артуы;
6. Эстетикалық талаптар;
7. Техникалық-экономикалық негіздеме.

6. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ ТАЛАПТАРЫ

2-22. Тәулік бойы адамдар болатын (интернат-мектептер, қарттар мен мүгедектер үйлері, балалар үйлері, ауруханалар) ғимараттарға арналған өрт қауіпсіздігі шаралары жөніндегі нұсқаулықта, ұйым персоналының күндізгі және түнгі уақытта адамдарды өз бетінше эвакуациялау және өз бетінше эвакуациялана алмайтын адамдарды эвакуациялау нұсқалары қамтылған.

6. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ ТАЛАПТАРЫ

2-6. Кезекші персонал бөлмелерінде, эвакуация жоспарлары мен өрт қауіпсіздігі шаралары бойынша нұсқаулықтар орналасқан жерлерде, өртке қарсы қызметтің «101» және бірыңғай кезекші-диспетчерлік қызметтің «112» телефон нөмірлері көрсетілген белгілер ілінеді. Кезекші персоналға ғимарат есіктерінің барлық құлыптарының кілттерінің жиынтығы оларға жүктелген функцияларға сәйкес беріледі. Кілттердің қосалқы жиынтығы ғимараттың бірінші қабатындағы кезекші персонал (күзет) бөлмесінде сақталады. Әрбір кілтке тиісті құлыпқа тиесілі екендігі туралы жазуы бар жапсырма бекітіледі. Кезекші персонал телефон орнатылған және түнде ғимаратта қалатын ересектер мен балаларды есепке алу журналы ерікті түрде жүргізілетін бөлмелерде орналасады.

7. ӨРТТІҢ КӨЗДЕН ТЫС ТАРАЛУЫН ШЕКТЕУ

Өрттің таралуын ошақтан тыс шектеу келесі тәсілдердің бірімен немесе бірнешеуімен қамтамасыз етілуі тиіс:

- 1) өртке қарсы кедергілерді орнату;
- 2) өрт бөліктерін және секцияларын орнату, сондай-ақ ғимараттар мен құрылыстардың қабат санын шектеу;
- 3) өрт кезінде авариялық өшіру құрылғыларын және қондырғылар мен коммуникацияларды ауыстырып қосуды қолдану;
- 4) өрт кезінде сұйықтықтардың төгілуін және ағуын болдырмайтын немесе шектейтін құралдарды қолдану;
- 5) жабдықта өртке тосқауыл қоятын (өртті ұстайтын) құрылғыларды қолдану;
- 6) өрт сөндіру қондырғыларын қолдану.

7. ӨРТТІҢ КӨЗДЕН ТЫС ТАРАЛУЫН ШЕКТЕУ

68.Өрт қауіпті факторларының таралуын болдырмау тәсіліне байланысты өртке қарсы кедергілер өртке қарсы:

- 1)қабырғалар;
- 2)қалқалар;
- 3)жабындар;
- 4)алшақтықтар;
- 5)перделер, шторлар және экрандар;
- 6)су перделері;
- 7)минералданған жолақтар болып бөлінеді.

69.Өртке қарсы кедергілер отқа төзімділік және өрт қауіпімен сипатталады. Өртке қарсы кедергінің отқа төзімділігі оның элементтерінің отқа төзімділігімен анықталады:

- 1)қоршау бөлігі;
- 2)кедергінің тұрақтылығын қамтамасыз ететін конструкциялар;
- 3)оған тірелетін конструкциялар;
- 4)олардың арасындағы бекіту тораптары.

Жарылыс қаупі бар және өрт қаупі бар аймақтарды жіктеу, сыныптары

8. ЖАРЫЛЫС ҚАУПІ БАР ЖӘНЕ ӨРТ ҚАУПІ БАР АЙМАҚТАРДЫ ЖІКТЕУ, СЫНЫПТАРЫ

2-26. Барлық өндірістік және қойма үй-жайлары, сондай-ақ сыртқы технологиялық қондырғылар үшін Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 бұйрығымен (мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 10851 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 230 бұйрық) бекітілген Электроқондырғыларды орнату ережелерінің талаптарына сәйкес жарылыс-өрт қаупі мен өрт қаупінің санаттары, сондай-ақ аймақтардың сыныптары айқындалады, олар үй-жай есіктерінде тиісті белгілермен белгіленеді. Жарылыс-өрт қаупі көрсеткіштері зерттелмеген заттар мен материалдарды өндіріс процестерінде қолдануға, сондай-ақ оларды басқа заттар мен материалдармен бірге сақтауға жол берілмейді.

8. ЖАРЫЛЫС ҚАУПІ БАР ЖӘНЕ ӨРТ ҚАУПІ БАР АЙМАҚТАРДЫ ЖІКТЕУ, СЫНЫПТАРЫ

Өрт қаупі бар аймақтар келесі сыныптарға бөлінеді:

1.П-I – жалындау температурасы 61°C жоғары болатын жанғыш сұйықтықтар айналыста болатын үй-жайлардағы аймақтар;

2.П-II – жанудың төменгі концентрациялық шегі ауа көлемінің 65 г/м^3 жоғары болатын жанғыш шаң немесе талшықтар бөлінетін үй-жайлардағы аймақтар;

3.П-IIa – жанғыш қатты заттар айналыста болатын үй-жайлардағы аймақтар;

4.П-III – жалындау температурасы 61°C жоғары болатын жанғыш сұйықтықтар немесе жанғыш қатты заттар айналыста болатын үй-жайдан тыс аймақтар.

8. ЖАРЫЛЫС ҚАУПІ БАР ЖӘНЕ ӨРТ ҚАУПІ БАР АЙМАҚТАРДЫ ЖІКТЕУ, СЫНЫПТАРЫ

Ғимараттардың жарылыс-өрт қаупі мен өрт қаупі бойынша, олардың функционалдық мақсатына қарамастан, келесі санаттарға бөлінеді:

А (жоғары жарылыс-өрт қаупі);

Б (жарылыс-өрт қаупі);

В1 – В4 (өрт қаупі);

Г (орташа өрт қаупі);

Д (төмен өрт қаупі).

Ғимараттардың жарылыс-өрт қаупі мен өрт қаупі бойынша санаттары аппараттар мен ғимараттардағы жанып тұратын заттар мен материалдардың түріне, олардың санына және өрт қаупі қасиеттеріне, сондай-ақ ғимараттардың көлемдік-жоспарлау шешімдеріне және технологиялық процестердің сипаттамаларына негізделіп анықталады.

8. ЖАРЫЛЫС ҚАУПІ БАР ЖӘНЕ ӨРТ ҚАУПІ БАР АЙМАҚТАРДЫ ЖІКТЕУ, СЫНЫПТАРЫ

Жанатын материалдың түріне қарай өрттер сыныптарға бөлінеді:

- 1.А - қатты жанғыш заттар мен материалдардың өрттері;
- 2.В - жанғыш сұйықтықтардың немесе еритін қатты заттар мен материалдардың өрттері;
- 3.С - газдардың өрттері;
- 4.Д - металдардың өрттері;
- 5.Е - кернеу астындағы электр қондырғыларының жанғыш заттары мен материалдарының өрттері.

9. ЖАРЫЛЫС-ӨРТ ЖӘНЕ ӨРТ ҚАУПІ БОЙЫНША ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ОРТА ТОПТАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛУІ

Жарылыс және өрт қаупіне негізделген технологиялық орта топтарының жіктелуі келесіге бөлінеді:

- 1) өртке қауіпсіз;
- 2) өрт қауіпті;
- 3) жарылыс және өрт қауіпті;
- 4) жарылыс қауіпті.

10. ӨРТКЕ ҚАРСЫ СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ КӨЗДЕРІН ҰСТАУ ТӘРТІБІ

1620. Өртке қарсы су құбырлары желілері, өрт гидранттері мен өрт крандары су беру қабілеті мен жұмысқа жарамдылығына жылына кем дегенде екі рет (көктемде және күзде) тексеріледі. Өрт гидранттерін су құбырлары желісіне орналастыру осы желі қызмет көрсететін кез келген ғимаратты, құрылысты немесе олардың бөлігін сыртқы өрт сөндіруге су шығыны 15 л/с және одан жоғары болғанда кем дегенде екі өрт гидрантынан, ал су шығыны 15 л/с-тен аз болғанда бір гидранттан сөндіруді қамтамасыз етуі тиіс.

10. ӨРТКЕ ҚАРСЫ СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ КӨЗДЕРІН ҰСТАУ ТӘРТІБІ

ВНУТРЕННИЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЗАГОРАНИЙ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ, КРОМЕ УСТАНОВОК ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

1-ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ (КЛАПАН)

2-КНОПКА НАСОСА-ПОВЫСИТЕЛЯ

3-ПОЖАРНЫЙ РУКАВ

4-ПОЖАРНЫЙ СТВОЛ


5-РУКАВНАЯ КОРЗИНА

6-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПИРАНИЯ

7-МЕСТО ХРАНЕНИЯ КЛЮЧА

8-ЦВЕТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

9-РУЧНОЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

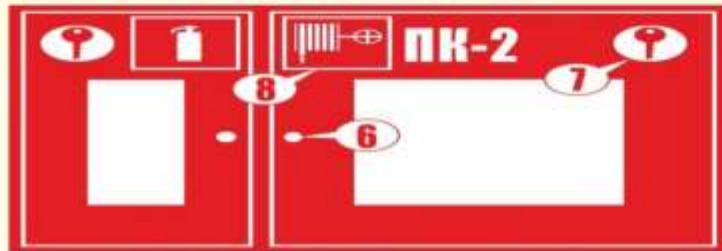

ВЕНТИЛЬ, РУКАВ И СТВОЛ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСТОЯННО СОЕДИНЕННЫ!



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ



ПОДТЕКАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!



10. ӨРТКЕ ҚАРСЫ СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ КӨЗДЕРІН ҰСТАУ ТӘРТІБІ

1632. Өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жабдықтары (өрт гидранттары, өрт крандары, сулы және көбікті өрт сөндірудің құрғақ құбыр жүйелері, сондай-ақ су бүріккіш жүйелері) пайдалануға қабылдар алдында және жылына кемінде екі рет (көктемде және күзде) техникалық тексеруден өтеді, суды іске қосу арқылы жұмысқа қабілеттілігі (су беруі) тексеріледі.

Техникалық тексеру мыналарды қамтиды:

Өрт кранын механикалық зақымдардың (сызаттар, үгілулер және т.б.) болуын анықтау, лак-бояу жабынының бүтіндігін тіркеу мақсатында тексеру;

жинақтылығын тексеру;

өрт сөндіру жеңін кранға және атыс ұшына қосу сапасын және оларды ажыратудың жеңілдігін бақылау;

өрт атыс ұшындағы және крандағы, жеңдегі және құрғақ құбыр тірегіндегі қосылу бастарына орналасқан резеңке тығыздағыштардың жай-күйін зерттеу;

кранды су беруге және (немесе) құрғақ құбырға су беруге гидравликалық сынақтар жүргізу;

қысымды арттыратын сорғыны қосу батырмасының және (немесе) сыртқы және ішкі өртке қарсы су құбырының айналмалы желісіндегі электр қармағын ашатын батырмасының дұрыстығын тексеру;

өрт сөндіру жеңін орау;

өрт кранын пломбалау.

10. ӨРТКЕ ҚАРСЫ СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ КӨЗДЕРІН ҰСТАУ ТӘРТІБІ

Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау сынақтары плюс 5°C температурадан төмен емес температурада жүргізіледі. Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін техникалық тексеру және су беруге сынау нәтижелері актімен және сынақ хаттамасымен ресімделеді. Су беруге су құбыры желісін тексеру актісінің, өрт гидранттарын тексеру актісінің, ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін сынау актісінің, су беруге сынау хаттамасының және өрт крандары клапандарының жұмысқа қабілеттілігін сынау хаттамасының нысандары.

11. ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР, ЭВАКУАЦИЯЛЫҚ ЖОЛДАРҒА

Міндетті талаптар МЕМСТ 12.2.143-2009 (2012 жылғы №1 өзгерістерімен) бойынша ұсынылған.

Эвакуациялау жоспарлары қабаттық, секциялық, жергілікті және жиынтық (жалпы) болуы мүмкін. Қабаттық эвакуациялау жоспарлары бүкіл қабат үшін әзірленеді. Секциялық эвакуациялау жоспарларын келесі жағдайларда әзірлеу керек:

егер қабаттың ауданы 1000 м^2 -ден асса;

егер қабатта қабырғамен, қалқамен бөлінген бірнеше оқшауланған эвакуациялық шығу жолдары болса;

егер қабатта жылжымалы, көтермелі-түсірмелі және айналмалы есіктер, турникеттер болса;

эвакуациялау жолдары күрделі (шатасқан немесе ұзын) болған жағдайда.

11. ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР, ЭВАКУАЦИЯЛЫҚ ЖОЛДАРҒА

Ғимараттың, құрылыстың, көлік құралының немесе объектінің жалпы жоспарына бір ғимаратқа, құрылысқа, көлік құралына немесе объектіге қатысты эвакуациялық қабаттық (секциондық) жоспарлардың екінші даналары қосылады.

Жалпы эвакуация жоспарлары кезекшіде сақталуы және төтенше жағдайды жою жөніндегі басшының бірінші талабы бойынша берілуі тиіс.

Жергілікті эвакуация жоспарлары жекелеген үй-жайлар (қонақ үй нөмірлері, жатақханалар, аурухана палаталары, жолаушылар кемелерінің каюталары және т.б.) үшін әзірленуі тиіс.

Ғимаратты, құрылысты, көлік құралын, объектіні реконструкциялау немесе қайта жоспарлау жұмыстарын жүргізу кезінде эвакуация жоспарына тиісті өзгерістер енгізілуі тиіс.

11. ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР, ЭВАКУАЦИЯЛЫҚ ЖОЛДАРҒА

Помещения учреждения должны содержаться в чистоте!

Проходы, выходы, тамбуры, лестничные клетки, чердачные помещения должны постоянно содержаться свободными и не загромождаться имуществом.

В случае возникновения пожара должна быть обеспечена возможность безопасной эвакуации людей, находящихся в здании.

Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из здания (помещения).



11. ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР, ЭВАКУАЦИЯЛЫҚ ЖОЛДАРҒА

Эвакуация жоспарлары графикалық және мәтіндік бөліктерден тұруы тиіс. Графикалық бөлік мыналарды қамтуы керек:

ғимараттың, құрылыстың, көлік құралының, объектінің қабаттық (секциондық) жоспарлауы, онда көрсетілуі тиіс:

эвакуациялау жолдары;

эвакуациялық шығулар және (немесе) құтқару құралдары орналасқан орындар;

апаттық шығулар, түтінсіз баспалдақтар, сыртқы ашық баспалдақтар және т.б.; ғимаратта, құрылыста, көлік құралында, объектіде эвакуация жоспарының орналасқан жері;

қауіпсіздік белгілерімен және ХКО (Халықаралық теңіз ұйымы) символдарымен белгіленген құтқару құралдары орналасқан орындар;

өрт қауіпсіздігі белгілерімен және символдарымен белгіленген өрттен қорғау құралдары орналасқан орындар.

11. ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР, ЭВАКУАЦИЯЛЫҚ ЖОЛДАРҒА

Адамдарды қауіпсіз эвакуациялауды қамтамасыз ету үшін мыналар қажет:

эвакуациялық жолдар мен эвакуациялық шығулардың қажетті саны, өлшемдері және тиісті конструктивтік орындалуы орнатылуы;

эвакуациялық жолдармен және эвакуациялық шығулар арқылы адамдардың кедергісіз қозғалысы қамтамасыз етілуі;

эвакуациялық жолдармен адамдардың қозғалысын хабарлау және басқару ұйымдастырылуы (соның ішінде жарық белгілері, дыбыстық және сөйлеу хабарлау құралдарын пайдалану арқылы).

11. ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР, ЭВАКУАЦИЯЛЫҚ ЖОЛДАРҒА

Эвакуациялық жолдар лифтілерді, эскалаторларды, сондай-ақ төменде көрсетілген бағыттарға апаратын бөліктерді қамтымауы тиіс:

Лифт шахталарынан шығатын есіктері бар дәліздер арқылы, лифт холлдары мен лифт алдындағы тамбурлар арқылы, егер лифт шахталарының қоршау конструкциялары (оның ішінде лифт шахтасы есіктері) өртке қарсы тосқауылдарға қойылатын талаптарға сәйкес келмесе;

Саты торлары арқылы, егер саты торының алаңы дәліздің бір бөлігі болып табылса, сондай-ақ эвакуациялық емес 2-типті сатылар орналасқан үй-жай арқылы;

Ғимараттардың шатырлары арқылы, пайдаланылатын шатырды немесе құрылымы жағынан пайдаланылатын шатырға ұқсас арнайы жабдықталған шатыр бөлігін қоспағанда;

Екіден көп қабатты (деңгейді) байланыстыратын 2-типті сатылармен, сондай-ақ жертөлелер мен цокольді қабаттардан шығатын сатылар арқылы;

Жерасты және жерүсті қабаттар арасындағы қатынасты қамтамасыз ететін сатылар және саты торлары арқылы.

11. ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР, ЭВАКУАЦИЯЛЫҚ ЖОЛДАРҒА

Өрт туралы хабарлау және эвакуацияны басқару жүйесі (ӨОЭБЖ) – өрттің туындауы және (немесе) эвакуацияның қажеттілігі мен бағыттары туралы адамдарға дер кезінде ақпарат жеткізуге арналған ұйымдық іс-шаралар мен техникалық құралдар кешені.

Өрт туралы хабарлау және өрт кезінде адамдарды эвакуациялау мына тәсілдердің бірімен немесе олардың үйлесімімен жүзеге асырылуы тиіс:

адамдар тұрақты немесе уақытша болатын барлық үй-жайларға дыбыстық және (немесе) жарықтық дабыл сигналдарын беру;

эвакуация қажеттілігі, эвакуациялау бағыттары, қозғалыс бағыты және адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған өзге де іс-әрекеттер туралы мәтіндерді хабарлау (трансляциялау).

11. ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР, ЭВАКУАЦИЯЛЫҚ ЖОЛДАРҒА

- эвакуацияны қиындататын үрей мен басқа да құбылыстардың алдын алуға бағытталған арнайы әзірленген мәтіндерді хабарлау (трансляциялау);
- эвакуациялық қауіпсіздік белгілерін (бұдан әрі – көрсеткіштер) эвакуациялық жолдарда орналастыру;
- эвакуациялық қауіпсіздік белгілерін қосу;
- эвакуациялық жарықтандыруды қосу;
- эвакуациялық шығу есіктерін қашықтан ашу (мысалы, электромагниттік құлыптармен жабдықталған есіктер);
- өрт посты-диспетчерлік пунктiнiң өрт туралы хабарлау аймақтарымен байланысын қамтамасыз ету.

Өрт туралы хабарлау эвакуация жоспарларын iске асыру мақсатында жобалануы тиiс. СОУЭ (ӨОЭБЖ) жобалау кезiнде оны азаматтық қорғаныс хабарлау жүйесiмен бiрiктiру мүмкiндiгi көзделуi қажет.

Өрт туралы хабарлау автоматтық өрт дабылы немесе өрт сөндiру қондырғысынан берiлетiн командалық импульс арқылы қосылуы тиiс.

Нормативтiк құжаттармен бұл ғимарат түрi үшiн автоматтық өрт сөндiру немесе өрт дабылы жүйесiн орнату талап етiлмеген жағдайда, қашықтан немесе жергiлiктi қосу тәсiлiн қолдануға рұқсат етiледi. Өрт туралы хабарлау аймақтарының өлшемдерi, хабарлау кезектiлiгi мен жекелеген аймақтардағы хабарлау басталу уақыты өрт кезiнде адамдардың қауiпсiз эвакуациясын қамтамасыз ету шарттарына сәйкес айқындалады.

Хабарлағыштарда дыбыс деңгейiн реттеу құрылғылары болмауы тиiс. Сонымен бiрге, хабарлағыштар ажыратқыш құрылғыларсыз тiкелей желiге қосылуы қажет. Өрт туралы хабарлау тәсiлiне, ғимаратты хабарлау аймақтарына бөлуге және басқа да ерекшелiктерге байланысты

11. ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР, ЭВАКУАЦИЯЛЫҚ ЖОЛДАРҒА

Сипаттамаларына қарай ғимараттардағы өрт туралы хабарлау және адамдарды эвакуациялауды басқару жүйелерінің бес түрі көзделеді.

1-тип көздейді:

дыбыстық хабарлау (сирена, тональды сигнал және т.б.).

2-тип көздейді:

дыбыстық хабарлау (сирена, тональды сигнал және т.б.);

жарықтық хабарлау («Шығу» оповещательдері).

3-тип көздейді:

дауыс арқылы хабарлау (арнайы мәтіндерді беру);

жарықтық хабарлау («Шығу» оповещательдері).

4-тип көздейді:

дауыс арқылы хабарлау (арнайы мәтіндерді беру);

жарықтық хабарлау («Шығу» оповещательдері);

аймақтық хабарлау (ғимаратты өрт туралы хабарлау аймақтарына бөлу);

хабарлау аймақтарының өрт посты-диспетчерлік пунктімен кері байланысы бар аймақтық хабарлау.

5-тип көздейді:

дауыс арқылы хабарлау (арнайы мәтіндерді беру);

жарықтық хабарлау («Шығу» оповещательдері);

аймақтық хабарлау (ғимаратты өрт туралы хабарлау аймақтарына бөлу);

хабарлау аймақтарының өрт посты-диспетчерлік пунктімен кері байланысы бар аймақтық хабарлау;

әрбір өрт туралы хабарлау аймағынан эвакуацияны ұйымдастырудың бірнеше нұсқасын іске асыру мүмкіндігін;

өрт кезінде адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты ғимараттың барлық жүйелерін бір өрт посты-диспетчерлік пунктінен үйлестіріп басқару мүмкіндігін.

11. ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР, ЭВАКУАЦИЯЛЫҚ ЖОЛДАРҒА

Адамдардың қауіпсіз эвакуациясын қамтамасыз ету шарты сақталған жағдайда ғимараттарда СОУЭ жүйесінің неғұрлым жоғары түрін қолдануға жол беріледі.

СОУЭ жүйесінің талап етілетін түрі **нормативтік көрсеткіштің мәніне** сәйкес айқындалады.

Адамдар (жұмыс істейтін, тұратын, демалатын) арасында **физикалық мүмкіндігі шектеулі тұлғалар (көру қабілеті төмен, есту қабілеті нашар және т.б.)** болатын үй-жайлар мен ғимараттарда СОУЭ жүйесі **осы ерекшеліктерді ескере отырып** жобалануы тиіс.

12. НЫСАНДАҒЫ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ

1-2. Нысандағы өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Өрт қауіпсіздігі нысанның меншік иелерімен, ұйымдар мен кәсіпорындардың басшыларымен, меншік нысанына қарамастан, сондай-ақ жеке кәсіпкерлермен (бұдан әрі – ұйым басшысы) қамтамасыз етіледі.

Ұйым басшылары өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында белгіленген тәртіппен **жұмыс учаскелерінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты тұлғаларды тағайындайды.**

12. НЫСАНДАҒЫ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ

1-3. Әрбір нысан бойынша (жеке тұрғын үйлерді қоспағанда) ұйым басшысы нысанның өрт қауіптілік дәрежесіне сәйкес өртке қарсы тәртіпті белгілейтін өрт қауіпсіздігі шаралары жөніндегі нұсқаулықты бекітеді.

13. ӨРТ АВТОМАТИКАСЫ ЖҮЙЕЛЕРІ МЕН ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

2-2. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғылары пайдалануға берілген сәттен бастап әрбір нысанда техникалық қызмет көрсету мен жоспарлы-алдын алу жөндеуін ұйымдастыру қамтамасыз етіледі.