


13. ӨРТ АВТОМАТИКАСЫ ЖҮЙЕЛЕРІ МЕН ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

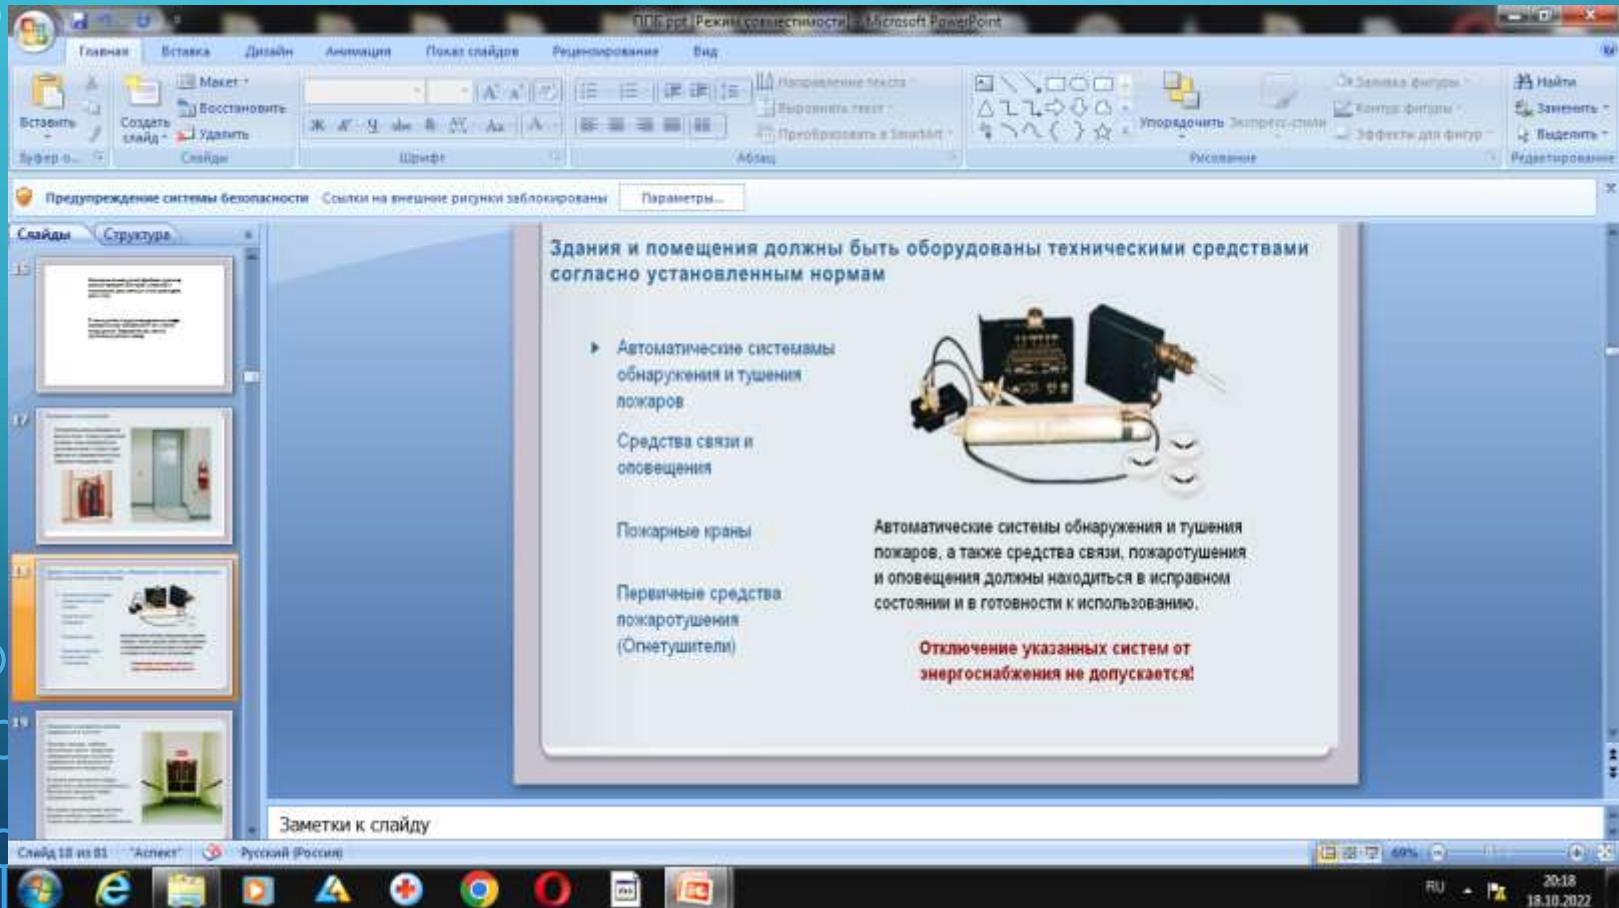

13. ӨРТ АВТОМАТИКАСЫ ЖҮЙЕЛЕРІ МЕН ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

2-3. Өртке қарсы қорғаныс жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын алу жөндеу жұмыстарын, егер аталған жұмыстарды орындау бойынша білікті мамандар бар болса, пайдаланушы ұйым өз күшімен орындайды. Арнайы даярланған қызмет көрсетуші персонал болмаған жағдайда, техникалық қызмет көрсету мен жоспарлы-алдын алу жөндеу жұмыстары **жылдық жоспар-кестеге және өндіруші зауыттардың техникалық құжаттамасына сәйкес, шарт негізінде арнайы ұйымдармен** орындалады.

13. ӨРТ АВТОМАТИКАСЫ ЖҮЙЕЛЕРІ МЕН ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

2-4. Ғимараттардың өртке қарсы қорғаныс жүйелерінің (автоматты өрт дабылы мен өрт сөндіру қондырғылары, түтінге қарсы қорғаныс, өрт кезінде адамдарды хабарлау және эвакуациялауды басқару жүйелері, сондай-ақ қол өрт сөндіргіштер) тиімді жұмысын қамтамасыз ету мақсатында ұйым басшысының бұйрығымен мынадай жауапты лауазымды тұлға тағайындалады:

өртке қарсы қорғаныс жүйелерін пайдалану;

бастапқы өрт сөндіру құралдарын сатып алу, жөндеу, сақталуын және іс-қимылға дайындығын қамтамасыз ету;

техникалық қызмет көрсетуді (қол өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау) және жоспарлы-алдын алу жөндеуін уақтылы әрі сапалы орындау.

Өрт сөндіргіштерді пайдалану және техникалық қызмет көрсету СТ РК 1487 “Өрт техникасы. Өрт сөндіргіштер. Пайдалануға қойылатын талаптар” стандартына сәйкес жүзеге асырылады.

13. ӨРТ АВТОМАТИКАСЫ ЖҮЙЕЛЕРІ МЕН ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

2-5. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын білікті пайдалану және оларды техникалық жарамды күйде ұстау үшін ұйым басшысының бұйрығымен келесі персонал тағайындалады:

өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға жауапты тұлға;

егер өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын қызмет көрсетуге арналған шарт болмаса — техникалық қызмет көрсету мен жоспарлы-алдын алу жөндеу жұмыстарын орындауға арналған мамандар.

Мамандарды оқыту **өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға жауапты тұлға** жүргізеді және ол бағдарлама **нысан басшысымен бекітіледі.**

13. ӨРТ АВТОМАТИКАСЫ ЖҮЙЕЛЕРІ МЕН ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

2-10. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын алу жөндеуі мына жұмыстарды қамтиды:

жоспарлы профилактикалық жұмыстарды жүргізу;

ақауларды жою және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу;

орындаушы тарапынан тапсырыс берушіге жүйелерді дұрыс пайдалану бойынша көмек көрсету.

2-11. Техникалық қызмет көрсету мен жоспарлы-алдын алу жөндеуінің мерзімділігі және жұмыстар көлемі **жүйелер мен өрт автоматикасы қондырғыларына арналған пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес** белгіленеді және шартта көрсетіледі.

13. ӨРТ АВТОМАТИКАСЫ ЖҮЙЕЛЕРІ МЕН ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

Өрт дабылы жүйелері өрттің бастапқы сатысында оны анықтауға, өрттің пайда болу орны мен уақыты туралы дабыл хабарламаларын беруге, сондай-ақ қажет болған жағдайда автоматты өрт сөндіру және түтінді жою жүйелерін іске қосуға арналған.

Жүйелердің функциялары біріктірілуі мүмкін, яғни олар өрт және күзет дабылының біріктірілген жүйелері бола алады.

Сигналды беру принципі бойынша жүйелер қолмен немесе автоматты болуы мүмкін.

Автоматты жүйелер өрт кезінде қоршаған ортаның өзгеретін параметрлеріне (температура, жарық сәулеленуі, түтіннің пайда болуы және т.б.) әсер етеді.

Хабарлағыштар (извещательдер) біріктірілген (комбинирленген) болуы мүмкін.

Қол хабарлағыштар (ручные извещатели) адам арнайы батырманы басқаннан кейін сигнал береді.

14. ӨРТТІҢ ШЫҒУ СЕБЕПТЕРІ

Өрттердің жиі кездесетін себептерінің бірі — **электр жабдықтарын орнату және техникалық пайдалану ережелерінің бұзылуы**, соның ішінде:

өз қолымен жасалған электр аспаптарын пайдалану (жылытқыштар, электр плиталар және т.б.);

электр желілерін бұзушылықпен орнату — мысалы, электр сымдарын бұрау әдісімен жалғау, оқшаулауы бүлінген немесе қорғаныс қасиетін жоғалтқан сымдар мен кабельдерді пайдалану;

артық жүктеме және қысқа тұйықталудан қорғау үшін өз қолымен жасалған құрылғыларды пайдалану;

электржылытқыш аспаптарды жанғыш заттарға (төсек, жиһаз, перде және т.б.) тым жақын орналастыру.

14. ӨРТТІҢ ШЫҒУ СЕБЕПТЕРІ

Өрттің туындау себептері:

Өндірістік жабдықтың ақаулығы, технологиялық процестің бұзылуы
(мысалы: ағаш өңдеу станоктарының мойынтіректерінің қызып кетуі)

Статикалық электр

Электр жабдықтарын пайдалану ережелерін бұзу, өз қолымен жасалған электр аспаптарын қолдану

Отпен абайсыз әрекет жасау
(рұқсат етілмеген жерлерде темекі шегу, ашық отты пайдалану)

Электр және газбен дәнекерлеу кезінде ұшқындар мен шлактардың пайда болуы

Қазандық құбырларынан және дизель қозғалтқыштарының шығару түтіктерінен ұшқындардың шығуы

Май сіңген киім мен шүберектің өздігінен тұтануы

Сыйыспайтын материалдарды бірге сақтау кезінде газ-ауа қоспасының өздігінен тұтануы

Ашық от көзіне жақын жерде аэрозольдарды бүрку

Найзағай разрядтары

14. ӨРТТІҢ ШЫҒУ СЕБЕПТЕРІ

Кәдімгі розеткалардан туындайтын өрттер Жарықтар

Розетканың жарық пайда болған корпусында шаң жиналып, ол оңай тұтанып кетуі мүмкін. Осындай мәселе розетканың корпусы қабырғадағы тесіктен кішірек болған жағдайда да туындайды (4,5 мм және одан да көп айырмашылықта). Жүн, шаң және шаш сияқты ұсақ бөлшектер тіпті әлсіз қысқа тұйықталу кезінде де от ала алады.

Егер өрт розетканың ішінде пайда болса, ол қабырғаның немесе қабатаралық жабындардың ішіне таралуы мүмкін. Бұл — **өте қауіпті**, өйткені мұндай өртті сөндіру қиын (өрт сөндірушілердің өз сөзімен айтқанда, жалынды «қуып ұстауға» тура келеді).

Қалай шырақтың жалынына тиген мамық тез тұтанса, дәл солай розеткадағы ұшқыннан да жануы мүмкін.

Бояудың дұрыс қолданылмауы

Қабырғаларды бояу кезінде **розеткаларды міндетті түрде малярлық таспамен (скотчпен)** жабу қажет. Бояу жұмысы біткен соң таспа алынып тасталса, розетка таза әрі қауіпсіз күйінде қалады.

Алайда кейде бояу розетканың корпусына тиіп кетеді. Мұндай жағдайда **оны дереу ауыстырған жөн**.

Кездейсоқ боялған розеткалар қауіпті, себебі бояу розетканың тесіктеріне еніп, электр тогымен жанасуы мүмкін.

Бояу **жоғары температураға төзімге арналмаған**, сондықтан ол қызып, **тұтанып кетуі ықтимал**.

15. ӨРТ КЕЗІНДЕГІ АДАМНЫҢ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Өрт кезінде көпшіліктің ойлағанынан әлдеқайда қараңғы болады.

Тек өрттің бастапқы сәтінде ғана жалын бөлмені жарықтандыруы мүмкін, бірақ көп ұзамай қою қара түтін пайда болып, айнала түнекке айналады.

15. ӨРТ КЕЗІНДЕГІ АДАМНЫҢ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Түтін тек құрамындағы улы заттармен ғана емес, көруді нашарлатуымен де қауіпті. Бұл қауіпті үй-жайдан адамдарды эвакуациялауды қиындатады, ал кейде мүлдем мүмкін емес етеді.

15. ӨРТ КЕЗІНДЕГІ АДАМНЫҢ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Міндетті көрінбейтін жағдайда ұйымдасқан қозғалыс бұзылып, хаотикалық күйге түседі. Адамдарды сананы, ерікті басып тастайтын қорқыныш билейді. Осындай күйде адам бағдарлау, жағдайды дұрыс бағалау қабілетін жоғалтады. Бұл кезде сенгіштік күрт артады, командалар тиісті талдау мен бағалаусыз қабылданады, адамдардың әрекеттері автоматты түрде орындалады, еліктеуге бейімділік күшейеді.

15. ӨРТ КЕЗІНДЕГІ АДАМНЫҢ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Бірінші жағдайда, әрекеттерде босаңсу, жалқаулық, жалпы тежелу байқалады, ал ең жоғары дәрежесінде – адамның команданы орындауға физикалық қабілетсіз болатын толық қозғалмаушылық. Мұндай реакциялар көбінесе балаларда, жасөспірімдерде, әйелдерде және қарт адамдарда байқалады. Сондықтан өрт кезінде олар жиі үй-жайда қалып қояды, және эвакуация кезінде оларды шығаруға тура келеді.

15. ӨРТ КЕЗІНДЕГІ АДАМНЫҢ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Эвакуация кезінде адамдарды басқару болмаған жағдайдағы дүрбелеңдік жағдай, эвакуация жолдарында адамдардың кептелісіне, бір-біріне жарақат салуына және тіпті бос және қосалқы шығу жолдарын елемеуге әкелуі мүмкін.

15. ӨРТ КЕЗІНДЕГІ АДАМНЫҢ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Негізгі бұқара (90%-ға дейін) жағдайды дұрыс бағалай алатын және ақылға қонымды әрекет ете алатын, бірақ қорқыныш сезімін бастан кешіріп, оны бір-біріне жұқтыра отырып, ұйымдастырылған эвакуация үшін өте қолайсыз жағдайлар тудыратын адамдардан тұрады.

16. ӨРТТІҢ ТАРАЛУ ЫЛДАМДЫҒЫ

Қарсы түтіннен қорғау жүйелерін қоспаған кезде: баспалдақ ұясындағы түтіннің қозғалу жылдамдығы 7-8 м/мин құрайды.

16. ӨРТТІҢ ТАРАЛУ ЫЛДАМДЫҒЫ

Төменгі қабаттардың бірінде өрт шыққан кезде, 5-6 минут ішінде баспалдақ ұясының бүкіл биіктігіне түтін таралады. Түтіннің деңгейі соншалықты, жеке тыныс алу мүшелерін қорғау құралдарынсыз баспалдақ ұясында болу мүмкін емес. Сонымен қатар, жоғарғы қабаттардағы, әсіресе жел жағында орналасқан бөлмелер түтінге оранады.

16. ӨРТТІҢ ТАРАЛУ ҮЛДАМДЫҒЫ

Көрудің нашарлауы, дүрбелең, жану өнімдерінің улы әсері адамдардың өліміне әкелуі мүмкін. Жылытылған жану өнімдері баспалдақ ұясының көлеміне еніп, ауа температурасын көтереді. Өрт басталғаннан кейін 5-минут ішінде, өрт орнына жапсарлас баспалдақ ұясындағы ауа температурасы 120-140 °C-қа жететіні анықталды, бұл адам үшін шекті рұқсат етілген мәннен айтарлықтай асады.

16. ӨРТТІҢ ТАРАЛУ ЫЛДАМДЫҒЫ

Өрт шыққан деңгейден екі-үш қабат жоғары баспалдақ ұясында температурасы 100-150 °C болатын "жылу жастығы" пайда болады. Оны жеке қорғаныш құралдарынсыз еңсеру мүмкін емес.

17. ӨРТ КЕЗІНДЕ ҰСЫНЫЛАТЫН ІС-ҚИМЫЛДАР

Ең алдымен, өзіңіз үшін шығу керек пе, жоқ па, соны анықтаңыз.

Егер от сіздің бөлмеңізде болмаса, есікті ашып сыртқа шығар алдында, есіктің ар жағында үлкен өрт жоқ екеніне көз жеткізіңіз: қолыңызды есікке қойыңыз немесе металл құлпын, тұтқасын абайлап ұстап көріңіз. Егер олар ыстық болса, бұл есікті ешбір жағдайда ашпаңыз.

17. ӨРТ КЕЗІНДЕ ҰСЫНЫЛАТЫН ІС-ҚИМЫЛДАР

Күшті түтін мен көру қашықтығы 10 м-ден аз жерге кірмеңіз: бірнеше рет дем алу жеткілікті және сіз жану өнімдерінен уланып қалуыңыз мүмкін. Тыныш жағдайда өзіңіздің қабатыңызда немесе дәлізде 10 метрді анықтаңыз.

17. ӨРТ КЕЗІНДЕ ҰСЫНЫЛАТЫН ІС-ҚИМЫЛДАР

Егер түтін мен жалын бөлмеден сыртқа шығуға мүмкіндік берсе, онда:

оттан тез қашыңыз; ештеңе іздемеңіз және жинамаңыз;
лифтіні ешбір жағдайда пайдаланбаңыз: ол сіздің тұзағыңызға айналуы мүмкін;

өрт кезінде зиянды жану өнімдері өте тез бөлінетінін біліңіз;
жағдайды бағалауға және құтқарылуға сізде өте аз уақыт бар (кейде тек 5-7 минут);

мүмкіндік болса, баспалдақ ұясында орналасқан электр щитіндегі кернеуді өшіріңіз;

түтін, зиянды жану өнімдері сіздің бойыңыздың деңгейінде және одан жоғары жиналуы мүмкін, сондықтан төрт аяқтап немесе тіпті еңбектеп шығыңыз; еденге жақын ауа температурасы төмен және оттегі көп;

17. ӨРТ КЕЗІНДЕ ҰСЫНЫЛАТЫН ІС-ҚИМЫЛДАР

жол бойында есіктерді тығыз жауып отырыңыз, отқа жол бермеу үшін (есік жанудың таралуын 10-15 минуттан астам уақытқа кешіктіруі мүмкін!). Бұл басқа адамдарға да қауіпті аймақтан шығуға немесе тіпті өрт сөндіру бөлімшелері келгенге дейін алғашқы өрт сөндіру құралдарымен өртті ұйымдастыруға мүмкіндік береді (мысалы, өрт кранынан шланг желісін төсеу және ішкі өртке қарсы су құбырынан су беру);

егер түтін көп болса, тамағыңыз қышып, көзіңіз жасаураса — тыныс жолдарын бірнеше қабат мақта матамен тығыз жауып, мата арқылы дем алыңыз. Егер осы матаның сыртқы бөлігін сулай алсаңыз, жақсы болар еді. Бұл сіздің бронхтарыңызды және өкпеңізді тітіркендіргіш заттардың әсерінен сақтайды. Бірақ бұл әдіс көміртегі тотығынан уланудан сақтамайтынын есте сақтаңыз;

қауіпті бөлмеден шыққаннан кейін, ешқандай себеппен артқа оралмаңыз: біріншіден, ондағы қауіп

17. ӨРТ КЕЗІНДЕ ҰСЫНЫЛАТЫН ІС-ҚИМЫЛДАР

Егер көрші бөлмелердегі түтін мен жалын сыртқа шығуға мүмкіндік бермесе:

Абыржымаңыз; қазіргі темірбетон конструкцияларының жоғары температураға төтеп бере алатынын есте сақтаңыз;

Егер сіз көп қабатты ғимараттағы негізгі эвакуация жолдарынан от пен түтін бөліп тастаса, **шатырға шығуға немесе түтінсіз өрт сөндіру баспалдағымен түсуге, немесе көрші лоджиялар арқылы өтуге мүмкіндік бар-жоғын тексеріңіз;**

Егер эвакуациялау мүмкіндігі болмаса, **жылу мен түтіннен қорғану үшін бөлмеңізді мықтап тығыздауға тырысыңыз.** Ол үшін кіреберіс есікті тығыз жабыңыз, кез келген матаны, киім-кешек немесе перде қиындыларын сулап, бөлме ішінен есіктің саңылауларын тығыз жабыңыз (тығындаңыз). Коридордан ауа ағынының және көшеден түтіннің кіруін болдырмау үшін – терезелерді, форточкаларды жабыңыз, желдету тесіктерін тығындаңыз, желдету торларының фрамугаларын жабыңыз;

Егер су болса, **есіктерді, еденді, шүберектерді үнемі сулап отырыңыз;**

Егер бөлмеде телефон болса, **«101» немесе ұялы телефон арқылы «112» нөміріне хабарласыңыз,** тіпті бұрын хабарласқан болсаңыз да, тіпті өрт сөндіру көліктерінің келгенін көрсеңіз де. Диспетчерге қай жерде тұрғаныңызды және от сізді шығу жолынан бөліп тастағанын түсіндіріңіз;

Егер бөлме түтінге толса, **жер бауырлап жүріңіз** – бұл тыныс алуды жеңілдетеді (еденге жақын температура төмен және оттегі көп болады).

ӨРТ ШЫҚҚАН КЕЗДЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ӘРЕКЕТТЕРІ



18. ӨРТ ШЫҚҚАН КЕЗДЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ӘРЕКЕТТЕРІ

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ В ЗДАНИИ?

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА



ОЦЕНИТЕ ОБСТАНОВКУ,
ОПРЕДЕЛИТЕ ОТКУДА
ИСХОДИТ ОПАСНОСТЬ

СООБЩИТЕ
В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ

ДВИГАЙТЕСЬ
В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ ОТ ОГНЯ,
К НЕЗАДЫМЛЕННОЙ ЛЕСТНИЦЕ
ИЛИ ВЫХОДУ

РЕШИВ СПАСАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЗАДЫМЛЕННЫЙ КОРИДОР



ПРИ ДВИЖЕНИИ СТАРАЙТЕСЬ ДЫШАТЬ
ЧЕРЕЗ НОСОВУЮ ПЛАТОК ИЛИ ОДЕЖДУ,
А ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ
НАКРОЙТЕСЬ МОКРОЙ ПЛОТНОЙ ТКАНЬЮ

ДВИГАЙТЕСЬ
К ВЫХОДУ НАГНУВШИСЬ ИЛИ ПОЛЗКОМ,
СТАРАЙТЕСЬ ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ДВЕРИ, ПОРУЧНИ,
ПЕРИЛА И Т.Д.

НА ВАС НАДВИГАЕТСЯ ОГНЕННЫЙ ВАЛ




НЕ МЕШКАЯ, ПАДАЙТЕ НА ПОЛ, ЗАКРОЙТЕ ГОЛОВУ РУКАМИ ИЛИ ОДЕЖДОЙ,
СТАРАЙТЕСЬ НЕ ДЫШАТЬ

ПРИ ОПАСНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ДЫМА И ПОВЫЩЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ:

НЕ ВЫХОДИТЕ ТУДА, ГДЕ ВИДИМОСТЬ
МЕНЕЕ 10м - ДОСТАТОЧНО СДЕЛАТЬ
НЕСКОЛЬКО ВЗДОХОВ, И ВЫ МОЖЕТЕ ПОГИБНУТЬ!

ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО ВЫЙТИ:

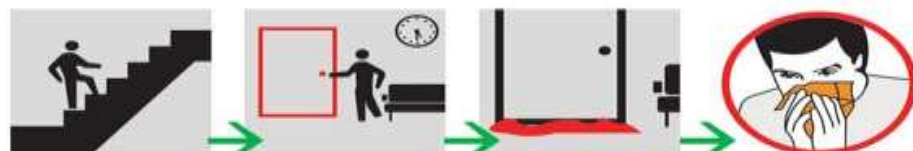

ВЕРНИТЕСЬ
В ПОМЕЩЕНИЕ

ПЛОТНО
ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ

ДВЕРНЫЕ ЩЕЛИ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ
ПО ВОЗМОЖНОСТИ
ЗАКРОЙТЕ МОКРЫМИ ТРЯПКАМИ
И ЖДИТЕ ПОЖАРНЫХ ИЛИ СПАСАТЕЛЕЙ

ЕСЛИ ЕСТЬ БАЛКОН ИЛИ ЛОДЖИЯ:



ВЫЙДИТЕ
НА БАЛКОН

ПЛОТНО
ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ

ЭВАКУИРУЙТЕСЬ ПО
ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ
ИЛИ ЧЕРЕЗ
ДРУГОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

ЕСЛИ НЕТ БАЛКОНА
ВСТАНЬТЕ НА КАРНИЗ
ИЛИ ВЫСТУП
И ЖДИТЕ ПОМОЩИ

ПРИ ПОЖАРЕ НЕ СЛЕДУЕТ:



ТУШИТЬ ОГОНЬ
ДО ВЫЗОВА ПОЖАРНЫХ



ТУШИТЬ ВОДОЙ ВКЛЮЧЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ



СПАСАТЬСЯ ЧЕРЕЗ
ЗАДЫМЛЕННУЮ ЛЕСТНИЦУ



ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ



ВЫПРЫГИВАТЬ ИЗ ОКОН
ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ



СПУСКАТЬСЯ ПО ВОДОСТОЧНЫМ
ТРУБАМ, ПРОСТЫНЯМ, ВЕРЕВКАМ



ОТКРЫВАТЬ
ОКНА И ДВЕРИ

18. ӨРТ ШЫҚҚАН КЕЗДЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ӘРЕКЕТТЕРІ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Сообщить о пожаре и пожарную охрану, указав точное место (адрес) пожара. Добровольной пожарной дружине приступить к тушению пожара.

101 с городского
112 с мобильного



Включить автоматическую систему пожаротушения и защиты. Удостовериться в работе автоматической установки пожаротушения.



Вывести из опасной зоны людей, не участвующих в аварийной остановке производства и тушения пожара. Остерегайтесь взрывов и обрушения конструкций.



По команде руководителя остановить производство по схеме аварийного отключения. Отключить вентиляцию и электрооборудование. Перекрывать краны и задвижки на трубопроводах подачи газа, масла, агрессивных и горючих жидкостей. Открыть задвижки для слива в аварийные емкости.



При тушении пожара помните, что опасно не только пламя, но и дым, содержащий окись углерода и другие ядовитые продукты горения.



Встретить подразделения пожарной охраны.



САУДА ОРТАЛЫҒЫНА БАРУ

Сауда орталығындағы киноға бару

Кинотеатрлар қай қабатта – 3-ші қабат – қауіпті

Сауда орталығында қанша кинозалы бар – 8-10

Бір кинозалының сыйымдылығы – 70 адам

$8 * 70 = 560$ адам

Күтуде 150-200 адам

Асхана (фудкорт) = 350-600 + асхана қызметкерлері – 100
адам – 700 адам

Балалар залы – 150 адам

Барлығы қорытынды: 1500 адам, оның ішінде 80% балалар,
3-ші қабатта өрт шыққан жағдайда 80% қауіп төнеді.

Кіреберістер мен шығатын есіктер: 6 есік

2 эскалатор, 2 баспалдақ

Сұрақ: эскалатор, эскалатордың ені 60-80 см.

18. ӨРТ ШЫҚҚАН КЕЗДЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ӘРЕКЕТТЕРІ

Кәсіпорын аумағында өрт шыққан жағдайда, барлық қызметкерлердің әрекеттері оны өрт сөндіру қызметіне дереу хабарлауға, адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және оларды эвакуациялауға, сондай-ақ туындаған өртті сөндіруге бағытталуы тиіс. Адамдарды өрт туралы хабардар ету үшін.



18. ӨРТ ШЫҚҚАН КЕЗДЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ӘРЕКЕТТЕРІ

Өртті байқаған әрбір қызметкер міндетті:

дереу телефон арқылы «101» нөміріне өрт сөндіру қызметіне хабарлау (бұл ретте мекенжайды, өрт шыққан жерді, сондай-ақ өзінің тегі мен лауазымын хабарлау қажет);

ерікті өрт сөндіру жасағына дабыл беру сигналын беру, басшыға (бас директорға, цех бастығына және т.б.) немесе оның орынбасарына өрт туралы хабарлау;

адамдарды эвакуациялауды ұйымдастыру шараларын қабылдау (эвакуацияны өрт шыққан бөлмеден, сондай-ақ от пен түтіннің таралу қаупі төнген бөлмелерден бастау керек);

адамдарды эвакуациялаумен қатар, өз күшімен және қолда бар өрт сөндіру құралдарымен (өрт сөндіргіштер, су, құм және т.б.) өртті сөндіруге кірісу.

18. ӨРТ ШЫҚҚАН КЕЗДЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ӘРЕКЕТТЕРІ

Өрт орнына келген кәсіпорын лауазымды тұлғасы міндетті:
өрт сөндіру қызметіне өрт шыққаны туралы хабарламаны қайталау және жоғары тұрған басшылықты хабардар ету;
өрт сөндіру бөлімшелерін қарсы алуды ұйымдастыру үшін қызметкерді жіберу және өрт ошағына баратын ең қысқа жолды таңдауға көмек көрсету;
адамдардың өміріне қауіп төнген жағдайда оларды құтқаруды ұйымдастыру;
қажет болған жағдайда электр энергиясын өшіру, тасымалдау құрылғылары мен агрегаттарының жұмысын тоқтату, өрттің дамуына және ғимарат бөлмелерінің түтінденуіне жол бермеуге ықпал ететін басқа да шараларды орындау.

18. ӨРТ ШЫҚҚАН КЕЗДЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ӘРЕКЕТТЕРІ

Өрт сөндіру бөлімшесі келген кезде басшы немесе оның орынбасары өрт сөндіру басшысына өрт ошағы туралы барлық қажетті мәліметтерді; оны жою бойынша қабылданған шараларды; қоймаларда жарылғыш-өрт қауіпті материалдардың, газ баллондарының болуын, сондай-ақ жану ошақтарын жоюға қатысып, көмекке мұқтаж адамдардың бөлмелерде болуын хабарлауға міндетті.

өртті жою жөніндегі іс-шаралармен байланысты жұмыстардан басқа, ғимараттағы барлық жұмыстарды тоқтату;

өртті сөндіруге қатыспайтын барлық келушілер мен қызметкерлерді қауіпті аймақтан тыс жерге шығару;

өртті сөндіру бойынша жалпы басшылықты жүзеге асыру.

18. ӨРТ ШЫҚҚАН КЕЗДЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ӘРЕКЕТТЕРІ

Өртті жою жөніндегі іс-шаралармен байланысты жұмыстардан басқа, ғимараттағы барлық жұмыстарды тоқтату;

Өртті сөндіруге қатыспайтын барлық келушілер мен қызметкерлерді қауіпті аймақтан тыс жерге шығару;

Өрт сөндірушілер келгенше өртті сөндіруге жалпы басшылықты жүзеге асыру;

Өртті сөндіруге қатысатын қызметкерлердің құрылымдардың опырылуынан, электр тогының соғуынан, түтіннен уланудан, күйіктен болатын қауіпсіздік талаптарын сақтауын қамтамасыз ету;

Өртті сөндірумен қатар, материалдық құндылықтарды эвакуациялауды және қорғауды ұйымдастыру.

19. ӨРТКЕ ҚАРСЫ РЕЖИМ:

Өрттің алдын алу мыналардың пайда болуын болдырмау арқылы жүзеге асырылады:

жанғыш орта;

жанғыш ортадағы жану көздері.

19. ӨРТКЕ ҚАРСЫ РЕЖИМ

Жанғыш ортаның пайда болу жағдайларын болдырмау мынадай бір немесе бірнеше тәсілдермен қамтамасыз етілуі тиіс:

жанбайтын заттар мен материалдарды қолдану;

жанғыш заттар мен материалдардың массасын және (немесе) көлемін шектеу;

жанғыш заттар мен материалдарды орналастырудың ең қауіпсіз тәсілдерін, сондай-ақ бір-бірімен әрекеттесуі жанғыш ортаның пайда болуына әкелетін материалдарды қолдану;

жанғыш ортаны жану көзінен оқшаулау (оқшауланған бөліктерді, камераларды, кабиналарды қолдану);

ортада тотықтырғыштың және (немесе) жанғыш заттардың қауіпсіз концентрациясын сақтау;

қорғалатын көлемдегі жанғыш ортада тотықтырғыштың концентрациясын төмендету.

19. ӨРТКЕ ҚАРСЫ РЕЖИМ

жалынның таралуын болдырмайтын ортаның температурасы мен қысымын сақтау;

жанғыш заттармен жұмыс істеуге байланысты технологиялық процестерді механикаландыру және автоматтандыру;

өрт қаупі бар жабдықты жеке үй-жайларда немесе ашық алаңдарда орнату;

үй-жай көлеміне жанғыш заттардың шығуын болдырмайтын өндірістік жабдықты қорғау құрылғыларын немесе үй-жайда жанғыш ортаның пайда болуын болдырмайтын құрылғыларды қолдану;

үй-жайлардан, технологиялық жабдықтардан және коммуникациялардан өрт қаупі бар өндіріс қалдықтарын, шаң шөгінділерін, түкті кетіру.

19. ӨРТКЕ ҚАРСЫ РЕЖИМ

Адамдардың қауіпсіз эвакуациялануын қамтамасыз ету үшін мыналар қажет:

эвакуациялық жолдар мен эвакуациялық шығулардың қажетті саны, өлшемдері және тиісті конструктивтік орындалуы белгіленуі; эвакуациялық жолдар мен эвакуациялық шығулар арқылы адамдардың кедергісіз қозғалысы қамтамасыз етілуі; эвакуациялық жолдар бойынша адамдардың қозғалысын хабарлау және басқару ұйымдастырылуы (соның ішінде жарық белгілері, дыбыстық және сөйлеу хабарлауды пайдалану арқылы).

19. ӨРТКЕ ҚАРСЫ РЕЖИМ

Электроқұралдарды және оларды орнату тәсілдерін қоршаған ортаның өрт қаупін ескере отырып, дұрыс таңдау, электроқұралдардағы қорғаныс аппараттары мен құрылғыларының дұрыс жұмыс істеуін жүйелі түрде бақылау, электротехникалық персонал күшімен электр қондырғылары мен электр желілерін пайдалануды үнемі қадағалау.

19. ӨРТКЕ ҚАРСЫ РЕЖИМ

мойынтіректердің, үйкелетін бөлшектер мен механизмдердің қызып кетуін уақтылы және сапалы майлау, температураны бақылау және т.б. арқылы алдын алу;

ғимаратта жарылғыш қоспаның пайда болу мүмкіндігін жоятын тиімді желдетуді жабдықтау және бояу және кептіру камералары мен басқа да аппараттарда желдетудің қалыпты жұмысын қамтамасыз ету.

19. ӨРТКЕ ҚАРСЫ РЕЖИМ

жоғары температураға дейін қыздырылған бұйымдармен және балқытылған металмен жұмыс істеу кезінде, дәнекерлеу және басқа да отты жұмыстар кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жағдайларды жасау.

19. ӨРТКЕ ҚАРСЫ РЕЖИМ

от әсер ететін өндірістік қондырғыларды және жылыту аспаптарын жанғыш конструкциялар мен материалдардан оқшаулау, сондай-ақ оларды пайдалану режимін сақтау;

от қаупі бар өнімдері бар өндірістік жабдықтар мен құбырларды сенімді тығыздауды қамтамасыз ету және қоршаған ортаға өнімдердің ағып кетуі анықталған кезде кемшіліктерді дереу жою.

19. ӨРТКЕ ҚАРСЫ РЕЖИМ

жұмыс орындарында жанғыш сұйықтықтар мен ерітінділерді ашық ыдыстарда (шелектерде, ашық бактерде және т.б.) сақтауға, тасымалдауға және ұстауға тыйым салу;

өздігінен тұтанатын заттарды басқа заттар мен материалдардан оқшаулау, оларды қауіпсіз сақтау ережелерін орындау және бұл заттардың жай-күйін жүйелі түрде бақылау.

19. ӨРТКЕ ҚАРСЫ РЕЖИМ

материалдарды өңдеу немесе электрленуге бейім сұйықтықтарды пайдалану кезінде статикалық электрдің ұшқынды разрядтарының пайда болуын алдын алу.

19. ӨРТКЕ ҚАРСЫ РЕЖИМ

Майланған сүрту материалдарын және жанғыш өндірістік қалдықтарды уақытылы арнайы белгіленген орындарға шығару;

Жұмысшылар мен қызметкерлер арасында өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу.

Өрттің шығу себептерін жою жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру кезінде өрт қаупі жоғары өндірістік цехтар мен учаскелерге (лак-бояу жабындары, ағаш өңдеу және т.б.) ерекше назар аудару қажет.

Бұл цехтар мен учаскелерде өндіріс технологиялық процесінің өрт қаупін азайтуға әсер ететін параметрлерді автоматты түрде реттейтін құрылғылар мен аппараттарды кеңінен қолдану қажет. және басқалар.

20. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ШАРАЛАРЫ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Өрт қауіпсіздігі шаралары жөніндегі нұсқаулықтар Техникалық регламент талаптарына, өрт қауіпсіздігі ережелеріне, өрт қауіпсіздігі талаптарын қамтитын нормативтік және техникалық құжаттарға негізделіп, ғимараттардың, құрылыстардың, технологиялық процестердің, технологиялық және өндірістік жабдықтардың өрт қаупінің ерекшеліктеріне байланысты әзірленуі тиіс.

Өрт қауіпсіздігі шаралары жөніндегі нұсқаулықтарда келесі мәселелер қамтылуы қажет:


- 1) аумақтарды, ғимараттарды және үй-жайларды, соның ішінде эвакуациялық жолдарды ұстау тәртібі;
- 2) технологиялық процестерді жүргізу, жабдықтарды пайдалану, өрт қаупі бар жұмыстарды жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігін зерделеу жөніндегі іс-шаралар;
- 3) жарылыс-өрт қаупі бар және өрт қаупі бар заттар мен материалдарды сақтау және тасымалдау тәртібі мен нормалары;
- 4) темекі шегу, ашық отты пайдалану және жалынды жұмыстарды жүргізу орындары;
- 5) жану заттары мен материалдарын жинау, сақтау және шығару, арнайы киімді ұстау және сақтау тәртібі;
- 6) өртті немесе жарылысты тудыруы мүмкін бақылау-өлшеу аспаптарының (манометрлер, термометрлер) шекті көрсеткіштері.

Өрт болған кезде персоналдың міндеттері мен әрекеттері, соның ішінде:

- 1) өртке қарсы қызмет бөлімшелерін шақыру реттілігі;
- 2) технологиялық жабдықты авариялық тоқтату тәртібі;
- 3) желдетуді және электр жабдықтарын өшіру тәртібі;
- 4) өрт сөндіру құралдарын және өрт автоматикасы қондырғыларын қолдану ережелері;
- 5) адамдарды, жану заттары мен материалдық құндылықтарды эвакуациялау тәртібі;
- 6) кәсіпорынның барлық үй-жайларын тексеру және жарылыс-өрт қауіпсіздігі жағдайына келтіру тәртібі.

Өрт сөндірудің алғашқы құралдары

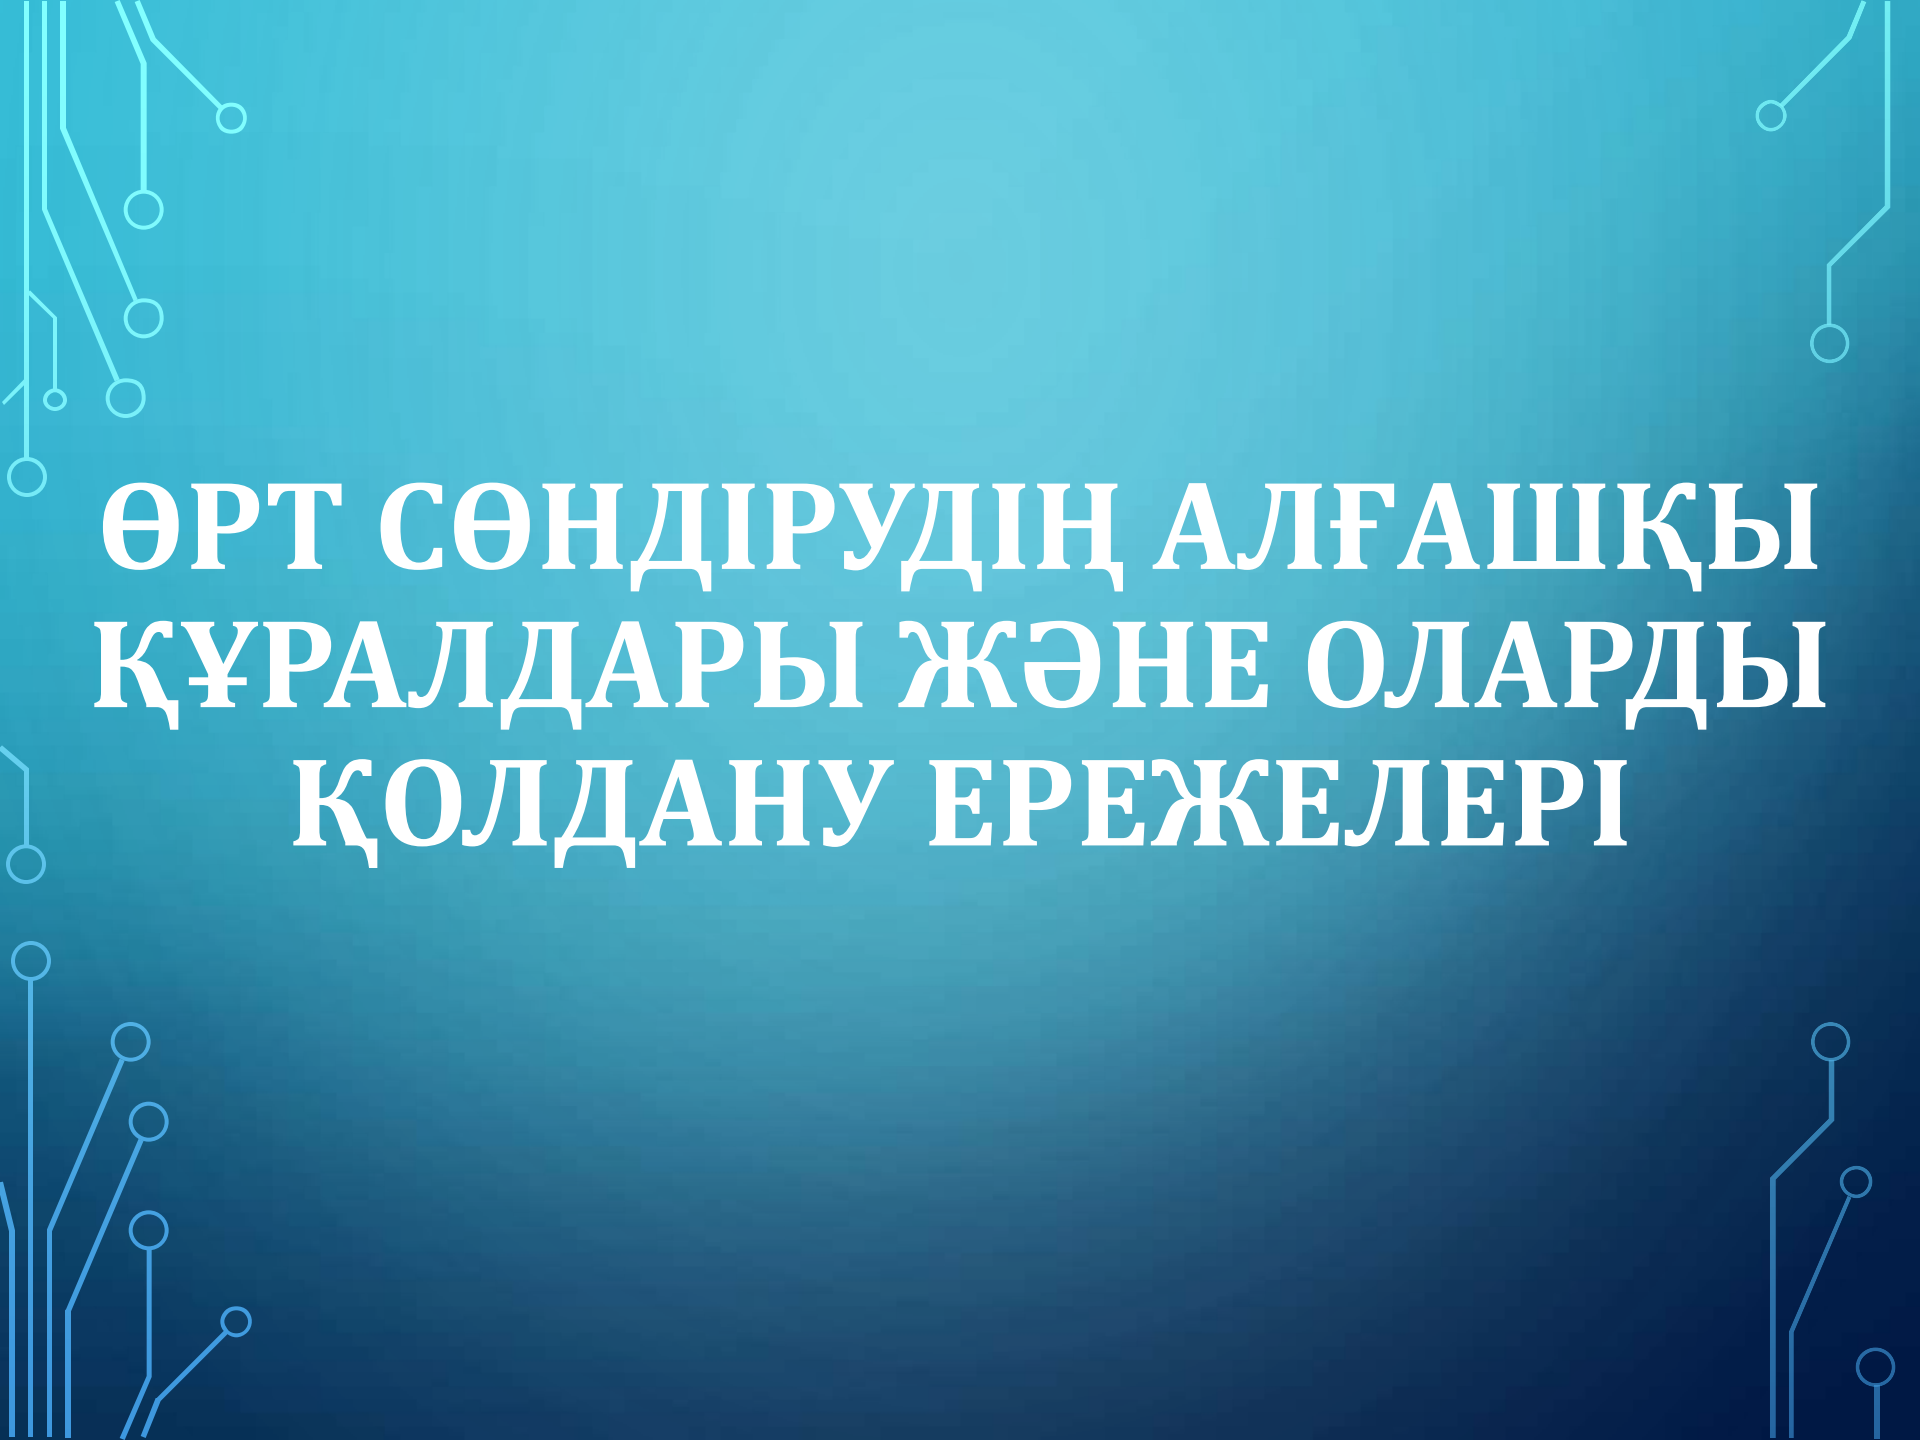

The background is a blue gradient. In the corners, there are decorative white line art elements resembling circuit boards or neural networks, with lines and small circles.

ӨРТ СӨНДІРУДІҢ АЛҒАШҚЫ ҚҰРАЛДАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Алғашқы өрт сөндіру құралдары - бұл өрттің дамуының ең басында, яғни алғашқы минуттарда өртті сөндіруге немесе оның таралуын тежеуге мүмкіндік беретін құралдар. Алғашқы өрт сөндіру құралдарының мақсаты олардың түріне байланысты, бірақ олардың барлығы өрттің бастапқы сатысын сөндіру үшін қажет.

первичные средства пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях тушения пожаров

переносные и
передвижные
огнетушители



пожарные краны и
средства
обеспечения их
использования



пожарный
инвентарь



покрывала для
изоляции очага
возгорания



Өрт сөндіруге арналған жамылғылар

Өрт ошағын оқшаулауға арналған жамылғылардан бастайық. Мұндай жамылғылардың болуы тек өрт сөндіру құралдарының жиынтығына кіру үшін ғана талап етіледі. Бұл алғашқы өрт сөндіру құралдарын пайдалану әдісі қарапайым, яғни жай ғана жалынды жауып тастаймыз, сонда жалын ауадағы оттегінің жетіспеушілігінен жойылады. Жамылғының өлшемінен үлкенірек өрт ошағын жамылғымен сөндіру мүмкін емес екенін есте ұстаған жөн. Жамылғылар жану ошағын ауаның кіруінен оқшаулауға арналған. Олар тек шағын жану ошақтарында қолданылады.



Өрт сөндірудің алғашқы құралдарының келесі түрі – өрт сөндіру құрал-жабдықтары. Оған арнайы құрал-жабдықтар, сондай-ақ өрттің бастапқы сатысында сөндіру үшін пайдалануға болатын құрал-жабдықтар жатады.

Негізгі өрт сөндіру құрал-жабдықтары: сырықтар (есіктерді, терезелерді және басқа конструкцияларды ашу үшін); өрт сөндіру ілмектері, ағаш сабы бар ілмектер (жанып жатқан конструкцияларды бөлшектеу және тасымалдау үшін); электр сымдарын кесуге арналған жинақтар (қайшылар, диэлектрлік етіктер мен кілемшелер); шанышқылар, күректер (штык және қалақша); суға арналған ыдыстар және өрт сөндіру құм жәшіктері (сөндіру құралдарын сақтау үшін); шелектер мен қол сорғылары (суды тасымалдау үшін). Аталған құрал-жабдықтар өрт сөндіру қалқандарына орналастыру қарастырылған.



Оның негізгі мақсаты – кәсіпорын қызметкерлерінің өрт сөндіру құралдарына оңай қол жеткізуін қамтамасыз ету. Орналасқан жерін оңай анықтау үшін қалқандар ашық қызыл түске боялады (қарама-қарсы түспен бояуға рұқсат етіледі – қызыл жиектері бар ақ).

Өрт сөндіру крандары

Өрт сөндіру крандары орнатылған өртке қарсы су құбыры ғимаратты жобалау кезінде қарастырылады. Өрт сөндіру кранының құрамына ішкі өртке қарсы су құбырына орнатылған, өртке қарсы қосылу басымен жабдықталған клапан, сондай-ақ қолмен өрт сөндіру басы бар өрт сөндіру шлангісі кіреді. Өрт сөндіру крандары өрт сөндіргіштері де орналастырылуы мүмкін өрт шкафтарында орналасатынын атап өткен жөн



Әдетте, өрт сөндіру крандары сияқты алғашқы өрт сөндіру құралдарын қолдану өрттің бастапқы кезеңінде ғана қарастырылады. Өрт өршіп кеткен жағдайда, өрт сөндіру крандарын тек тыныс алу органдарын қорғау құралдары бар өрт сөндірушілер ғана пайдалана алады.

Өрт сөндіргіштер - алғашқы өрт сөндіру құралдарының ең көп таралған түрлерінің бірі. Ең алдымен, олардың барлық жерде дерлік қажет болуына байланысты: автомобиль, су және әуе көлігінде, ғимараттарда және жеке бөлмелерде, тіпті аумақтарда да. Бүгінгі таңда барлық жағдайларға арналған әртүрлі өрт сөндіргіштердің көптеген түрлері шығарылады.

ӨРТ СӨНДІРГІШТЕР



ӨРТ СӨНДІРГІШТЕРДІ ЖІКТЕУ

Өрт сөндіру заттарының түрі бойынша

1. Сулы (ӨС):

шашыратылған ағынмен - су тамшыларының шашырау спектрінің орташа диаметрі 150 мкм-ден артық (тек А класты өрттің модельдік ошақтарын сөндіре алады);

жіңішке шашыратылған ағынмен - су тамшыларының шашырау спектрінің орташа диаметрі 150 мкм немесе одан аз (А және В класты өрттің модельдік ошақтарын сөндіре алады);

ӨРТ СӨНДІРГІШТЕРДІ ЖІКТЕУ

2. Фтор қосылған зарядты ауалы-эмульсиялы (ӨЭА);

3. Ауалы-көбікті (ӨК):

төменгі көбіктілік генераторы бар өрт сөндіргіштер - көбіктілік 20-дан аспайды;

орташа көбіктілік генераторы бар өрт сөндіргіштер - көбіктілік 20-дан жоғары, 200-ге дейін қоса алғанда;

ӨРТ СӨНДІРГІШТЕРДІ ЖІКТЕУ

4. Ұнтақты (ӨП): жалпы мақсаттағы ұнтақпен, онымен А, В, С, Е класындағы өрт ошақтарын сөндіруге болады;

жалпы мақсаттағы ұнтақпен, онымен В, С, Е класындағы өрт ошақтарын сөндіруге болады;

Өрт сөндіргіштерді жіктеу

5. Газдылар:

көмірқышқылды (ОУ);

хладонды (ОХ).

Өрт сөндіргіштер массасының мөлшері мен жану орнына жеткізу тәсілі бойынша келесідей бөлінеді:

тасымалданатын (массасы 20 кг-ға дейін);

жылжымалы (массасы кемінде 20 кг, бірақ 400 кг-нан аспайтын).

Өрт сөндіргіштерді газдың артық қысымын тудыру принципі бойынша өрт сөндіру құралын шығару үшін келесідей түрлерге бөледі:

сығымдалған (з);

сығымдалған немесе сұйытылған газды сақтауға арналған жоғары қысымды баллоны бар (б);

газ түзеткіш құрылғысы бар (г).

Өрт сөндіргіштердің жіктелуі

Құйылған өрт сөндіру құралының түріне байланысты өрт сөндіргіштер келесі сыныптағы бір немесе бірнеше өрттерді сөндіру үшін қолданылады:


A - қатты заттардың жануы;

B - сұйық заттардың жануы;

C - газ тәрізді заттардың жануы;

D - металдардың немесе металлоорганикалық заттардың жануы (арнайы мақсаттағы өрт сөндіргіштер);

E - кернеу астында тұрған электр жабдықтарының өрттері.

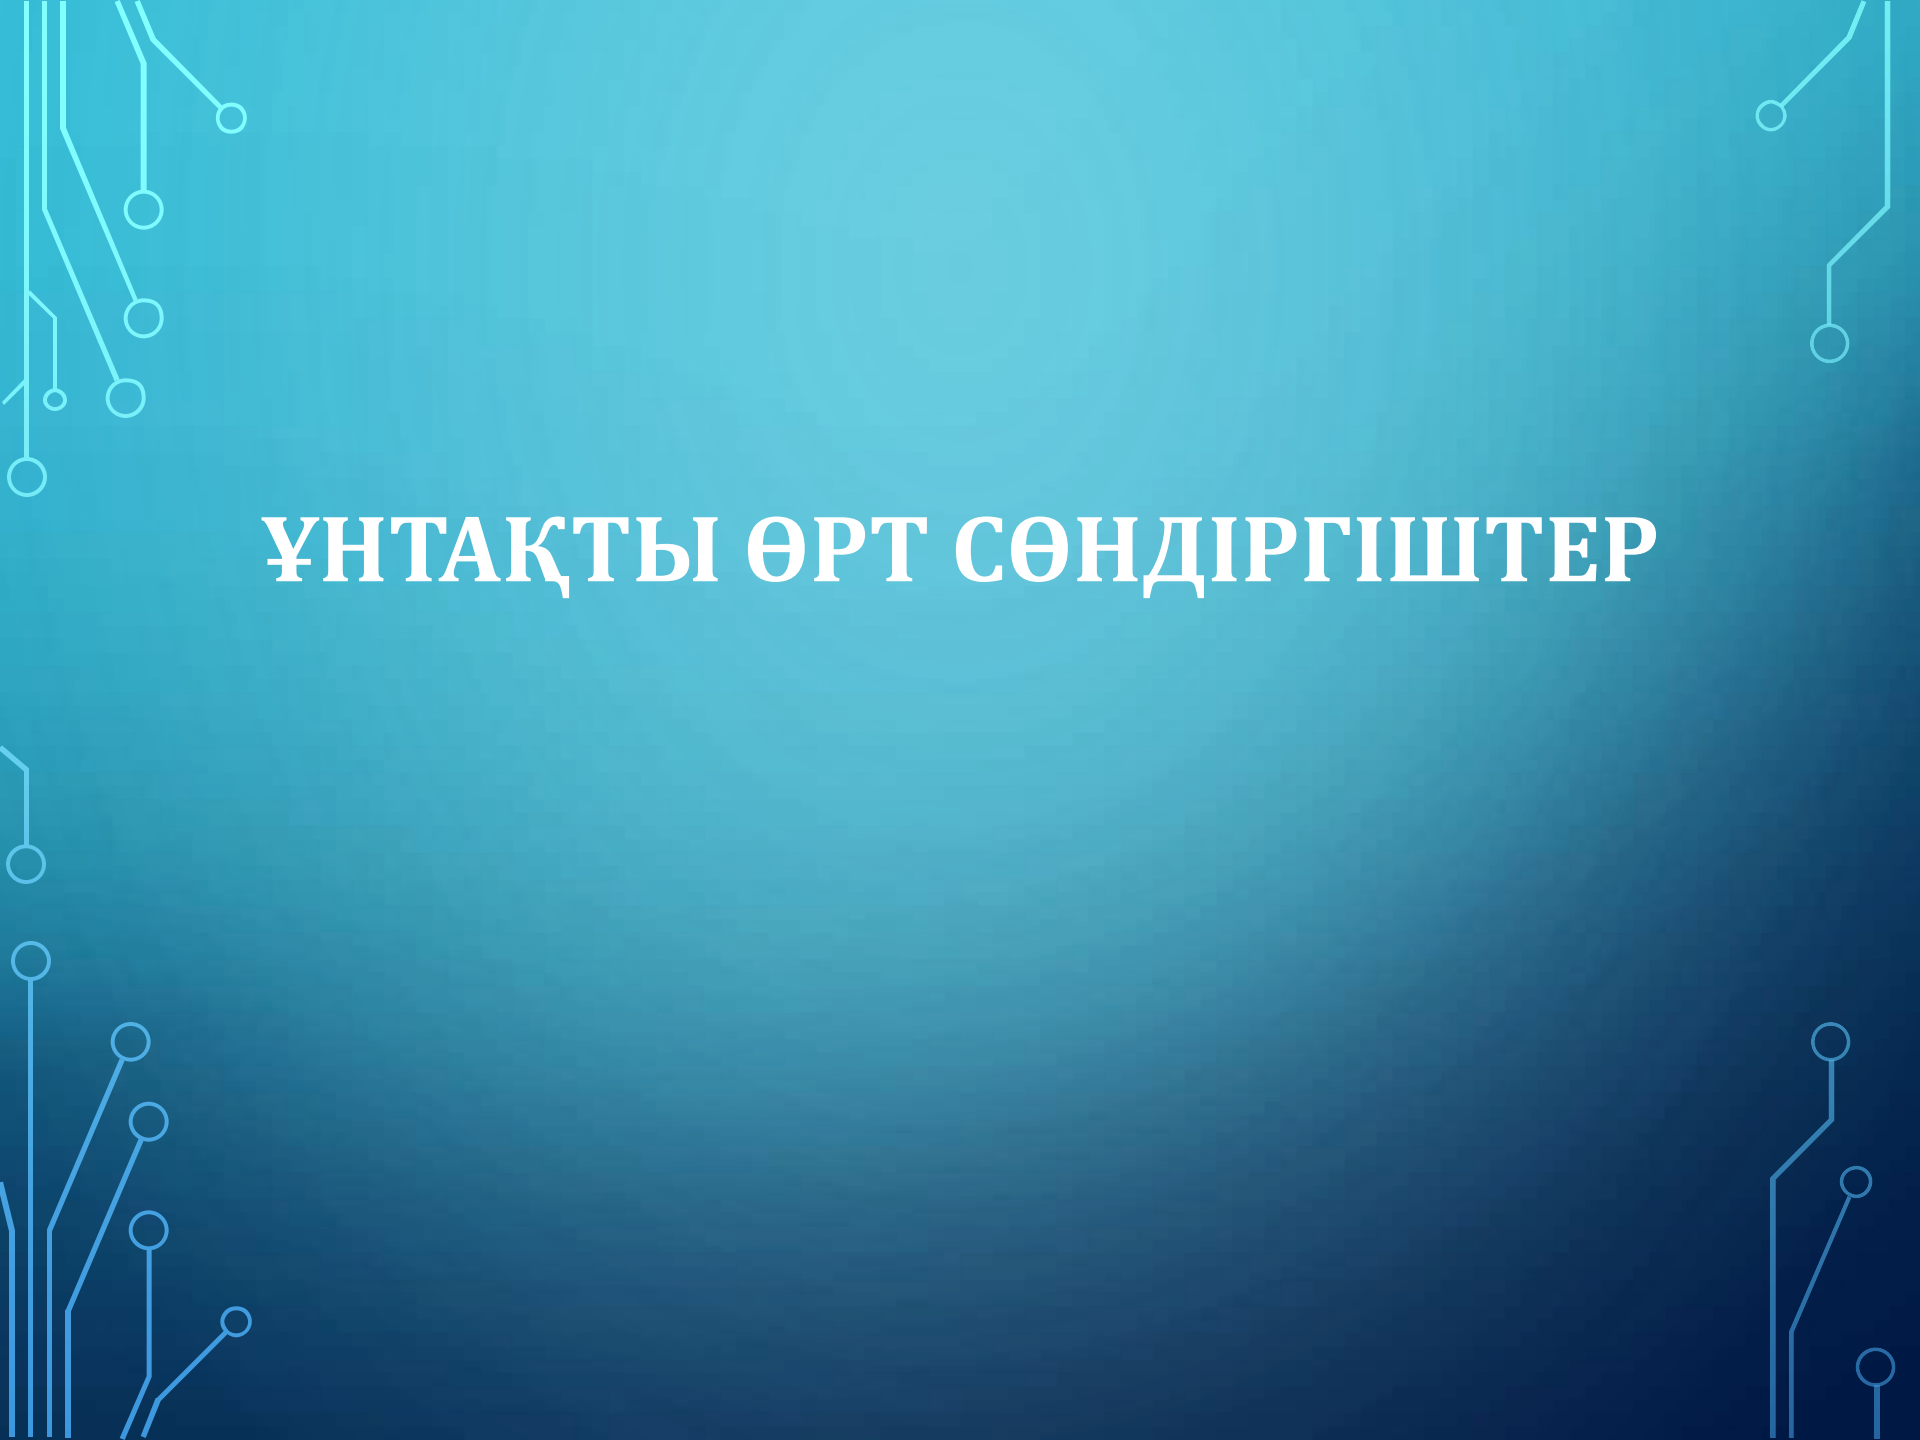The background is a blue gradient. In the corners, there are white line art illustrations of circuit boards or neural networks, with lines and small circles representing components.

ҰНТАҚТЫ ӨРТ СӨНДІРГІШТЕР

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл типтегі өрт сөндіргіштер қатты заттарды, сұйық заттарды, газдарды, кернеуі 1000В-тан аспайтын электр қондырғыларын сөндіруге арналған.

ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ


Ұнтақтың түріне байланысты өрт сөндіргіштің конструкциясы баллоннан басқа манометрмен, газ баллонымен, қысым индикаторымен жабдықталуы мүмкін. Жұмыс істеу принципі қысыммен ұнтақ баллоннан шығарылады.



НЕНІ СӨНДІРУГЕ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ


Бұл типтегі өрт сөндіргіштер ауасыз жанатын материалдарды сөндіруге қолданылмайды.

Схема устройства порошкового огнетушителя

- 1 - стальной корпус
- 2 - баллон для хранения рабочего газа или газогенератор
- 3 - крышка с запорно-пусковым устройством
- 4 - сифонная трубка
- 5 - трубка подвода рабочего газа в нижнюю часть корпуса
- 6 - шланг
- 7 - ствол - насадок
- 8 - заряд (порошок)

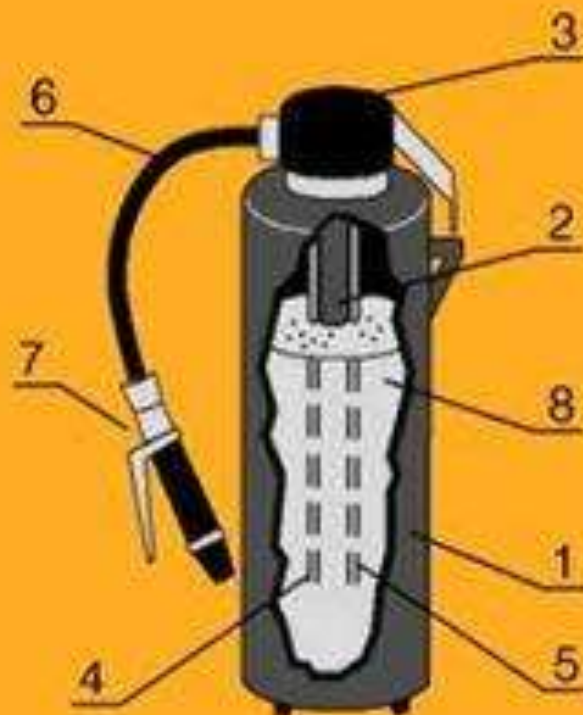

Товарный знак предприятия- изготовителя	Наименование предприятия- изготовителя		 ББ02	
 УП001	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП – 10(6) – АВСЕ – 01			
№ ТУ (и № сертификата)				
4A	144B	C	E	
Порошок тип – АВСЕ марка – "Вексон – АВС" масса – (10,0 ± 0,5) кг				
Сорвать пломбу, выдернуть чеку 	Поднять рычаг до отказа или ударить по кнопке 	Направить ствол - насадок на очаг пожара и через 5 с нажать на курок 	Приступить к тушению пожара 	
ВНИМАНИЕ! Огнетушитель пригоден для тушения электрооборудования под напряжением до 1 кВ с безопасного расстояния не менее 1 м				
Температурный диапазон хранения и применения огнетушителя от -50 °С до +50 °С Предохранять огнетушитель от воздействия осадков, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов				
 A Твердые горючие вещества	 B Горючие жидкости	 C Горючие газы	 E до 1000 В Электрооборудование под напряжением	
Рабочее давление в огнетушителе (0,9 ± 0,1) МПа Пробное давление испытания огнетушителя – 1,5 МПа Вытесняющий газ – воздух Масса воздуха – (60 ± 5) г				
Масса брутто огнетушителя – (15 ± 1) кг				
Огнетушитель перезарядить сразу после применения Проверять не реже одного раза в два года Испытывать и перезаряджать не реже одного раза в пять лет				
Дата изготовления огнетушителя				
Адрес и телефоны предприятия-изготовителя				

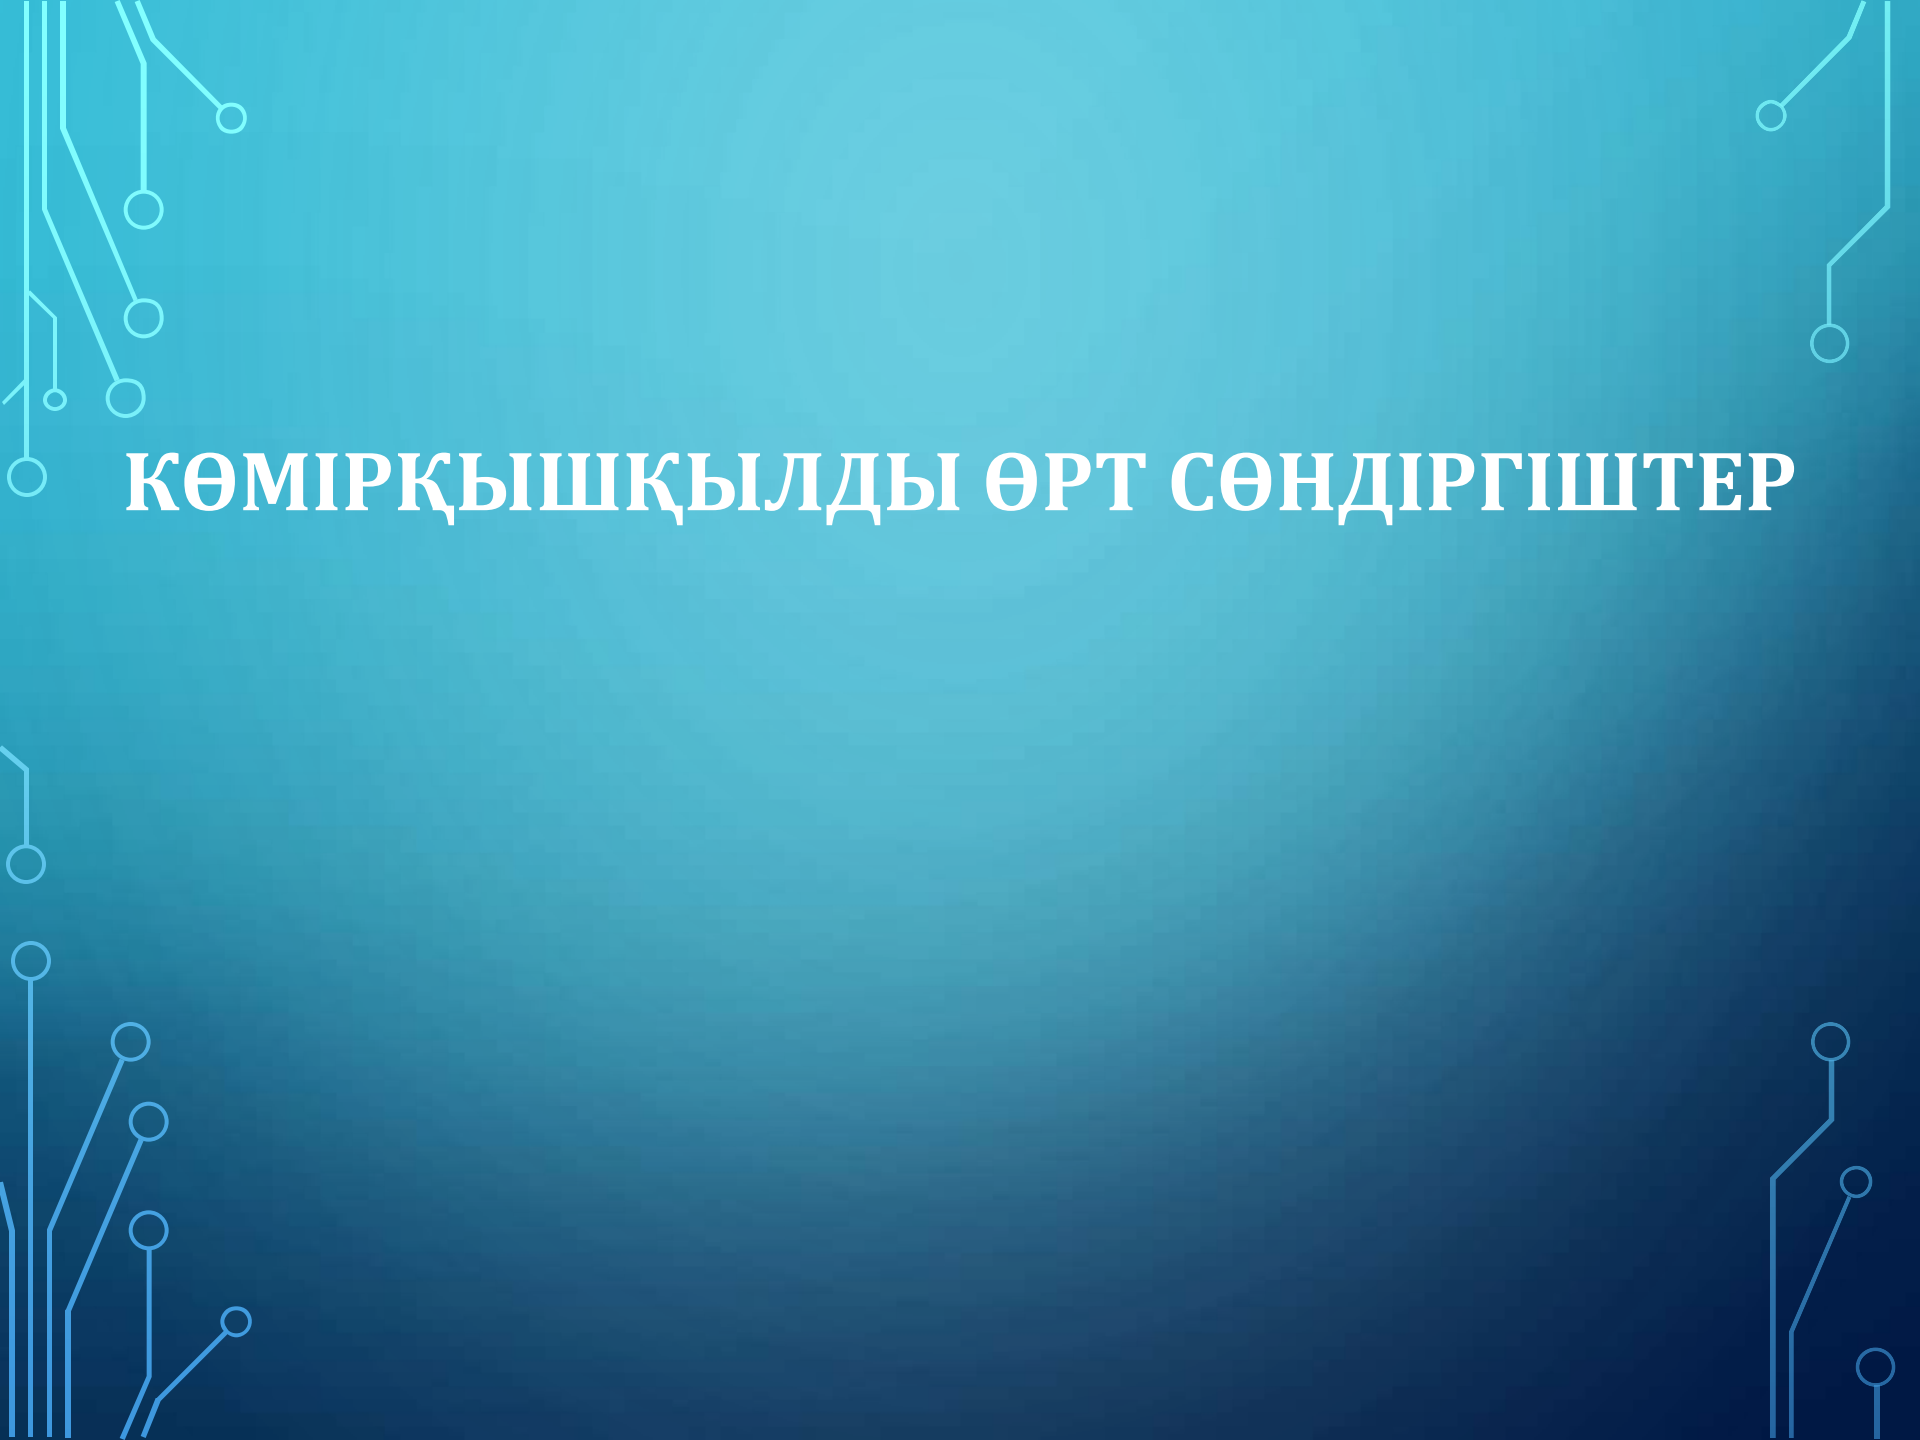The background is a blue gradient. In the corners, there are white line art illustrations of circuit traces and nodes. Top-left: several lines with circular nodes. Top-right: a few lines with circular nodes. Bottom-left: a cluster of lines with circular nodes. Bottom-right: a few lines with circular nodes.

КӨМІРҚЫШҚЫЛДЫ ӨРТ СӨНДІРГІШТЕР

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Мұражайларда, мұрағаттарда, химиялық зертханаларда, кәсіпорындарда, кеңселерде, автомобильдерде, электр қондырғыларында қолданылады. Ауа ортасында жанатын заттар мен материалдарды сөндіруге болады.

ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

Құрылғы әдетте болаттан жасалған баллоннан, бекіту және іске қосу құрылғысынан тұрады. Баллонды тасымалдауға арналған тұтқасы бар. Міндетті түрде пломбаланған және көмірқышқыл газымен толтырылған. Іске қосылғаннан кейін көмірқышқыл газы қар тәрізді затқа айналады, жану аймағын салқындатады, нәтижесінде жану тоқтайды.

НЕНІ СӨНДІРУГЕ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ

Жанып жатқан адамды мұндай өрт сөндіргіштермен сөндіруге мүлдем тыйым салынады. Магний мен алюминийдің, натрий мен калийдің қорытпаларын, сондай-ақ жоғарыда аталған заттардың өздерін сөндіруге ұсынылмайды.

Схема устройства углекислотного огнетушителя

- 1 - стальной баллон
- 2 - запорно-пусковое устройство
- 3 - сифонная трубка
- 4 - раструб
- 5 - ручка для переноски огнетушителя
- 6 - заряд (двуокись углерода)



Товарный знак предприятия-изготовителя	 ББ02	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ – 3 – ВСЕ		 УПО01
ТУ или ГОСТ Р				
34В С Е				
Масса двуокиси углерода – 3,00 кг -0,15				
Рабочее давление в огнетушителе при температуре 20 °С (5,8±0,1) МПа		Снять огнетушитель и поднести к очагу пожара	Огнетушитель перезарядить сразу после применения	
Пробное давление испытания огнетушителя – 22,5 МПа		Сорвать пломбу и выдернуть чеку	Проверять огнетушитель не реже одного раза в год. Допускаемая утечка заряда огнетушителя – не более 50 г в год	
Масса брутто огнетушителя (6 ± 1) кг		Перевести раструб в удобное для оператора положение, подойти к очагу пожара на 2 м и нажать на рычаг	Испытывать и перезаряжать огнетушитель не реже одного раза в 5 лет	
Температурный диапазон хранения и применения огнетушителя от -30 °С до +50 °С		Направить струю огнетушащего вещества в основание пламени	Предохранять огнетушитель от воздействия осадков, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов	
ВНИМАНИЕ! Огнетушитель пригоден для тушения электрооборудования под напряжением до 10 кВ с безопасного расстояния до токоведущих элементов не менее 2 м.				
ВНИМАНИЕ! Выделяющиеся при тушении газы опасны, особенно в замкнутых объемах. Возможны разряды статического электричества				
 Твердые горючие вещества	 Горючие жидкости	 Горючие газы	 до 10000 В Электрооборудование под напряжением	

АУА-КӨБІКТІ ӨРТ СӨНДІРГІШТЕР

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл типтегі өрт сөндіргіштер қатты материалдарды, жанғыш сұйықтықтарды сөндіруге арналған.

ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

Бұл типтегі өрт сөндіргіштер көбік түзгішпен толтырылған баллоннан, артық қысым жасау үшін газ бар жұмыс баллонынан, саптамадан тұрады. Негізгі баллондағы көбік түзгіш қосымша баллондағы газдың көмегімен жасалған артық қысымның әсерінен саптамаға итеріледі, онда ауамен араласады. Нәтижесінде жануды сөндіретін көбік пайда болады.

НЕНІ СӨНДІРУГЕ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ

Ауасыз жанатын заттарды, сілтілік металдарды, кернеуде тұрған объектілерді сөндіруге болмайды.

АУА-КӨБІК

Өрт сөндіргіштің заряды мен конструкциясы өртті сөндіру үшін төмен немесе орташа ауа-механикалық көбікті алуға және қолдануға мүмкіндік береді.

А класты және В класты өрттерді сөндіру үшін қолданылады – қатты заттардың (ағаш, қағаз, көмір, тоқыма бұйымдары, каучук, пластмассалар) жануы және сұйық заттардың (бензин, мұнай өнімдері, спирттер, ацетон, глицерин және т.б.) жануы.




С класты (газ тәрізді заттар), Д класты (металдар мен металл-органикалық заттар) өрттерді, сондай-ақ кернеу астындағы электр қондырғыларын сөндіруге жарамсыз.



Схема устройства воздушно-пенного огнетушителя

- 1 - корпус огнетушителя
- 2 - баллон с рабочим газом
- 3 - крышка с запорно-пусковым устройством
- 4 - сифонная трубка
- 5 - трубка для подачи огнетушащего средства к насадке
- 6 - воздушно-пенный насадок
- 7 - фиксатор
- 8 - заряд

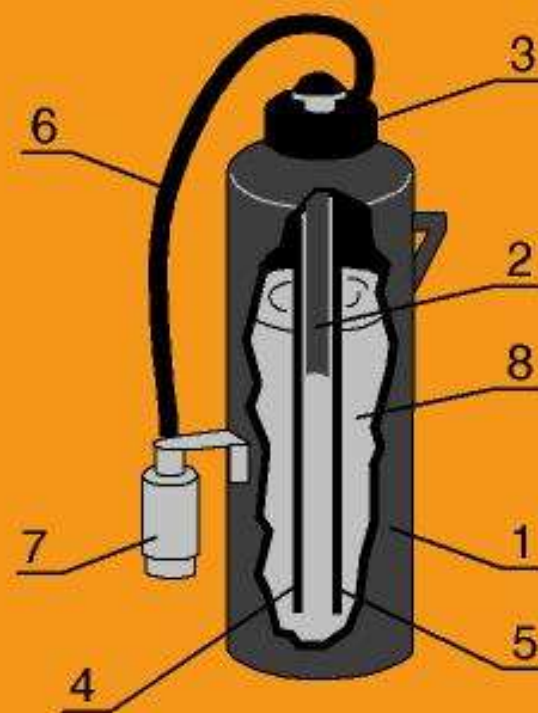


КӨМІРҚЫШҚЫЛДЫ ӨРТ СӨНДІРГІШТЕР



Көмірқышқылды өрт сөндіргіштер (КӨ) ауаның қатысынсыз жануы мүмкін әртүрлі заттарды, сондай-ақ 1000 В дейінгі кернеу астындағы электр қондырғыларын сөндіруге арналған.

КӨМІРҚЫШҚЫЛДЫ ӨРТ СӨНДІРГІШ

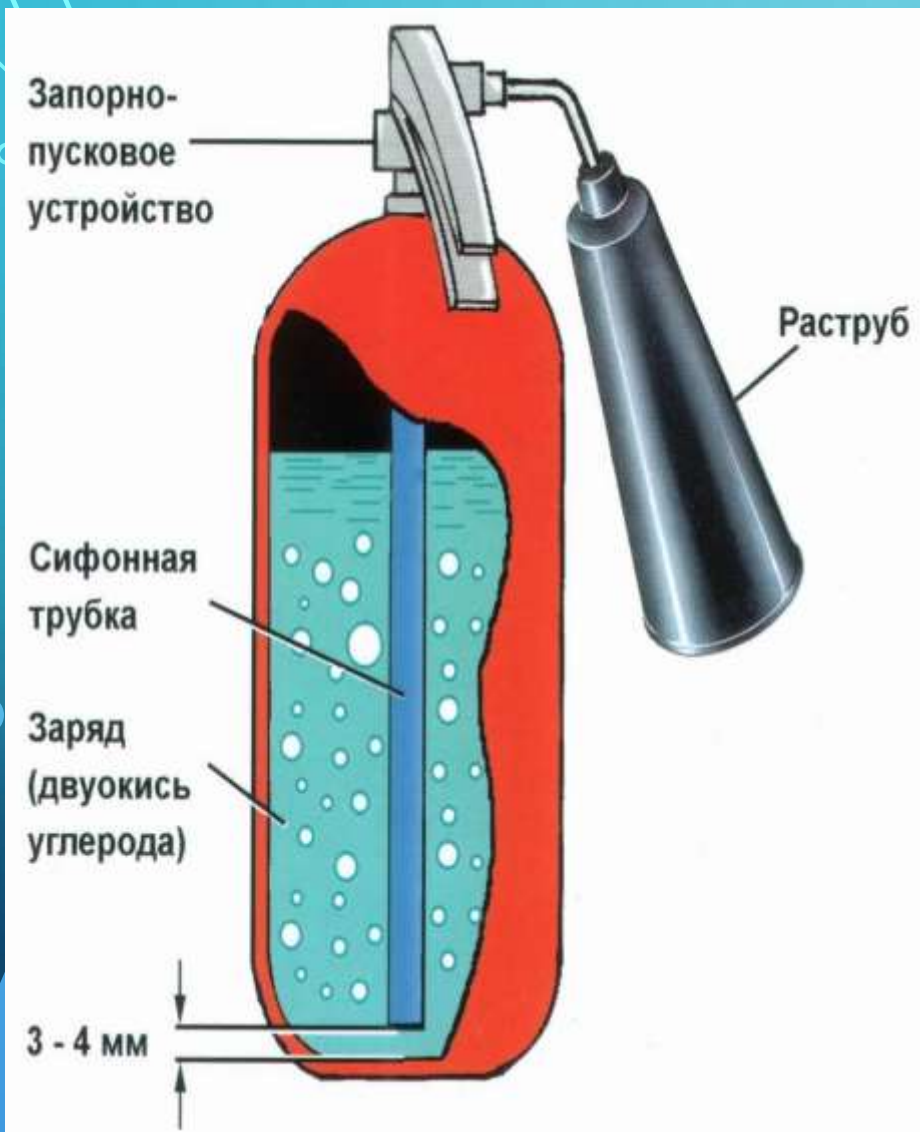

Әрекет ету принципі көмірқышқыл газының (CO_2) артық қысыммен буының шығарылуына негізделген. Іске қосудың құрылғысы ашылған кезде CO_2 сифон түтігі арқылы раструбқа келеді. CO_2 сұйық күйден газ тәрізді күйге ауысады. Көмірқышқыл газы жанып жатқан затқа тигенде, оны оттегі мен ауадан оқшаулайды.

КӨМІРҚЫШҚЫЛДЫ ӨРТ СӨНДІРГІШ




Көмірқышқылды өрт сөндіргішті іске қосу



Көмірқышқылды өрт сөндіргішпен өрт сөндіру




Жылжымалы көмірқышқылды өрт сөндіргіш (КӨ-25 және КӨ-80)

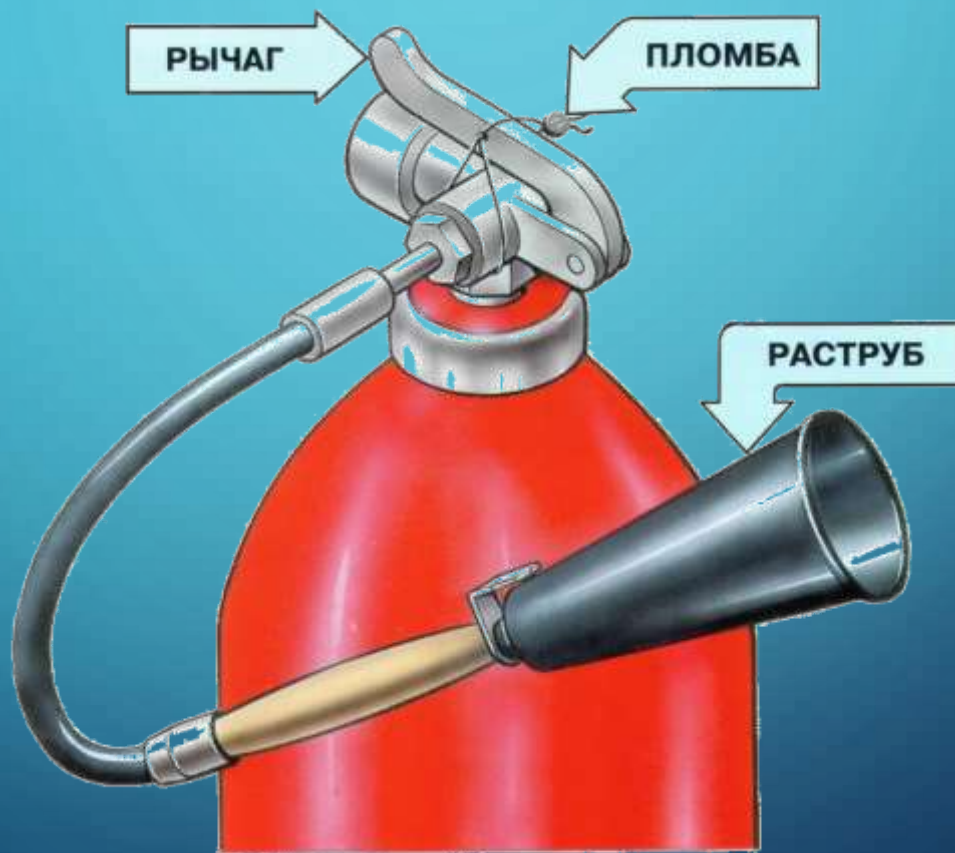


Жылжымалы көмірқышқылды өрт сөндіргішті іске қосу


Номер 1 разматывает резиновый рукав и выходит на позицию тушения пожара

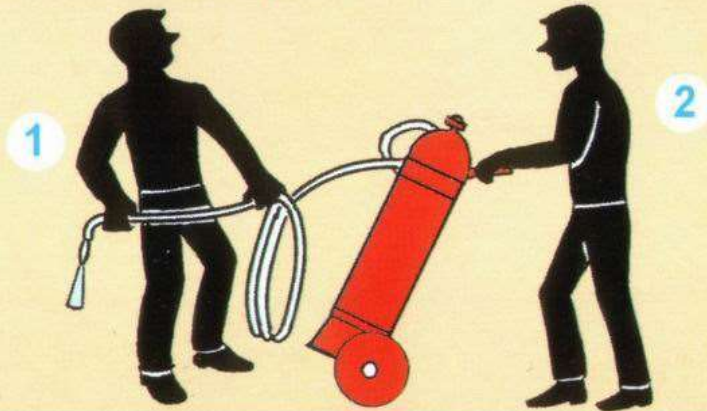

Номер 2 срываает пломбу и поворачивает рычаг на себя до отказа

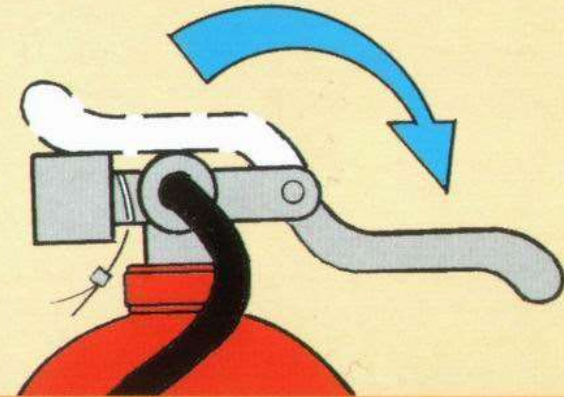

Номер 1 направляет раструб на огонь

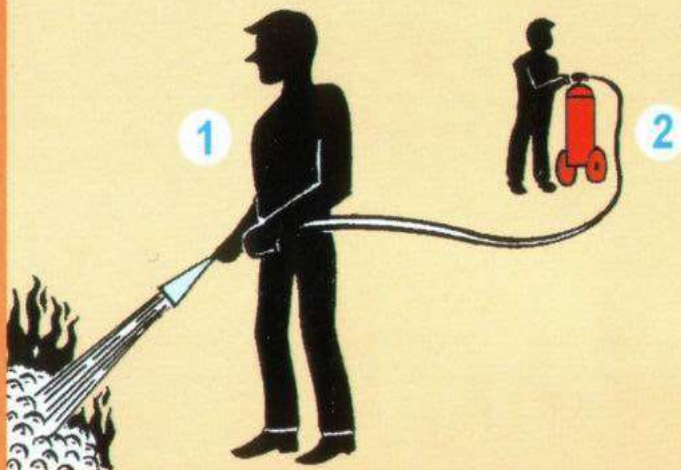

Барлық типтегі көмірқышқылды өрт сөндіргіштермен жұмыс істеген кезде раструбты қорғалмаған қолмен ұстауға болмайды, себебі көмірқышқыл газы шыққан кезде температурасы минус 80°С болатын қар тәрізді масса пайда болады.

КӨ өрт сөндіргіштерін қолданған кезде, көмірқышқыл газының бөлме көлеміне қатысты жоғары концентрациясы персоналды улануына әкелуі мүмкін екенін ескеру қажет, сондықтан көмірқышқылды өрт сөндіргіштерді қолданғаннан кейін кішігірім бөлмелерді желдету қажет.

ҰНТАҚТЫ ӨРТ СӨНДІРГІШТЕР


Ішінде газ қысымының көзі (баллон) бар ұнтақты өрт сөндіргіш



Қолдану принципі:

Жабу-іске қосу құрылғысы іске қосылған кезде, жұмыс газы бар баллонның тығыны (көмірқышқыл газы, азот) тесіледі. Газ жеткізу түтігі арқылы өрт сөндіргіш корпусының төменгі бөлігіне келіп, артық қысымды тудырады. Ұнтақ сифон түтігі арқылы шлангқа, одан кейін бағыттағышқа ығыстырылады. Бағыттағыш ілмегін басу арқылы ұнтақты үлестермен беруге болады. Ұнтақ жанған затқа түскенде, оны оттегі мен ауадан оқшаулайды.

Қысыммен толтырылған ұнтақты өрт сөндіргіш

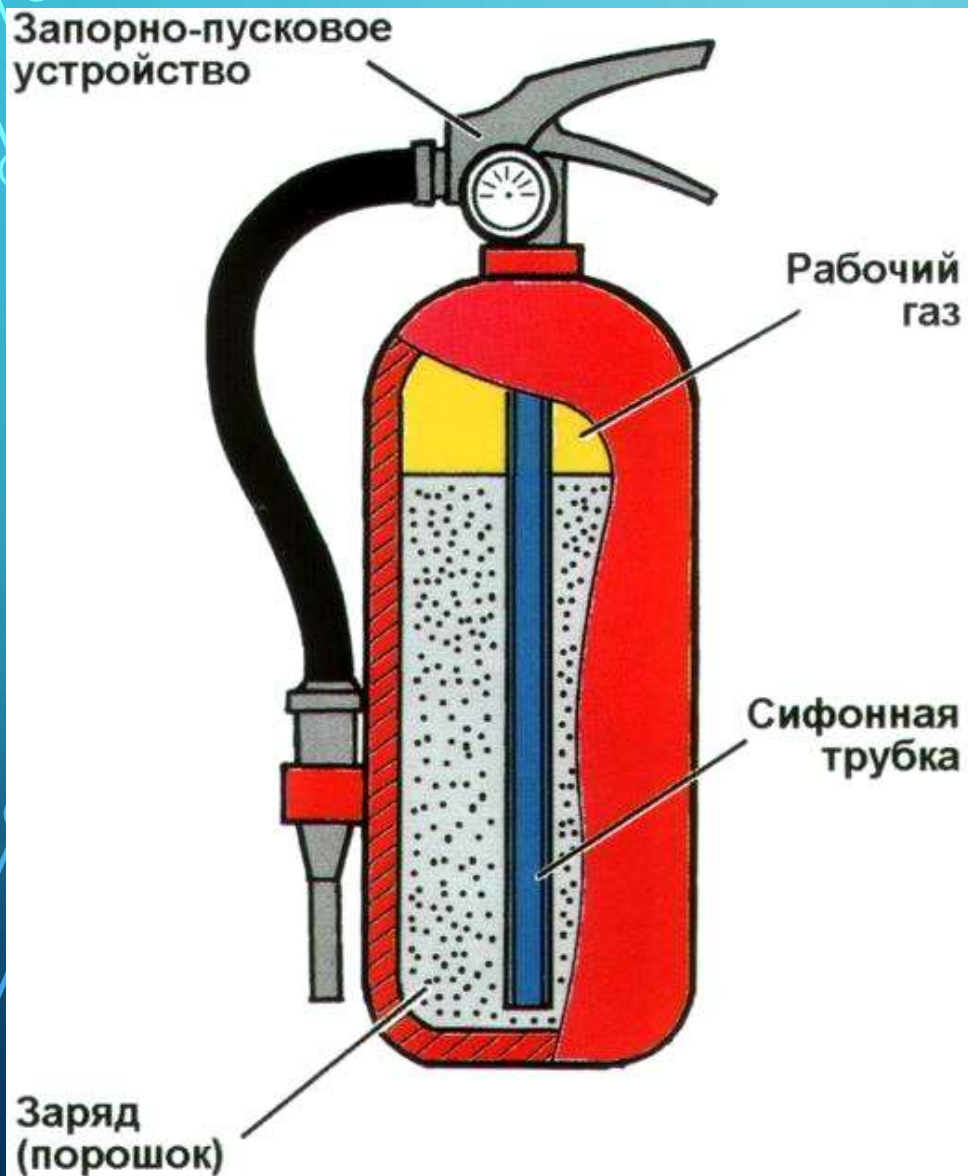

Жұмыс принципі:
Жұмыс газы өрт сөндіргіштің корпусына тікелей толтырылады. Құлыптау-іске қосу құрылғысы іске қосылған кезде, ұнтақ газ арқылы сифон түтігімен шлангқа және сопло-тұмсыққа немесе тесікке шығарылады. Ұнтақты порциялармен беруге болады. Ол жанып жатқан затқа түсіп, оны оттегі мен ауадан оқшаулайды.

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҰНТАҚТЫ ӨРТ СӨНДІРГІШТЕР



Ұнтақты өрт сөндіргіштер қатты, сұйық және газ тәрізді заттардың (қолданылатын өрт сөндіретін ұнтақтың маркасына байланысты) өрттерін, сондай-ақ 1000 В дейінгі кернеудегі электр қондырғыларын сөндіруге арналған.

Ұнтақты өрт сөндіргішті іске қосу тәртібі



ҰНТАҚТЫ ӨРТ СӨНДІРГІШПЕН СӨНДІРУ



ОП-50 (з) жылжымалы өрт сөндіргіш




ОП-50(З) жылжымалы өрт сөндіргіштің жұмыс принципі, құлыптау құрылғысының клапаны ашық болған кезде, ығыстыратын газбен ығыстырылатын өрт сөндіретін ұнтақтың сығылған ауадан шығарылуына негізделген.

Іске қосу тәртібі


Направить сопло или
ствол-насадку
на очаг
пожара




Сорвать пломбу,
выдернуть чеку

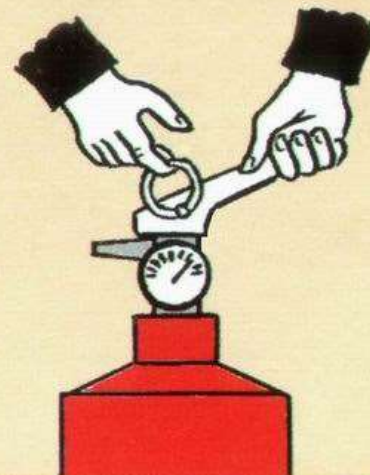

Нажать (повернуть)
рычаг

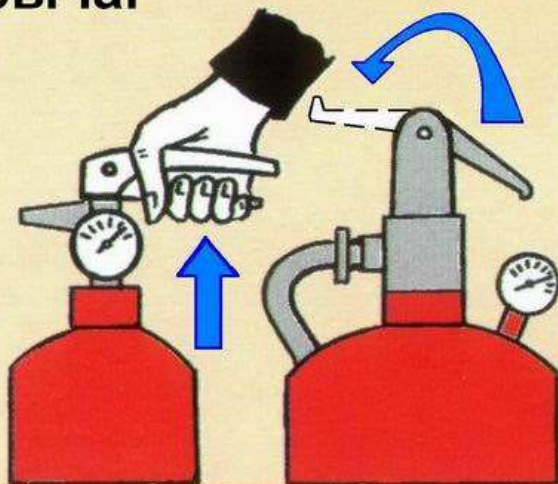

Приступить к тушению
пожара

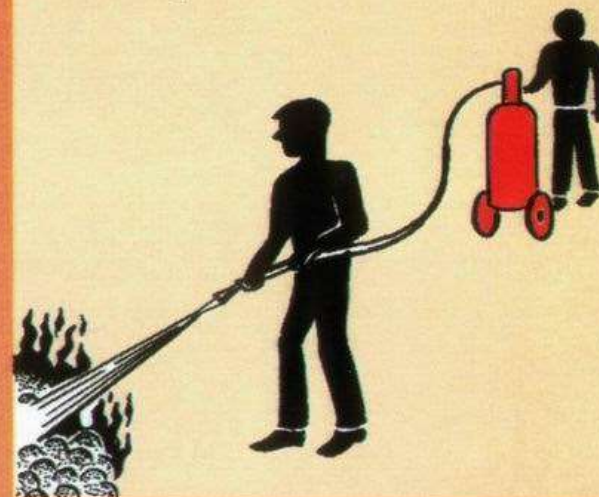

Исключить попадание
прямых солнечных лу-
чей и непосредственное
воздействие нагрева-
тельных приборов

РАЗМЕЩЕНИЕ
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ



От пола
1,5 м

Расстояние от
двери достаточно
для ее полного
открывания

В общественных зданиях
и сооружениях расстояние
до места возможного
возгорания должно быть не более 20 м

Не более
20 М



**Өрт сөндіргіштерді орналастыру
орындарын белгілейтін белгі**

ӨРТ СӨНДІРГІШТЕРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

-70°С



**Не берись голый рукой за раструб
углекислотного огнетушителя
во избежание обморожения**

ӨРТ СӨНДІРГІШТЕРГЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Пайдалануға енгізілген өрт сөндіргіштерге техникалық қызмет көрсету жүргізілуі тиіс, бұл өрт сөндіргіштерді пайдалану мерзімі бойында үнемі пайдалануға дайын және барлық тораптардың сенімді жұмысын қамтамасыз етеді.

Жөндеу, сынақ немесе қайта толтыру уақытына пайдаланудан шығарылған өрт сөндіргіштер ұқсас параметрлері бар резервтік өрт сөндіргіштермен ауыстырылуы тиіс.

ӨРТ СӨНДІРГІШТЕРГЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Өрт сөндіргішті сырттай қарау:

корпуста, басқару тораптарында, гайкаларда және өрт сөндіргіштің басында ойықтардың, жарықтардың, терең сызаттардың болуы;

қорғаныш және бояу жабындарының жай-күйі;

анық және түсінікті нұсқаулықтың болуы;

пломбаланған сақтандырғыш құрылғының болуы;

манометрдің немесе қысым индикаторының дұрыстығы, қажетті мөртаңбаның болуы және баспайтын типтегі өрт сөндіргіштегі немесе газ баллонындағы қысымның мөлшері;

икемді шлангінің (бар болса) және ОТВ шашыратқышының жай-күйі (механикалық зақымданулардың, коррозия іздерінің, құю қабыршақтарының немесе ОТВ-ның өрт сөндіргіштен еркін шығуына кедергі келтіретін басқа заттардың болуы);

жүретін бөлігінің жай-күйі және корпустың арбадағы (жылжымалы үшін), қабырғадағы немесе өрт шкафындағы (тасымалданатын үшін) бекітілуінің сенімділігі.



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ!

**БІЗДІҢ ПАРАҚШАМЫЗДА
ҰСЫНЫЛҒАН БАРЛЫҚ
МАТЕРИАЛДАРДЫ ОҚЫП
ШЫҚҚАННАН KEЙІН,
ДАЙЫНДЫҚ ДЕҢГЕЙІҢІЗДІ
БАҒАЛАУ ҮШІН БІЛІМІҢІЗДІ
ТЕКСЕРУДЕН ӨТУІҢІЗДІ
СҰРАЙМЫЗ.**