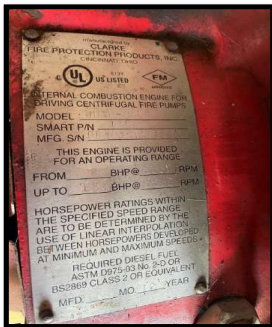


General Datas										Sheet 1/2					
Location			อาคาร ต.0026		ชนิด		Vertical		Station No.		FIRE PUMP#1				
Model		JU4H-UFH0		Serial-Number		PE404ST882013		MFG		CLARKE		RPM Rating		2350	
Out. Of Fuel Liquid			() Gal (☒) Lit () kg		Fuel Level (Before)			/ (After)			Liters				
ระยะเวลาที่เครื่องนํ้าทำงาน			30 mins.		ความจุถังเชื้อเพลิง			600 Liters			ชั่วโมงการทำงาน (Before) / (After) Hrs.				
0.Pre Visual Inspection															
ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง															
รายการตรวจสอบ										ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ			
										ผ่าน				ไม่ผ่าน	
บริเวณห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง															
มีไฟฟ้าและแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน										☐		☐			
มีไฟฟ้าและแสงสว่างฉุกเฉิน สามารถทำงานได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง										☐		☐			
มีระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ดี										☐		☐			
ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออกห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง										☐		☐			
ห้องเครื่องที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติหรืออยู่ห่างจากอาคาร 15.3 เมตร										☐		☐		อยู่ห่างอาคารมากกว่า 15.3 เมตร	
บริเวณตู้ควบคุม															
ตู้ควบคุม Jockey Pump อยู่ในสภาพปกติ										☐		☐			
ตำแหน่งติดตั้งตู้ควบคุมอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม										☐		☐			
การติดตั้งตู้ควบคุมมั่นคง แข็งแรง										☐		☐			
ไม่มีวัสดุกีดขวางตู้ควบคุม										☐		☐			
ไม่มีสิ่งสกปรกอยู่ในตู้ควบคุม										☐		☐			
หลอดไฟแสดงสถานะอยู่ในสภาพปกติ										☐		☐			
การ wiring สายไฟภายในตู้เป็นระเบียบเรียบร้อย										☐		☐			
สวิตซ์ต่างๆในตู้เป็นสภาพปกติ										☐		☐			
       															

1. Pre-Run Visual Inspection										Sheet 2/2
หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ						
	ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มี							
Body (สภาพทั่วไปของตู้ควบคุม)	☐	☐	☐							
จุดต่อสายไฟ	☐	☐	☐							
หลอดไฟแสดงและมาตรวัดต่างๆ	☐	☐	☐							
สภาพทรงอากาศ	☐	☐	☐							
สภาพถังและท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	☐	☐	☐							
สภาพของสายพาน	☐	☐	☐							
สภาพข้อต่อและรอยเชื่อมต่างๆ	☐	☐	☐							
สภาพปั๊มแบตเตอรี่และระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	☐	☐	☐							
สัญญาณเครื่องสูบน้ำทำงานไปที่แผงควบคุม	☐	☐	☐							
ระดับน้ำมันเครื่อง	☐	☐	☐							
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	☐	☐	☐							
ระดับน้ำมันหล่อลื่นระบบเกียร์	☐	☐	☐							
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	☐	☐	☐	☐ ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับต่ำกว่า 2/3 (400 Liters)						

หัวข้อที่ทำการวัดค่า	ค่าที่บันทึกได้			หมายเหตุ
	ค่า	หน่วย	สภาพปกติ	
Engine				
แรงดันน้ำในระบบ		Psi	☐	
Battery Data				
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ No.1		Volt	☐	ค่า CCA : / 924 ว/ด/ป..06../....02../....69.....
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ No.2		Volt	☐	ค่า CCA : / 924 ว/ด/ป..06../....02../....69.....

Jockey Pump	L1-L2	L2-L3	L1-L3	Jockey Pump	L1	L2	L3
แรงดันไฟฟ้า	V	V	V	กระแสไฟฟ้า	A	A	A

2. Test-Run				
หัวข้อที่ทำการวัดค่า	ค่าที่บันทึกได้			หมายเหตุ
	ค่า	หน่วย	สภาพปกติ	
Engine				
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์		Rpm	☐	
แรงดันน้ำมันเครื่อง		Psi	☐	
แรงดันน้ำระบายความร้อน		Psi	☐	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นขณะเครื่องทำงาน 10 นาที		°C	☐	(ไม่ควรเกิน 90 °C)
แรงดันน้ำในระบบ		Psi	☐	ทดสอบปิด Valve ใหญ่
อัตราการใช้เชื้อเพลิงต่อครั้ง		Liters	☐	

3. After-Run (FirePump Auto Start : 110 psi. / Jockey Pump Start : 140 psi. Stop : 162 psi.)	
Others :	
Conclusion Result :	
- ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาด	
- ทำการทดสอบเดินเครื่องพบว่าสามารถทำงานได้ปกติ ณ วันที่ตรวจสอบ	
Inspected by : _____	Approved by : _____
Date : _____	Date : _____

General Datas										Sheet 1/2
Location อาคาร ท.0019			ชนิด Vertical		Station No. FIRE PUMP#2					
Model JU6H-UF60		Serial-Number PE6068H997559			MFG CLARKE		RPM Rating 2100			
Out. Of Fuel Liquid () Gal (☒) Lit () kg					Fuel Level (Before) / (After) Liters					
ระยะเวลาที่เครื่องยังทำงาน 30 mins.			ความจุถังเชื้อเพลิง 1000 Liters		ชั่วโมงการทำงาน (Before) / (After) Hrs.					
0.Pre Visual Inspection										
ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง										
รายการตรวจสอบ					ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ			
					ผ่าน ไม่ผ่าน					
บริเวณห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง										
มีไฟฟ้าและแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน					☐	☐				
มีไฟฟ้าและแสงสว่างฉุกเฉิน สามารถทำงานได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง					☐	☐				
มีระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ดี					☐	☐				
ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออกห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					☐	☐				
ห้องเครื่องที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติหรืออยู่ห่างจากอาคาร 15.3 เมตร					☐	☐	ไม่อยู่ในกลุ่ม Extra Hazard 2			
บริเวณตู้ควบคุม										
ตู้ควบคุม Jockey Pump อยู่ในสภาพปกติ					☐	☐				
ตำแหน่งติดตั้งตู้ควบคุมอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม					☐	☐				
การติดตั้งตู้ควบคุมมั่นคง แข็งแรง					☐	☐				
ไม่มีวัสดุกีดขวางตู้ควบคุม					☐	☐				
ไม่มีสิ่งสกปรกอยู่ในตู้ควบคุม					☐	☐				
หลอดไฟแสดงสถานะอยู่ในสภาพปกติ					☐	☐				
การ wiring สายไฟภายในตู้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย					☐	☐				
สวิตซ์ต่างๆในตู้อยู่ในสภาพปกติ					☐	☐				
   										
   										

Fire Pump # 2 อาคาร ท.0019

1. Pre-Run Visual Inspection										Sheet 2/2
หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ						
	ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มี							
Body (สภาพทั่วไปของตู้ควบคุม)	☐	☐	☐							
จุดต่อสายไฟ	☐	☐	☐							
หลอดไฟแสดงและมาตรวัดต่างๆ	☐	☐	☐							
สภาพทรงอากาศ	☐	☐	☐							
สภาพถังและท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	☐	☐	☐							
สภาพของสายพาน	☐	☐	☐							
สภาพข้อต่อและรอยเชื่อมต่างๆ	☐	☐	☐							
สภาพปั๊มแบตเตอรี่และระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	☐	☐	☐							
สัญญาณเครื่องสูบน้ำทำงานไปที่แผงควบคุม	☐	☐	☐							
ระดับน้ำมันเครื่อง	☐	☐	☐							
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	☐	☐	☐							
ระดับน้ำมันหล่อลื่นระบบเกียร์	☐	☐	☐							
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	☐	☐	☐	☐ ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับต่ำกว่า 2/3 (666 Liters)						

หัวข้อที่ทำการวัดค่า	ค่าที่บันทึกได้			หมายเหตุ
	ค่า	หน่วย	สภาพปกติ	
Engine				
แรงดันน้ำในระบบ		Psi	☐	
Battery Data				
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ No.1		Volt	☐	ค่า CCA : / 924 ว/ด/ป..06../....02../....69.....
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ No.2		Volt	☐	ค่า CCA : / 924 ว/ด/ป..06../....02../....69.....

Jockey Pump	L1-L2	L2-L3	L1-L3	Jockey Pump	L1	L2	L3
แรงดันไฟฟ้า	V	V	V	กระแสไฟฟ้า	A	A	A


2. Test-Run				
หัวข้อที่ทำการวัดค่า	ค่าที่บันทึกได้			หมายเหตุ
	ค่า	หน่วย	สภาพปกติ	
Engine				
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์		Rpm	☐	
แรงดันน้ำมันเครื่อง		Psi	☐	
แรงดันน้ำระบายความร้อน		Psi	☐	(เปิดวาล์วระบายน้ำ)
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นขณะเครื่องทำงาน 10 นาที		°C	☐	(ไม่ควรเกิน 90 °C)
แรงดันน้ำในระบบ		Psi	☐	
อัตราการใช้เชื้อเพลิงต่อครั้ง		Liters	☐	


3. After-Run (FirePump Auto Start : 140 psi. / Jockey Pump Start : 150 psi. Stop : 160 psi.)	
Others :	
Conclusion Result : - ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาด - ทำการทดสอบเดินเครื่องพบว่าสามารถทำงานได้ปกติ ณ วันที่ตรวจสอบ	
Inspected by : Date :	Approved by : Date :

General Datas										Sheet 1/2
Location อาคาร ท.0028			ชนิด Vertical		Station No. FIRE PUMP#3					
Model JU4H-UF54		Serial-Number PE4045E016856		MFG CLARKE		RPM Rating 3000				
Out. Of Fuel Liquid () Gal (☒) Lit () kg			Fuel Level (Before) / (After)			Liters				
ระยะเวลาที่เครื่องยนต์ทำงาน 30 mins.			ความจุถังเชื้อเพลิง 750 Liters		ชั่วโมงการทำงาน (Before) / (After)			Hrs.		
0.Pre Visual Inspection										
ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง										
รายการตรวจสอบ						ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ		
						ผ่าน		ไม่ผ่าน		
บริเวณห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง										
มีไฟฟ้าและแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน						☐		☐		
มีไฟฟ้าและแสงสว่างฉุกเฉิน สามารถทำงานได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง						☐		☐		
มีระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ดี						☐		☐		
ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออกห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง						☐		☐		
ห้องเครื่องที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติหรืออยู่ห่างจากอาคาร 15.3 เมตร						☐		☐		อยู่ห่างอาคารมากกว่า 15.3 เมตร
บริเวณตู้ควบคุม										
ตู้ควบคุม Jockey Pump อยู่ในสภาพปกติ						☐		☐		
ตำแหน่งติดตั้งตู้ควบคุมอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม						☐		☐		
การติดตั้งตู้ควบคุมมั่นคง แข็งแรง						☐		☐		
ไม่มีวัสดุกีดขวางตู้ควบคุม						☐		☐		
ไม่มีสิ่งสกปรกอยู่ในตู้ควบคุม						☐		☐		
หลอดไฟแสดงสถานะอยู่ในสภาพปกติ						☐		☐		
การ wiring สายไฟภายในตู้เป็นระเบียบเรียบร้อย						☐		☐		
สวิตซ์ต่างๆในตู้เป็นสภาพปกติ						☐		☐		











Fire Pump # 3 อาคาร ท.0028

1. Pre-Run Visual Inspection										Sheet 2/2
หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ			ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ				
			ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มี					
Body (สภาพทั่วไปของตู้ควบคุม)			☐	☐	☐					
จุดต่อสายไฟ			☐	☐	☐					
หลอดไฟแสดงและมาตรวัดต่างๆ			☐	☐	☐					
สภาพกรงอากาศ			☐	☐	☐					
สภาพถังและท่อน้ำขึ้นเชื้อเพลิง			☐	☐	☐					
สภาพของสายพาน			☐	☐	☐					
สภาพข้อต่อและรอยเชื่อมต่างๆ			☐	☐	☐					
สภาพปั๊มแบตเตอรี่และระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่			☐	☐	☐					
สัญญาณเครื่องสูบน้ำทำงานไปที่แผงควบคุม			☐	☐	☐					
ระดับน้ำมันเครื่อง			☐	☐	☐					
ระดับน้ำในหม้อน้ำ			☐	☐	☐					
ระดับน้ำมันหล่อลื่นระบบเกียร์			☐	☐	☐	N/A				
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง			☐	☐	☐	☐ ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับต่ำกว่า 2/3 (500 Liters)				
หัวข้อที่ทำการวัดค่า			ค่าที่บันทึกได้			หมายเหตุ				
			ค่า	หน่วย	สภาพปกติ					
Engine										
แรงดันน้ำในระบบ				Psi	☐					
Battery Data										
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ No.1				Volt	☐	ค่า CCA :	/ 925	ว/ด/ป..15../....11../....68.....		
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ No.2				Volt	☐	ค่า CCA :	/ 925	ว/ด/ป..15../....11../....68.....		
Jockey Pump	L1-L2	L2-L3	L1-L3	Jockey Pump	L1	L2	L3			
แรงดันไฟฟ้า	V	V	V	กระแสไฟฟ้า	A	A	A			
2. Test-Run										
หัวข้อที่ทำการวัดค่า			ค่าที่บันทึกได้			หมายเหตุ				
			ค่า	หน่วย	สภาพปกติ					
Engine										
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์				Rpm	☐					
แรงดันน้ำมันเครื่อง				Psi	☐					
แรงดันน้ำระบายความร้อน				Psi	☐					
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นขณะเครื่องทำงาน 10 นาที				°C	☐	(ไม่ควรเกิน 90 °C)				
แรงดันน้ำในระบบ				Psi	☐					
อัตราการใช้เชื้อเพลิงต่อครั้ง				Liters	☐					
3. After-Run (FirePump Auto Start : 145 psi. / Jockey Pump Start : 160 psi. Stop : 170 psi.)										
Others :										
Conclusion Result :										
- ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาด - ทำการทดสอบเดินเครื่องพบว่าสามารถทำงานได้ปกติ ณ วันที่ตรวจสอบ										
Inspected by : _____ Date : _____					Approved by : _____ Date : _____					

General Datas										Sheet 1/2
Location อาคาร ท.0019			Station No.		GENERATOR#1		ความจุถังเชื้อเพลิง		165	Liters
Model 6LTAA8.9-G2		Serial-Number 78547960		MFG Dongfeng Cummins		RPM Rating		1500		
Out. Of Fuel Liquid () Gal (☒) Lit () kg				Fuel Level (Before)		N/A / (After)		N/A		Liters
ระยะเวลาที่เครื่องยังทำงาน		10 mins.	จำนวนครั้งที่ทำงาน		ครั้ง	ชั่วโมงการทำงาน (Before)		/ (After)		Hrs.
0.Pre Visual Inspection										
ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง										
รายการตรวจสอบ						ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ		
						ผ่าน	ไม่ผ่าน			
บริเวณห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง										
มีไฟฟ้าและแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน						☐	☐			
มีไฟฟ้าและแสงสว่างฉุกเฉิน สามารถทำงานได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง						☐	☐			
มีระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง						☐	☐			
ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออกห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง						☐	☐			
ควรจัดให้มีถังดับเพลิงอยู่ในบริเวณใกล้เคียง						☐	☐			
โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง						☐	☐			
มีการครอบป้องกันส่วนที่หมุนได้						☐	☐			
มีการติดตั้งสายดินอย่างถูกต้อง						☐	☐			
บริเวณตู้ควบคุม										
ตู้ควบคุมอยู่ในสภาพปกติ						☐	☐			
ตำแหน่งติดตั้งตู้ควบคุมอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม						☐	☐			
การติดตั้งตู้ควบคุมมั่นคง แข็งแรง						☐	☐			
ไม่มีวัสดุกีดขวางตู้ควบคุม						☐	☐			
ไม่มีสิ่งสกปรกอยู่ในตู้ควบคุม						☐	☐			
หน้าจอตู้ควบคุมแสดงสถานะอยู่ในสภาพปกติ						☐	☐			
การ wiring สายไฟภายในตู้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย						☐	☐			
สวิตช์ต่างๆในตู้อยู่ในสภาพปกติ						☐	☐			
    										

Generator # 1 อาคาร ท.0019

1. Pre-Run Visual Inspection										Sheet 2/2
หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ						
	ปกติ	ชำรุด	ไม่มี							
Body (สภาพทั่วไปของตู้ควบคุม)	☐	☐	☐							
จุดต่อสายไฟ	☐	☐	☐							
หลอดไฟแสดงและมาตรวัดต่างๆ	☐	☐	☐							
สภาพกรงอากาศ	☐	☐	☐							
สภาพถังและท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	☐	☐	☐							
สภาพของสายพาน	☐	☐	☐							
สภาพข้อต่อและรอยเชื่อมต่างๆ	☐	☐	☐							
สภาพปั๊มแบตเตอรี่และระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	☐	☐	☐							
สัญญาณเครื่องสูบน้ำทำงานไปที่แผงควบคุม	☐	☐	☐							
ระดับน้ำมันเครื่อง	☐	☐	☐							
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	☐	☐	☐							
หัวข้อที่ทำการวัดค่า	ค่าที่บันทึกได้			หมายเหตุ						
	ค่า	หน่วย	สภาพปกติ							
Battery Data										
แรงดันแบตเตอรี่		Volt	☐	ค่า CCA :	/ 812	ว/ด/ป..25../....10../....66.....				
2. Test-Run										
หัวข้อที่ทำการวัดค่า	ค่าที่บันทึกได้			หมายเหตุ						
	ค่า	หน่วย	สภาพปกติ							
Engine										
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์		Rpm	☐							
แรงดันน้ำมันเครื่อง		Psi	☐							
แรงดันชาร์ตแบตเตอรี่		Volt	☐							
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นขณะเครื่องทำงาน 10 นาที		°C	☐							
ความถี่ไฟฟ้า		Hz	☐							
อัตราการใช้เชื้อเพลิงต่อครั้ง		Liters	☐							
Electrical Data										
	ค่าแรงดันไฟฟ้า (Volt)						ค่ากระแสไฟฟ้า (Amp)			
	L1-N	L2-N	L3-N	L1-L2	L2-L3	L1-L3	L1	L2	L3	
สถานะ Off Load							-	-	-	
สถานะ On Load	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. After-Run										
Others : - สตาร์ทครั้งที่				 Before  After						
Conclusion Result :										
- ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาด										
- อุปกรณ์สามารถทำงานได้ปกติ ณ วันที่ตรวจสอบ										
Inspected by :						Approved by :				
Date :						Date :				