




Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 65 °C

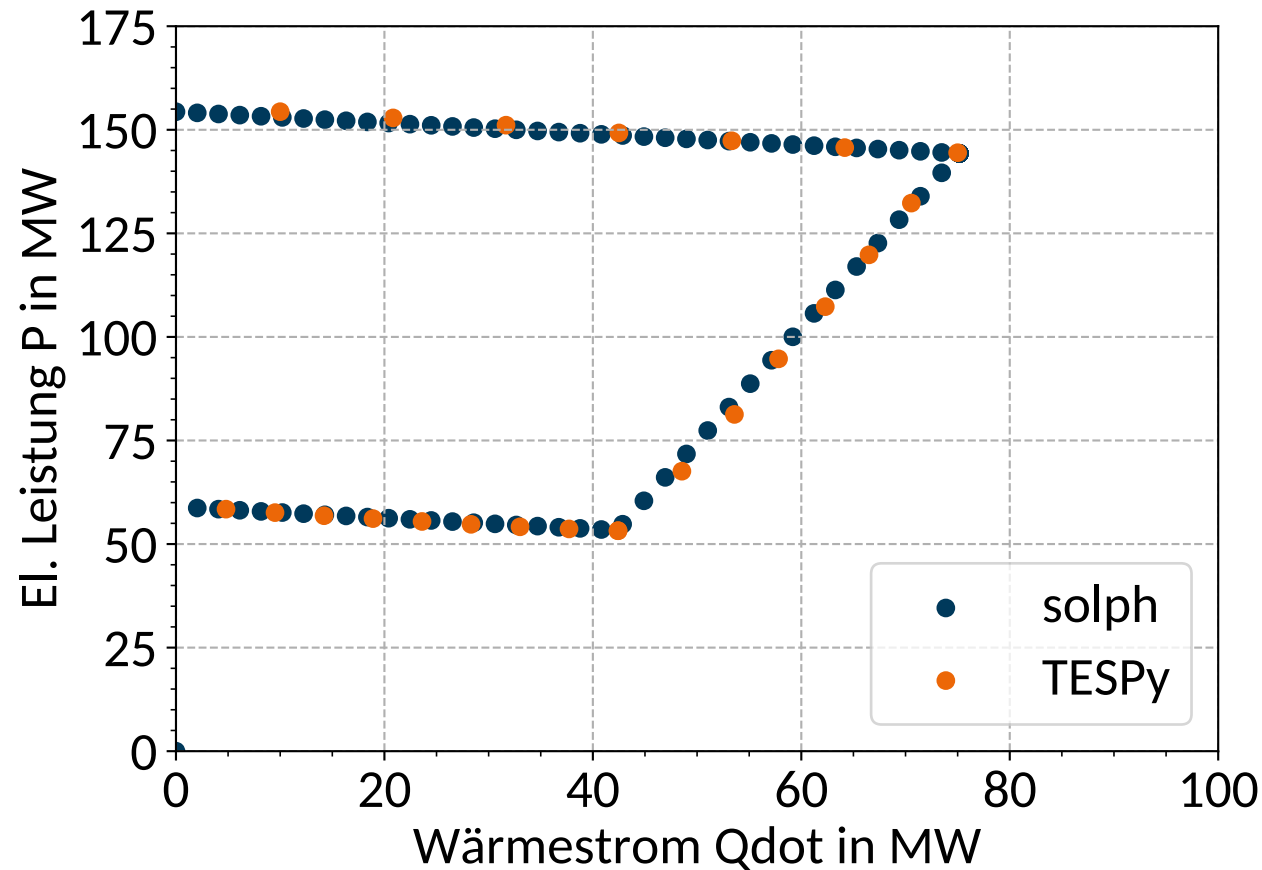


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 67 °C

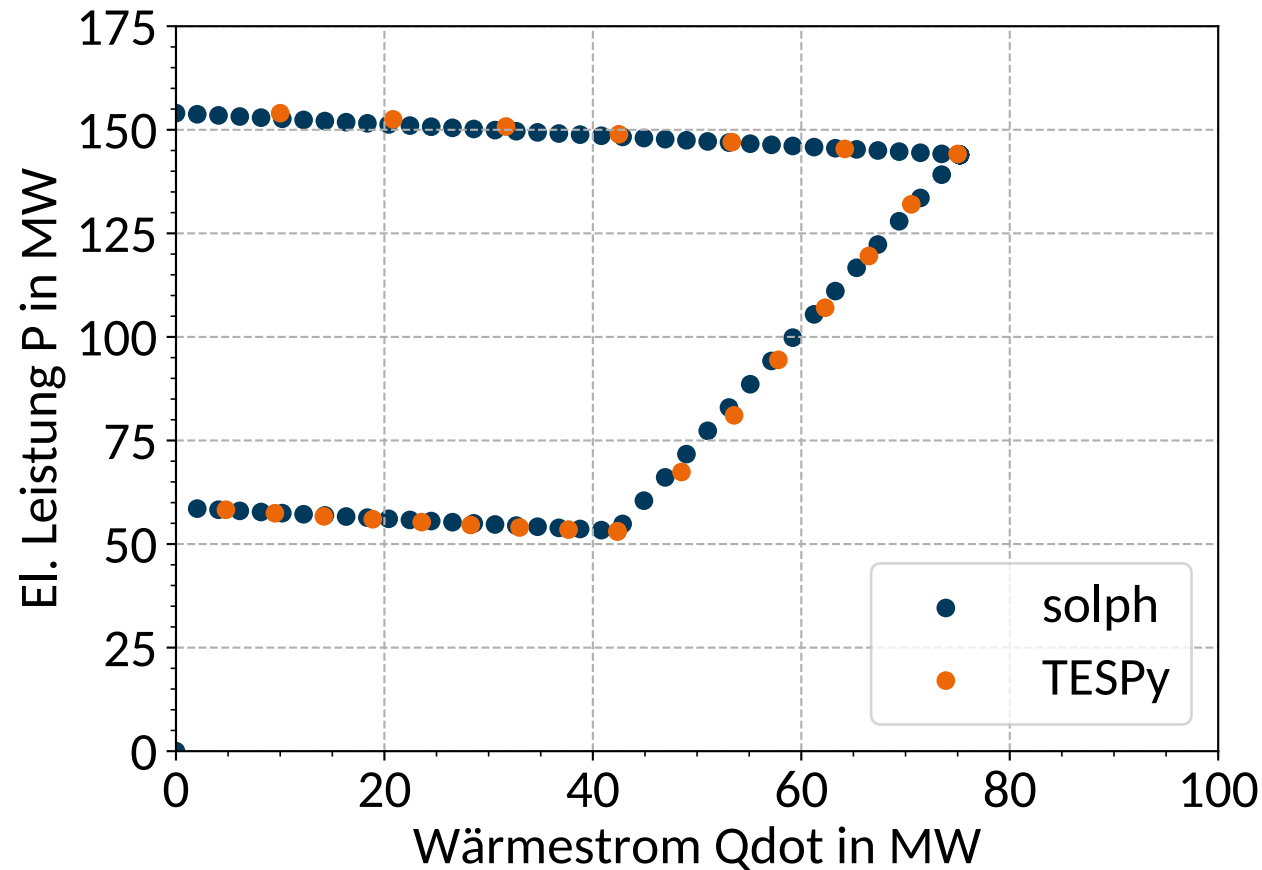


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 69 °C

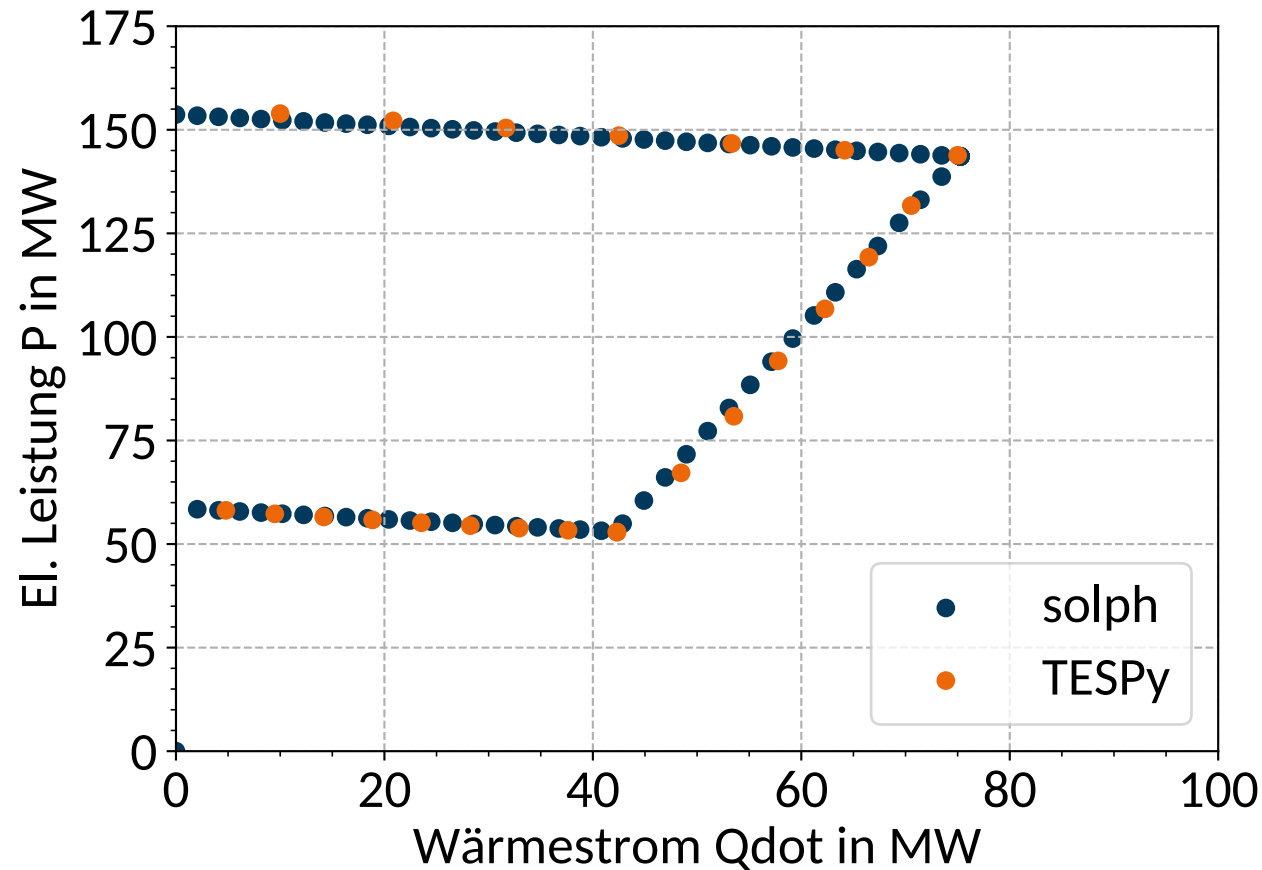


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 71 °C

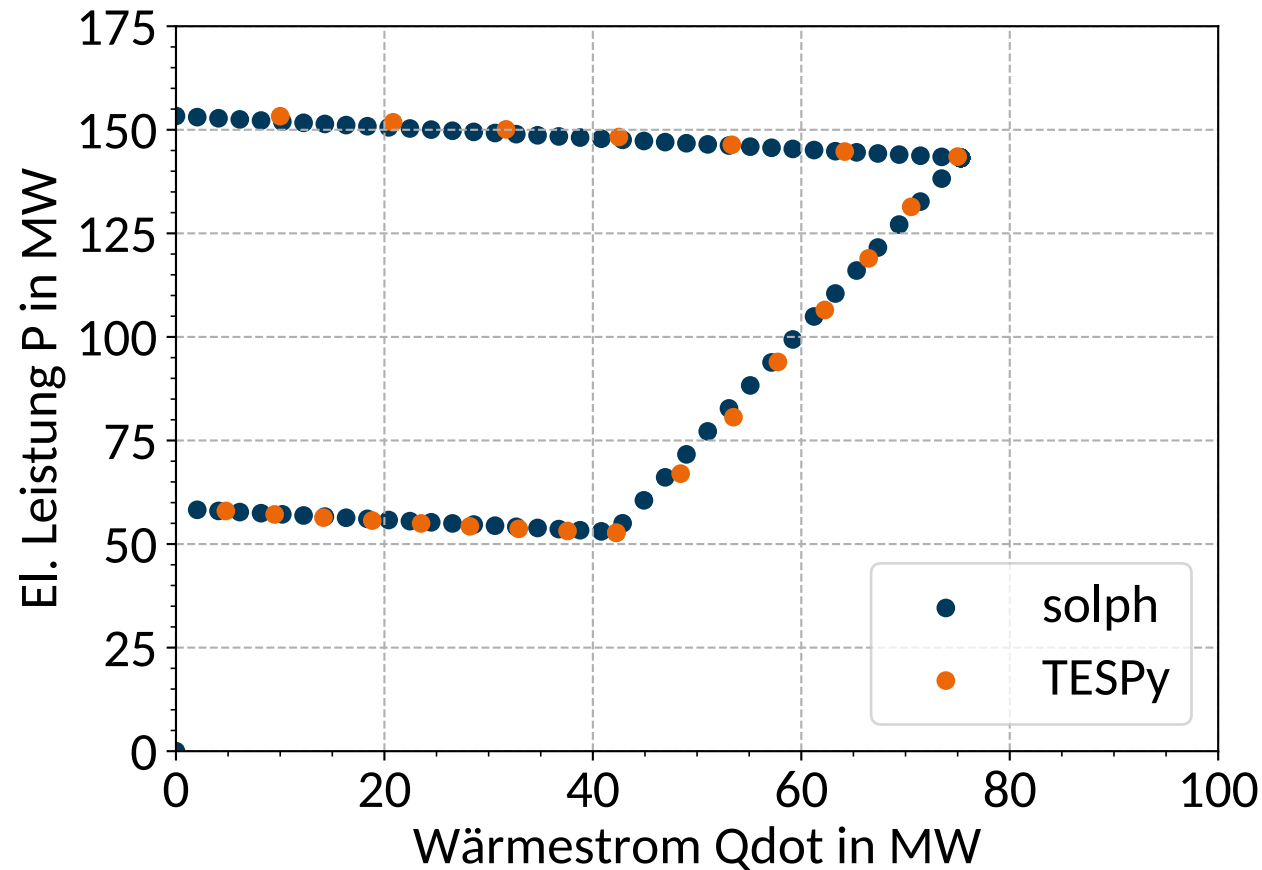


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 73 °C

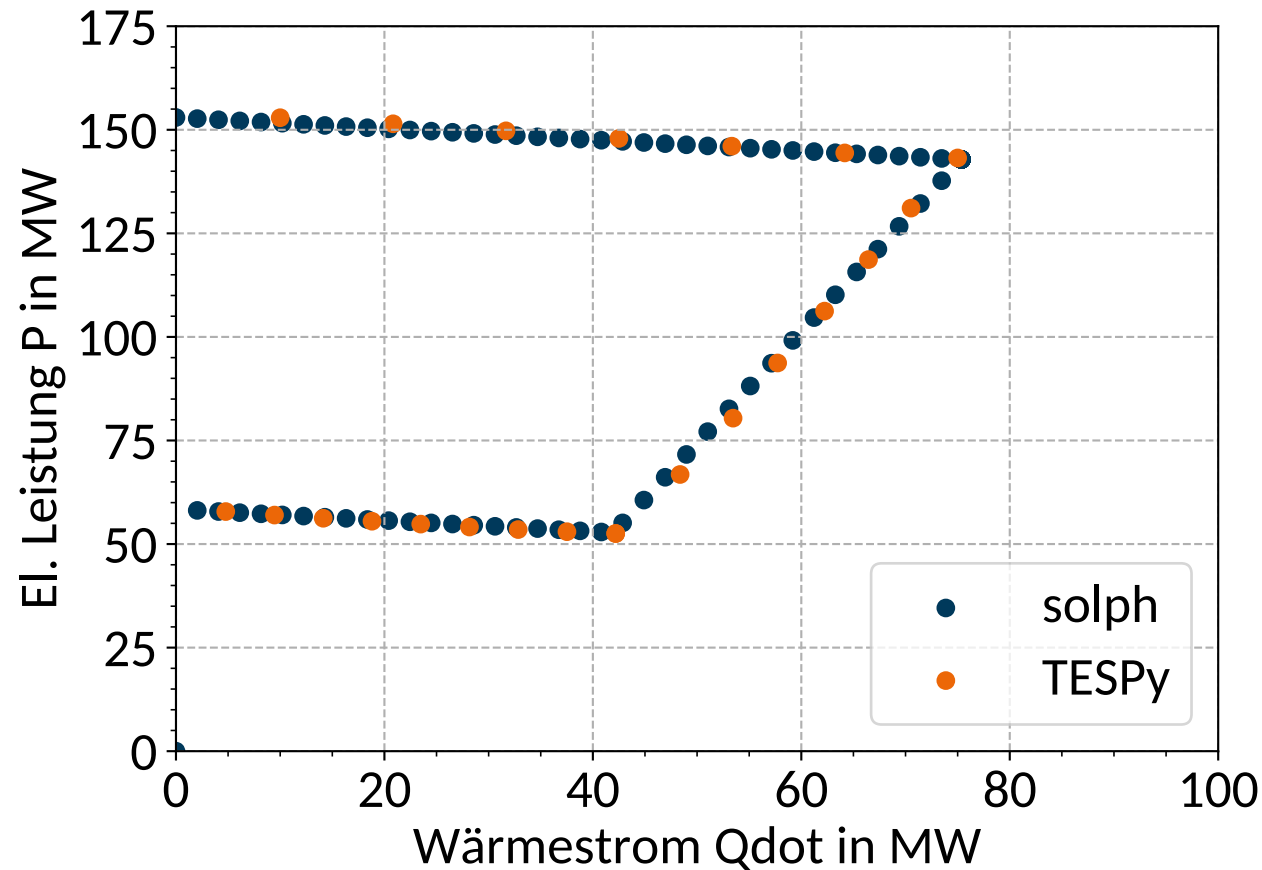


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 77 °C

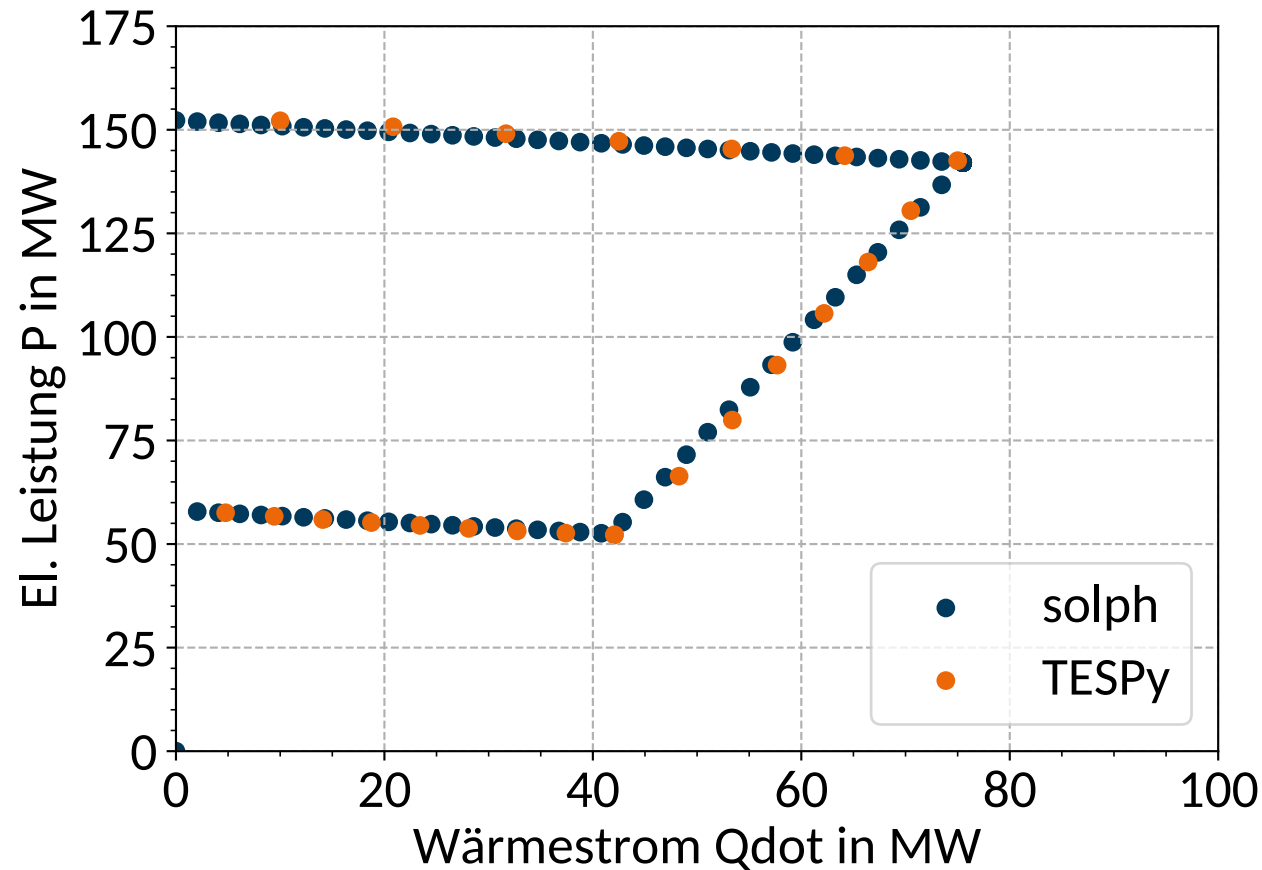


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 81 °C

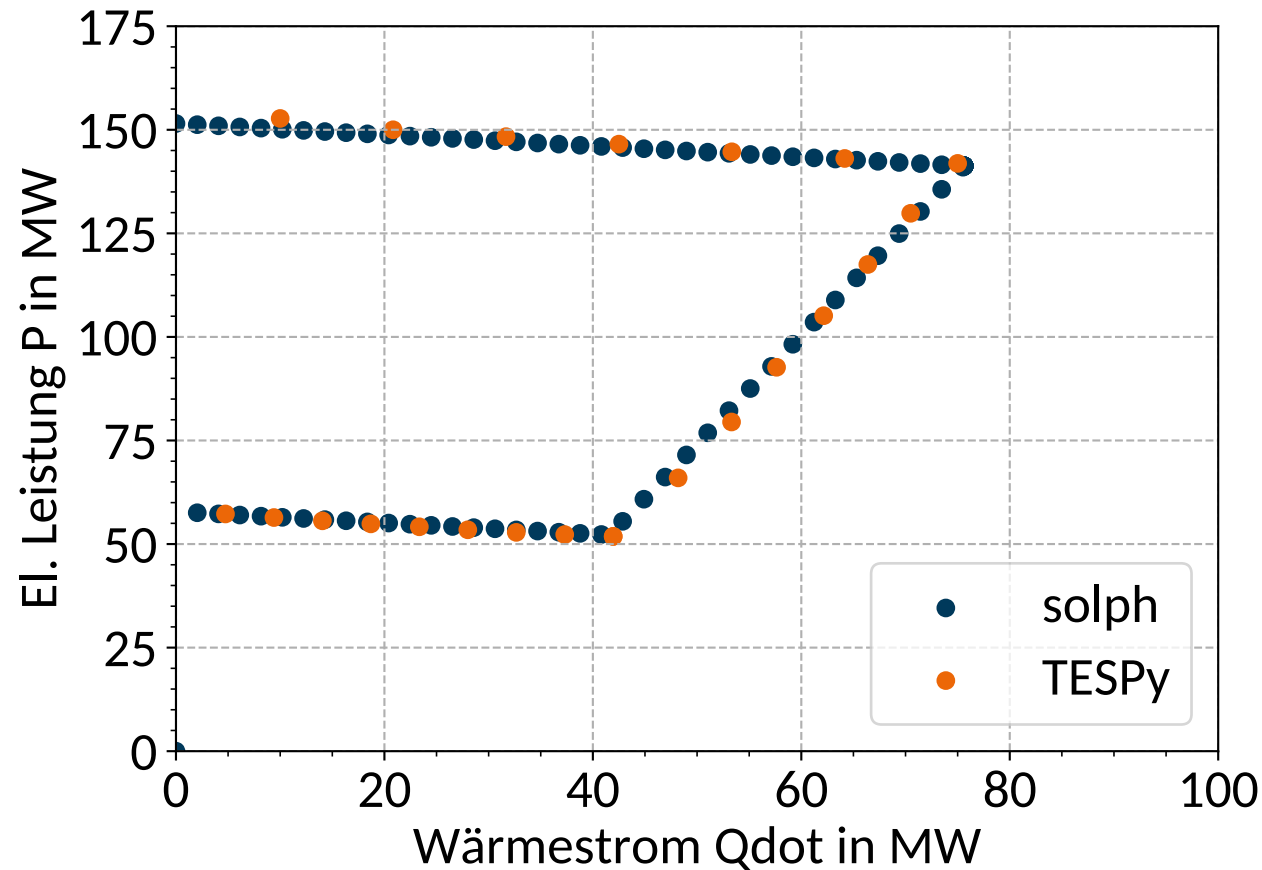


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 83 °C

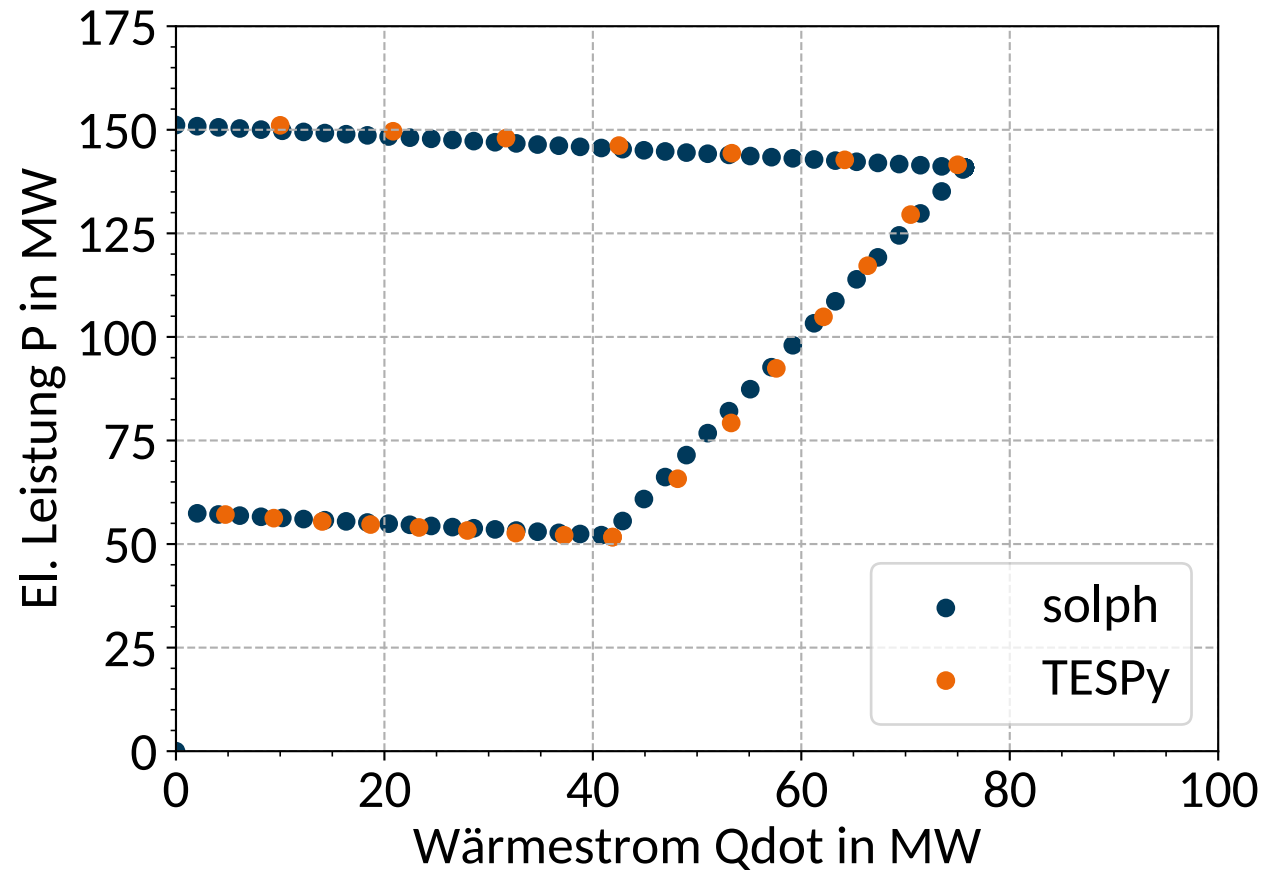


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 85 °C

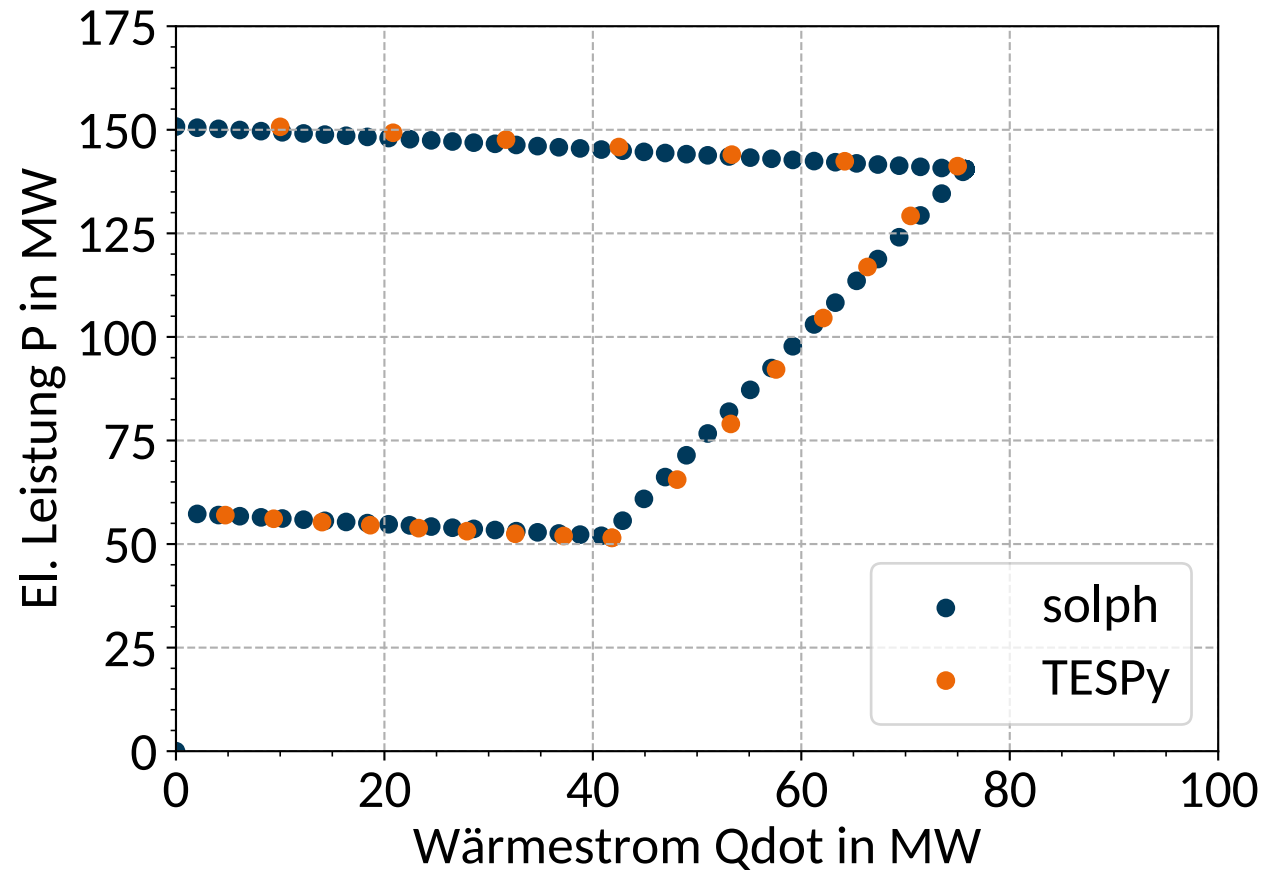


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 87 °C

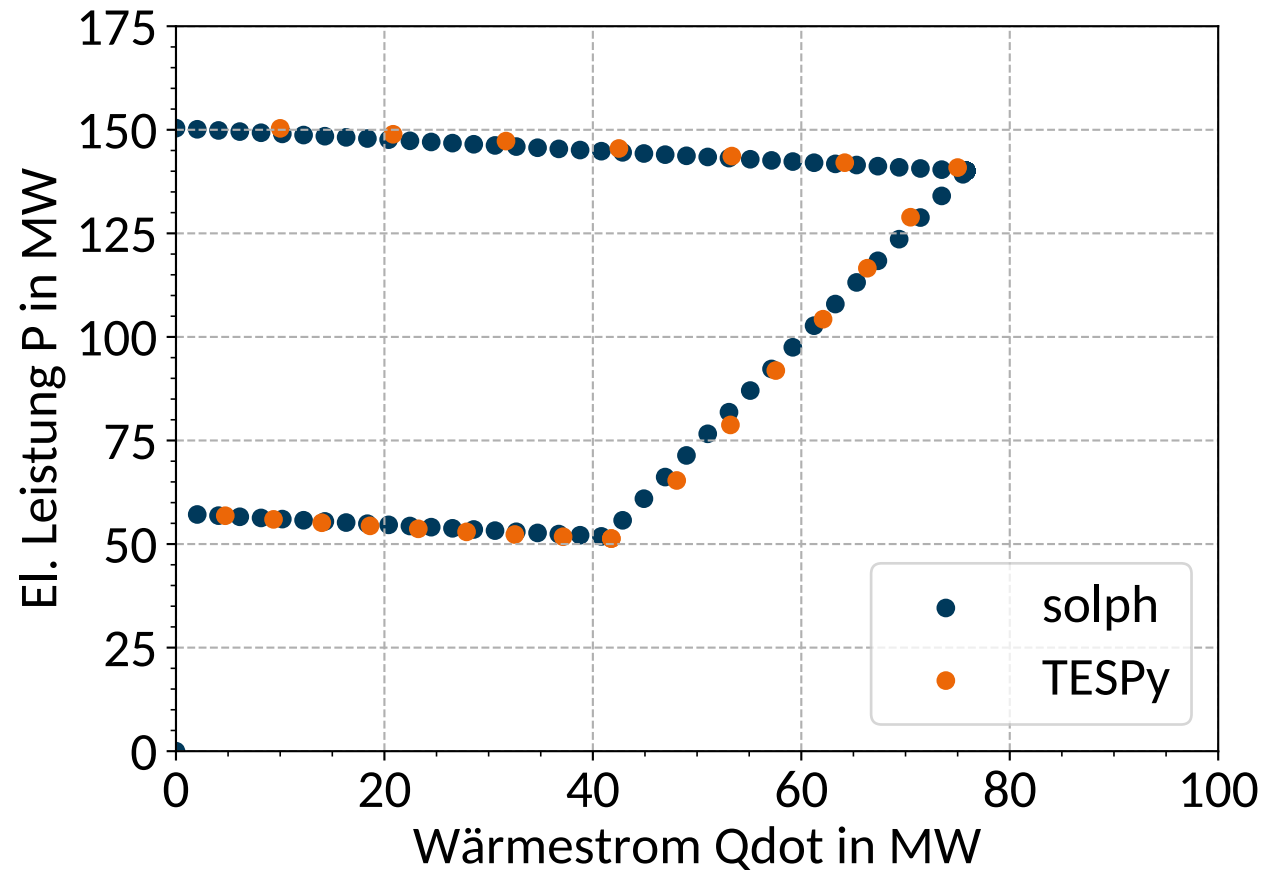


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 89 °C

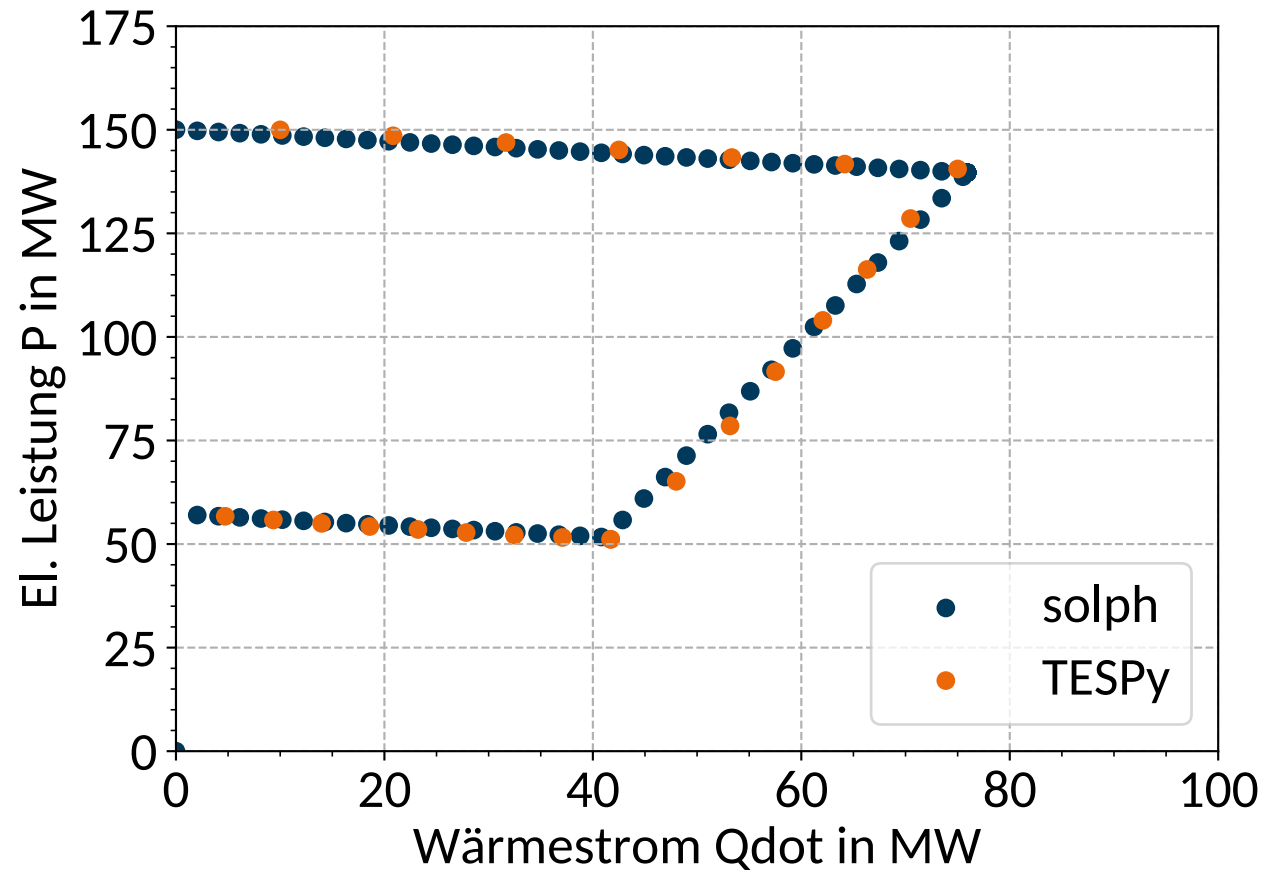


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 91 °C

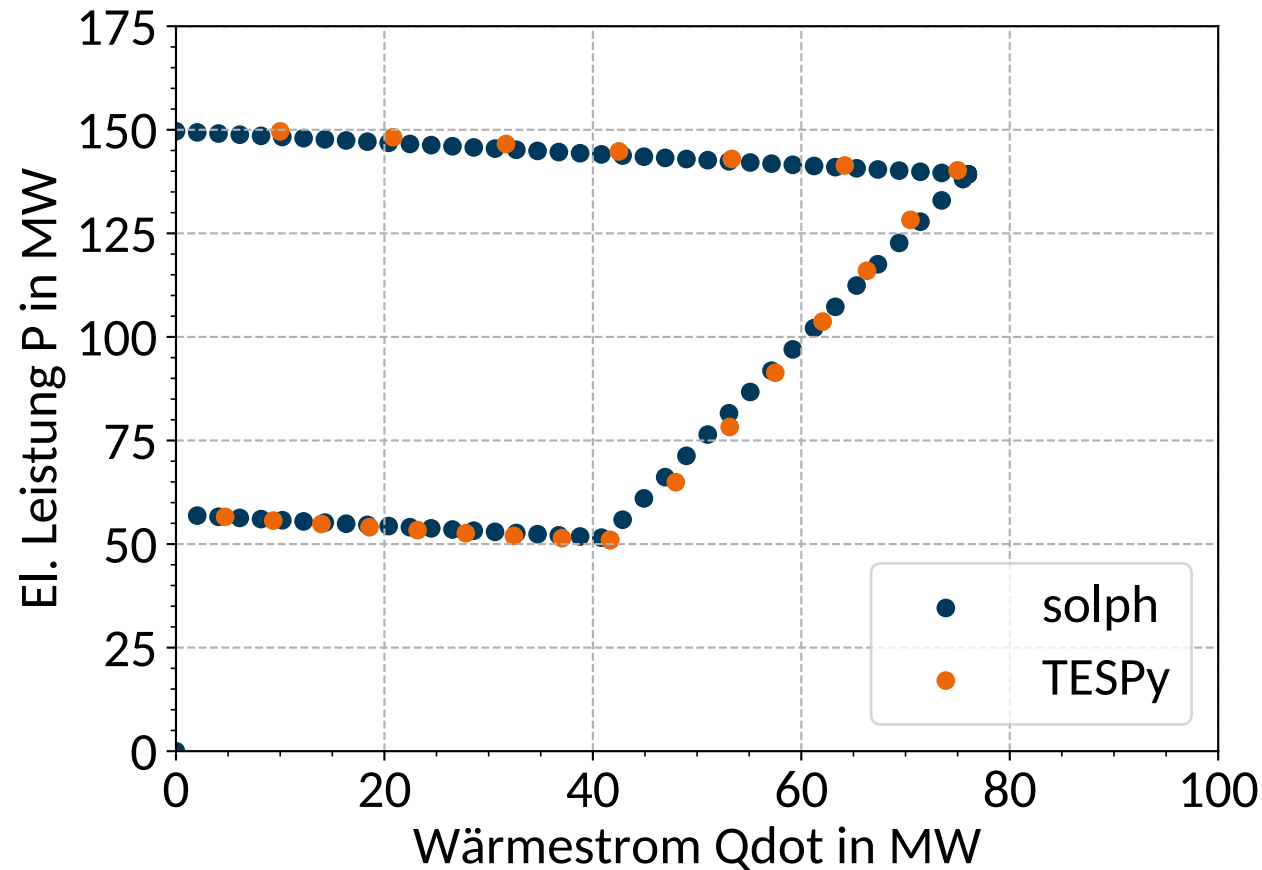


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 93 °C

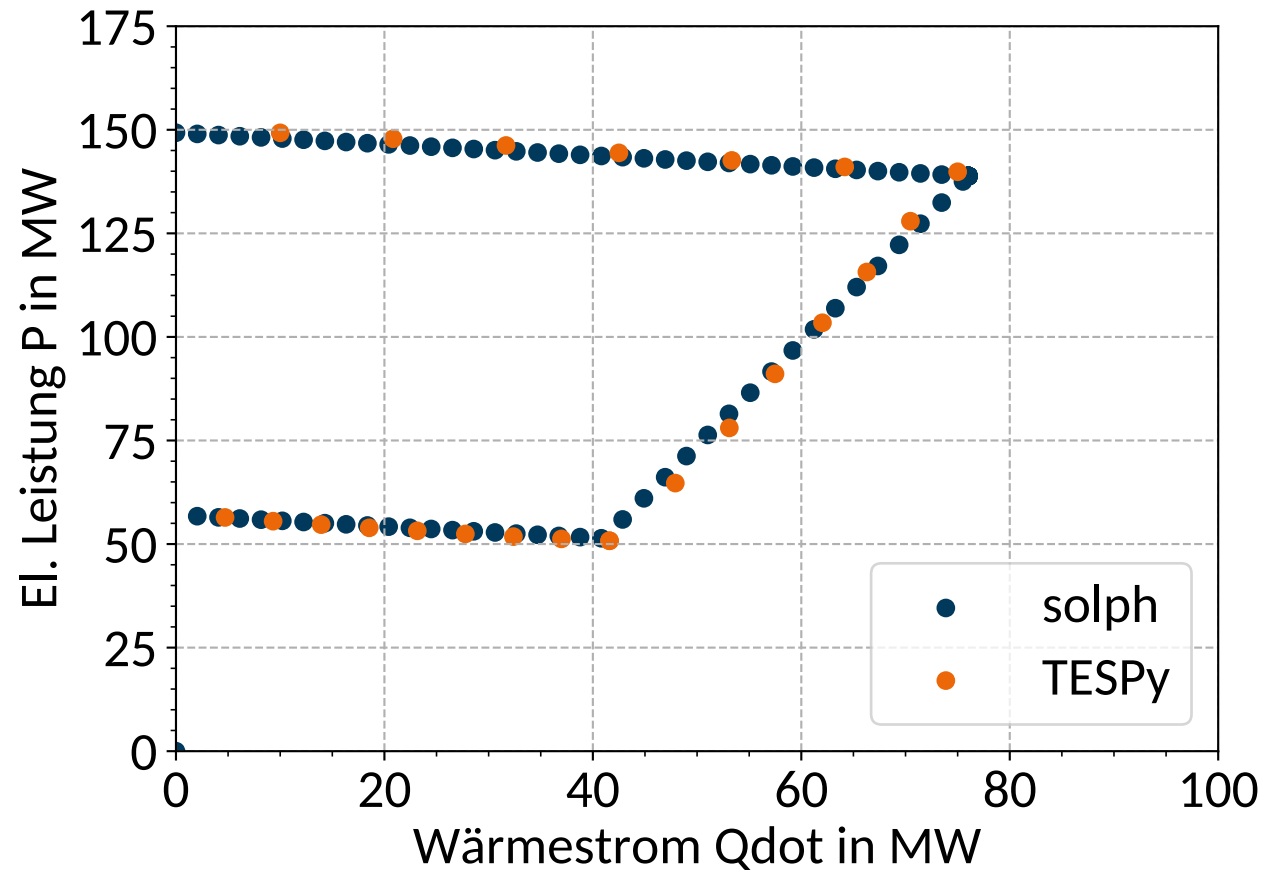


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 95 °C

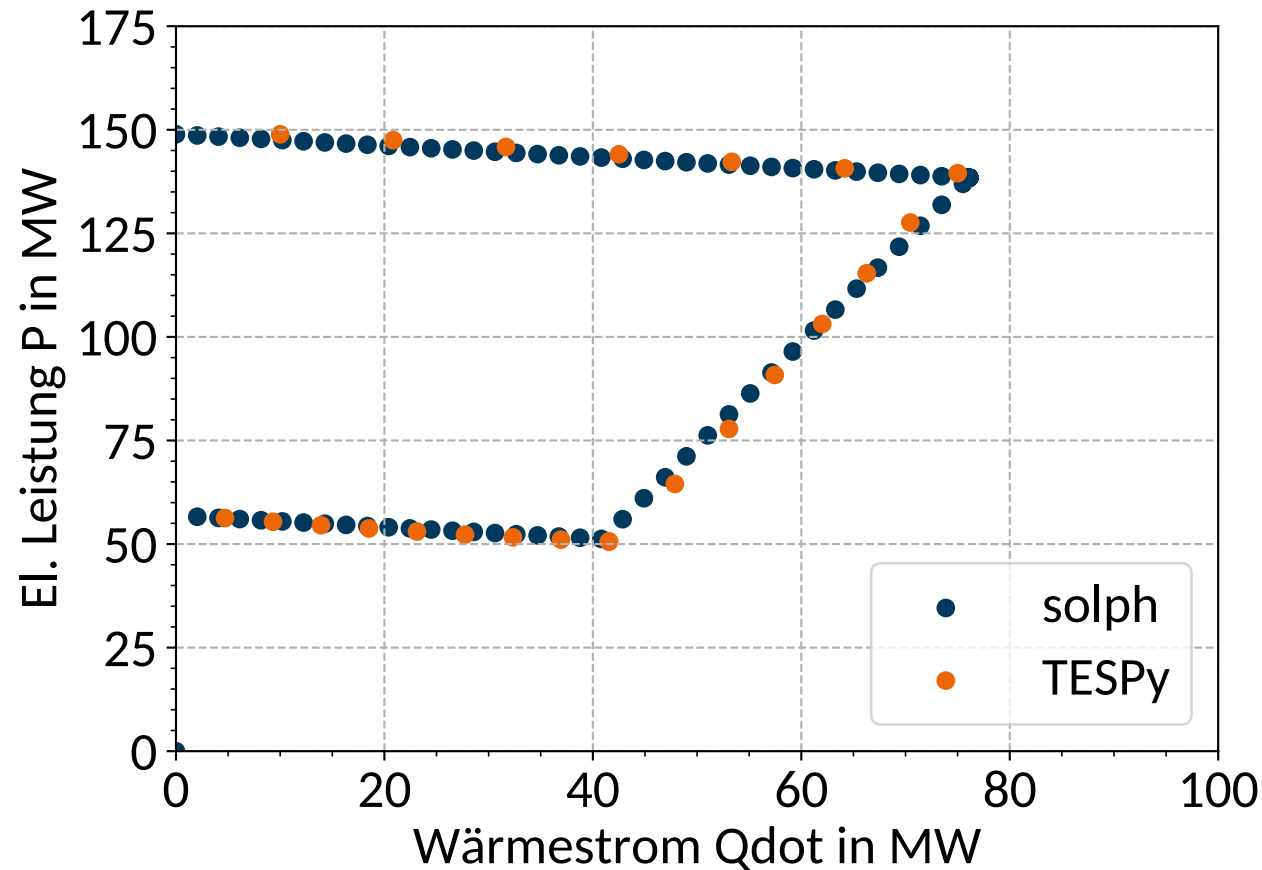


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 97 °C

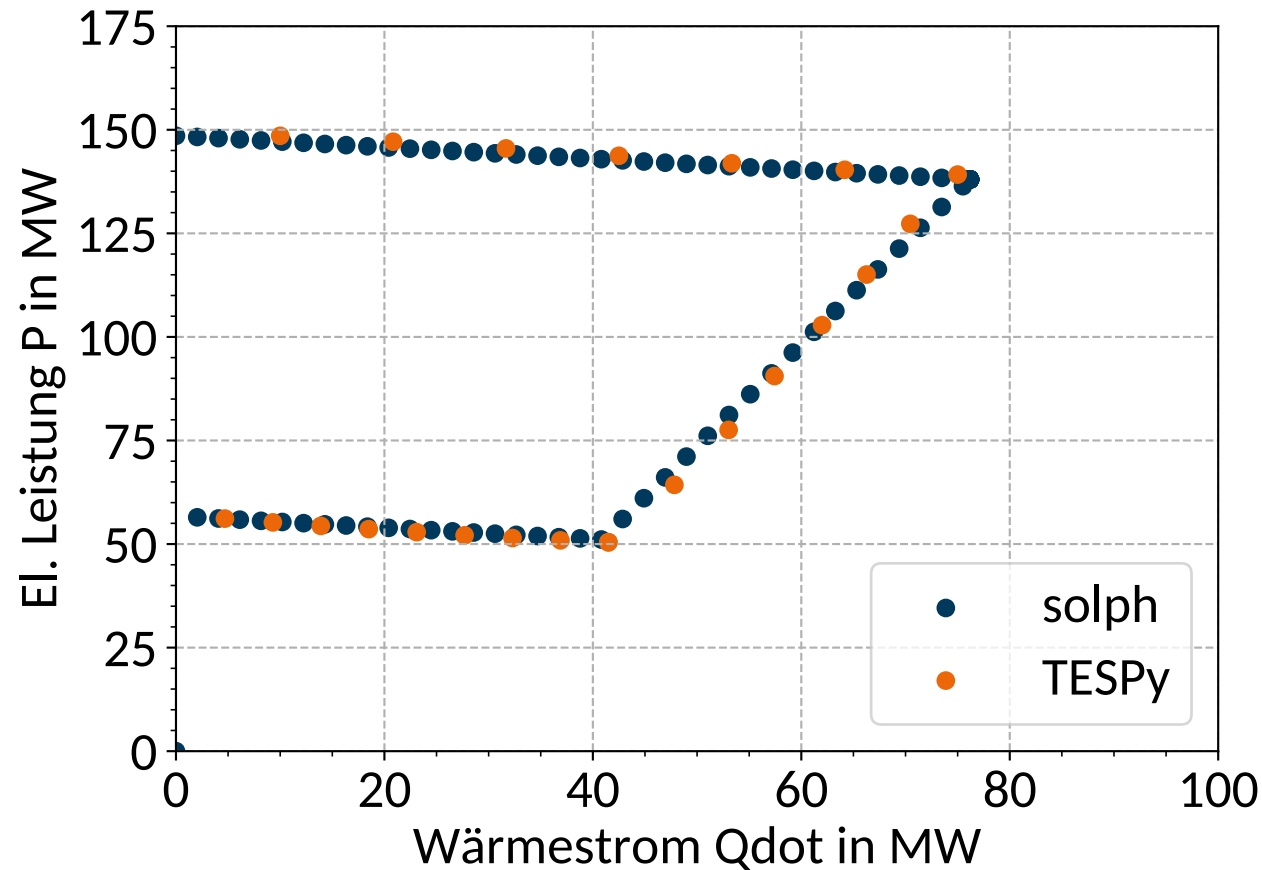


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 99 °C

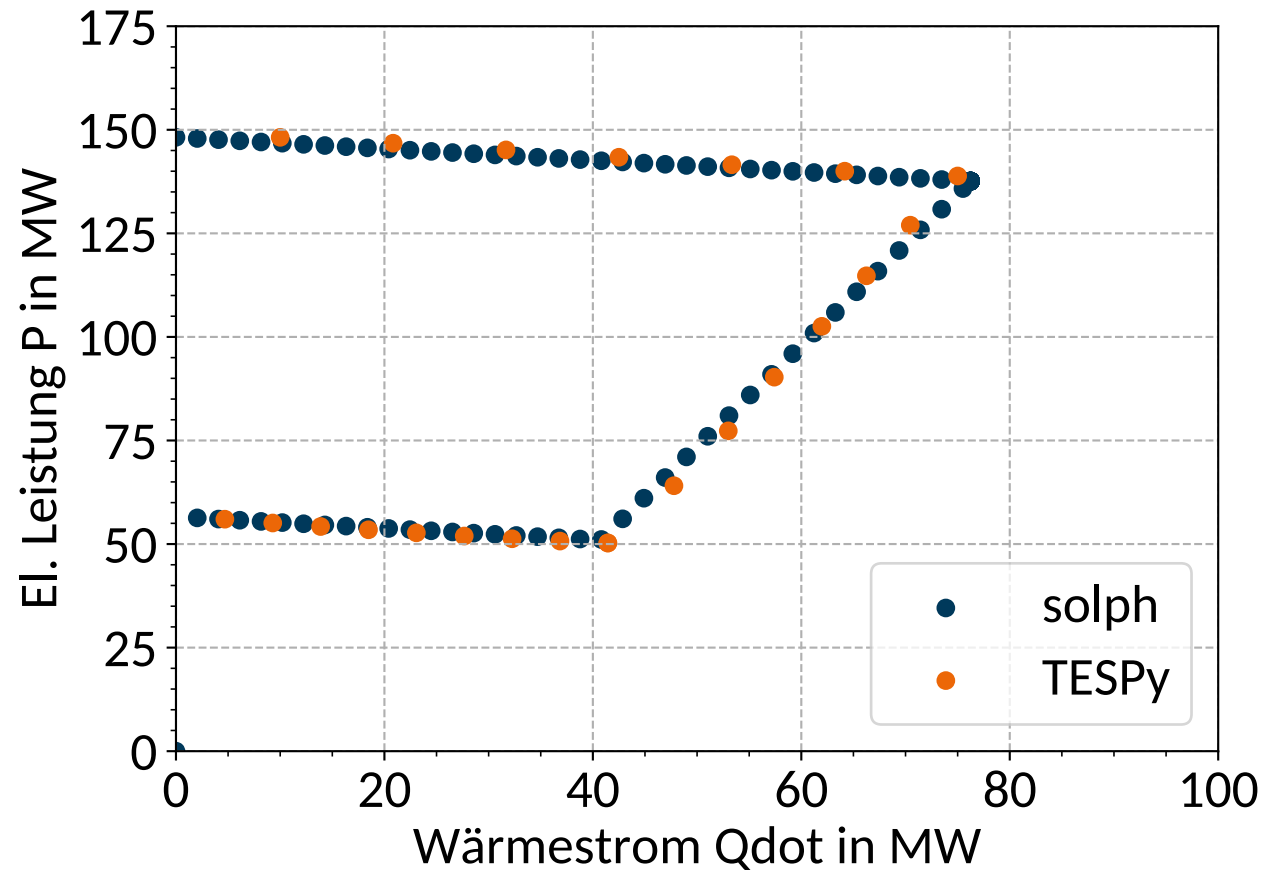


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 101 °C

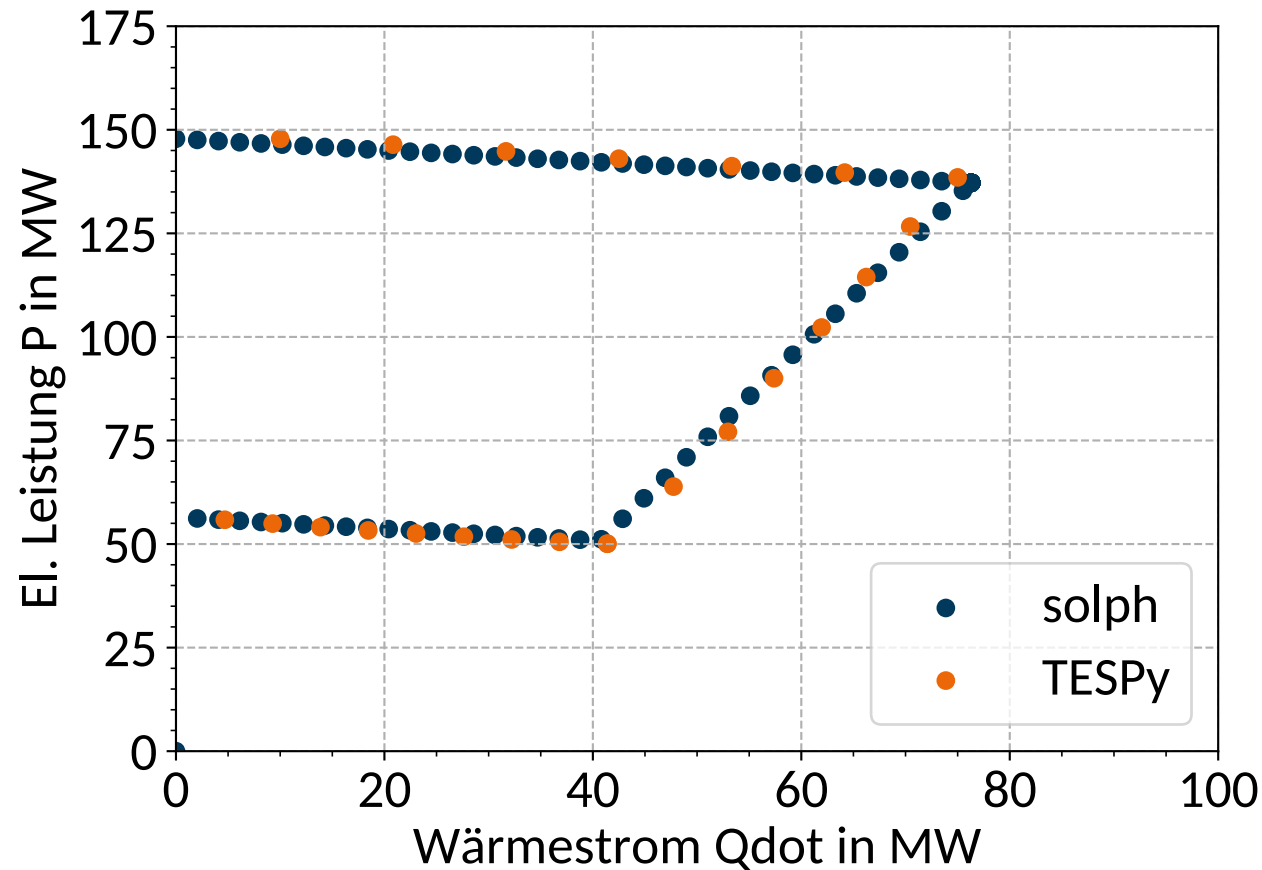


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 103 °C

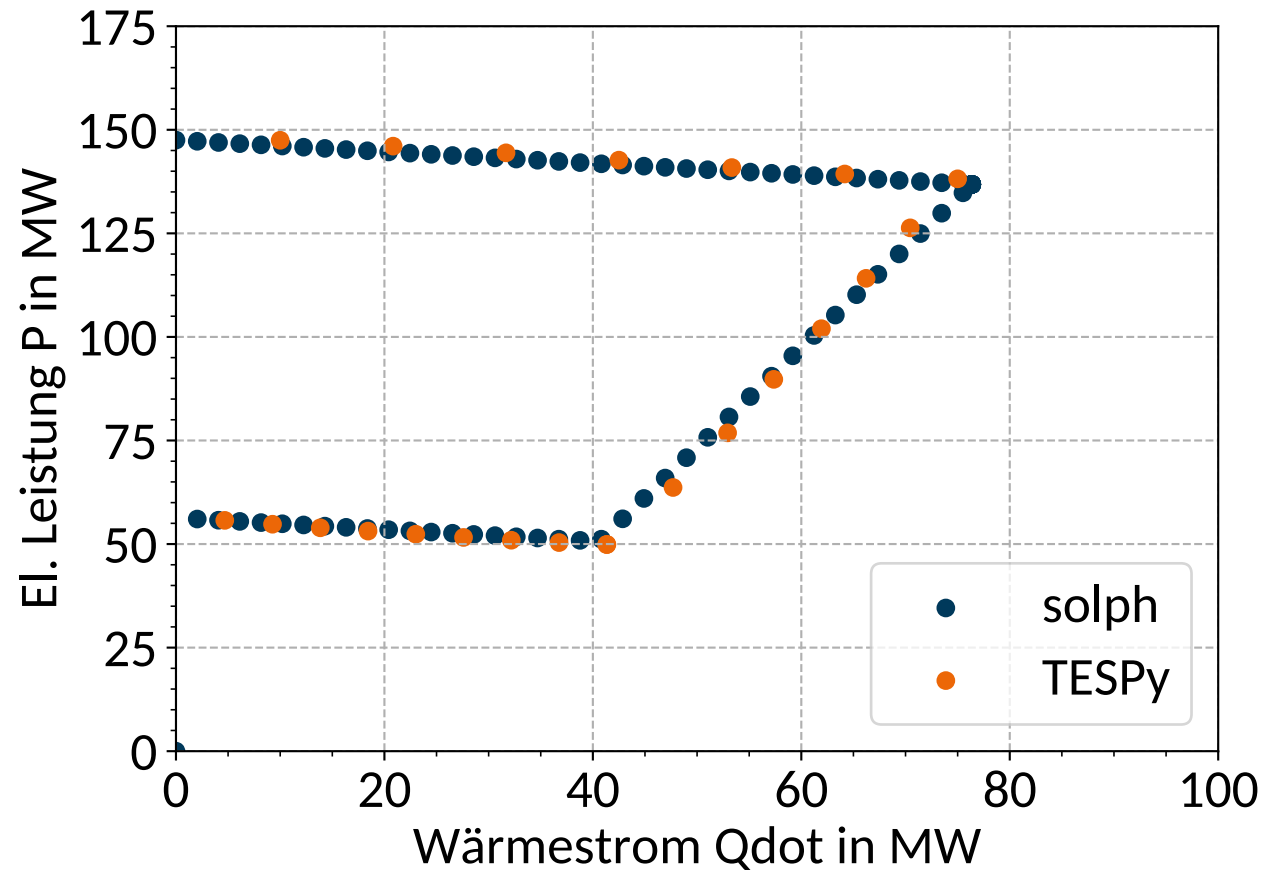


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 105 °C

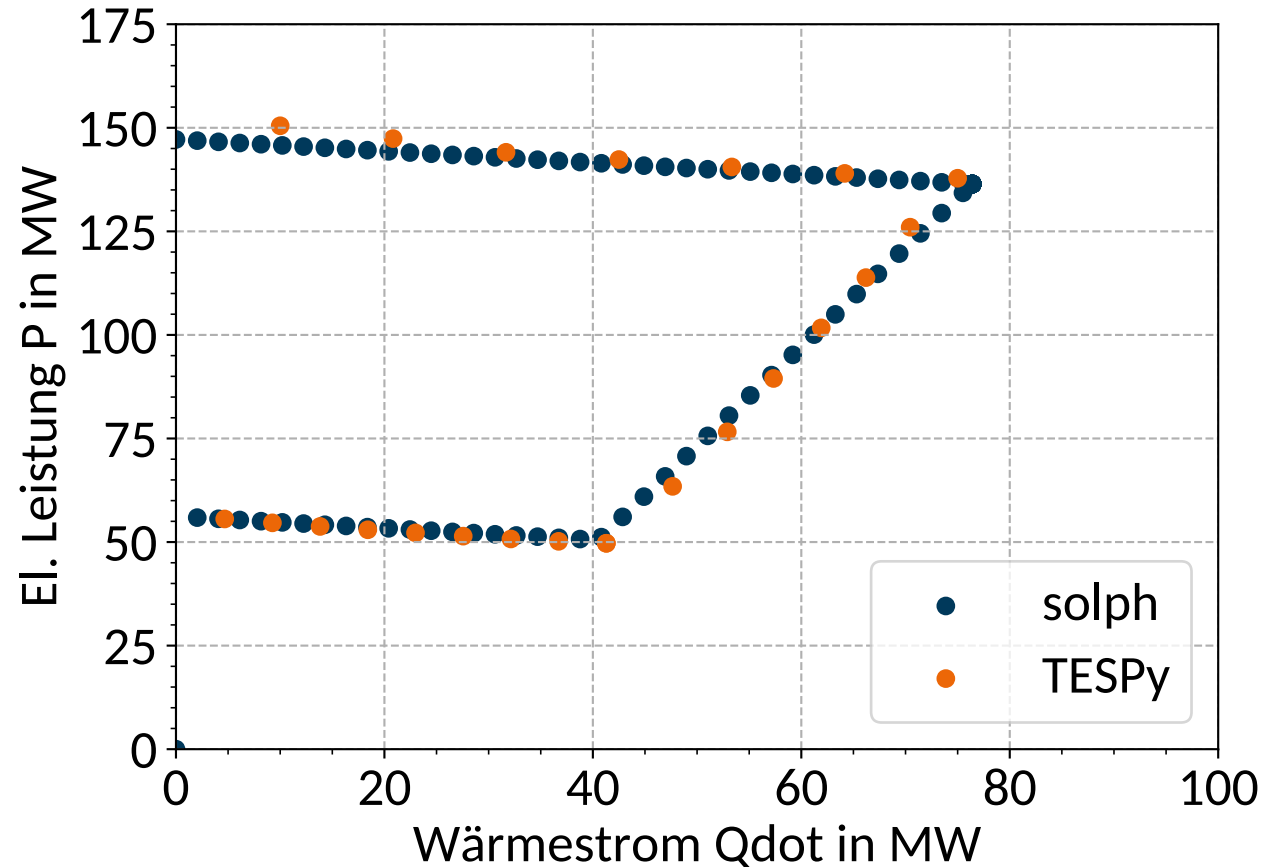


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 107 °C

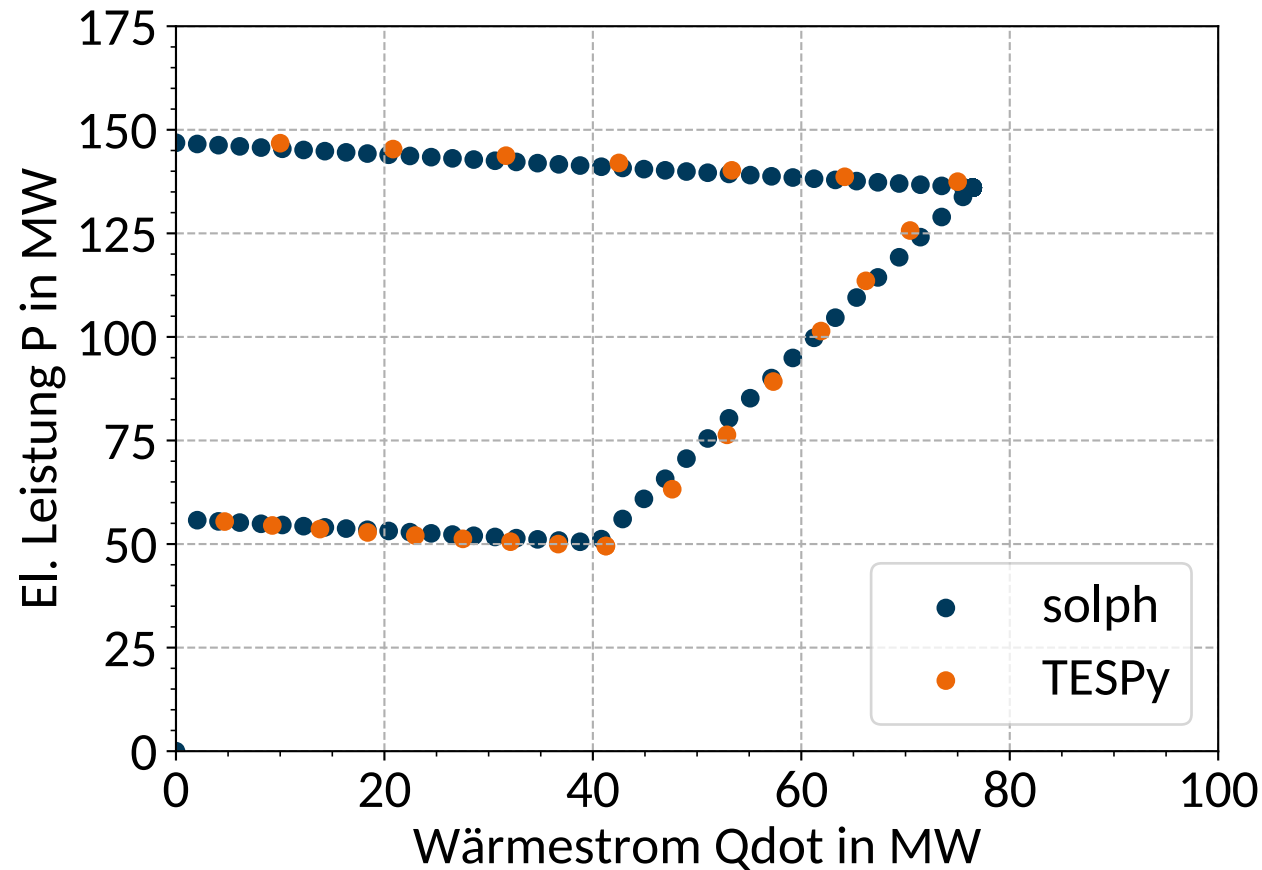


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 109 °C

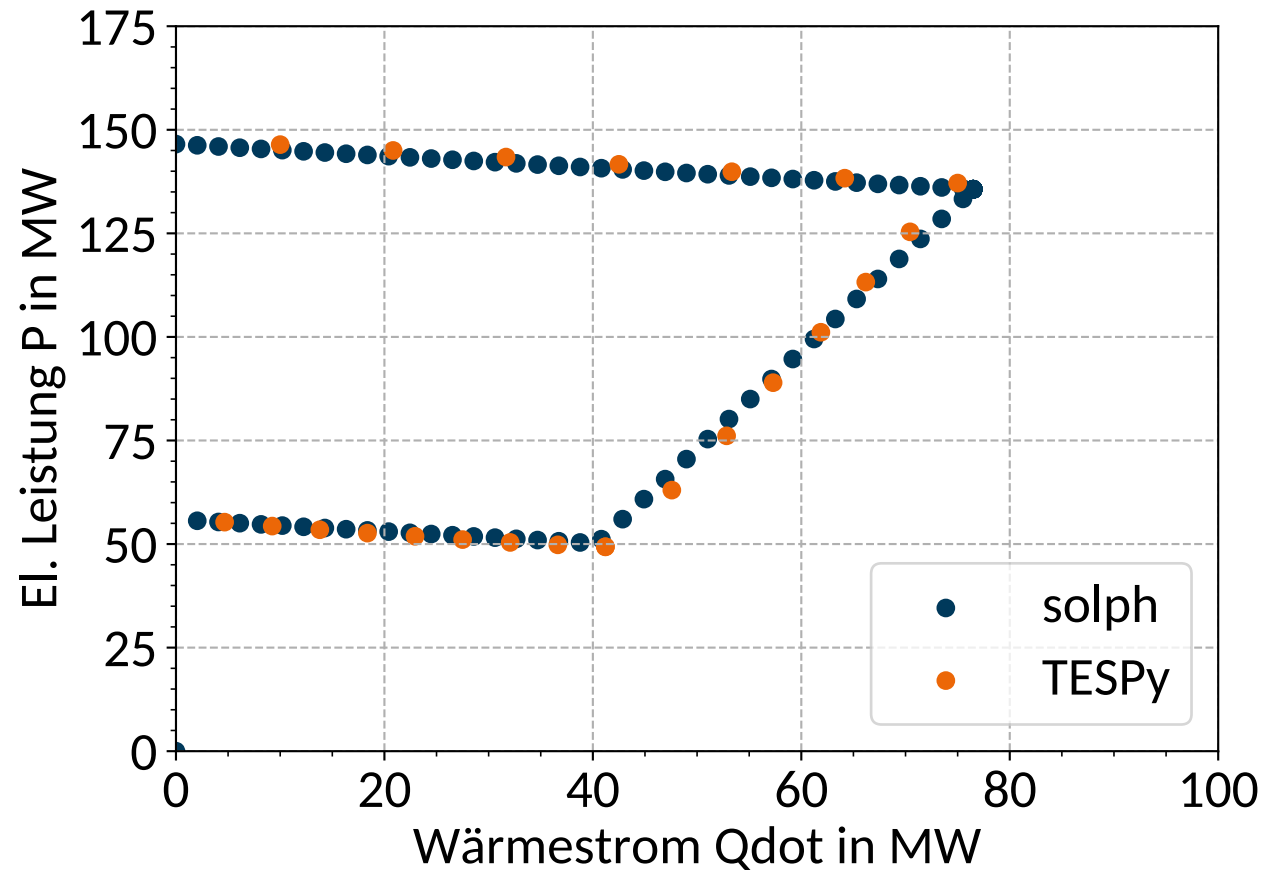


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 111 °C

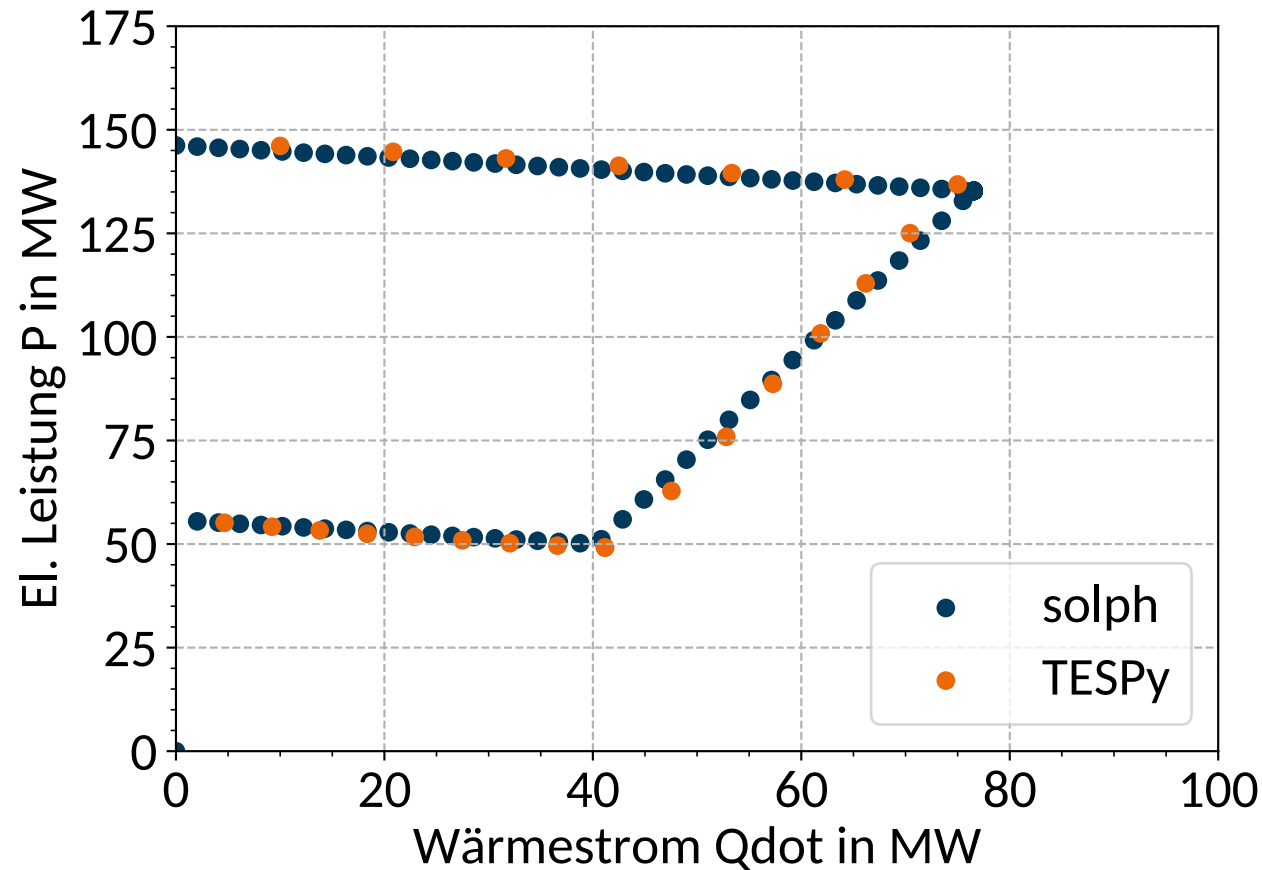


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 113 °C

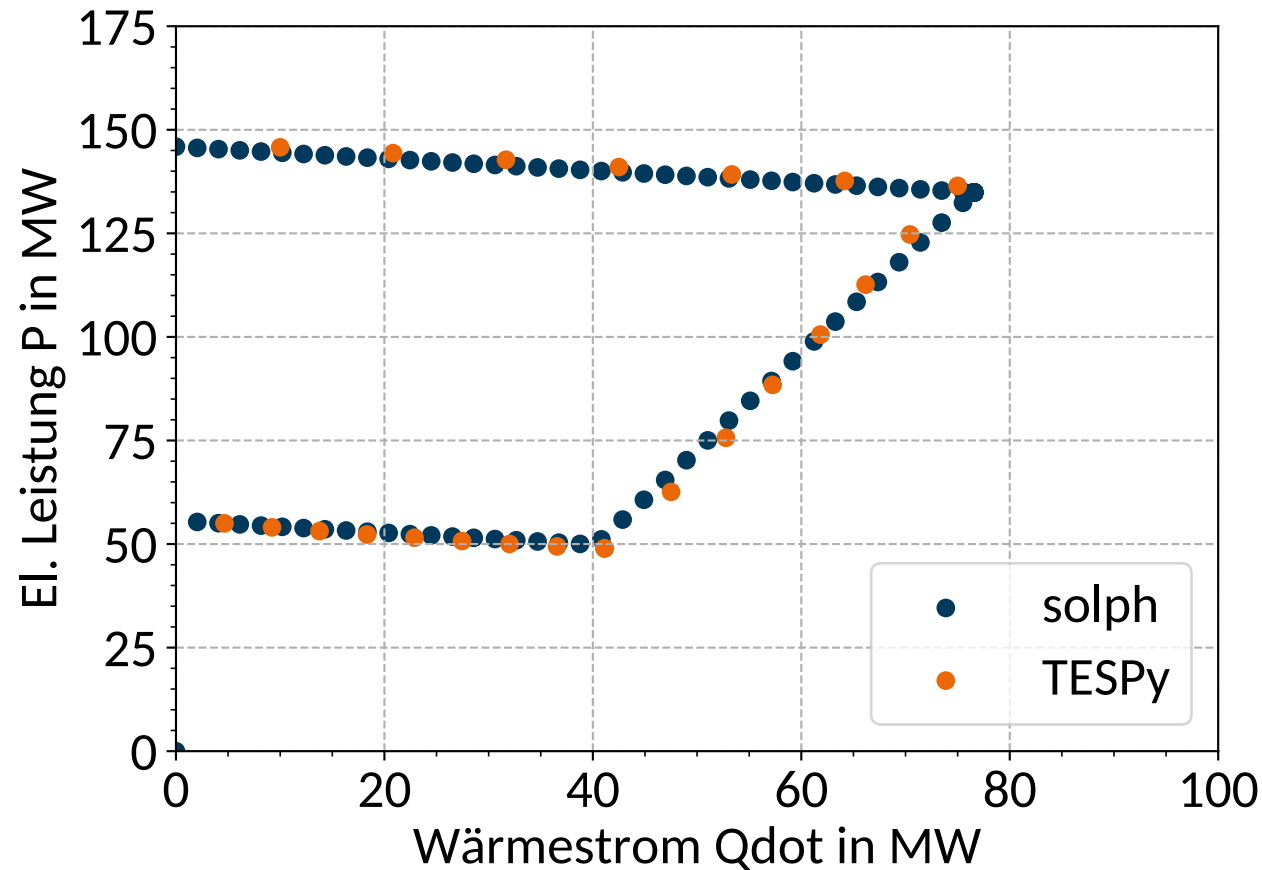


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 115 °C

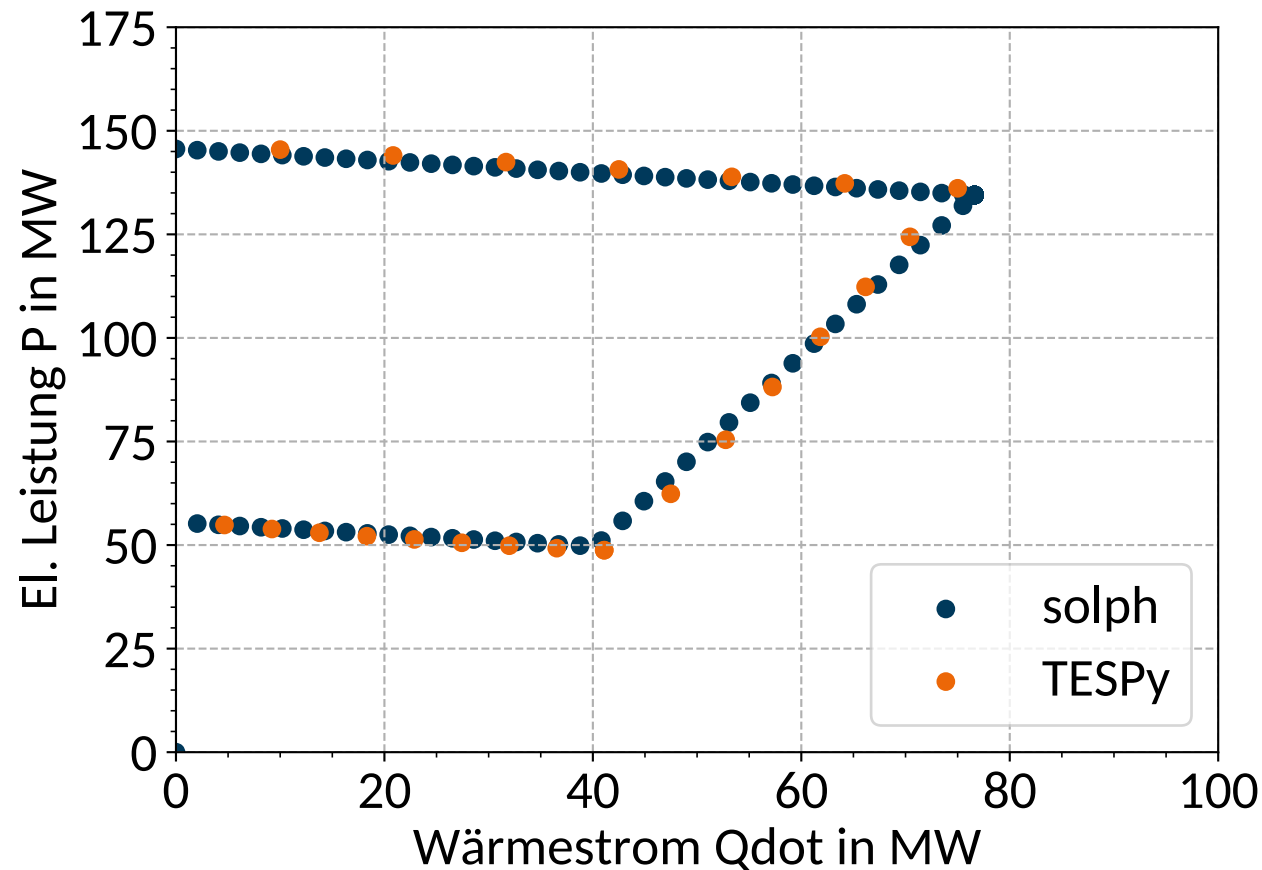


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 117 °C

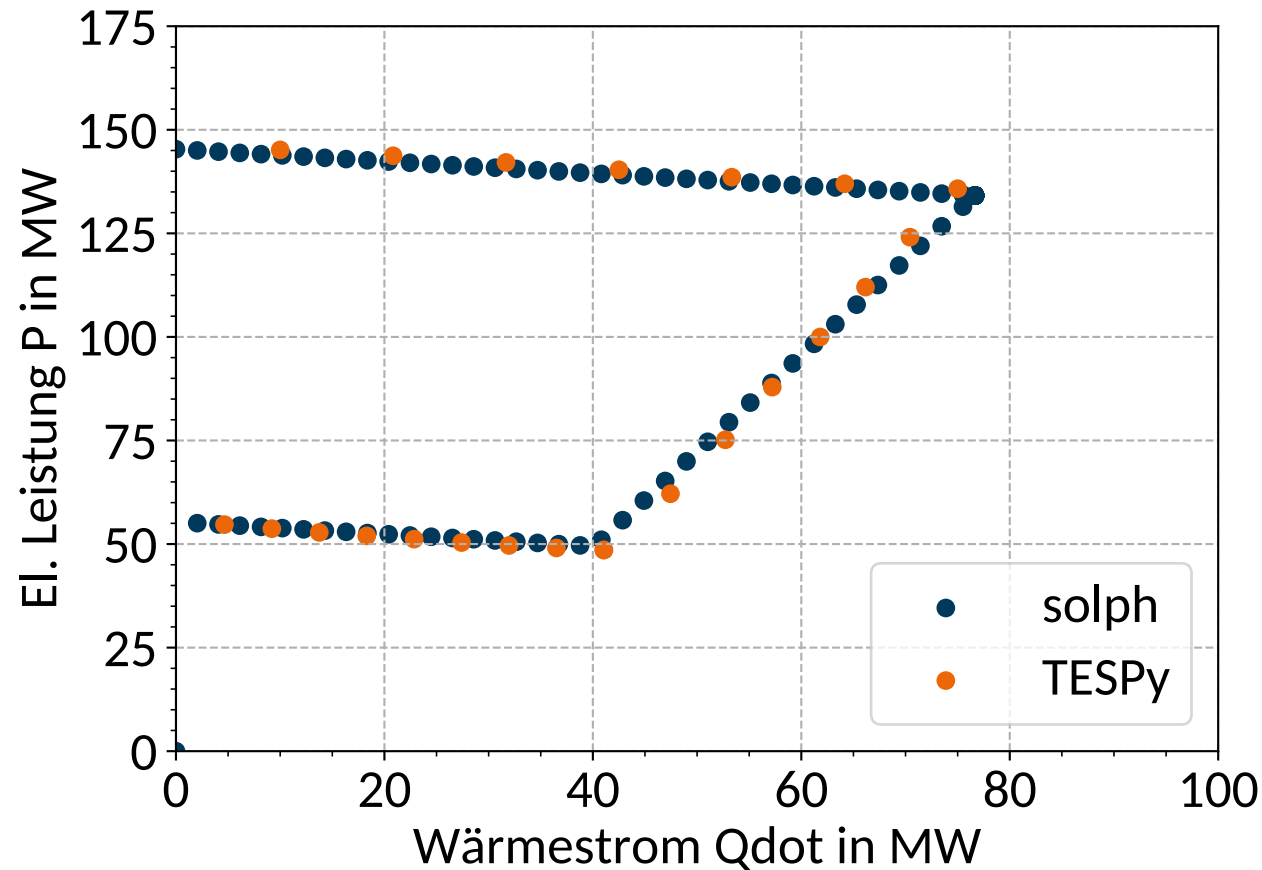

Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 119 °C

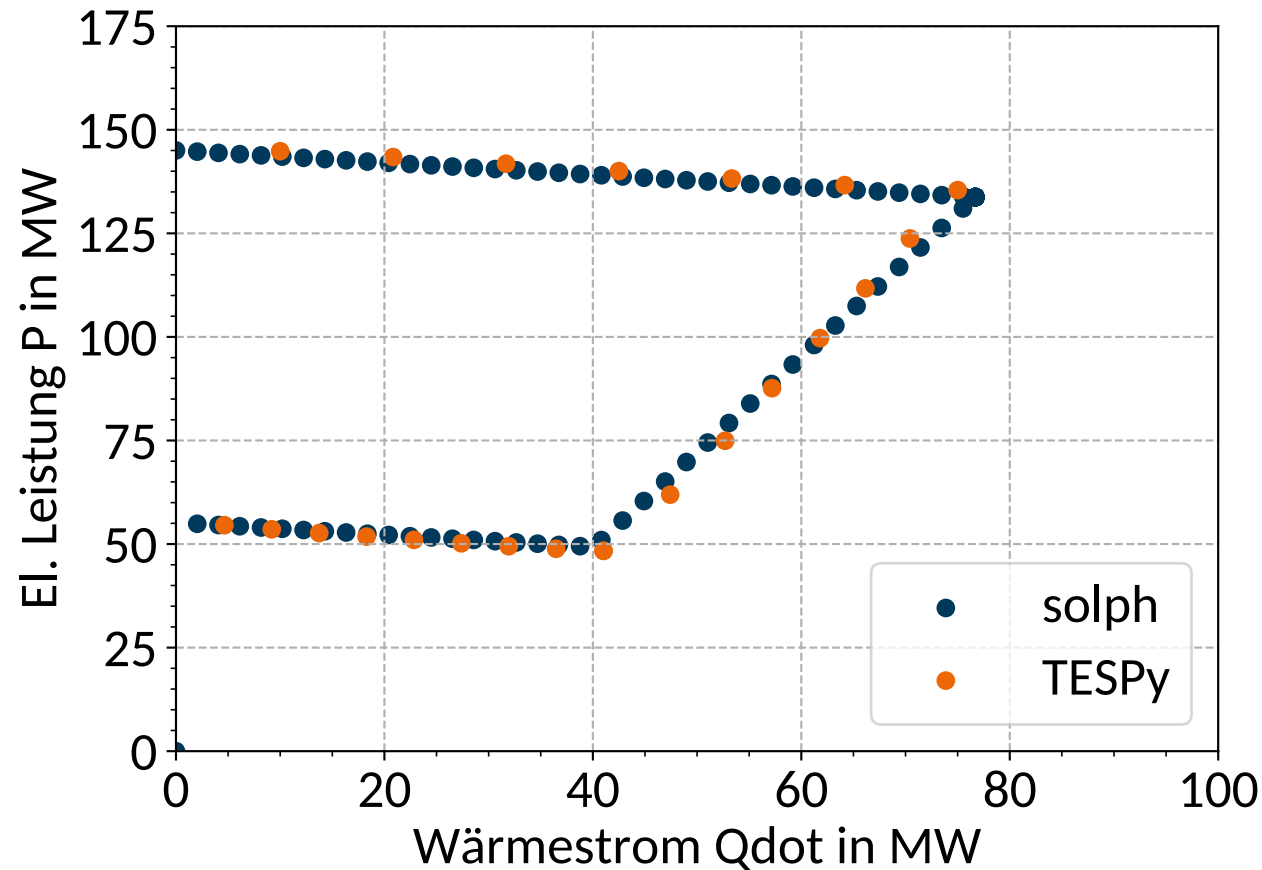

Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 121 °C

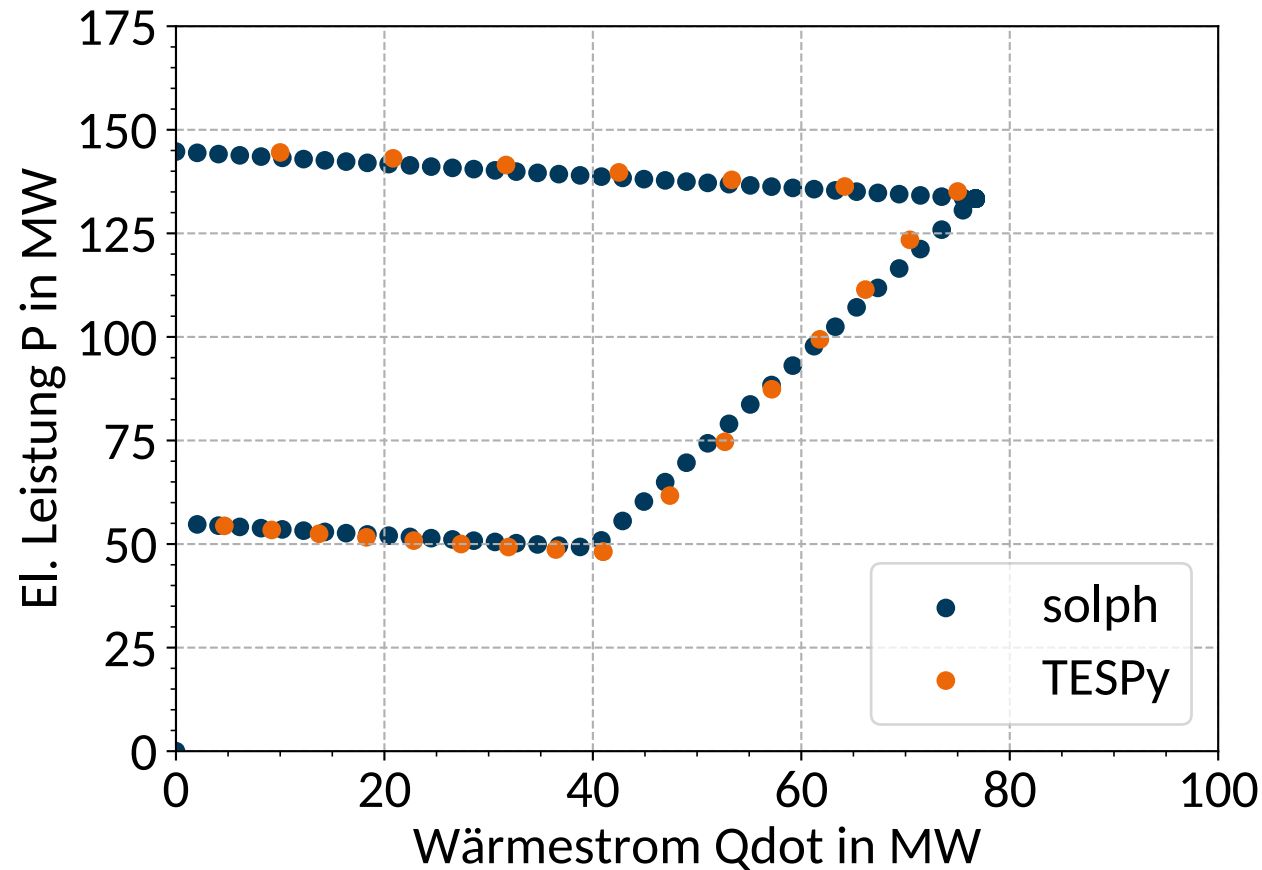

Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 123 °C

