




Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 120 °C

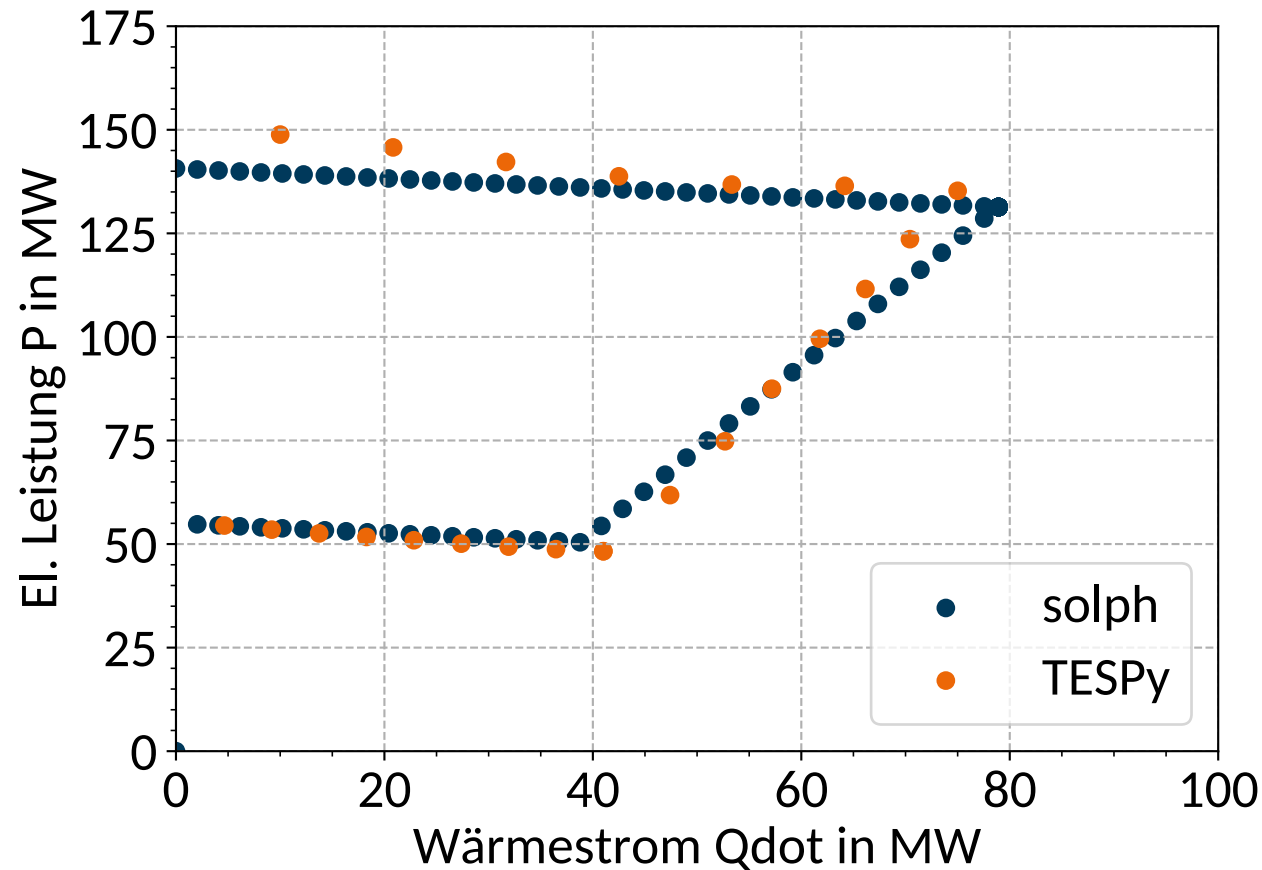


Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 121 °C

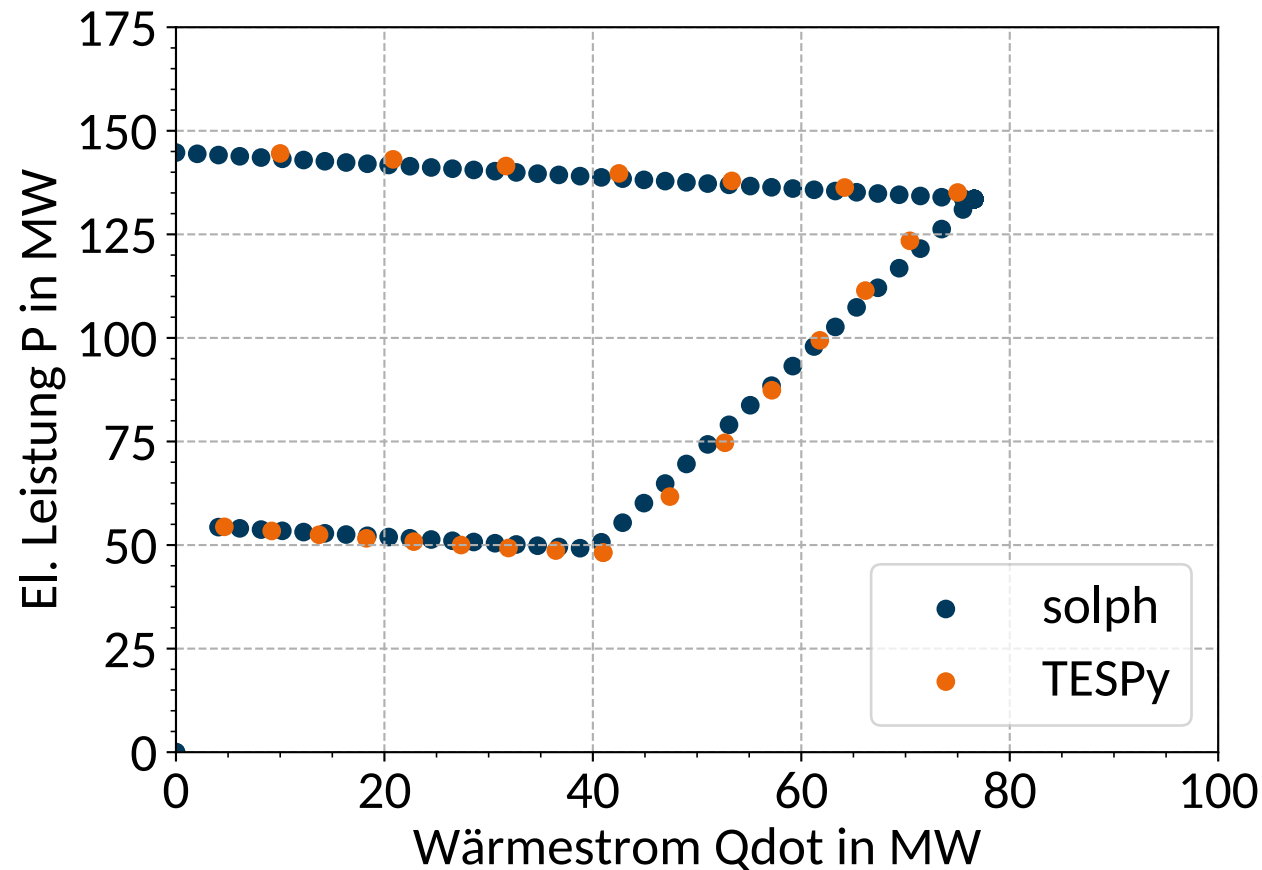

Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 122 °C

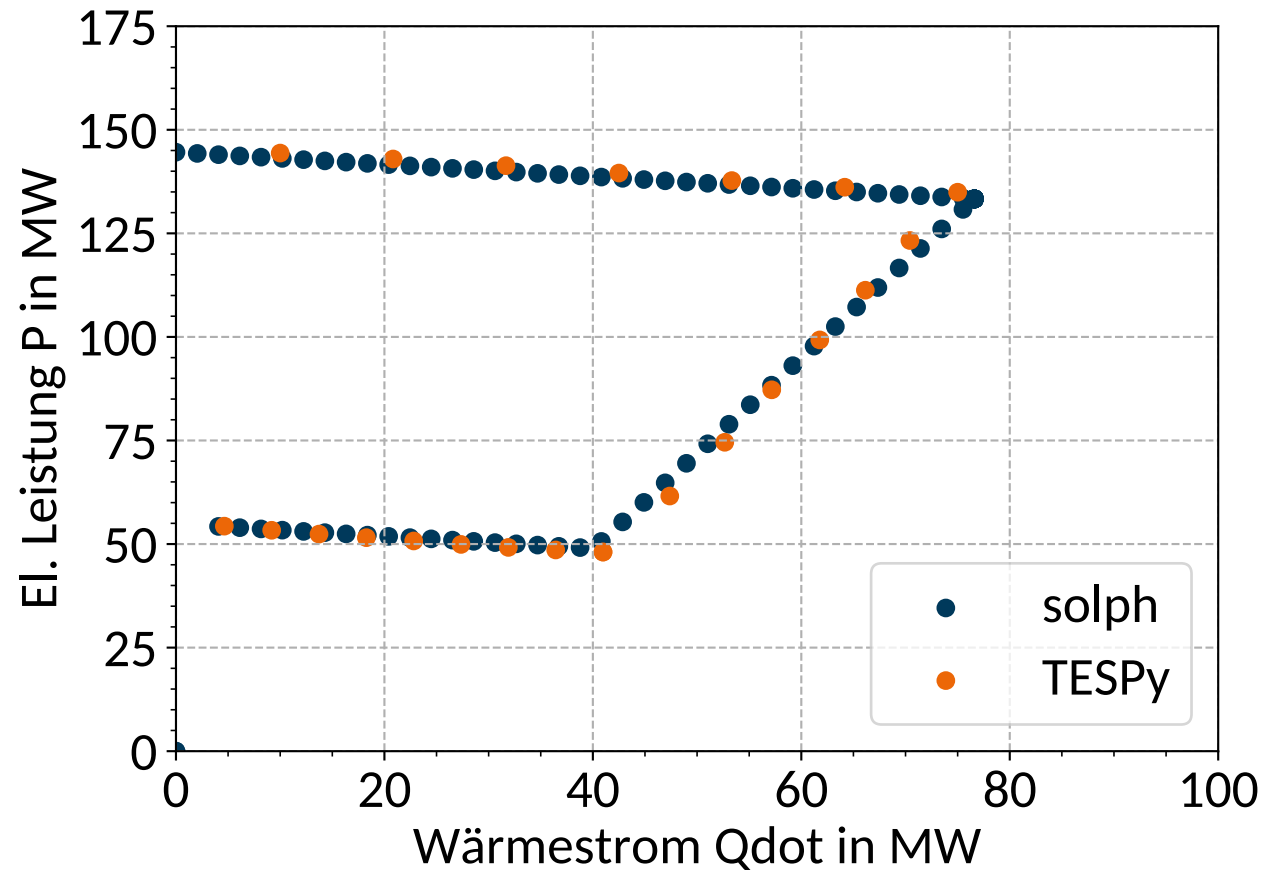

Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 123 °C

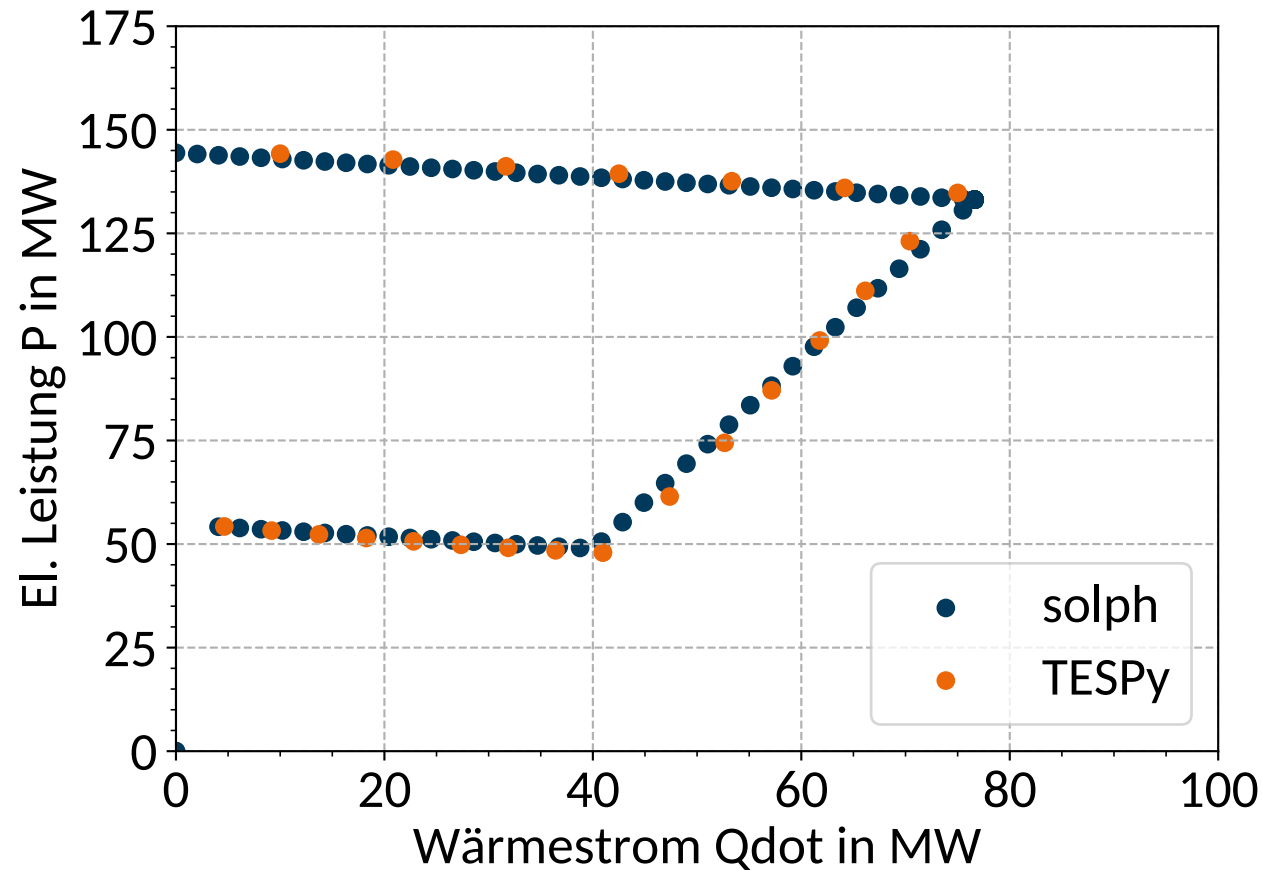

Betriebsfeld der GuD-Anlage bei 124 °C

