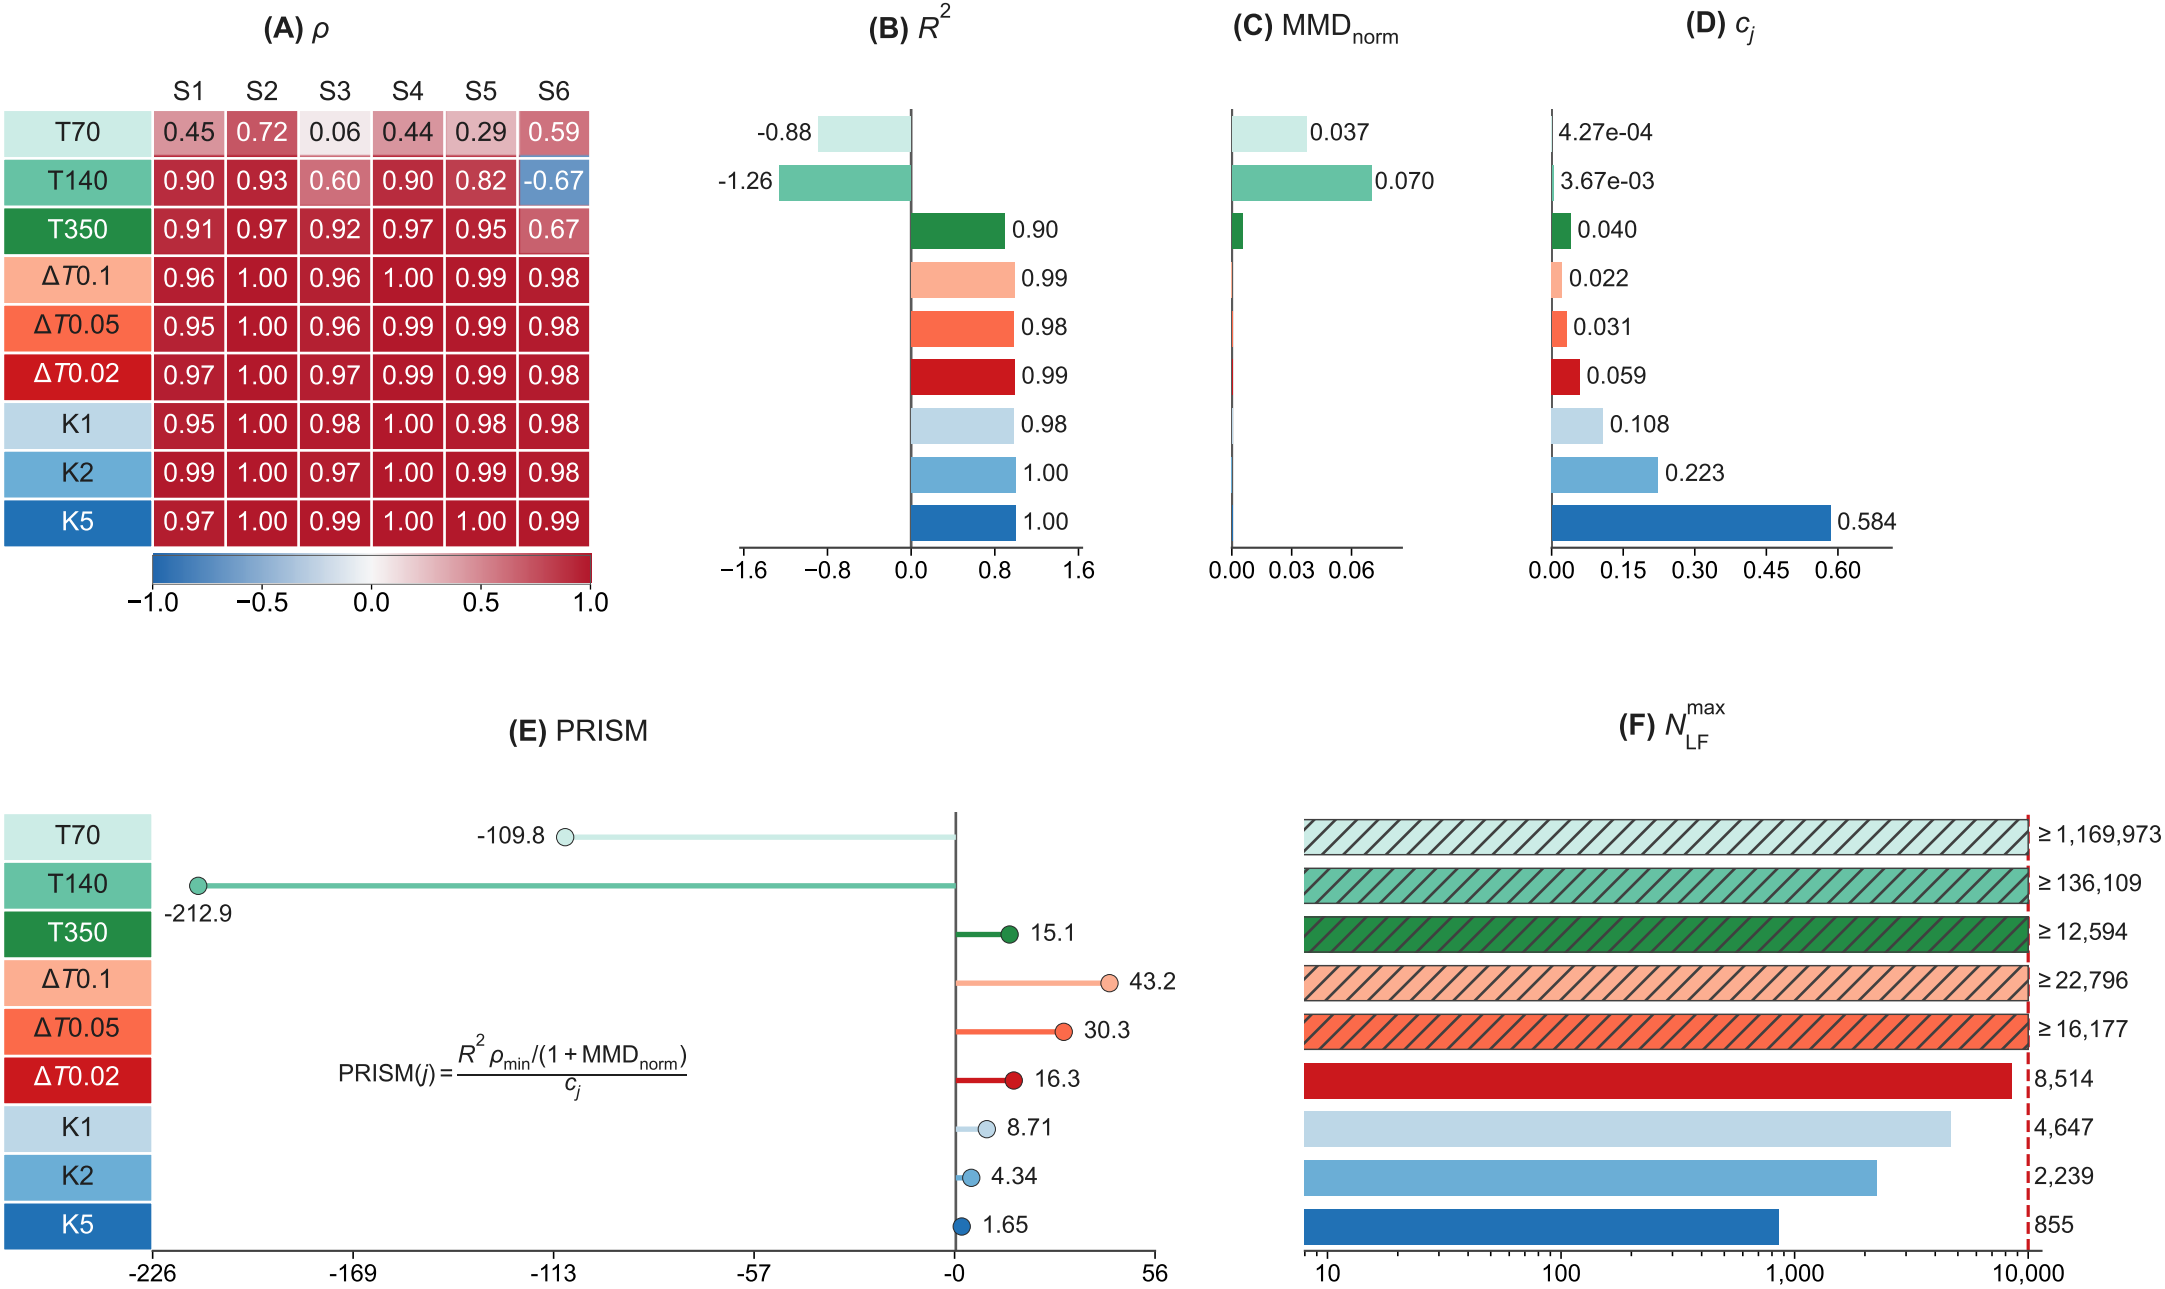
(A) ρ
S1 S2 S3 S4 S5 S6
T70 0.45 0.72 0.06 0.44 0.29 0.59
T140 0.90 0.93 0.60 0.90 0.82 -0.67
T350 0.91 0.97 0.92 0.97 0.95 0.67
ΔT0.1 0.96 1.00 0.96 1.00 0.99 0.98
ΔT0.05 0.95 1.00 0.96 0.99 0.99 0.98
ΔT0.02 0.97 1.00 0.97 0.99 0.99 0.98
K1 0.95 1.00 0.98 1.00 0.98 0.98
K2 0.99 1.00 0.97 1.00 0.99 0.98
K5 0.97 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99
−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0
(B) R^2
-0.88
-1.26
0.90
0.99
0.98
0.99
0.98
1.00
1.00
−1.6 −0.8 0.0 0.8 1.6
(C) MMD_{norm}
0.037
0.070
0.00 0.03 0.06
(D) c_j
4.27e-04
3.67e-03
0.040
0.022
0.031
0.059
0.108
0.223
0.584
0.00 0.15 0.30 0.45 0.60
(E) PRISM
T70
T140
T350
ΔT0.1
ΔT0.05
ΔT0.02
K1
K2
K5
-109.8
-212.9
15.1
43.2
30.3
16.3
8.71
4.34
1.65
$PRISM(j) = \frac{R^2 \rho_{min}/(1 + MMD_{norm})}{c_j}$
-226 -169 -113 -57 -0 56
(F) N_{LF}^{max}
≥ 1,169,973
≥ 136,109
≥ 12,594
≥ 22,796
≥ 16,177
8,514
4,647
2,239
855
10 100 1,000 10,000