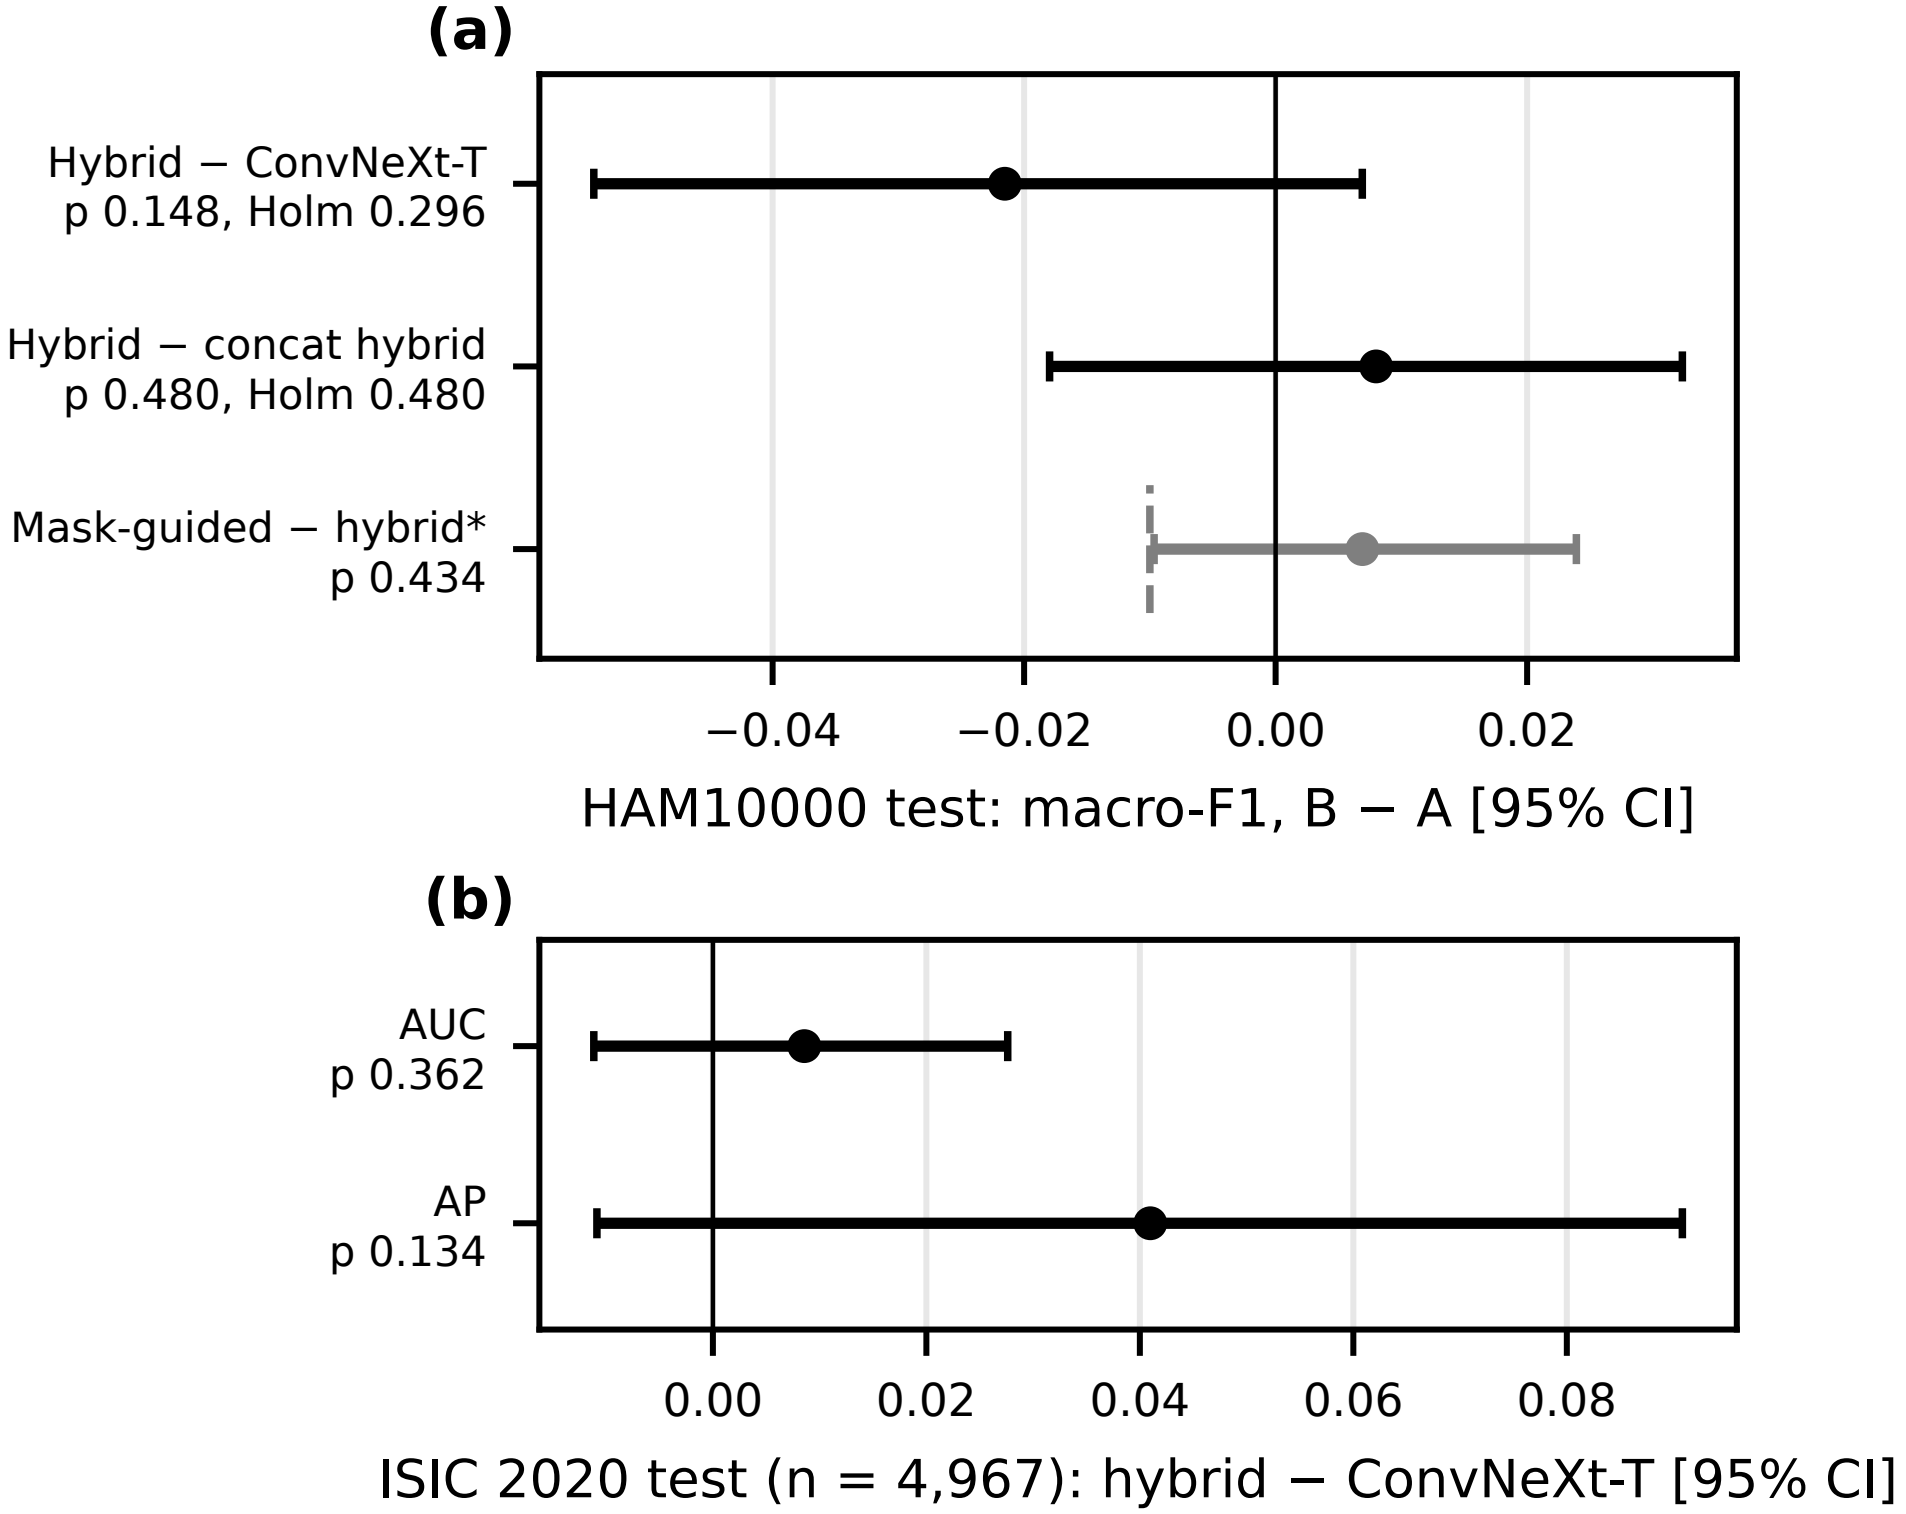
(a)
Hybrid − ConvNeXt-T
p 0.148, Holm 0.296
Hybrid − concat hybrid
p 0.480, Holm 0.480
Mask-guided − hybrid*
p 0.434
−0.04
−0.02
0.00
0.02
HAM10000 test: macro-F1, B − A [95% CI]
(b)
AUC
p 0.362
AP
p 0.134
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
ISIC 2020 test (n = 4,967): hybrid − ConvNeXt-T [95% CI]