




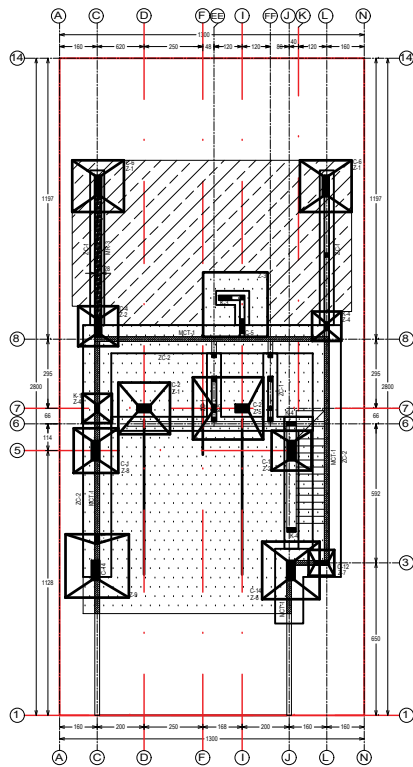


PLANTA DE CIMENTACION
ESCALA 1:100
COTAS EN CM




COLUMNA C-1
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




COLUMNA C-2
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




COLUMNA C-3
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




COLUMNA C-4
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




COLUMNA C-5
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




COLUMNA C-6
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




COLUMNA C-7
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




COLUMNA C-8
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




COLUMNA C-9
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




COLUMNA C-10
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




COLUMNA C-11
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




COLUMNA C-12
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




COLUMNA C-13
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




COLUMNA C-14
ESCALA 1:50
COTAS EN CM



CASTILLO K-1
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




CASTILLO K-2
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




CASTILLO K-3
ESCALA 1:50
COTAS EN CM



CASTILLO K-4
ESCALA 1:50
COTAS EN CM



CASTILLO K-5
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




CASTILLO K-6
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




CASTILLO K-7
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




DETALLE PARA DEPRESION EN DALA DE DESPLANTE
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




a) DETALLE PARA DUCTOS DE INSTALACION ELECTRICA
ESCALA 1:50
COTAS EN CM




b) DETALLE DE DUCTO INSTALACIONES VERTICALES
ESCALA 1:50
COTAS EN CM

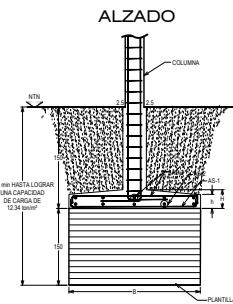

ZAPATA AISLADA CENTRAL Z
ESCALA 1:50
COTAS EN CM



ZAPATA AISLADA CENTRAL Z
ESCALA 1:50
COTAS EN CM



ZAPATA AISLADA CENTRAL Z
ESCALA 1:50
COTAS EN CM

TABLA DE DATOS PARA COLUMNAS

TIPO	B	L	H	A	A ₁ -1	A ₂ -1	A ₃ -1
1	2.2	1.05	1.05	35	145	145	145
2	2.2	1.05	1.05	35	145	145	145
3	2.2	1.05	1.05	35	145	145	145
4	2.2	1.05	1.05	35	145	145	145
5	2.2	1.05	1.05	35	145	145	145
6	2.2	1.05	1.05	35	145	145	145
7	2.2	1.05	1.05	35	145	145	145
8	2.2	1.05	1.05	35	145	145	145
9	2.2	1.05	1.05	35	145	145	145
10	2.2	1.05	1.05	35	145	145	145

DETALLE DE ANCLAJE DE CASTILLOS Y CIMIENTACION CORRIDA PARA MURO CENTRAL ZC-1
ESCALA 1:50
COTAS EN CM

- 3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA TOMADA A ESCALA SERA BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR
- 4.- CALIBRES DE VARILLAS EN NUMEROS DE OCTAVOS DE PULGADA
- 5.- CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS:
- CONCRETO REFORZADO (A.C.I. 318-05)
- REGLAMENTO DE CONSTRUCCION POR EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y SUS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS.
- 6.- CONCRETO
EN DALAS Y CASTILLOS $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$
EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES $f_c = 300/250/200 \text{ kg/cm}^2$
EN PLANTILLAS $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$
 $E = 10,000 \text{ kg/cm}^2$
AGREGADO MAXIMO = 19 mm.
CEMENTO TIPO I
- 7.- HORMIGON
ESPESOR MAXIMO = 5 cm PESO VOLUMETRICO = 1100 Kg/m³
- 8.- TABIQUE DE JALCRETO
 $f_c = 40 \text{ kg/cm}^2$ (PREZA)
 $f_m = 10 \text{ Kg/cm}^2$ (BAMPOSTERIA)
 $V = 3 \text{ kg/cm}^2$ (CORTANTE)
- 9.- MORTERO
TIPO
PROPORCION: CEMENTO-CAL-ARENA 1-1/2-4
RESISTENCIA NORMAL EN COMPRESION = 120 Kg/cm²
- 10.- ACERO DE REFORZADO $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$ EXCEPTO PARA VARILLAS DEL NUMERO 2, QUE SERA $f_y = 2,300 \text{ kg/cm}^2$
MALLA ELECTROSOLDADA
 $f_y = 5,000 \text{ kg/cm}^2$
- 11.- CAPACIDAD DE CARGA CONSIDERADA EN EL TERRENO
12.34 Ton/m² PROFUNDIDAD 3.00 mts.
(DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS)
- 12.- LA CIMIENTACION DEBERA DESPLANTARSE SOBRE TERRENO SANO Y NO SOBRE MATERIAL SUELO O DE RELLENO
- 13.- LOS RELLENOS DE LA CEPAS ASI COMO LAS SOBRE-ELEVACIONES DEL TERRENO SE HARAN CON UN MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 cm. CON HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADAS AL 90 %

REFERENCIAS

NOTA
ESTAS LAMINAS SON UNICAMENTE DE INGENIERIA BASICA, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA ELABORAR PLANOS DE TALLER Y MONTAJE. LAS COTAS Y NIVELES SON GENERALES, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA REVISAR EN CAMPO
SI EXISTIERA ALGUNA MODIFICACION DE ALGUNA MEDIDA O COTA, CONSULTARLO CON EL DISEÑO DE CALCULO PARA PROPORCIONAR UNA SOLUCION

SIMBOLOGIA

CASTILLO	K
ZAPATA	Z
DADO	D
CONTRA-TRABE	CT
PERALTE	h
BASE	E
ESTRIBOS	E
SENTIDO DEL ARMADO	→
ZONA DE ARMADO	N.T.N.
ARMADO	C
NIVEL DE TERRENO NATURAL	A ₁
COLUMNA	A ₂
AREA DE TERCERO	ZL
ZAPATA LINDERO	ZC
ZAPATA CORRIDA	PL
PLACA BASE	

MURO A TEZON	
MURO DE CONCRETO	
MURO TAPON	
MURO DE CONTENCIÓN	
MURO REFORZADO	

















REVISION	FECHA	APROBADO	FIRMA
01	20 DE ENERO 2020	ING. R. O. F.	
02	13 DE DICIEMBRE 2020	ING. R. O. F.	
PRELIMINAR			

Ortiz
INGENIERIA ESTRUCTURAL

PROYECTO: **CASA ARAUCA**
PRACCIONAMIENTO ARAUCA 11 RD. MANCAYAN DE ZAPATAN, JALISCO.

CONTIENE:	PLANTA DE CIMIENTACION, COLUMNAS, ZAPATA AISLADA Y DETALLES GENERALES.	DES. No. E-01
-----------	--	----------------------

CALCULO:	ING. RICARDO ORTIZ F.	REVISO:	ING. R. O. F.
APROBADO:	ING. R.O.F.	DISEÑO:	ARQ. JOSUE ENCISO O.
ESCALA:	IND.	ACOT.	CMS.
		FECHA:	5 DICIEMBRE 2020

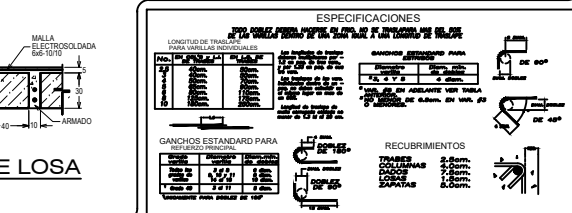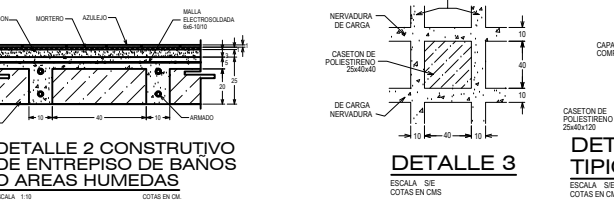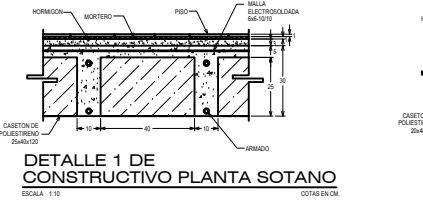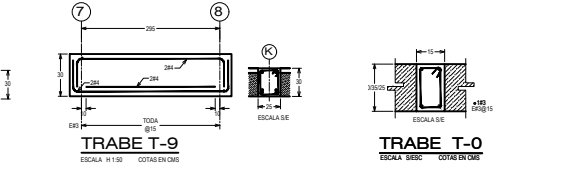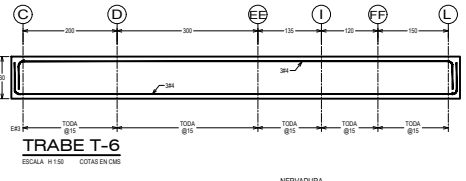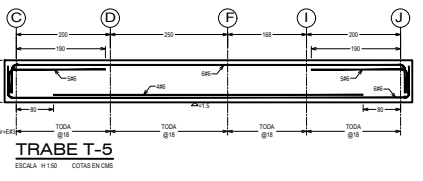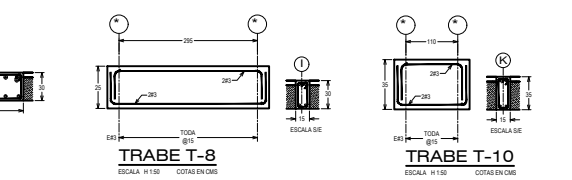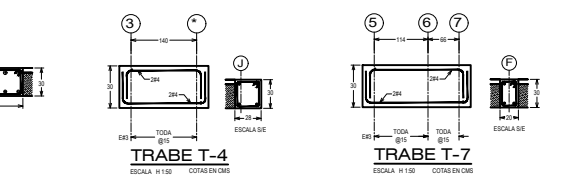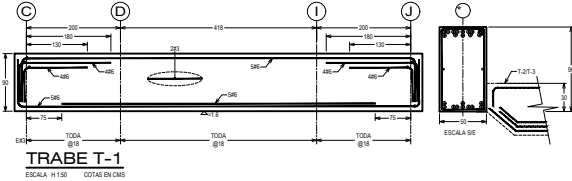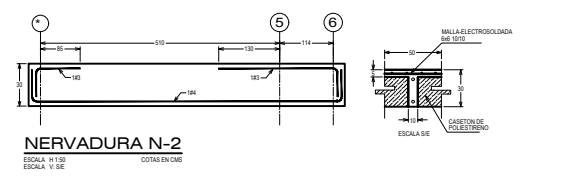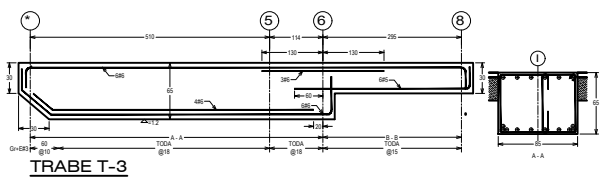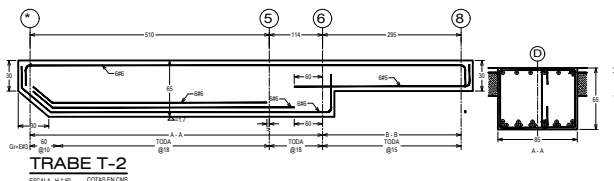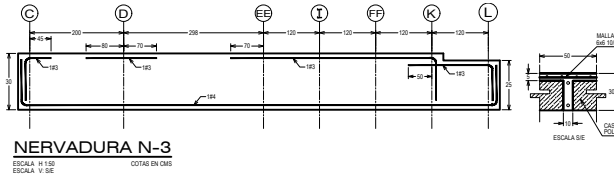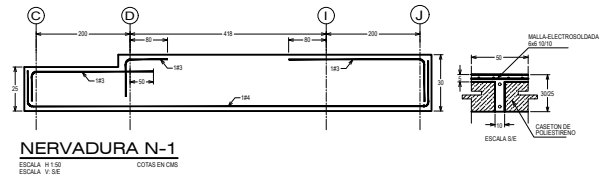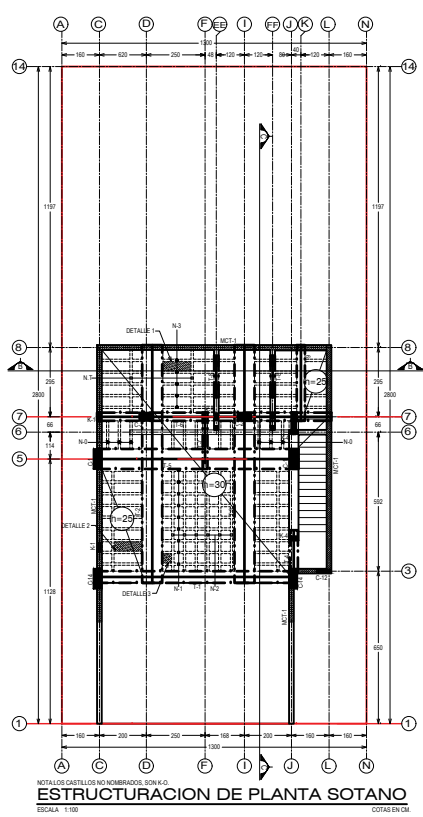

- DIMENSIONES EN CENTÍMETROS EXCEPTO INDICADAS
- CHACAR COTAS, NIVELES Y EJES CON PLANOS ARQUITECTÓNICOS
- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA TOMADA A ESCALA SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR
- CALIBRES DE VANILLAS EN NÚMEROS DE OCTAVOS DE PULGADA
- CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS:
 - CONCRETO REFORZADO (A.C.I. 318-08)
 - REGLAMENTO DE COMPORTAMIENTO PARA GUADALAJARA Y SUS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
- CONCRETO:
 - EN DALAS Y CASTILLOS $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$
 - EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES $f_c = 20000/300 \text{ kg/cm}^2$
 - EN PLANTILLAS $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$
 - $E = 10,000 \text{ kg/cm}^2$
 - AGREGADO MÁXIMO: 19 mm.
 - CEMENTO TIPO I
- HORMIGÓN:
 - ESPESOR MÁXIMO = 5 cm
 - PESO VOLUMÉTRICO = 1100 kg/m³
- TABIQUE DE JALCRETO:
 - $P_f = 40 \text{ Kg/cm}^2$ (PREZA)
 - $P_m = 10 \text{ Kg/cm}^2$ (MAMPOLTERIA)
 - $V = 3 \text{ Kg/cm}^2$ (CORTANTE)
- MORTERO:
 - TIPO I
 - PROPORCIÓN: CEMENTO-CAL-ARENA 1:1/2:4
 - RESISTENCIA NORMAL EN COMPRESIÓN = 120 kg/cm²
- ACERO DE REFORZO:
 - $F_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$, EXCEPTO PARA VANILLAS DEL NÚMERO 2, QUE SERÁN $F_y = 2,300 \text{ kg/cm}^2$
 - MALLA ELECTRODOLADA $F_y = 5,000 \text{ kg/cm}^2$
- CAPACIDAD DE CARGA CONSIDERADA EN EL TERRENO:
 - 12.34 Ton/m²
 - PROFUNDIDAD 3.00 ms.
 - (DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO)
- LA CIMENTACIÓN DEBERÁ DESPLANTARSE SOBRE TERRENO SANO Y NO SOBRE MATERIAL SUELTO O DE RELLENO
- LOS RELLENOS DE LA CEPAS ASÍ COMO LAS SOBRE-ELEVACIONES DEL TERRENO SE BARAN CON UN MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 cm. CON HUMEDAD ÓPTIMA Y COMPACTADAS AL 90 %

NOTA
-ESTAS LAMINAS SON ÚNICAMENTE DE INGENIERÍA BÁSICA, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ELABORAR PLANOS DE TALLER Y MONTAJE.
-LAS COTAS Y NIVELES SON GENERALES, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERÁ REVISAR EN CAMPO.
-SI EXISTIERA ALGUNA MODIFICACIÓN DE ALGUNA MEDIDA O COTA, CONSULTARLO CON EL DISEÑO DE CÁLCULO PARA PROPORCIONAR UNA SOLUCIÓN.

SIMBOLOGÍA	
CASTILLO	K
TRABE	T
NERVADURA	N
BASE	B
PERALTE	h
SENTIDO DEL ARMADO	↑
ZONA DE ARMADO	N.T.N.
ARMADO	↑
NIVEL DE TERRENO NATURAL	N.T.N.
COLUMNA	C
ÁREA DE ACERO	A _s
LOGA	L
GRAPA	G
ESTRIBOS	E
MURO DE CONCRETO	MC
MURO A TEZON	
MURO DE CONCRETO	
MURO TAPON	
MURO DE CONTENCIÓN	
MURO REFORZADO	







REVISIÓN	FECHA	APROBADO	FIRMA
01 PRELIMINAR	23 DICIEMBRE 2025	ING. R.O.F.	
	12 DICIEMBRE 2025	ING. R.S.F.	

Ortiz
INGENIERÍA ESTRUCTURAL
Av. AZOGLT N.º 4236 INT 3 COL. PRADOS TERAPIA
TEL. 911331-807-71-66, ZAPOPAN, JALISCO

PROYECTO:		CASA ARAUCA	
FRACCIONAMIENTO ARAUCA N.º 10 MARCANED N.º 12, ZAPOPAN, JALISCO		DISEÑO: E-02	
CONTENIDO:		ESTRUCTURACIÓN DE SOTANO, TRABES Y MERVADURAS	
CÁLCULO:	ING. RICARDO ORTIZ F.	REVISÓ:	ING. R.O.F.
APROBÓ:	ING. RICARDO ORTIZ	DIBUJÓ:	ARG. JOSUE ENCISO
ESCALA:	IND.	ACOT.	CM
		FECHA: 05 DICIEMBRE 2025	

ESPECIFICACIONES	
LONGITUD DE TRABES:	
TRABE T-1	4.18 m
TRABE T-2	4.18 m
TRABE T-3	4.18 m
TRABE T-4	4.18 m
TRABE T-5	4.18 m
TRABE T-6	4.18 m
TRABE T-7	4.18 m
TRABE T-8	4.18 m
TRABE T-9	4.18 m
TRABE T-10	4.18 m
GANCHOS ESTÁNDAR PARA REFORZO PRECORTADO:	
RECURRIMIENTOS:	
RECURRIMIENTOS:	

CONTIENE: ESTRUCTURACION DE PLANTA BAJA, TRABES Y NERVADURAS.		DISEÑO: E-03
CALCULO: ING. RICARDO ORTIZ F.	REVISO: ING. R. O. F.	
APROBO: ING. RICARDO ORTIZ	DISEÑO: ARQ. JOSUE ENCISO	
ESCALA: IND.	ACOT.: CMS.	FECHA: 05 DICIEMBRE 2025

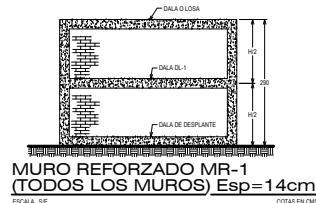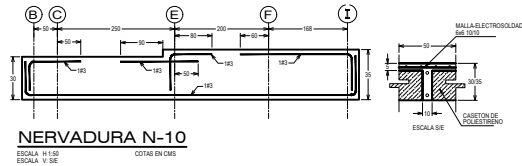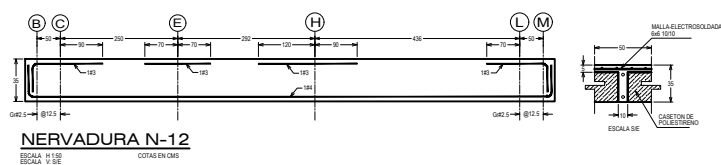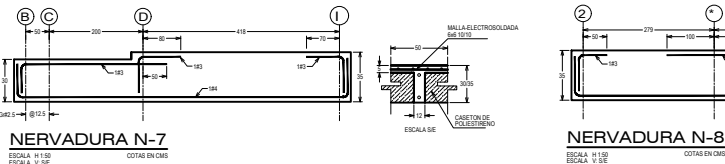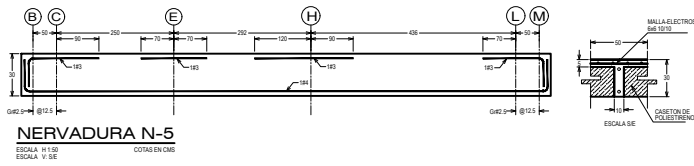


- NOTA**

 - ESTAS LAMINAS SON UNICAMENTE DE INGENIERIA BASICA, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA ELABORAR PLANOS DE TALLER Y MONTAJE.
 - LAS COTAS Y NIVELES SON GENERALES, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA REVISAR EN CAMPO.
 - SI EXISTIERA ALGUNA MODIFICACION DE ALGUNA MEDIDA O COTA, CONSULTARLO CON EL DESPACHO DE CALCULO PARA PROPORCIONAR UNA SOLUCION.


REVISION 02	FECHA 02 ENERO 2026	APROBO ING. R.O.F.	FIRMA
01	23 DICIEMBRE 2025	ING. R.O.F.	
PREEILIMINAR	12 DICIEMBRE 2025	ING. R.O.F.	

PROYECTO: **CASA ARAUCA**
FRACCIONAMIENTO ARAUCA 11, RÍO MARACAIBO #182, ZAPOCAN, JALISCO.

CONTIENE: NERVADURA DE PLANTA BAJA Y DETALLES GENERALES.		DIB. No. E-04	
CALCULO: ING. RICARDO ORTIZ F.		REVISO: ING. R. O. F.	
APROBO: ING. RICARDO ORTIZ		DIBUJO: ARQ. JOSUE ENCISO	
ESCALA: 1/50	ACOT.: C.M.S.	FECHA: 05 DICIEMBRE 2007	

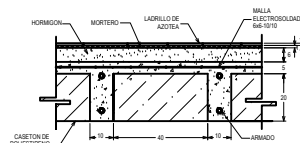

DETALLE 6 DE CONSTRUCTIVO AZOTEA




MURO REFORZADO
MR-2 **Esp=14cm**



LIBROS EN LA MISMA SECCION

**DETALLE DE
TRASLAPES PARA TRABES**


ESCALA: 5/8
COTAS EN CM

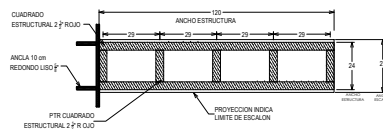

VISTA PLANTA



**DETALLE DE ANCLAJE
DE CASTILLO COLUMNA**



DETALLE 7
ESCALA 1:10 COTAS EN CM

TABLA 1 DE PERFILES

TIPO	PERFIL	SECCION	FORMA	ACERO
V-1	I RECTANGULAR	IPR 8" x 4" (19.30 Kg/m)		A 992 / 572-50



- 1.- DIMENSIONES EN CENTÍMETROS EXPRESO INDICADAS
- 2.- CARGA COTAS, NIVEL Y EJE CON PLANOS ARQUITECTONICOS
- 3.- LAS COTAS IRGEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA TOMADA A LAS ESCALAS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR
- 4.- CALIBRES DE VARIAS EN NÚMEROS DE 120 VARIAS
- 5.- CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS:
- CONCRETO REFORZADO (ACI 318-85)
- REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA GUADALAJARA Y SUS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.
- 6.- CONCRETO:
- EN DALAS Y CASTILLOS
- EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
- EN PLANILLAS
- E= 10,000 kg/cm²
- ADIGESADO MÁXIMO: 19 cm.
- MODULO TIPO 1
- 7.-HORMIGON
- ESPESOR MÁXIMO = 5 cm
- GRUPO VOLUMETRICO = 1100 Kg/m³
- 8.-BÁMBQUE DE JALISCO
- TIPO = 40 KILOGRAMO (PIEZA)
- Peso = 10 KILOGRAMO (MAMPATERIA)
- Y = 3 Kg/m² (CORTANTE)
- 9.-MORTERO
- TIPO I
- PROPORCIÓN CEMENTO-CALIZA 1:1/24
- RESISTENCIA NORMAL EN COMPRESIÓN = 120 Kg/cm²
- 10.- APLICACIÓN DE REFORZADO Y + 2.000 KILOGRAMO, EXCEPTO PARA VARIAS DEL NÚMERO 2. QUE SERÁ Y + 3.000 KILOGRAMO
- MALLA ELECTRODOLADA. QUE SERÁ 0.000 KILOGRAMO
- 11.- CAPACIDAD DE CARGA CONSIDERADA EN EL TERRENO
- 12.- 12.34 Ton/m² = PROHIBICIÓN 3.00 cm
- (DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO)
- 13.- LA CIMENTACIÓN DEBERÁ DESPLAZARSE SOBRE TERRENO SANO Y NO SOBRE MATERIAL SUELO O DE RELLENO
- 14.- LOS RELLENOS DE LA CEPAS ASÍ COMO LAS SOBRES ELEVACIONES DEL TERRENO SE DEBE HACER CON UN MATERIAL INERTE EN CARGA DE 20 cm. CON HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADA EN 90 %
- PARÁMETROS DE DISEÑO
- ENTRANTES: CARGAS DE DISEÑO
- CARGA MUERTA: 350KG/M²
- CARGA VIVA: 100.00KG/M²
- AZOTEA: CARGA MUERTA: 358KG/M²
- CARGA VIVA: 100.00KG/M²
- PENDIENTE 5% MAYOR: 40.00KG/M²
- PENDIENTE 5% MENOR: 100.00KG/M²
- EL PESO PROPIO SE CONSIDERA APARTADO
- PARÁMETROS DE VIENTO
- REGION DE VIENTO:
- PARÁMETROS SÍSMICOS
- COEFICIENTE SÍSMICO: 0.30
- FACTORES DE CORRECCIÓN:
- PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: SEGUN ESTUDIO SÍSMICO DE LA ZONA

NOTA

- ESTAS LAMINAS SON UNICAMENTE DE INGENIERIA BASICA, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA ELABORAR PLANOS DE TALLER Y MONTAJE.
- LAS COTAS Y NIVELES SON GENERALES, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA REVISAR EN CAMPO.
- SI EXISTIERA ALGUNA MODIFICACION DE ALGUNA MEDIDA O COTA, CONSULTARLO CON EL DESPACHO DE CALCULO PARA PROPORCIONAR UNA SOLUCION.

SIMBOLOGIA

CASTILLO	K
DADO	D
TRABE	T
NERVADURA	N
BASE	b
PERALTE	h
SENTIDO DEL ARMADO	↓
ZONA DE ARMADO	
ARMADO	
NIVEL DE TERRENO NATURAL	N.T.N.
COLUMNA	C
AREA DE ACERO	As
LOSA	L
GRAPA	Gr
ESTRIBOS	E
MARQUEO DE CONCRETO	MC



 MURO A TEZON
 MURO DE CONCRETO
 MURO TAPON
 MURO DE CONTENCIÓN
 MURO REFORZADO

REVISION 02	FECHA 02 ENERO 2026	APROBO ING. R.O.F.	FIRMA
01	23 DICIEMBRE 2025	ING. R.O.F.	
PRELIMINAR	12 DICIEMBRE 2025	ING. R.O.F.	

O rtiz

INGENIERIA ESTRUCTURA


PROYECTO: CASA ARAUCA
FRACCIONAMIENTO ARAUCA 11, RIO MARACAIBO #182, ZAPOPAN, JALISCO.

CONTIENE:
ESTRUCTURACION DE PLANTA ALTA
ARMADO DE NERVADURAS.

CALCULO:	REVISOR:
ING. RICARDO ORTIZ F.	ING. R. (

APROBO:	DIBUJO:
ING. RICARDO ORTIZ	ARQ. JOSÉ

ESCALA:	ACOT.:	FECHA:
IND.	CMS.	05 DICIEMBRE 2021



ESPECIFICACIONES

FOR HERRAJES DE ACERO PARA FERRALLAS DE ACERO

LONGITUD DE TIRAS:

NO.	TIPO	ESPESES	LONGITUD
1	1/2"	1/8"	100"
2	3/4"	1/8"	100"
3	1"	1/8"	100"
4	1 1/4"	1/8"	100"
5	1 1/2"	1/8"	100"
6	2"	1/8"	100"
7	2 1/2"	1/8"	100"
8	3"	1/8"	100"
9	3 1/2"	1/8"	100"
10	4"	1/8"	100"
11	4 1/2"	1/8"	100"
12	5"	1/8"	100"
13	5 1/2"	1/8"	100"
14	6"	1/8"	100"
15	6 1/2"	1/8"	100"
16	7"	1/8"	100"
17	7 1/2"	1/8"	100"
18	8"	1/8"	100"
19	8 1/2"	1/8"	100"
20	9"	1/8"	100"
21	9 1/2"	1/8"	100"
22	10"	1/8"	100"
23	10 1/2"	1/8"	100"
24	11"	1/8"	100"
25	11 1/2"	1/8"	100"
26	12"	1/8"	100"
27	12 1/2"	1/8"	100"
28	13"	1/8"	100"
29	13 1/2"	1/8"	100"
30	14"	1/8"	100"
31	14 1/2"	1/8"	100"
32	15"	1/8"	100"
33	15 1/2"	1/8"	100"
34	16"	1/8"	100"
35	16 1/2"	1/8"	100"
36	17"	1/8"	100"
37	17 1/2"	1/8"	100"
38	18"	1/8"	100"
39	18 1/2"	1/8"	100"
40	19"	1/8"	100"
41	19 1/2"	1/8"	100"
42	20"	1/8"	100"
43	20 1/2"	1/8"	100"
44	21"	1/8"	100"
45	21 1/2"	1/8"	100"
46	22"	1/8"	100"
47	22 1/2"	1/8"	100"
48	23"	1/8"	100"
49	23 1/2"	1/8"	100"
50	24"	1/8"	100"
51	24 1/2"	1/8"	100"
52	25"	1/8"	100"
53	25 1/2"	1/8"	100"
54	26"	1/8"	100"
55	26 1/2"	1/8"	100"
56	27"	1/8"	100"
57	27 1/2"	1/8"	100"
58	28"	1/8"	100"
59	28 1/2"	1/8"	100"
60	29"	1/8"	100"
61	29 1/2"	1/8"	100"
62	30"	1/8"	100"
63	30 1/2"	1/8"	100"
64	31"	1/8"	100"
65	31 1/2"	1/8"	100"
66	32"	1/8"	100"
67	32 1/2"	1/8"	100"
68	33"	1/8"	100"
69	33 1/2"	1/8"	100"
70	34"	1/8"	100"
71	34 1/2"	1/8"	100"
72	35"	1/8"	100"
73	35 1/2"	1/8"	100"
74	36"	1/8"	100"
75	36 1/2"	1/8"	100"
76	37"	1/8"	100"
77	37 1/2"	1/8"	100"
78	38"	1/8"	100"
79	38 1/2"	1/8"	100"
80	39"	1/8"	100"
81	39 1/2"	1/8"	100"
82	40"	1/8"	100"
83	40 1/2"	1/8"	100"
84	41"	1/8"	100"
85	41 1/2"	1/8"	100"
86	42"	1/8"	100"
87	42 1/2"	1/8"	100"
88	43"	1/8"	100"
89	43 1/2"	1/8"	100"
90	44"	1/8"	100"
91	44 1/2"	1/8"	100"
92	45"	1/8"	100"
93	45 1		

- NOTA**

 - ESTAS LAMINAS SON UNICAMENTE DE INGENIERIA BASICA, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA ELABORAR PLANOS DE TALLER Y MONTAJE.
 - LAS COTAS Y NIVELES SON GENERALES, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA REVISAR EN CAMPO.
 - SI EXISTIERA ALGUNA MODIFICACION DE ALGUNA MEDIDA O COTA, CONSULTARLO CON EL DESPACHO DE CALCULO PARA PROPORCIONAR UNA SOLUCION.

SIMBOLOGIA	
CASTILLO	K
DADO	D
TRABE	T
NERVADURA	N
BASE	b
PERALTE	h
SENTIDO DEL ARMADO	→
ZONA DE ARMADO	↑
ARMADO	↑
NIVEL DE TERRENO NATURAL	N.T.N.
COLUMBINA	C
ARIEL DE ACERO	As
LOSA	L
GRAPA	G
ESTRIBOS	E
MURO DE CONCRETO	MC
	
MURO A TIEZON	
MURO DE CONCRETO	
MURO TAPON	
MURO DE CONTENCIÓN	
MURO REFORZADO	

REVISION 02	FECHA 02 ENERO 2026	APROBO ING. R.O.F.	FIRMA
01	23 DICIEMBRE 2025	ING. R.O.F.	
PRELIMINAR	12 DICIEMBRE 2025	ING. R.O.F.	

O rtiz

INGENIERIA ESTRUCTURA

Av. XOCHELT No. 4236 INT.3 COL. PRADOS TEPEYAC
TEL. 01/53313-80-77-06 ZAROPAN, JALISCO

PROYECTO: CASA ARAUCA
FRACCIONAMIENTO ARAUCA 11, R/O MARACAIBO #182, ZAPOPAN, JALISCO.

CONTIENE: CORTES ESTRUCTURALES.	DIB.No. A 07
------------------------------------	-----------------

CALCULO:	REVISO:
ING. RICARDO ORTIZ E	ING. B. O. E

APROBO:	DIBUJO:
ING. RICARDO ORTIZ	ARO. JOSUE ENCISO

ESCALA: IND.	ACOT.: CMS.	FECHA: 05 DICIEMBRE 2021
-----------------	----------------	-----------------------------