临时用电安全作业票流程指南	
文件号：SOG-ELE-132	**版本：1.2**
编写人：沈永杰	**编写日期：2020-3-31**
审阅人： 陈浩科	**审阅日期：2026-3-9**
批准人： 陈浩科	**生效日期：2026-3-9**

SOG-ELE-132 临时用电安全作业票流程指南

一、目的

为保障施工现场临时用电的安全，防止触电和电气火灾事故的发生，根据国家 GB30871-2014 的要求，并结合林德大中华区《移动电动工具管理指南》和《作业许可系统》的管理要求，特编制《临时用电安全作业票流程指南》，规范施工现场的临时用电申请、风险识别与控制、发放、接受和终结的流程。

二、适用范围

本指南适用于林德大中华区负有管理责任的各个现场。

本指南中的临时用电专指施工现场和工业环境中，因生产、检修、施工等需要临时接引、装设的临时用电，不包含下列情形，

- 电池供电的设备。
- 工作电压非常低的网络设备。
- 固定安装的装置仪器设备。
- 在室内使用的家用电器，如微波炉、电水壶等。
- 办公设备如计算机、监视器和传真机等。

在现场专门的维修间使用可移动式的电动工具/设备，如果使用了固定式电源插座，并配有漏电保护，无需临时电源的安装接线时，可以不需要办理临时用电安全作业票。但移动电动工具/设备在使用前，使用者必须对移动电动工具/设备、插座、延长电缆等进行外观检查，测试漏电保护的跳闸功能。移动电动工具/设备定期的检查维护要求参见《SOG-109 移动电动工具与电动设备管理指南》。

三、参考标准

- 《GB30871-2014 化学品生产单位特殊作业安全规范》
- 《JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范》
- 《SOG-109 移动电动工具与电动设备管理指南》

临时用电安全作业票流程指南

文件号：SOG-ELE-132	**版本：1.2**
编写人：沈永杰	**编写日期：2020-3-31**
审阅人： 陈浩科	**审阅日期：2026-3-9**
批准人： 陈浩科	**生效日期：2026-3-9**

- 林德大中华区《作业许可系统》

四、定义

临时用电安全作业票中各角色定义：

- 申请人——申请临时用电，一般为临时用电作业负责人。
- 作业人——拆装临时用电的人员，一般为有电气作业资质的许可人或承包商电气人员。
- 确认人——负责临时用电风险识别与控制，一般为公司授权的临时用电许可人（SOG-ELE-163 中定义的胜任的电气人员)。
- 编制人——补充临时用电的其他安全措施，一般为公司授权的临时用电许可人。
- 实施交底人——向用电申请人交代临时用电的安全要求及注意事项，一般为公司授权的临时用电许可人
- 接受交底人——已清楚临时用电的安全要求及注意事项，负责接受临时用电安全作业票，一般为临时用电申请人。
- 审批部门负责人——确认临时用电安全要求已得到落实，批准临时用电许可，一般为现场电气负责人或得到公司授权的其他电气人员（SOG-ELE-163 中定义的电气负责人）。
- 生产车间（分厂）负责人——作业许可证签发人。
- 分析人——公司授权的气氛分析人员

五、基本原则

临时用电是一项高危险的作业任务，在林德的作业许可系统中，要求临时用电必须办理《临时用电安全作业票》，获得许可后方可用电。《临时用电安全作业票》作为作业许可系统（PTW）的支持证书之一，用于管理临时用电的申请、风险识别与控制、发放、接受和取消的流程。

六、办理流程

1. 临时用电的需求

1.1 当某项作业涉及临时用电时，作业许可证的签发人在作业许可证的第 2 部分勾选“临时用

电”选项，并填写临时用电安全作业票的编号。参见下图，

动火作业		进入受限空间		盲板抽堵作业	
编号		编号		编号	
高处作业		吊装作业		临时用电	
编号		编号		编号	
动土作业		断路作业		电气隔离	
编号		编号		编号	
危险能量锁定挂牌		电气作业		射线作业	
编号		编号		编号	
其他风险					

2. 临时用电安全作业票的许可

2.1 临时用电安全作业票的前提

2.1.1临时用电申请人填写临时用电安全作业票的基本信息，如作业地点、作业内容、用电设备等，参见下图。

临时用电安全作业票

证书编号：8060001　　PTW编号：

申请单位		申请人	（申请人）	申请时间	年 月 日 时 分
作业时间	自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分				
作业地点		作业内容			
电源接入点		工作电压			
用电设备及功率					
作业人	拆装临时用电的人（或许可人）	电工证号	拆装临时用电人员（或许可人）的电工证号		

2.1.2由于临时用电设备及供电电源在电源通断过程和使用过程中均有可能出现电火花的风险，作业许可证签发人确认气氛分析的适用性。若需分析，则安排气氛分析，并将分析的结果填入临时用电安全作业票的以下栏目。以此作为办理临时用电安全作业票的前提条件。

可燃气体和富氧分析（运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所）			
分析时间		分析点	
分析结果		分析人	

2.1.3如果需要间隔分析的，后续的分析结果填入作业许可证的气氛试验记录栏内，参见下图。

4. 气氛试验记录

☐ 适用性　☐ 仅仅作业开始时 (30分钟内)　☐ 定期：每隔　小时/次　☐ 连续

分析仪　检验有效期	分析位置	时间	分析结果	时间	分析结果	时间	分析结果	时间	分析结果
氧含量（19.5%-23%）									
可燃气（　　）									
有毒物质（　　）									
其他（　　）									
分析人签字:									

2.2 临时用电安全作业票的申请

2.2.1临时用电申请人凭作业许可证和合格的气氛分析结果申请办理临时用电安全作业票，以获得临时用电许可。

2.2.2如果在施工过程中需要增加临时用电设备，作业接受人必须及时向作业许可证签发人提出，临时用电安全作业票许可人重新按上述流程办理。

2.3 临时用电的风险识别与控制

2.3.1临时用电安全作业票的许可人（安全措施部分的确认人）根据临时用电的需求，识别临时用电存在的风险并落实相应的控制措施，将确认情况填入以下栏内并签名。

序号	安全措施	是否涉及	确认人
1	安装临时线路人员持有电工作业操作证		许可人
2	在防爆场所使用的临时电源、元器件和线路达到相应的防爆等级要求		许可人
3	临时用电的单相和混用线路采用五线制		许可人
4	临时用电线路在装置内架空高度不低于2.5m,道路不低于5m		许可人
5	临时用电线路架空进线未采用裸线,未在树或脚手架上架设		许可人
6	暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和“安全标志”,电缆埋深大于0.7m		许可人
7	现场临时用配电盘、箱有防雨措施		许可人
8	临时用电设施装有漏电保护器,移动工具、手持工具“一机一闸一保护”		许可人
9	用电设备、线路容量、负荷符合要求		许可人
10	行灯电压不得超过36伏，在特别潮湿场所或塔/罐等金属设备内，不得超过12伏。		许可人
11	接引临时用电线路前，其涉及的开关处于受控状态（如上锁）。		许可人
12	临时用电设备使用前应得到检查，包括移动电动设备外观及接地完好，手持电动工具完好并有双重绝缘标志，临时电缆没有破损、过道路的电缆有防护，插头插座完好、漏电开关跳闸功能测试正常。		
13	其他安全措施： 编制人:（许可人）		

2.3.2如果有其他的补充安全措施，则在上图第 13 项中具体描述，并确认得到落实。

临时用电安全作业票流程指南

文件号：SOG-ELE-132	**版本：1.2**
编写人：沈永杰	**编写日期：2020-3-31**
审阅人： 陈浪科	**审阅日期：2026-3-9**
批准人： 陈浪科	**生效日期：2026-3-9**

2.4 临时用电安全作业票的发放与接受

2.4.1临时用电安全作业票的许可人向临时用电安全作业票的接受人交待临时用电存在的风险与控制措施，以及补充意见，并得到接受人的确认，并在以下栏内签名

实施交底人	（许可人）	接受交底人	（申请人）
作业单位意见： 签字：（申请人） 年 月 日 时 分		配送电单位意见： 签字：（许可人） 年 月 日 时 分	
审批部门负责人： 签字：（电气负责人） 年 月 日 时 分			

2.4.2临时用电安全作业票的审批部门负责人（现场电气负责人或授权的电气人员）对临时用电采取的控制措施进行确认并签名。参见上图。

2.4.3负责临时电源拆装的人员必须有电气作业的资质，一般为临时用电安全作业票的许可人，也可以是有电气作业资质的承包商人员。

2.4.4临时电源安装完毕后，临时用电安全作业票的许可人检查安装的情况，合格后正式发放临时用电安全作业票。

2.5 临时用电安全作业票的终结流程

2.5.1临时用电作业结束时或者临时用电安全作业票到期前，临时用电安全作业票的申请人向作业许可证签发人提出终结临时用电安全作业票。作业许可证签发人确认相关工作已结束后，先关闭作业许可证。随后，在临时用电安全作业票上的完工验收栏内签字确认，并通知电气负责人（或授权的电气人员）终结临时用电安全作业票。

完工 验收	生产车间（分厂）负责人 签字：(PTW签发人) 年 月 日 时 分	审批部门负责人 签字：（电气负责人） 年 月 日 时 分

2.5.2电气负责人或者授权的电气人员签字终结临时用电安全作业票后，通知临时用电许可人拆除临时用电设备，并恢复到用电前的状态。


2.5.3临时用电有效期原则同工作许可证的有效期，但最长不能超过 15 天。临时用电超期时，临时用电安全作业票的许可人通知申请人，并有权切断临时用电的电源。

2.5.4对于超出临时用电有效期而需要继续使用的临时用电，必须重新申请办理临时用电安全作业票。

临时用电安全作业票流程指南

文件号：SOG-ELE-132	版本：1.2
编写人：沈永杰	编写日期：2020-3-31
审阅人：	审阅日期：2026-3-9
批准人：	生效日期：2026-3-9


2.6 临时用电安全作业票的申请流程图

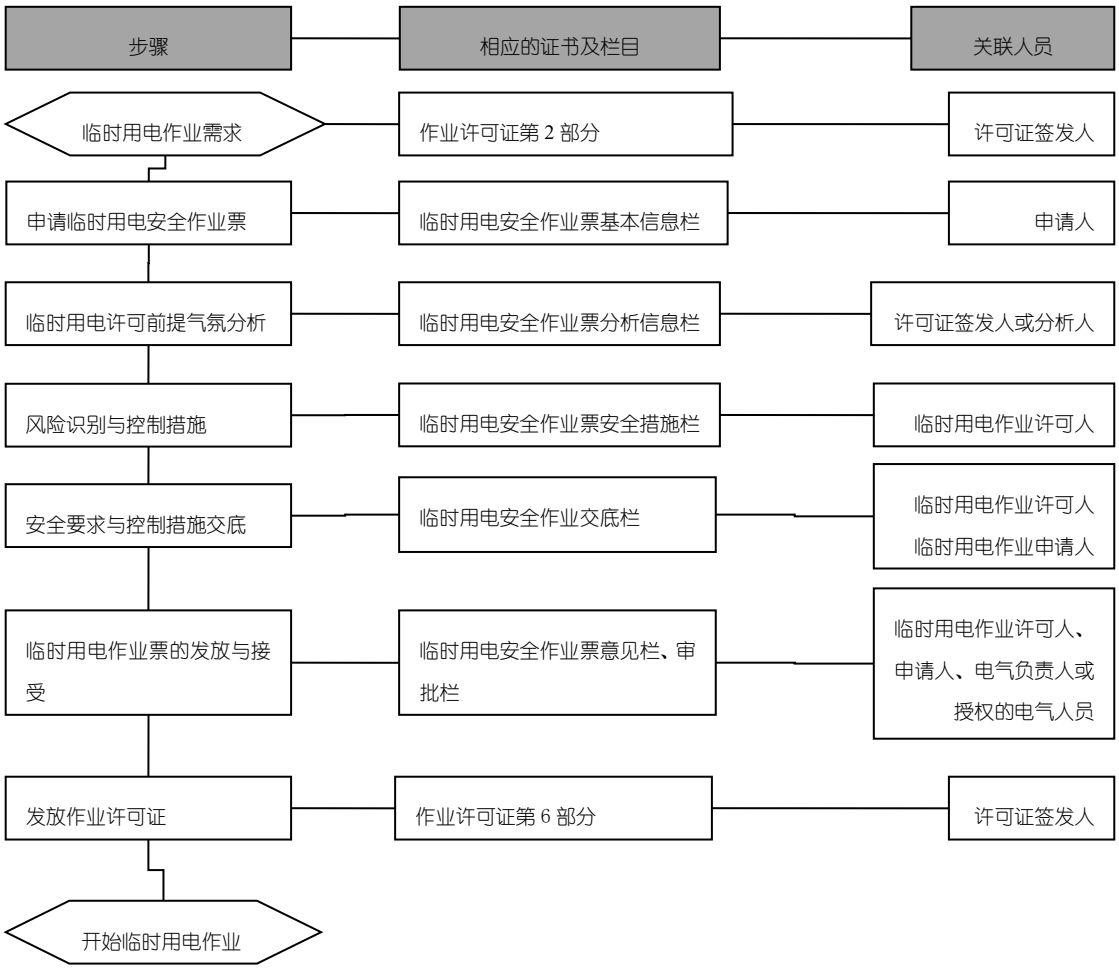

2.7 临时用电安全作业票的终结流程图

临时用电安全作业票流程指南

文件号：SOG-ELE-132	**版本：1.2**
编写人：沈永杰	**编写日期：2020-3-31**
审阅人： 陈浩科	**审阅日期：2026-3-9**
批准人： 陈浩科	**生效日期：2026-3-9**

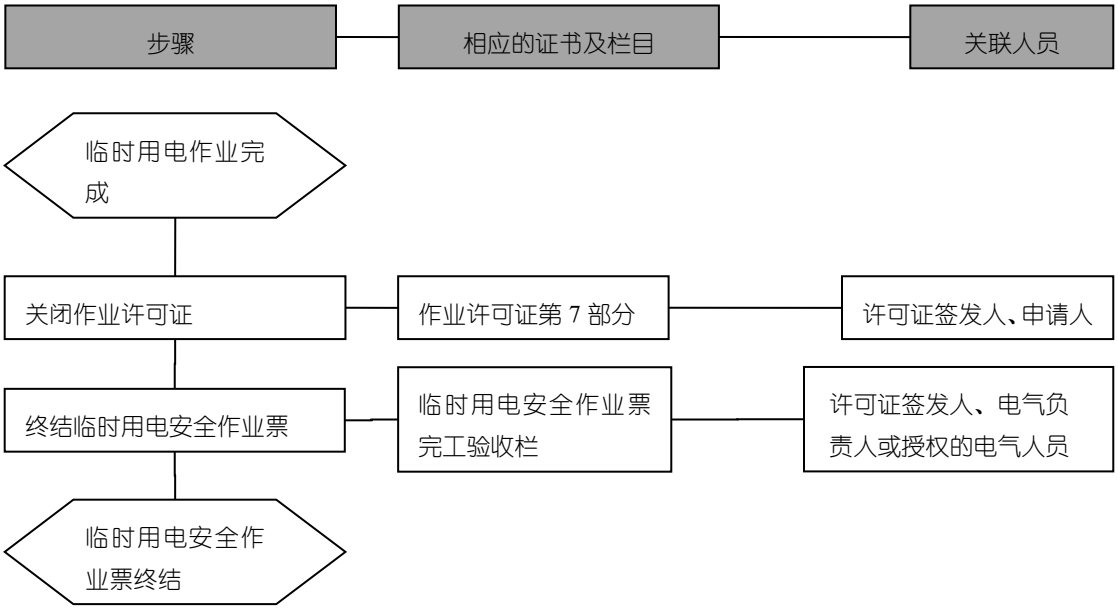

七、附件

1. 《附件 1 806 临时用电安全作业票》

日期	版本	更改内容	更改者
2020/3/31	1.0	初次编写，试运行	沈永杰
2021/8/11	1.1	收集现场反馈并完善，增加 SOG-ELE-109 章节号和作业票编号	沈永杰
2026/3/9	1.2	重新回顾，第四节中补充了临时用电许可人与电气负责人的角色定义，并更新章节号	沈永杰