
大 漢 電 業 廠
UNICOM LIMITED
檢 驗 規 格 書
(Inspection Report)

製訂日期: 12/01/2008
Date:

客 戶 Customer	UNICABLE	機 種 Type	N/A	修 訂 日 期 Revision Date	
供應商 Supplier	GEM	品 名 Item	內模 HOUSING	1	09/26/16更新及增加量测点坐标
外包商 Subcontractor	N/A	料 號 Description	UH-8715P	2	
材 质 Material	PBT+GLASS	抽 樣 Samples	C=0 AQL 0.65	3	

示意圖 : Drawing

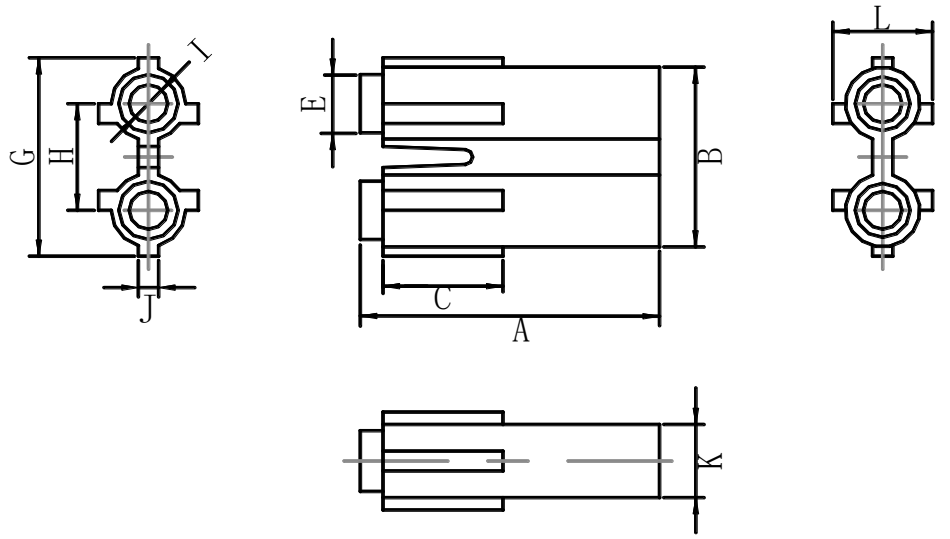

NO	檢驗項目 Inspection Item	規格值 Description Value	檢驗與試驗方法 Inspection & Exper Method	檢驗儀器 Inspection Equipment
1	A	21.90±0.15mm	測 量	量 具
2	B	14.5±0.2mm	測 量	量 具
3	C	9.5±0.2mm	測 量	量 具
4	E	4.7±0.2mm	測 量	量 具
5	G	16±0.2mm	測 量	量 具
6	H	8.60±0.15mm	測 量	量 具
7	I	3.05+0.05/-0.10mm	測 量	量 具
8	J	1.6±0.2mm	測 量	量 具
9	K	5.8±0.2mm	測 量	量 具
10	L	7.9±0.2mm	測 量	量 具
11	顏色	黑色	目檢	
12	外觀	無变型、缺胶等缺陷	目檢	
13	绝缘电阻	绝缘电阻≧100MΩ	见导通绝缘测试机操作标准书	导通绝缘测试机
14	球压测试	20N的力,125C@1H,压痕不能超過2mm	见球压测试操作标准书	球压测试装置
15	组装检查	与98715端子组装,配合良好		

核 準 Approval		製 訂 Work Out	