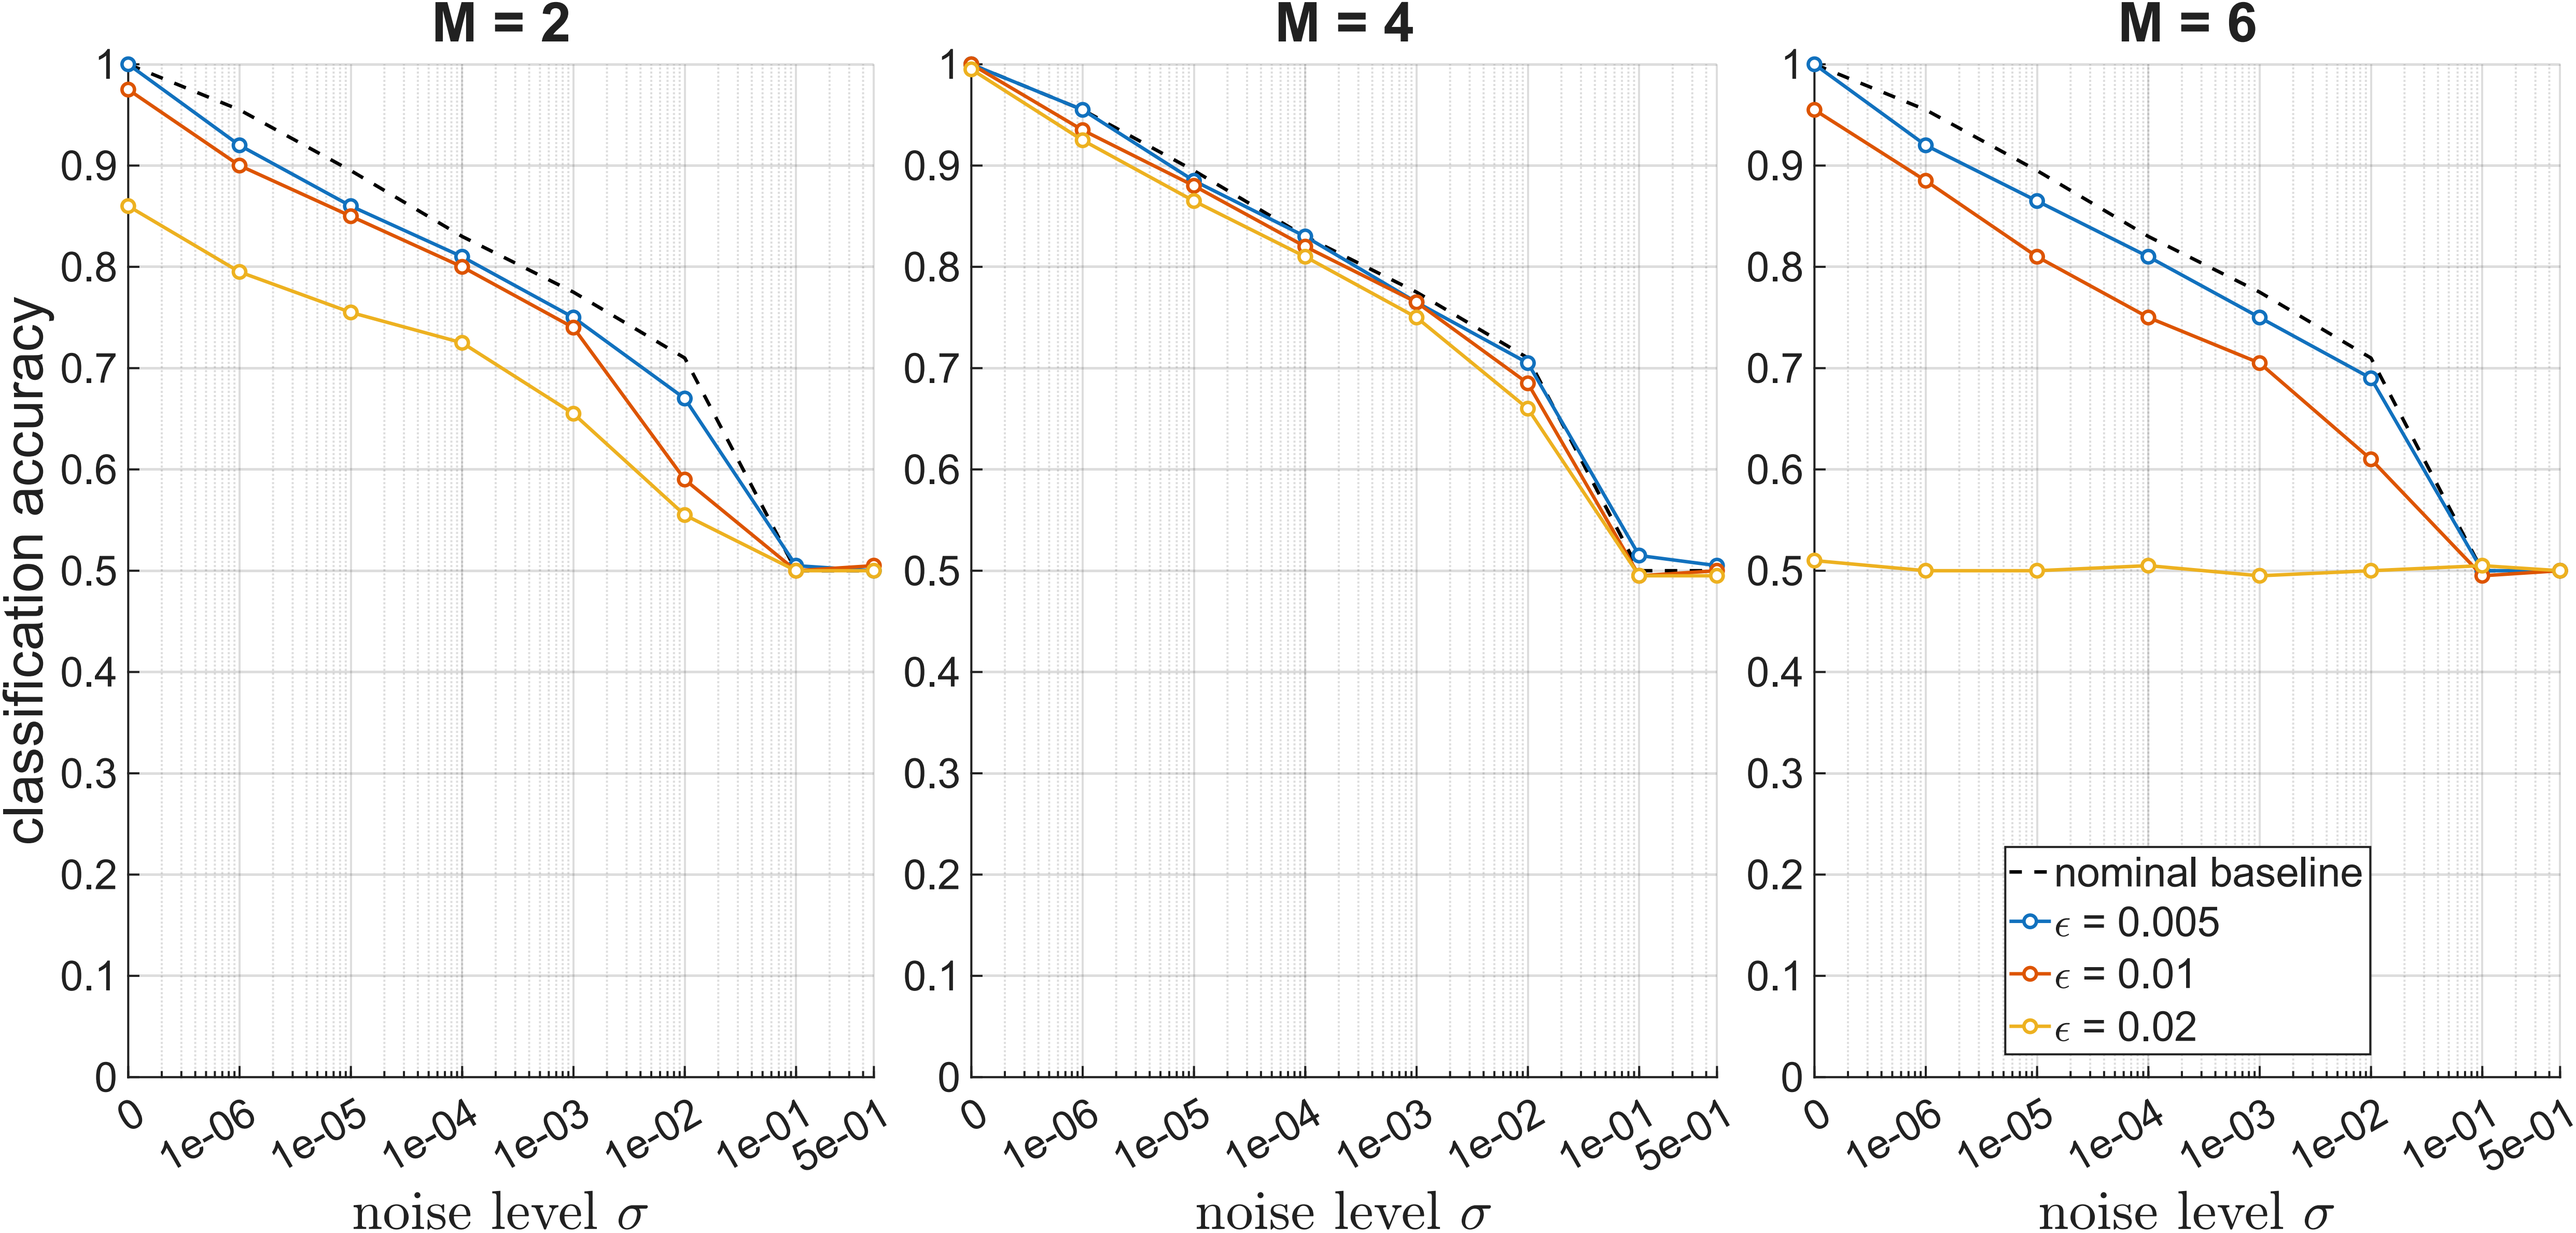

M = 2
M = 4
M = 6
classification accuracy
noise level σ
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
1e-06
1e-05
1e-04
1e-03
1e-02
1e-01
5e-01
nominal baseline
ϵ = 0.005
ϵ = 0.01
ϵ = 0.02