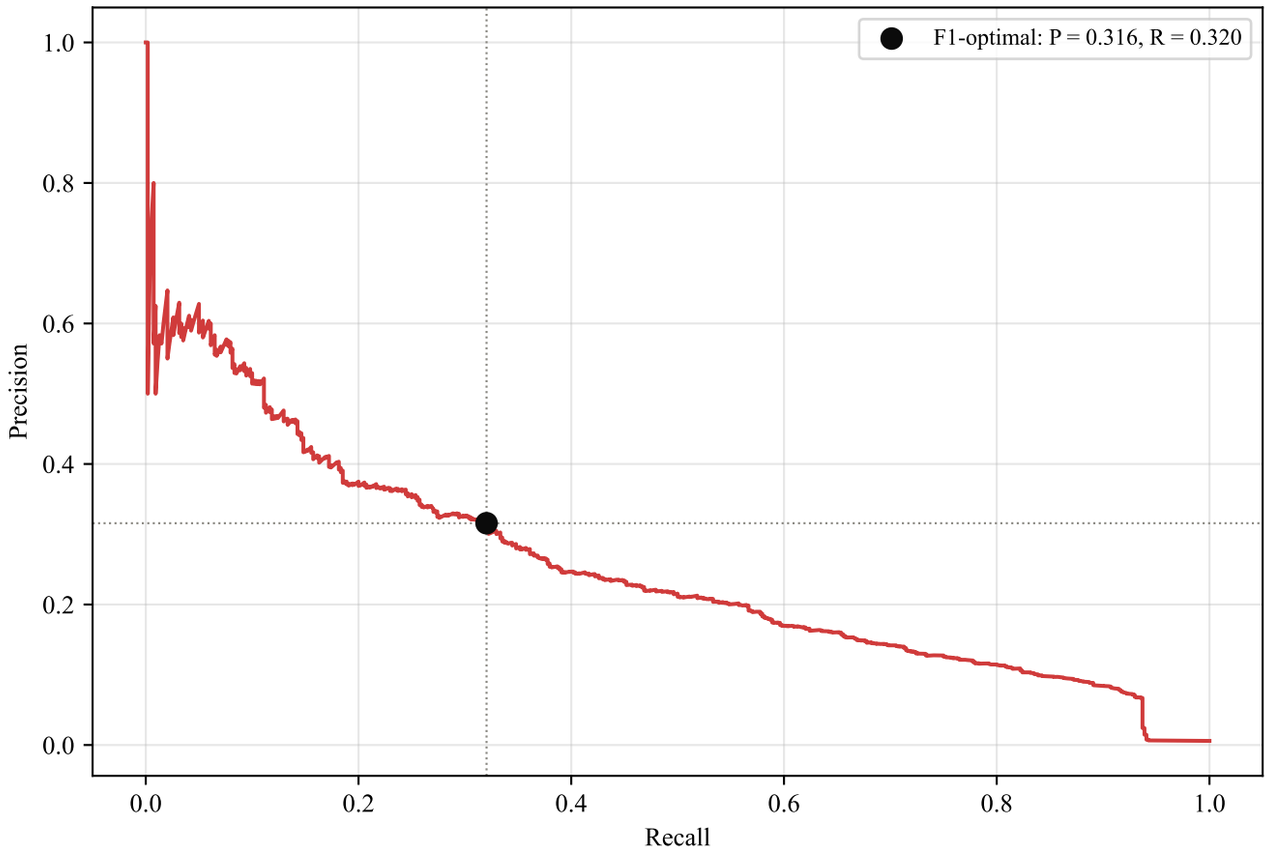
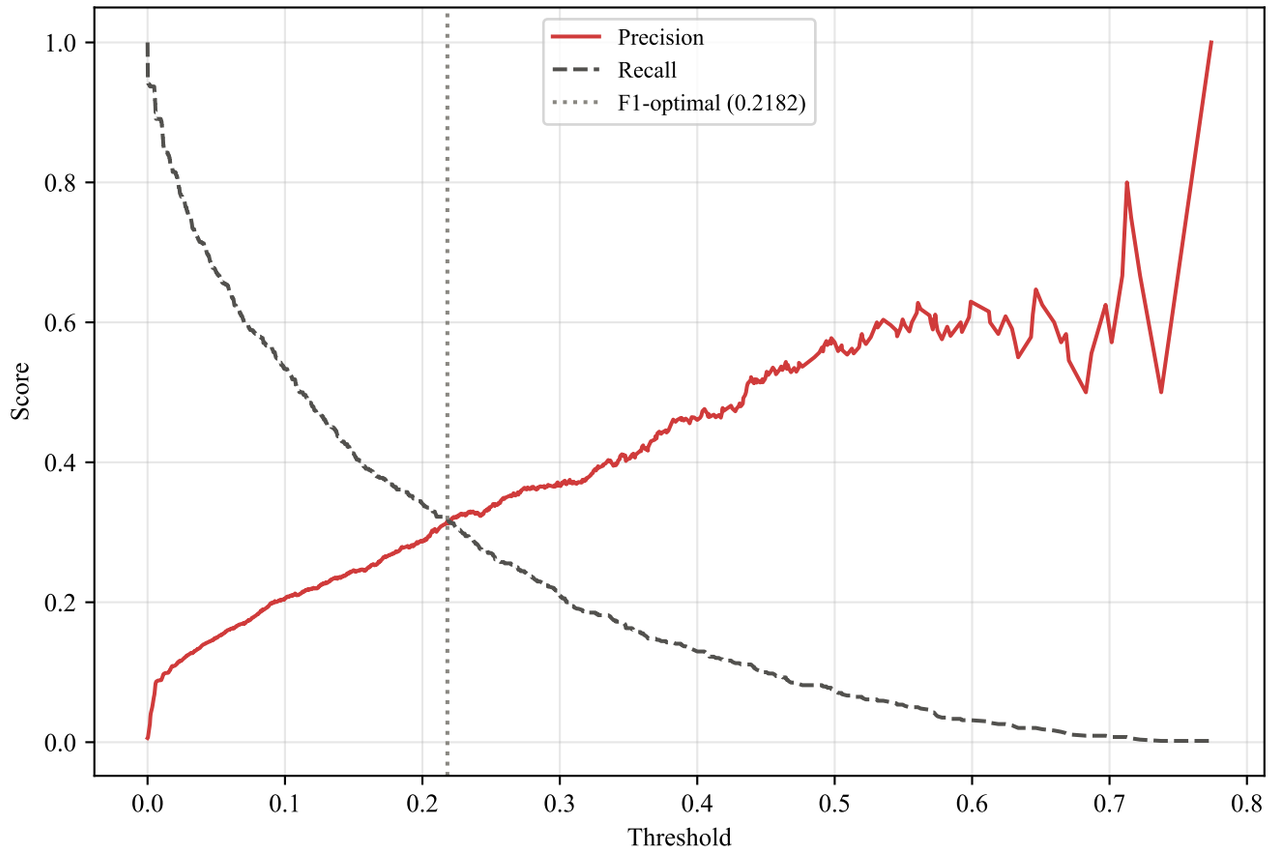
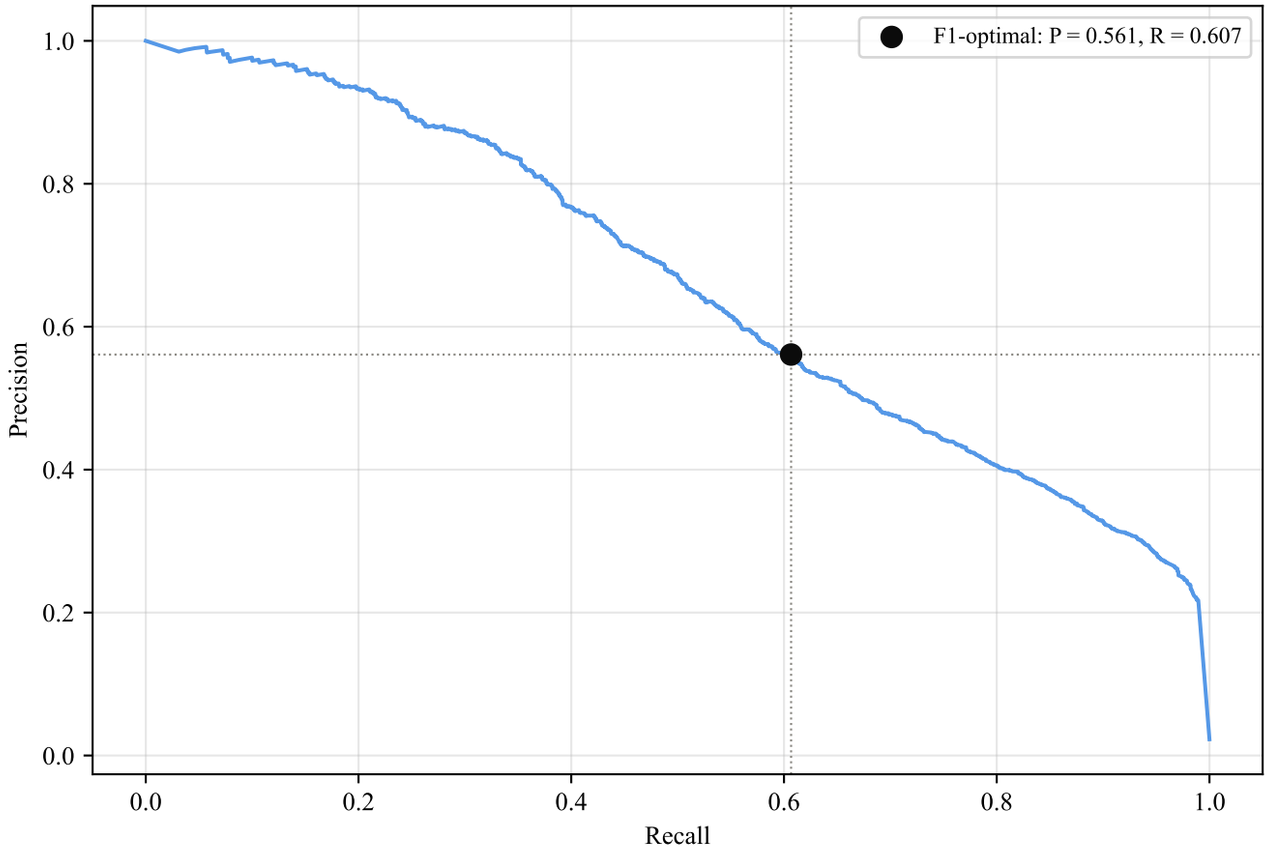
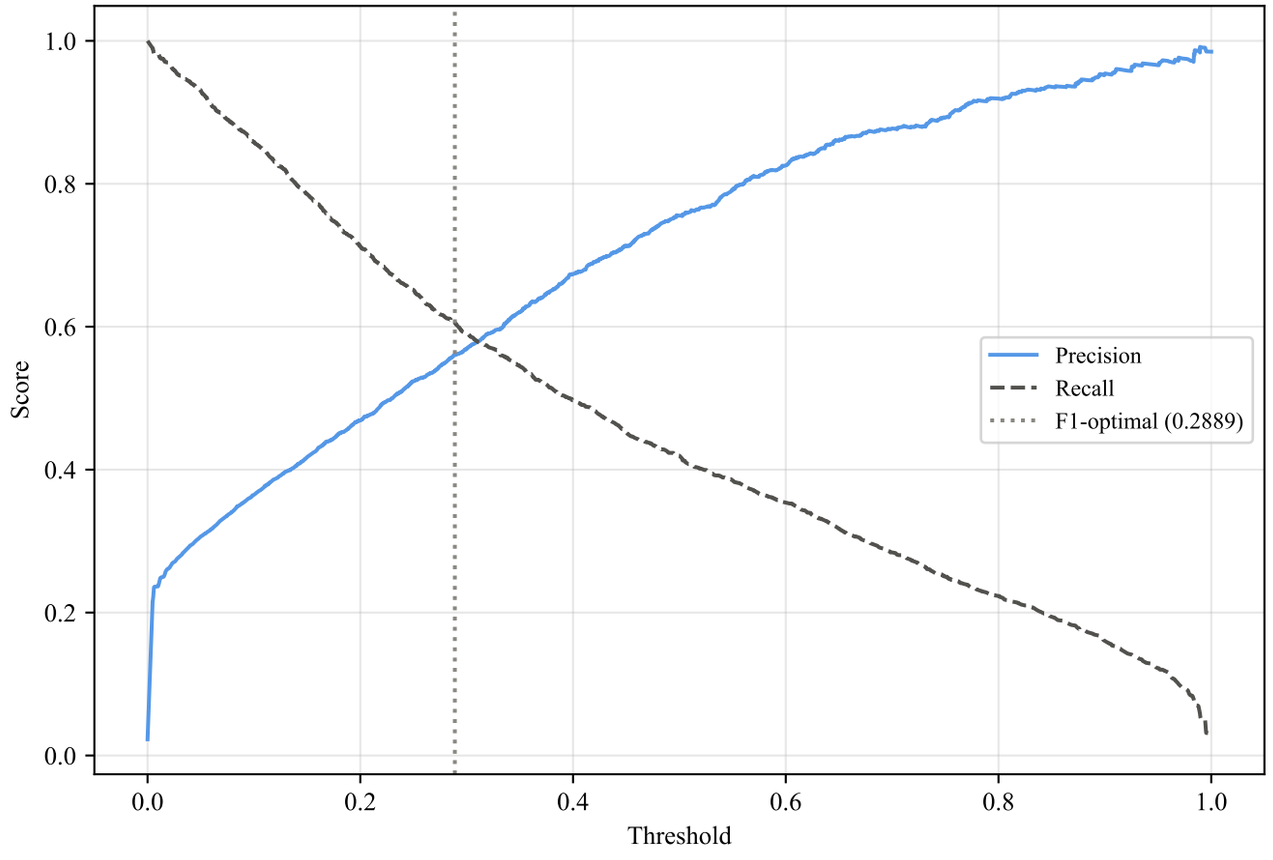

Health facilities: precision-recall curve (AP = 0.251)
F1-optimal: P = 0.316, R = 0.320
Precision
Recall
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Health facilities: precision and recall vs. threshold
Precision
Recall
F1-optimal (0.2182)
Score
Threshold
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


Schools: precision-recall curve (AP = 0.659)
F1-optimal: P = 0.561, R = 0.607
Precision
Recall
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Schools: precision and recall vs. threshold
Precision
Recall
F1-optimal (0.2889)
Score
Threshold
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0