

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Fixação/Ponto Cego Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 26-02-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 17:52

Perdas de Fixação: 2/11

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X



Idade: 23

Erros Falsos POS: 4 %

Erros Falsos NEG: 0 %

Duração do Teste: 02:41

Fóvea: 38 dB

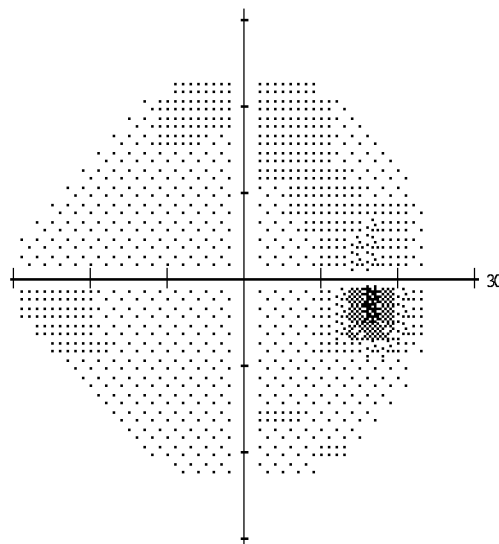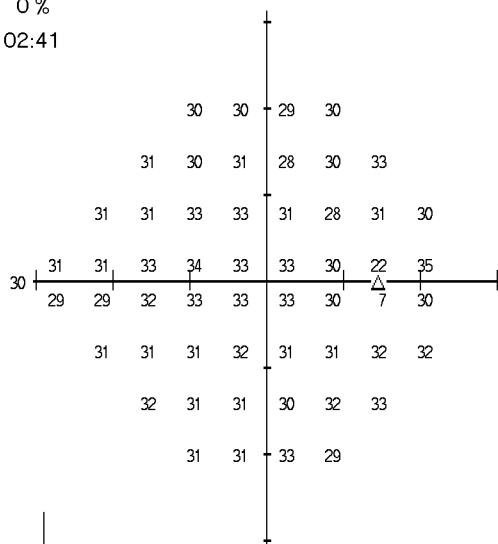

0	0	-1	0
-1	-2	-1	-3
-1	-2	0	0
1	-1	0	-1
-1	-3	-1	-1
0	-1	-3	-2
1	-2	-2	-3
0	0	1	-3

-1	-1	-1	0
-1	-3	-1	-4
-1	-2	-1	-1
0	-1	-1	-1
-1	-3	-1	-2
0	-2	-3	-2
0	-2	-2	-4
-1	-1	0	-3

GHT


Dentro dos limites normais

VFI 99%


MD -1.23 dB

PSD 1.45 dB

Desvio Total

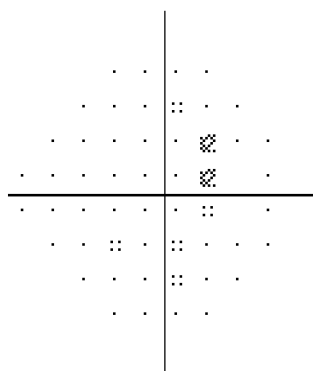

Modelo de Desvio

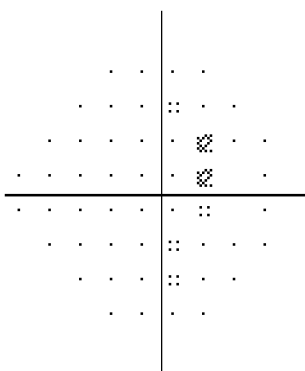

:: < 5%

⊗ < 2%

⊠ < 1%

■ < 0.5%