

Nome: UFRGS A10 55

DDN: 30-03-1961

ID: UFRGS A10 55

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 30-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 17:01

Perdas de Fixação: 0/11

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X



Idade: 55

Erros Falsos POS: 0 %

Erros Falsos NEG: 14 %

Duração do Teste: 04:10

Fóvea: OFF

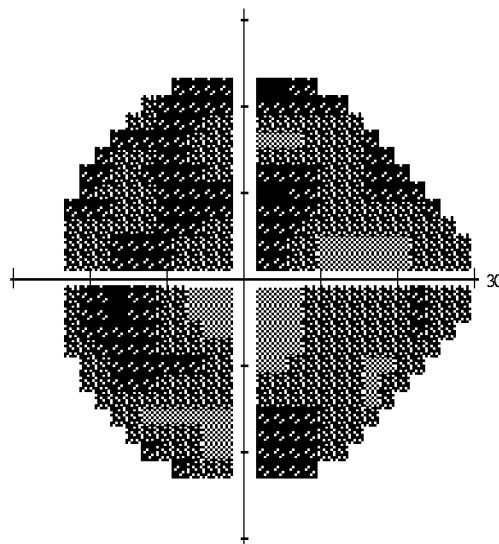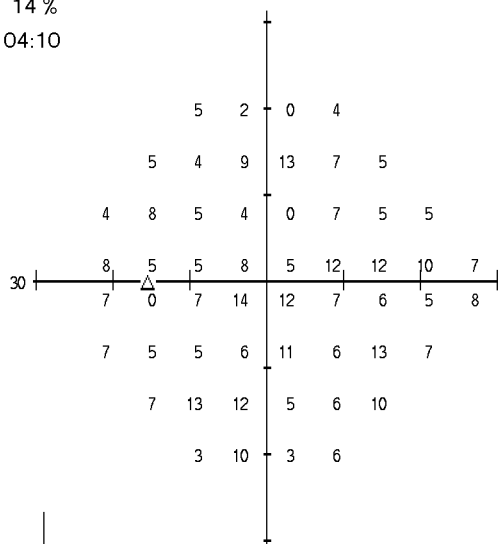

-22	-25	-28	-23
-23	-25	-21	-17
-25	-22	-26	-28
-22	-27	-25	-27
-23	-25	-19	-21
-24	-26	-27	-27
-24	-18	-19	-26
-27	-20	-27	-23

Pattern Deviation not shown for severely depressed fields. Refer to Total Deviation.

GHT


Fora dos limites normais

VFI 24%

MD -23.56 dB P < 0.5%

PSD 3.27 dB P < 1%

Desvio Total

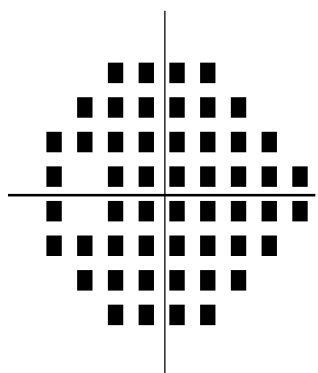

Modelo de Desvio

Pattern Deviation not shown for severely depressed fields. Refer to Total Deviation.

:: < 5%

⊗ < 2%

⊠ < 1%

■ < 0.5%