

Nome: UFRGS A4 5

DDN: 24-03-2011

ID: UFRGS A4 5

## Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 24-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 17:29

Perdas de Fixação: 4/11 xx

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X


Idade: 5

Erros Falsos POS: 0 %

Erros Falsos NEG: 17 %

Duração do Teste: 03:33

Fóvea: OFF

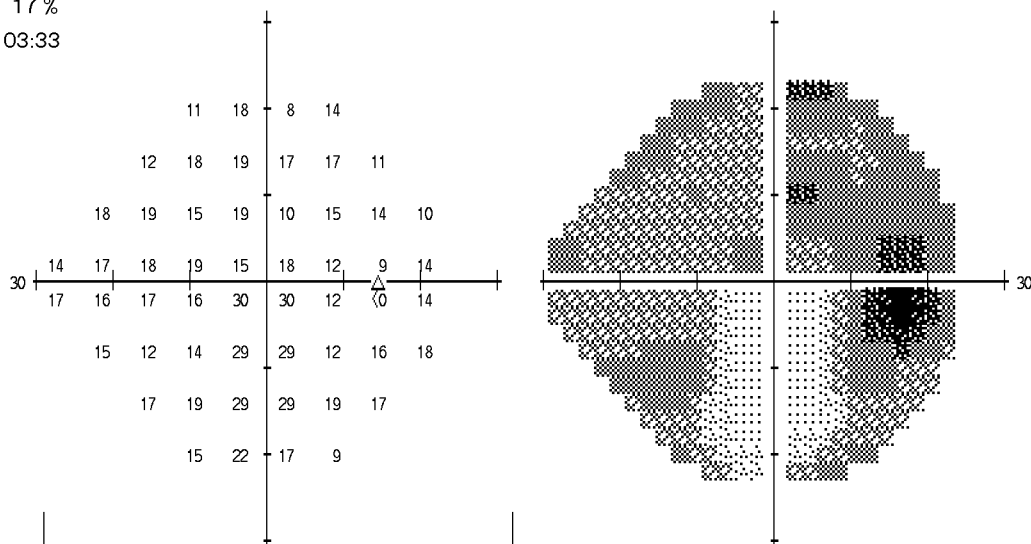

-20	-13	-22	-17				
-21	-15	-14	-16	-16	-21		
-14	-15	-19	-16	-24	-19	-19	-22
-17	-16	-16	-16	-20	-18	-23	-19
-15	-17	-17	-19	-6	-6	-23	-19
-18	-22	-21	-6	-6	-23	-17	-15
-16	-14	-5	-5	-15	-16		
-17	-10	-15	-24				

	-10	-3		-12	-7			
	-10	-5	-4	-6	-6	-11		
	-4	-5	-9	-6	-14	-9	-12	
-7	-6	-6	-6	-10	-7	-13	-9	
-4	-7	-7	-9	4	4	-13	-9	
	-7	-12	-11	4	4	-13	-7	-5
		-6	-4	5	5	-5	-6	
			-7	0	-5	-14		

\*\*\* Low Test Reliability \*\*\*

GHT


Fora dos limites normais

VFI 59%


MD -16.25 dB P &lt; 0.5%

PSD 5.36 dB P &lt; 0.5%

Desvio Total

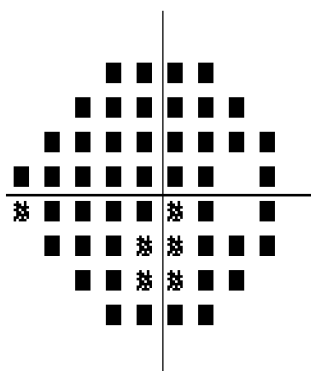

Modelo de Desvio

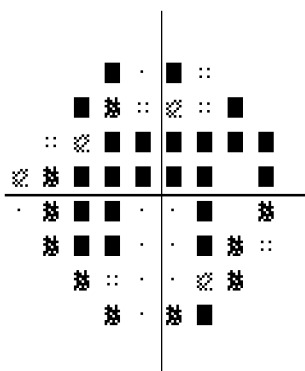

:: < 5%  
 ☒ < 2%  
 ☒ < 1%  
 ■ < 0.5%