

Nome: JONAS UFRGS 1

DDN: 16-05-1984

ID: JONAS UFRGS 1

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Fixação/Ponto Cego Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 30-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 16:35

Perdas de Fixação: 0/11

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X


Idade: 31

Erros Falsos POS: 3 %

Erros Falsos NEG: 0 %


Duração do Teste: 02:57

Fóvea: 39 dB

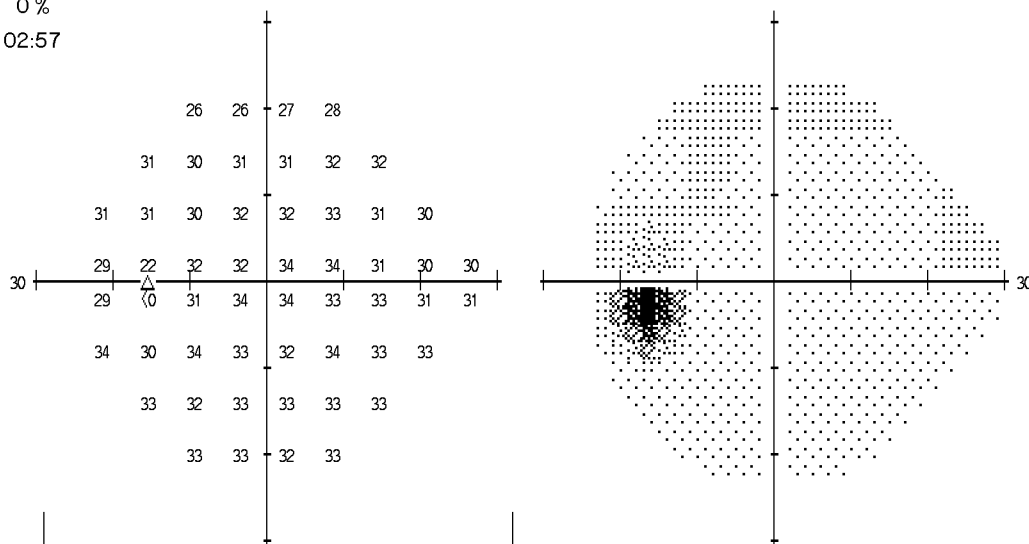


-2	-3	-2	-1
1	0	-1	0
1	-1	-2	-1
-2	-1	-2	0
-2	-2	0	0
2	-3	1	-1
1	0	1	0
1	1	1	2

Desvio Total

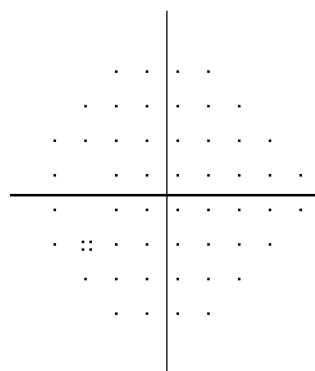

-4	-4	-3	-3
-1	-2	-2	-1
-1	-2	-4	-2
-3	-2	-3	-1
-4	-4	-1	-2
1	-4	0	-2
-1	-1	-1	-1
0	0	0	1

Modelo de Desvio

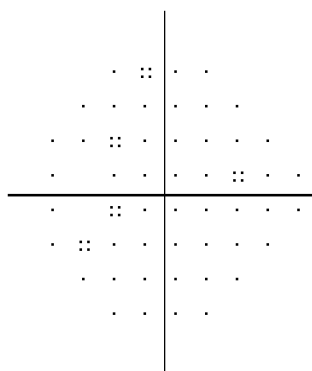

:: < 5%
 ☒ < 2%
 ☒ < 1%
 ■ < 0.5%

GHT

Dentro dos limites normais

VFI 99%

MD -0.25 dB

PSD 1.25 dB