

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 28-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 16:52

Perdas de Fixação: 0/12

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X


Idade: 5

Erros Falsos POS: 0 %

Erros Falsos NEG: 13 %

Duração do Teste: 04:11

Fóvea: OFF

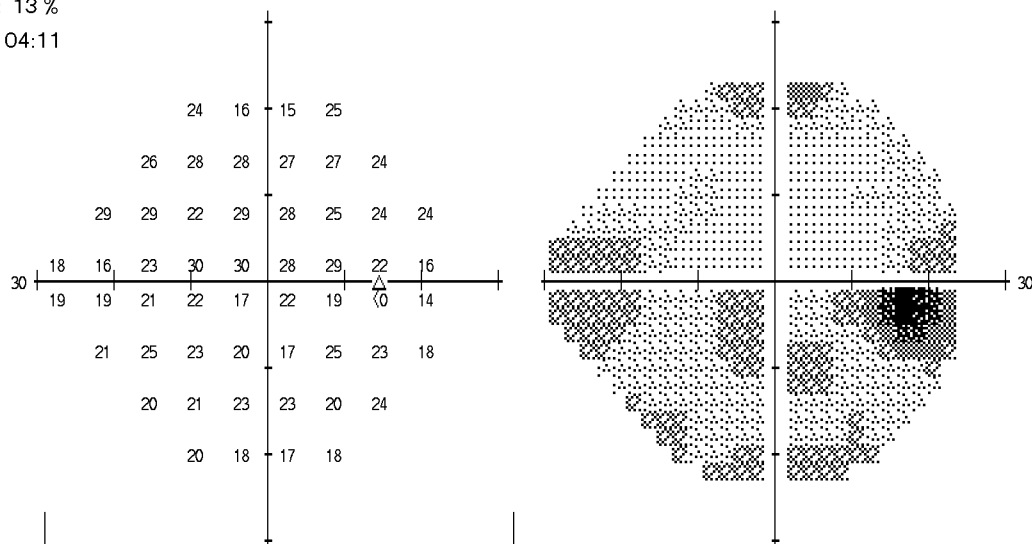

-7	-15	-16	-6
-6	-5	-5	-5
-4	-5	-12	-5
-13	-17	-12	-5
-12	-14	-13	-13
-11	-9	-12	-15
-12	-13	-11	-11
-12	-14	-16	-14

-2	-10	-11	0
-1	0	0	0
1	1	-7	0
-7	-11	-6	0
-6	-9	-8	-8
-6	-3	-6	-10
-7	-7	-5	-6
-6	-9	-10	-9

GHT


Fora dos limites normais

VFI 76%


MD -10.95 dB P < 0.5%

PSD 4.47 dB P < 0.5%

Desvio Total

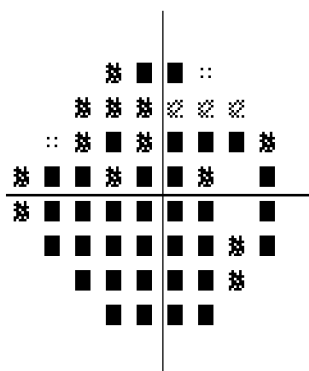

Modelo de Desvio

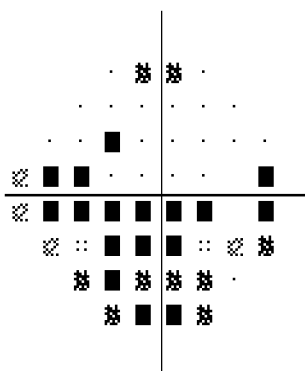

:: < 5%

⊗ < 2%

⊗ < 1%

■ < 0.5%