

Nome: CAIO UFRGS 1

DDN: 17-11-1988

ID: CAIO UFRGS 1

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Fixação/Ponto Cego Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 11-04-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 16:23

Perdas de Fixação: 1/10

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X


Idade: 27

Erros Falsos POS: 4 %

Erros Falsos NEG: 4 %

Duração do Teste: 03:20

Fóvea: 36 dB

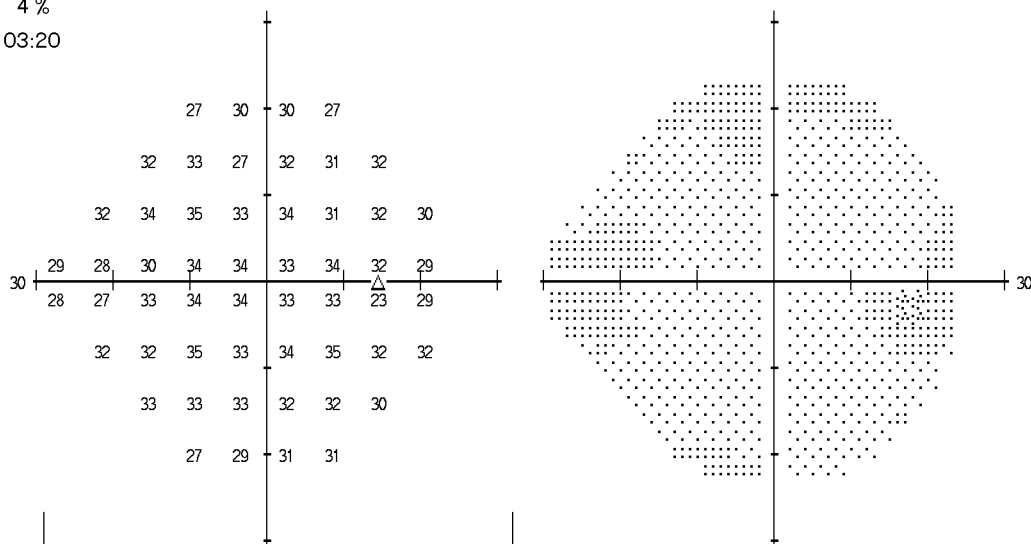

-3	1	1	-1
1	2	-5	0 0 1
1	2	2	0 1 -1 0 -1
0	-3	-3	0 -1 -1 1 -2
-2	-4	0 0 0	-1 -1 -2
1	-1	1 -1	0 1 -1 0
2	1	0	-1 0 -2
-4	-2	0 0	

-4	0	0	-3
0	1	-6	-1 -1 0
-1	0	1 -1	-1 -2 -1 -2
-1	-4	-4 -1 -2	-2 -1 -4
-3	-5	-2 -1 -1	-2 -2 -4
0	-2	0 -2	-1 0 -2 -1
1	-1	-1	-2 -2 -3
-5	-4	-1 -2	

GHT


Dentro dos limites normais

VFI 99%


MD -0.48 dB

PSD 1.66 dB P < 10%

Desvio Total

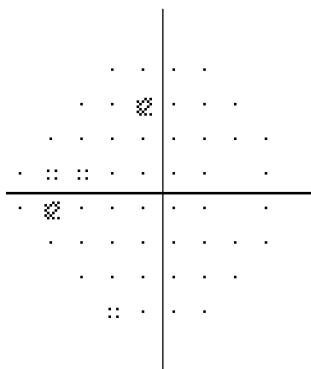

Modelo de Desvio

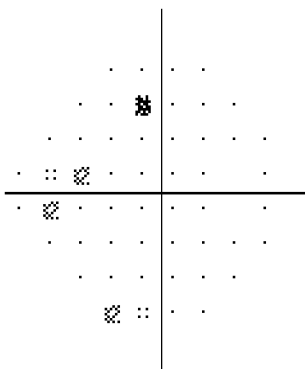

:: < 5%

⊗ < 2%

⊠ < 1%

■ < 0.5%